

H I G H L I G H T
ARCHITECTURE

ООО «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА»

Член саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями (3-й этап строительства: Корпус 4, Корпус 5)», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл. 29

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Корректировка распределительной сети от ГРЩ-2
до проектируемых ВРЩ для корпусов К4, К5**

ГКО-70-23-ЭОМ4

Заказчик: АО «ГК «ОСНОВА»

Проектировщик: ООО «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА»

г. Москва, 2025

H I G H L I G H T
ARCHITECTURE

ООО «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА»

Член саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями (3-й этап строительства: Корпус 4, Корпус 5)», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл. 29

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Корректировка распределительной сети от ГРЩ-2
до проектируемых ВРЩ для корпусов К4, К5**

ГКО-70-23-ЭОМ4

Заказчик: АО «ГК «ОСНОВА»

Проектировщик: ООО «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА»

Генеральный директор

Назаренко А.М.

Главный инженер проекта

Дачкина К.В.

Главный архитектор проекта

Серлица А.А.



г. Москва, 2025



ООО «ЮНК инжиниринг»

Саморегулируемая организация Союз проектных
организаций «ПроЭк» (СРО Союз «ПроЭк»)
СРО-П-185-16052013

Заказчик: АО «ГК «ОСНОВА»

**«Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями (3-й этап строительства: Корпус 4, Корпус 5)»,
расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул.
Ботаническая, вл. 29**

Рабочая документация

**Корректировка распределительной сети от ГРЩ-2
до проектируемых ВРЩ для корпусов К4, К5**

ГКО-70-23-ЭОМ4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2025 г.



ООО «ЮНК инжиниринг»
Саморегулируемая организация Союз проектных
организаций «ПроЭк» (СРО Союз «ПроЭк»)
СРО-П-185-16052013

Заказчик: АО «ГК «ОСНОВА»

**«Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями (3-й этап строительства: Корпус 4, Корпус 5)»,
расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул.
Ботаническая, вл. 29**

Рабочая документация

**Корректировка распределительной сети от ГРЩ-2
до проектируемых ВРЩ для корпусов К4, К5**

ГКО-70-23-ЭОМ4

Технический директор

Главный инженер проекта



Милованов А. Ю.

Бабкин А. Ю.

2025 г.

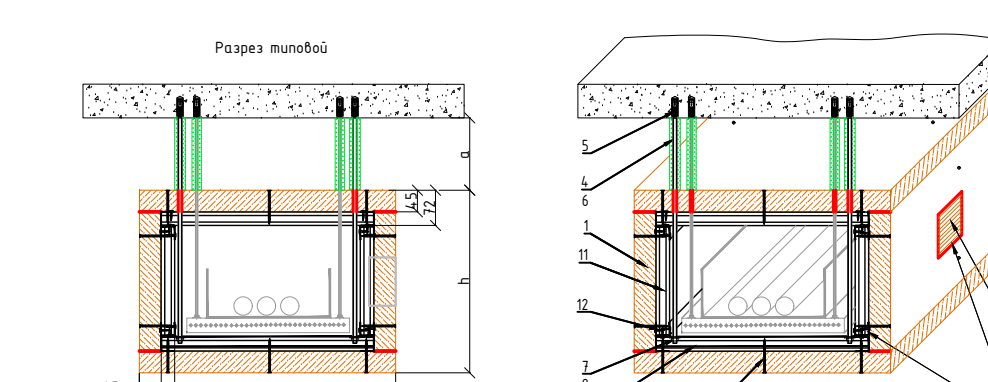
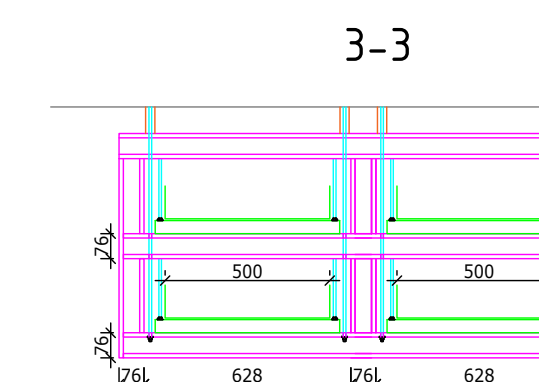
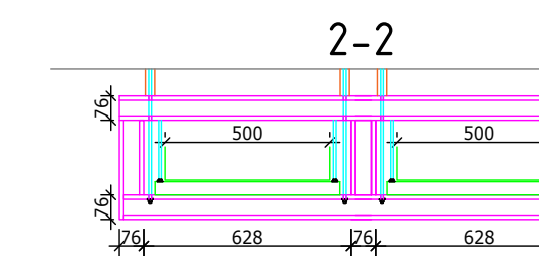
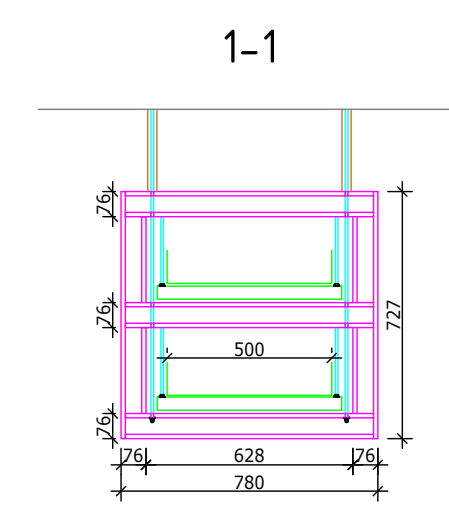
Этап 2

Этап 1

Этап 3

3man 1

3man 3

[illegible]

						Заказчик: АО ГК "ОСНОВА" Шифр: ГКО-70-23-30М4
Материаловедческий каталог комплексов в сборном-разборном исполнении (3-го типа серийности). Каталог К. Каталог Д. расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Басовская, № 73						
Имя, Котур	Имя	Котур	Пош	Дате		
Разработчик	Климова	Ирина	03.25			
Проверил	Полыбин	Игорь	03.25			
Нач. отд.	Тарасов	Александр	03.25			
Систовое электрооборудование						
					Степень	Лист
					РД	03
Н. контр.	Зворабо	Александр	03.25			
План кабельных лотков. Абсолютная						
ООО "ЮНК Инжиниринг" 						

Согласовано	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Кабель, провод (жилые корпуса, автостоянка, бкт)									
		Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из полимерных композиций, 0,66-1кВ, сечением жил	ГОСТ 31996-2012								
		ВРЩ-4.1									
		1х185мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	2525				
		1х95мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	635				
		ВРЩ-4.2									
		1х185мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	2525				
		1х95мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	635				
		ВРЩ-К4-БКТ									
		1х240мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	1225				
		1х120мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	310				
		ВРЩ-5.1									
		1х185мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	2945				
		1х95мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	740				
		ВРЩ-5.2									
		1х120мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	2945				
		1х70мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	740				
	ВРЩ-ДОО										
	1х240мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	1605					
	1х120мм2	ППГн2(А)HF-0,66			м	405					
	ВРЩ-А										
	Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками.										
						Заказчик: АО ГК "ОСНОВА" Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ4					
						Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями (3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Козионова			03.25	РД			01		
	Проверил	Полудницын			03.25						
	Нач. отд.	Тарасов			03.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "ЮНК инжиниринг" 			
	Н. контр.	Уварова			03.25						
	ГИП	Бадкин			03.25						

Согласовано			
Инв. N подл.	Взам инв. N		
	Подп. и дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вертикальный изменяемый угол 500х100-500х100			DKC	шт	17		
	Ответвитель DL T-образный 300х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами			DKC	шт	4		
	Ответвитель DL T-образный 500х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами			DKC	шт	6		
	Огнезащитные материалы							
	Плита огнезащитная "Tehstrong Firestop H" 45мм	ТУ 23.99.19-029-09559281-2020		TEHSTRONG	м2	660		Уточнить перед началом монтажа
	Состав огнезащитный «TEHSTRONG CONTACT S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		TEHSTRONG	кг	120		Уточнить перед началом монтажа
	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (100×100×55 мм)	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		TEHSTRONG	шт.	23		Уточнить перед началом монтажа
	Кожух огнезащитный «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		TEHSTRONG	м	790		Уточнить перед началом монтажа

						Заказчик: АО ГК "ОСНОВА" Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ4	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		03