



ООО "Открытые мастерские"

**ГОСТИНИЦА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. ПОТЕШНАЯ, ВЛ.5, СТР. 1, 2.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи

11-ОМ/2023-АСКУВ

Автоматизированная система контроля и учета водопотребления.

(Откорректирован по замечаниям аудит от 10.11.2025)

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Москва 2025 г.



ООО "Открытые мастерские"

**ГОСТИНИЦА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. ПОТЕШНАЯ, ВЛ.5, СТР. 1, 2.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи

11-ОМ/2023-АСКУВ

**Автоматизированная система контроля и учета водопотребления.
(Откорректирован по замечаниям аудит от 10.11.2025)**

Главный инженер проекта

Зверева Т.С.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Москва 2025 г.

7718276784-20251120-1045

(регистрационный номер выписки)

20.11.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7718276784
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ОМ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское, Электrozаводская, 27, стр 8
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-01062012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-171-007718276784-0265
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.08.2017
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.08.2017	Да, 20.05.2025	Нет

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

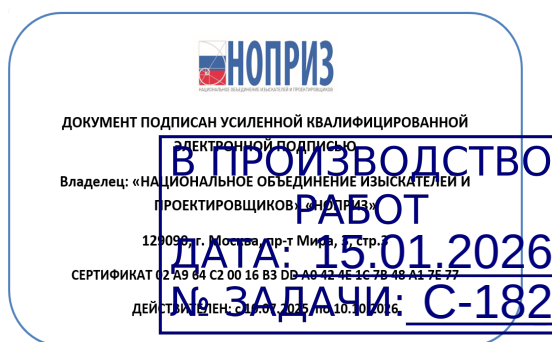
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	22.08.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	26.06.2024
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----

Руководитель аппарата



А.О. Кожуховский



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНКРИТ СТОУН"

ИНН 7721801810, КПП 772101001, 109428

г. Москва, ул. Стахановская, д. 8, стр. 2, этаж 1, комната 15

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование
Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2

Автоматизированная система контроля и учета
водопотребления

11-01/2025-01
ИЗДАНИЕ
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНКРИТ СТОУН"

ИНН 7721801810, КПП 772101001, 109428

г. Москва, ул. Стахановская, д. 8, стр. 2, этаж 1, комната 15

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование
Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2

Автоматизированная система контроля и учета
водопотребления

Согласовано			
Взам инв. N			
Подп. и дата			
Инв. N подл.			

11-01-2025
ИЗДАНИЕ
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182

Генеральный директор _____ Айрапетян А.В.

Главный инженер проекта _____ Семенов Д.В.

Согласовано		
Взам инв. N		
Подп. и дата		
Инв. N подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	Схема структурная системы АСКУВ	
4	Типовая схема подключения проводок	
5	План расположения оборудования АСКУВ на -1 этаже	
6	План расположения оборудования АСКУВ на 1-м этаже (1 корпус)	
7	План расположения оборудования АСКУВ на 2-м этаже (1 корпус)	
8	План расположения оборудования АСКУВ 3-м этаже (1 корпус)	
9	План расположения оборудования АСКУВ на 4-7 этажах (1 корпус)	
10	План расположения оборудования АСКУВ на 8 этаже (1 корпус)	
11	План расположения оборуд-ния АСКУВ на 9-10 этажах (1 корпус)	
12	План расположения оборудования АСКУВ на 11 этаже (1 корпус)	
13	План расположения оборуд-ния АСКУВ на 12-13 этажах (1 корпус)	
14	План расположения оборудования АСКУВ на 14 этаже (1 корпус)	
15	План расположения оборудования АСКУВ на 15 этаже (1 корпус)	
16	План расположения оборудования АСКУВ на 16 этаже (1 корпус)	
17	План расположения оборудования АСКУВ на 17 этаже (1 корпус)	
18	План расположения оборудования АСКУВ на 18 этаже (1 корпус)	
19	План расположения оборудования АСКУВ на 19 этаже (1 корпус)	
20	План расположения оборудования АСКУВ на 20 этаже (1 корпус)	
21	План расположения оборудования АСКУВ на 1-м этаже (2 корпус)	
22	План расположения оборудования АСКУВ на 2-м этаже (2 корпус)	
23	План расположения оборудования АСКУВ на 3-м этаже (2 корпус)	
24	План расположения оборудования АСКУВ на 4-8 этажах (2 корпус)	
25	План расположения оборудования АСКУВ на 9 этаже (2 корпус)	
26	План расположения оборудования АСКУВ на 10 этаже (2 корпус)	
27	План расположения оборуд-ния АСКУВ на 11-13 этажах (2 корпус)	
28	План расположения оборуд-ния АСКУВ на 14-17 этажах (2 корпус)	
29	План расположения оборудования АСКУВ на 18 этаже (2 корпус)	
30	План расположения оборудования АСКУВ на 19 этаже (2 корпус)	
31	План расположения оборудования АСКУВ на 20 этаже (2 корпус)	


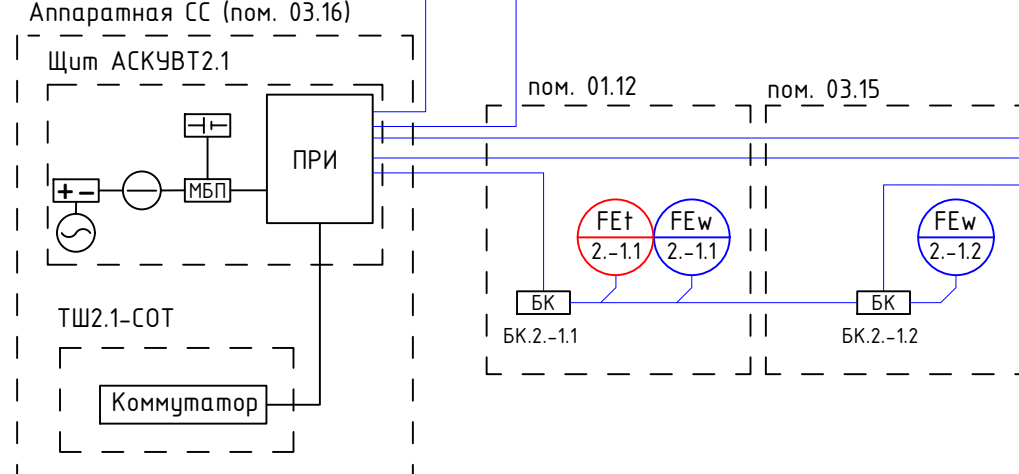
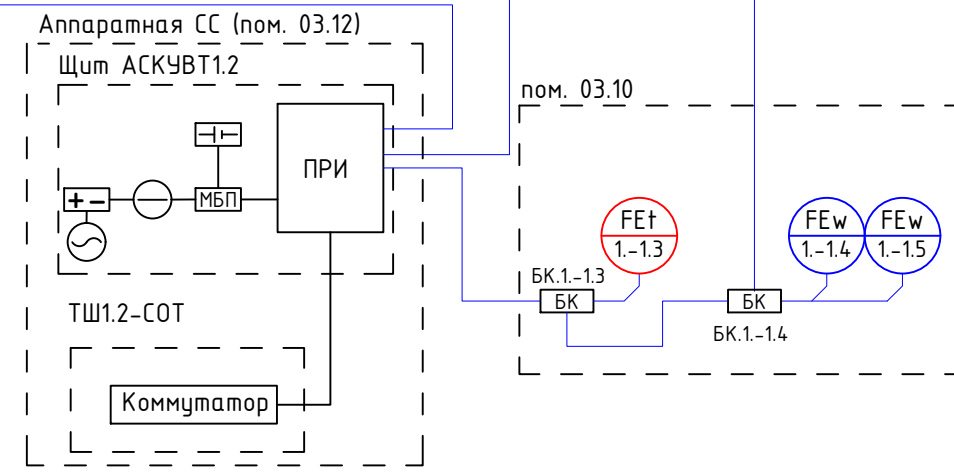

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные и прилагаемые документы		
11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ	Кабельный журнал	на 60 листах
11-ОМ/2023-АСКУВ.С	Спецификация оборудования	на 3-х листах
11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР	Таблица параметризации	на 27 листах

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
11-ОМ/2023-СОТ	Система охранного телевидения	
11-ОМ/2023-СОВ	Система охраны входов	
11-ОМ/2023-СКУД	Система контроля и управления доступом	
11-ОМ/2023-АСКУЭ	Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления	
11-ОМ/2023-АСКУТ	Автоматизированная система контроля и учета теплоснабжения	
11-ОМ/2023-АСКУВ	Автоматизированная система контроля и учета водоснабжения	
11-ОМ/2023-КНС.УД	Кабеленесущая система систем "Умный дом"	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ				
						Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Шитухина			11.12.25		Р	1	31	
ГИП		Семенов			11.12.25					
Проверил		Семенов			11.12.25		Общие данные			ООО "Конкрит Стоун"

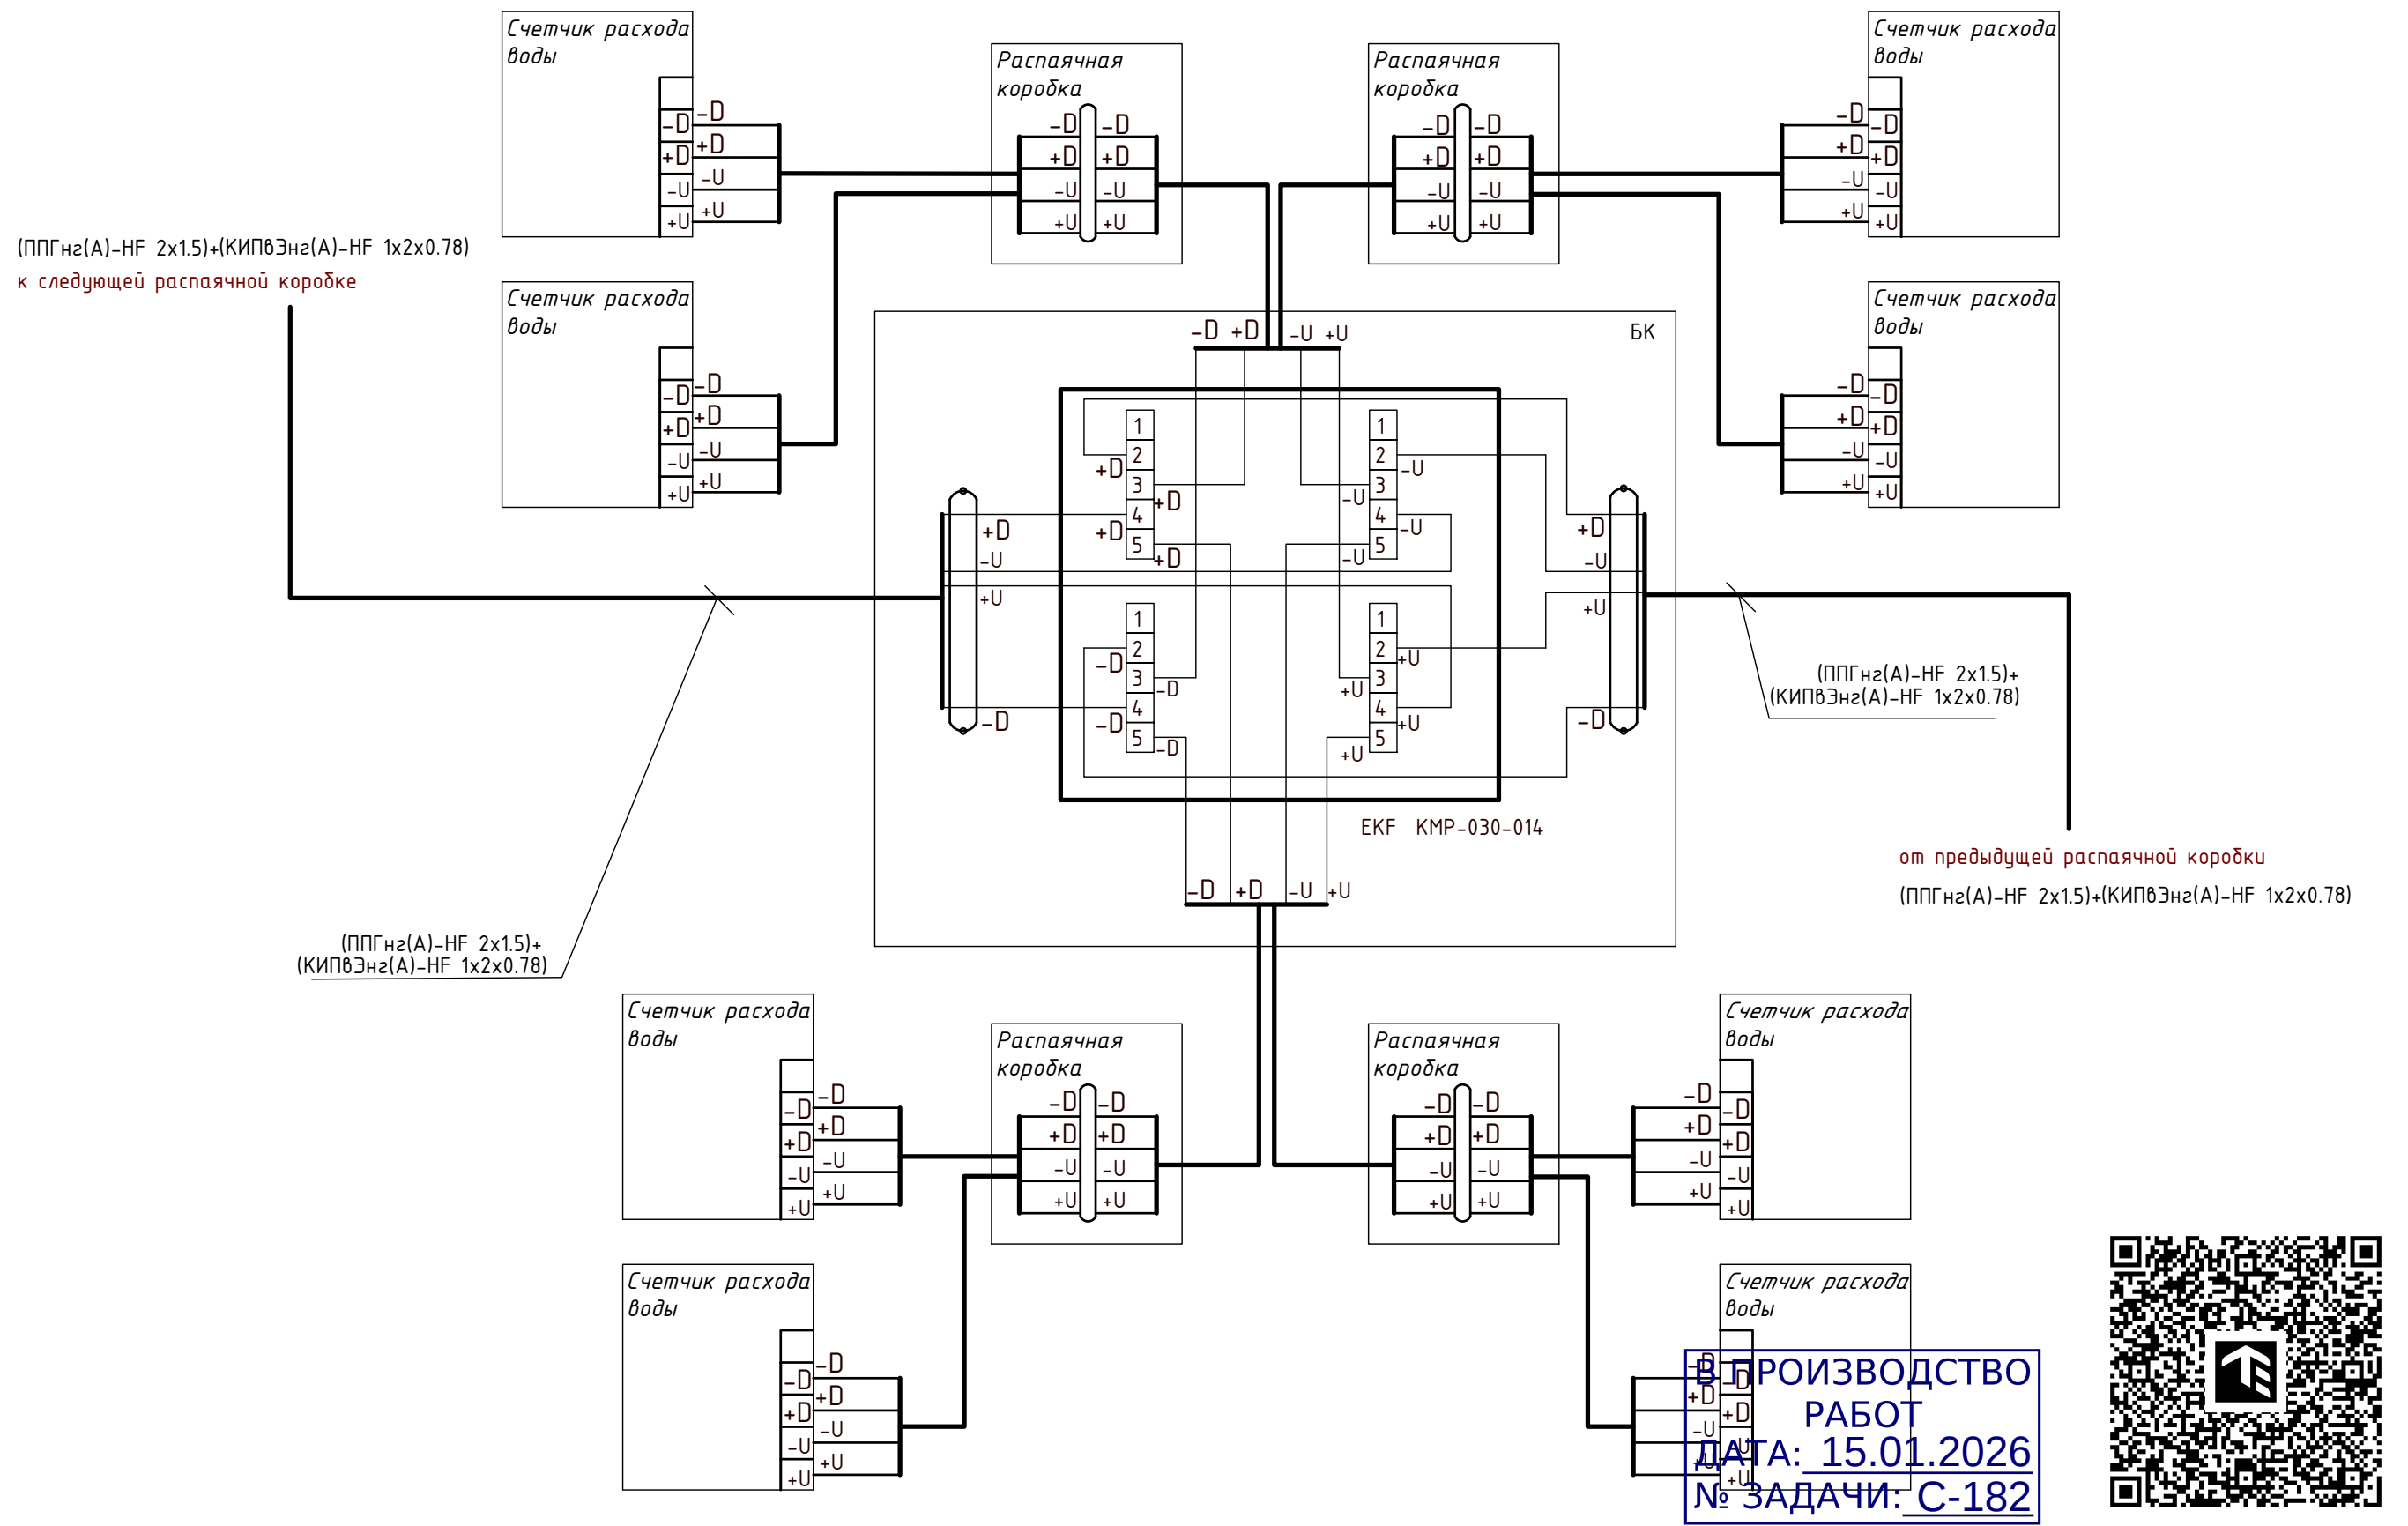


В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Формат A1_U

Согласовано			
Взам инв. N			
Подп. и дата			
Инв. N подл.			



						11-ОМ/2023-АСКУВ			
						Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шитухина			11.12.25		Р	4	
ГИП		Семенов			11.12.25				
Проверил		Семенов			11.12.25	Типовая схема подключения проводок	000 "Конкрит Стоун"		

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
01 МОП			
1.101	Эвакуационная лестница	7,10	
1.104	Эвакуационная лестница	18,57	
1.107	Эвакуационная лестница	19,75	
		45,42	
01 МОП Корпуса К1			
1.102	Лифтовой холл	17,99	
1.103	Эвакуационная лестница	18,13	
1.104	Детская игровая	22,59	
1.105	С/у для посетителей	2,70	
1.106	Эвакуационная лестница	20,26	
1.107	Вестибюль	74,43	
1.108	Танбур	12,94	
1.109	Танбур	8,80	
1.110	Танбур	8,13	
1.111	Танбур	9,06	
1.112	Универсальная кабина / Комната матери-ребенка	4,45	
1.113	Универсальный зал	39,38	
1.114	С/у	1,96	
1.115	К/и	1,37	В4
1.116	Лифтовой холл	14,34	
		256,54	
04 Магазины непродовольственных товаров №1			
4.01	Основное помещение	250,77	
4.02	К/и	3,50	В4
4.03	С/у	5,77	
4.04	Технологическая лестница	12,96	
4.05	Складская зона	28,37	В3
4.06	Лифтовой холл	3,15	
		304,52	
05 Магазины непродовольственных товаров №2			
5.01	Основное помещение	35,37	
5.02	С/у	4,76	
5.03	К/и	3,74	В4
		43,86	
14 Служебно-административные помещения			
14.01	Помещение охраны	15,22	
14.02	Административное помещение	27,18	
14.03	Коридор	12,26	
14.04	Женский гардероб	6,48	
14.05	Душ	1,95	
14.06	С/у	1,90	
14.07	Мужской гардероб	5,35	
14.08	Душ	2,25	
14.09	С/у	2,63	
14.10	Танбур	6,58	
14.11	К/и	1,82	В4
14.12	Комната хранения багажа	2,72	
14.14	Центральная кладовая грязного белья	6,86	В3
14.15	Центральная кладовая чистого белья	8,73	В3
14.16	К/и	3,60	В4
14.17	Служебное помещение	2,20	
14.18	Наша объектового пункта пожаротушения	1,11	
Общий итог		108,85	
		759,19	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИП03нз(А)-HF 1x2x0.78 + ППГнз(А)-HF 2x15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ		
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Пятницкая, д/п. 5, стр. 1, 2		
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стация	Лист
Разработал	Шиткина	Семенов	Семенов	11.12.25		Р	6
Проверил	Семенов	Семенов	Семенов	11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 1-м этаже (1 корпус)		000 "Конкрет Стоун"



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.2.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.2.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.2.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.2.04	Коридор	35,65	
1.2.05	Коридор	40,22	
1.2.06	Эвакуационная лестница	20,67	
		156,63	
Служебно-административные помещения			
1.2.14.01	Помещение горничной (для 2, 3, 4 этаж)	4,01	В4
		4,01	
Общий итог		160,65	

Обоз. на плане	Наименование
FE1 x.y.z	Счетчик горячей воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
FE4 x.y.z	Счетчик холодной воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗнз(А)-НФ 1х2х0,78 + ППГнз(А)-НФ 2х1,5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ			
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д/з 5, стр. 1, 2			
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шитухина	Семенов		11.12.25		Р	7	
Проверил	Семенов			11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 2-м этаже (1 корпус)	000 "Конкрит Стоун"		



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.3.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.3.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.3.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.3.04	Коридор	35,65	
1.3.05	Коридор	42,09	
1.3.06	Эвакуационная лестница	20,67	
		158,50	
Служебно-административные помещения			
1.3.14.01	Кладовая чистого белья (для 2, 3, 4 этаж)	4,01	B4
Общий итог		4,01	
		162,52	

Условные обозначения	
Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШАТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НГ 1х2х0.78 + ППГн(А)-НГ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ				
						Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина	Семенов	Семенов		11.12.25		Р	8		
Проверил	Семенов	Семенов	Семенов		11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ 3-м этаже (1 корпус)		ООО "Конкрет Стоун"		



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
14.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
14.02	Эвакуационная лестница	19,84	
14.03	Эвакуационная лестница	22,13	
14.04	Коридор	37,46	
14.05	Коридор	41,80	
14.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		160,06	
Служебно-административные помещения			
14.14.01	Кладовая грязного белья (для 2, 3, 4 этаж)	4,01	B4
Общий итог		164,08	

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммуникации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗн(А)-НФ 1х2х0,78 + ППГн(А)-НФ 2х1х5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ				
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	Семенов	11.12.25	11.12.25
ГИП	Семенов	Семенов	11.12.25	11.12.25
Проверил	Семенов	Семенов	11.12.25	11.12.25
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления			Страница	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 4-7 этажах (1 корпус)			Р	9
			Листов	9

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.8.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.8.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.8.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.8.04	Коридор	37,46	
1.8.05	Коридор	41,80	
1.8.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		160,06	
Служебно-административные помещения			
1.8.14.01	Помещение горючих (для 8, 9, 10 этаж)	4,01	В4
Общий итог		164,08	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
FEI x,y,z	Счетчик горячей воды (x – номер корпуса, y – номер этажа, z – порядковый номер)
FEW x,y,z	Счетчик холодной воды (x – номер корпуса, y – номер этажа, z – порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НФ 1х2х0.78 + ППГнз(А)-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ		
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2		
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист
Разработал	Шитухина	11.12.25	Семенов	11.12.25		Р	10
Проверил	Семенов	11.12.25			План расположения оборудования АСКУВ на 8 этаже (1 корпус)		
					000 "Конкрет Стоун"		



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.9.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.9.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.9.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.9.04	Коридор	37,46	
1.9.05	Коридор	41,80	
1.9.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		160,06	
Служебно-административные помещения			
1.9.14	Кладовая чистого белья (для 8, 9, 10 этаж)	4,01	Б4
		4,01	
Общий итог		164,08	

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафа АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)I-НФ 1х2х0.78 + ППГн(А)I-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	
Разработал	Шитухина	11.12.25	11.12.25		
ГИП	Семенов	11.12.25	11.12.25		
Проверил	Семенов	11.12.25	11.12.25		
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стандия	Лист
План расположения оборуд-ния АСКУВ на 9-10 этажах (1 корпус)				Р	11
				Листов	
				000 "Конкрим Стоун"	

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.11.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.11.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.11.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.11.04	Коридор	37,46	
1.11.05	Коридор	41,80	
1.11.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		160,06	
Службно-административные помещения			
1.11.14.01	Помещение горничной (для 11, 12, 13 этажа)	4,01	В4
		4,01	
Общий итог		164,08	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НФ 1х2х0,78 + ППГнз(А)-НФ 2х1х5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж












В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ				
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол-ч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина			11.12.25		Р	12		
ГМП	Семенов			11.12.25					
Проверил	Семенов			11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 11 этаже (1 корпус)		ООО "Конкрим Стоун"		

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.12.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.12.02	Эвакуационная лестница	19,84	
1.12.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.12.04	Коридор	37,46	
1.12.05	Коридор	4,180	
1.12.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		160,06	
Служебно-административные помещения			
1.12.14.01	Кладова грязного белья (для 11, 12, 13 этаж)	4,01	B4
Общий итог		4,01	164,08

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗне(А)-НФ 1х2х0.78 + ППГне(А)-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ				
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Пятницкая, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол-во	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина	Семенов		11.12.25		Р	13		
Проверил	Семенов		11.12.25		План расположения оборуд-ния АСКУВ на 12-13 этажах (1 корпус)	ООО "Конкрет Стоун"			

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.14.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.14.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.14.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.14.04	Коридор	42,48	
1.14.05	Коридор	41,80	
1.14.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		165,12	
Служебно-административные помещения			
1.14.14.01	Помещение горничной (для 14, 15, 16 этаж)	4,01	В4
Общий итог		169,14	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (к - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (к - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПЭЗне(А)-НФ 1х2х0.78 + ППГне(А)-НФ 2х1.5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ				
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол-ч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина	Семенов		11.12.25		Р	14		
Проверил	Семенов		11.12.25		План расположения оборудования АСКУВ на 14 этаже (1 корпус)	ООО "Конкрим Стоун"			

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.15.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.15.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.15.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.15.04	Коридор	35,31	
1.15.05	Коридор	4,180	
1.15.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		157,95	
Служебно-административные помещения			
1.15.14.01	Кладовая грязного белья (для 14, 15, 16 этаж)	4,01	В4
Общий итог		161,96	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НГ 1х2х0,78 + ППнг(А)-НГ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ		
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д/л. 5, стр. 1, 2		
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стация	Лист
Разработал	Шиткина	Семенов	Семенов	11.12.25		Р	15
Проверил	Семенов	Семенов	Семенов	11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 15 этаже (1 корпус)		000 "Конкрет Стоун"

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.16.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.16.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.16.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.16.04	Коридор	35,31	
1.16.05	Коридор	41,80	
1.16.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		157,95	
Служебно-административные помещения			
1.16.14.07	Кладовая чистого белья (для 14, 15, 16 этаж)	4,01	B4
Общий итог		161,96	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
FEt x.y.z	Счетчик горячей воды (x - номер корпуса, y - номер этажа, z - порядковый номер)
FEw x.y.z	Счетчик холодной воды (x - номер корпуса, y - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НФ 1х2х0.78 + ППГн(А)-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ				
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д/л. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25	11.12.25	
ГИП	Семенов	11.12.25	11.12.25	
Проверил	Семенов	11.12.25	11.12.25	
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления			Стация	Лист
			Р	16
План расположения оборудования АСКУВ на 16 этаже (1 корпус)			000 "Конкрим Стоун"	

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.17.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.17.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.17.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.17.04	Коридор	37,10	
1.17.05	Коридор	4,180	
1.17.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		159,74	
Служебно-административные помещения			
1.17.14.01	Помещение горничной (для 17, 18, 19 этажа)	4,01	B4
Общий итог		163,75	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (x - номер корпуса, y - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (x - номер корпуса, y - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТЭС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗн(А)-НГ 1х2х0.78 + ППГн(А)-НГ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ				
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Кол-во	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина	Семенов		11.12.25		Р	17		
Проверил	Семенов		11.12.25		План расположения оборудования АСКУВ на 17 этаже (1 корпус)	ООО "Конкрет Стоун"			

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.18.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.18.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.18.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.18.04	Коридор	30,56	
1.18.05	Коридор	4,180	
1.18.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		153,20	
Служебно-административные помещения			
1.18.14.01	Кладовая грязного белья (для 17, 18, 19, 20этаж)	4,01	В4
Общий итог		157,21	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗне(А)-HF 1х2х0,78 • ППГне(А)-HF 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	
Разработал	Шитухина	Семенов	11.12.25	11.12.25	
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стандия	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 18 этаже (1 корпус)				Р	18
				000 "Конкрим Стоун"	

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
1.19.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,13	
1.19.02	Эвакуационная лестница	19,87	
1.19.03	Эвакуационная лестница	22,13	
1.19.04	Коридор	30,56	
1.19.05	Коридор	4,180	
1.19.06	Эвакуационная лестница	20,71	
		153,19	
Служебно-административные помещения			
1.19.14.01	Кладовая чистого белья (для 17, 18, 19, 20этаж)	4,01	Б4
Общий итог		157,21	

Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
 FEI x.y.z	Счетчик горячей воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
 FEW x.y.z	Счетчик холодной воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
	Место установки шкафа АСКЗ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПЭЗн(А)-НФ 1х2х0,78 + ППГнз(А)-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



					11-ОМ/2023-АСКУВ				
					Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д/л. 5, стр. 1, 2				
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шитухина			11.12.25		Р	19		
ГМП	Семенов			11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 19 этаже (1 корпус)	000 "Конкрит Стоун"			
Проверил	Семенов			11.12.25					

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Корпус 1 МОП			
120.01	Лифтовой холл/ Пожарно-безопасная зона	18,10	
120.02	Эвакуационная лестница	19,87	
120.03	Эвакуационная лестница	22,10	
120.04	Коридор	30,56	
		90,62	
Служебно-административные помещения			
120.14.01	Помещение горничной 20 этажа	4,01	B4
		4,01	
Технические помещения			
3.01	Электротехническое помещение	5,75	B3
		5,75	
Общий итог		100,39	

Условные обозначения

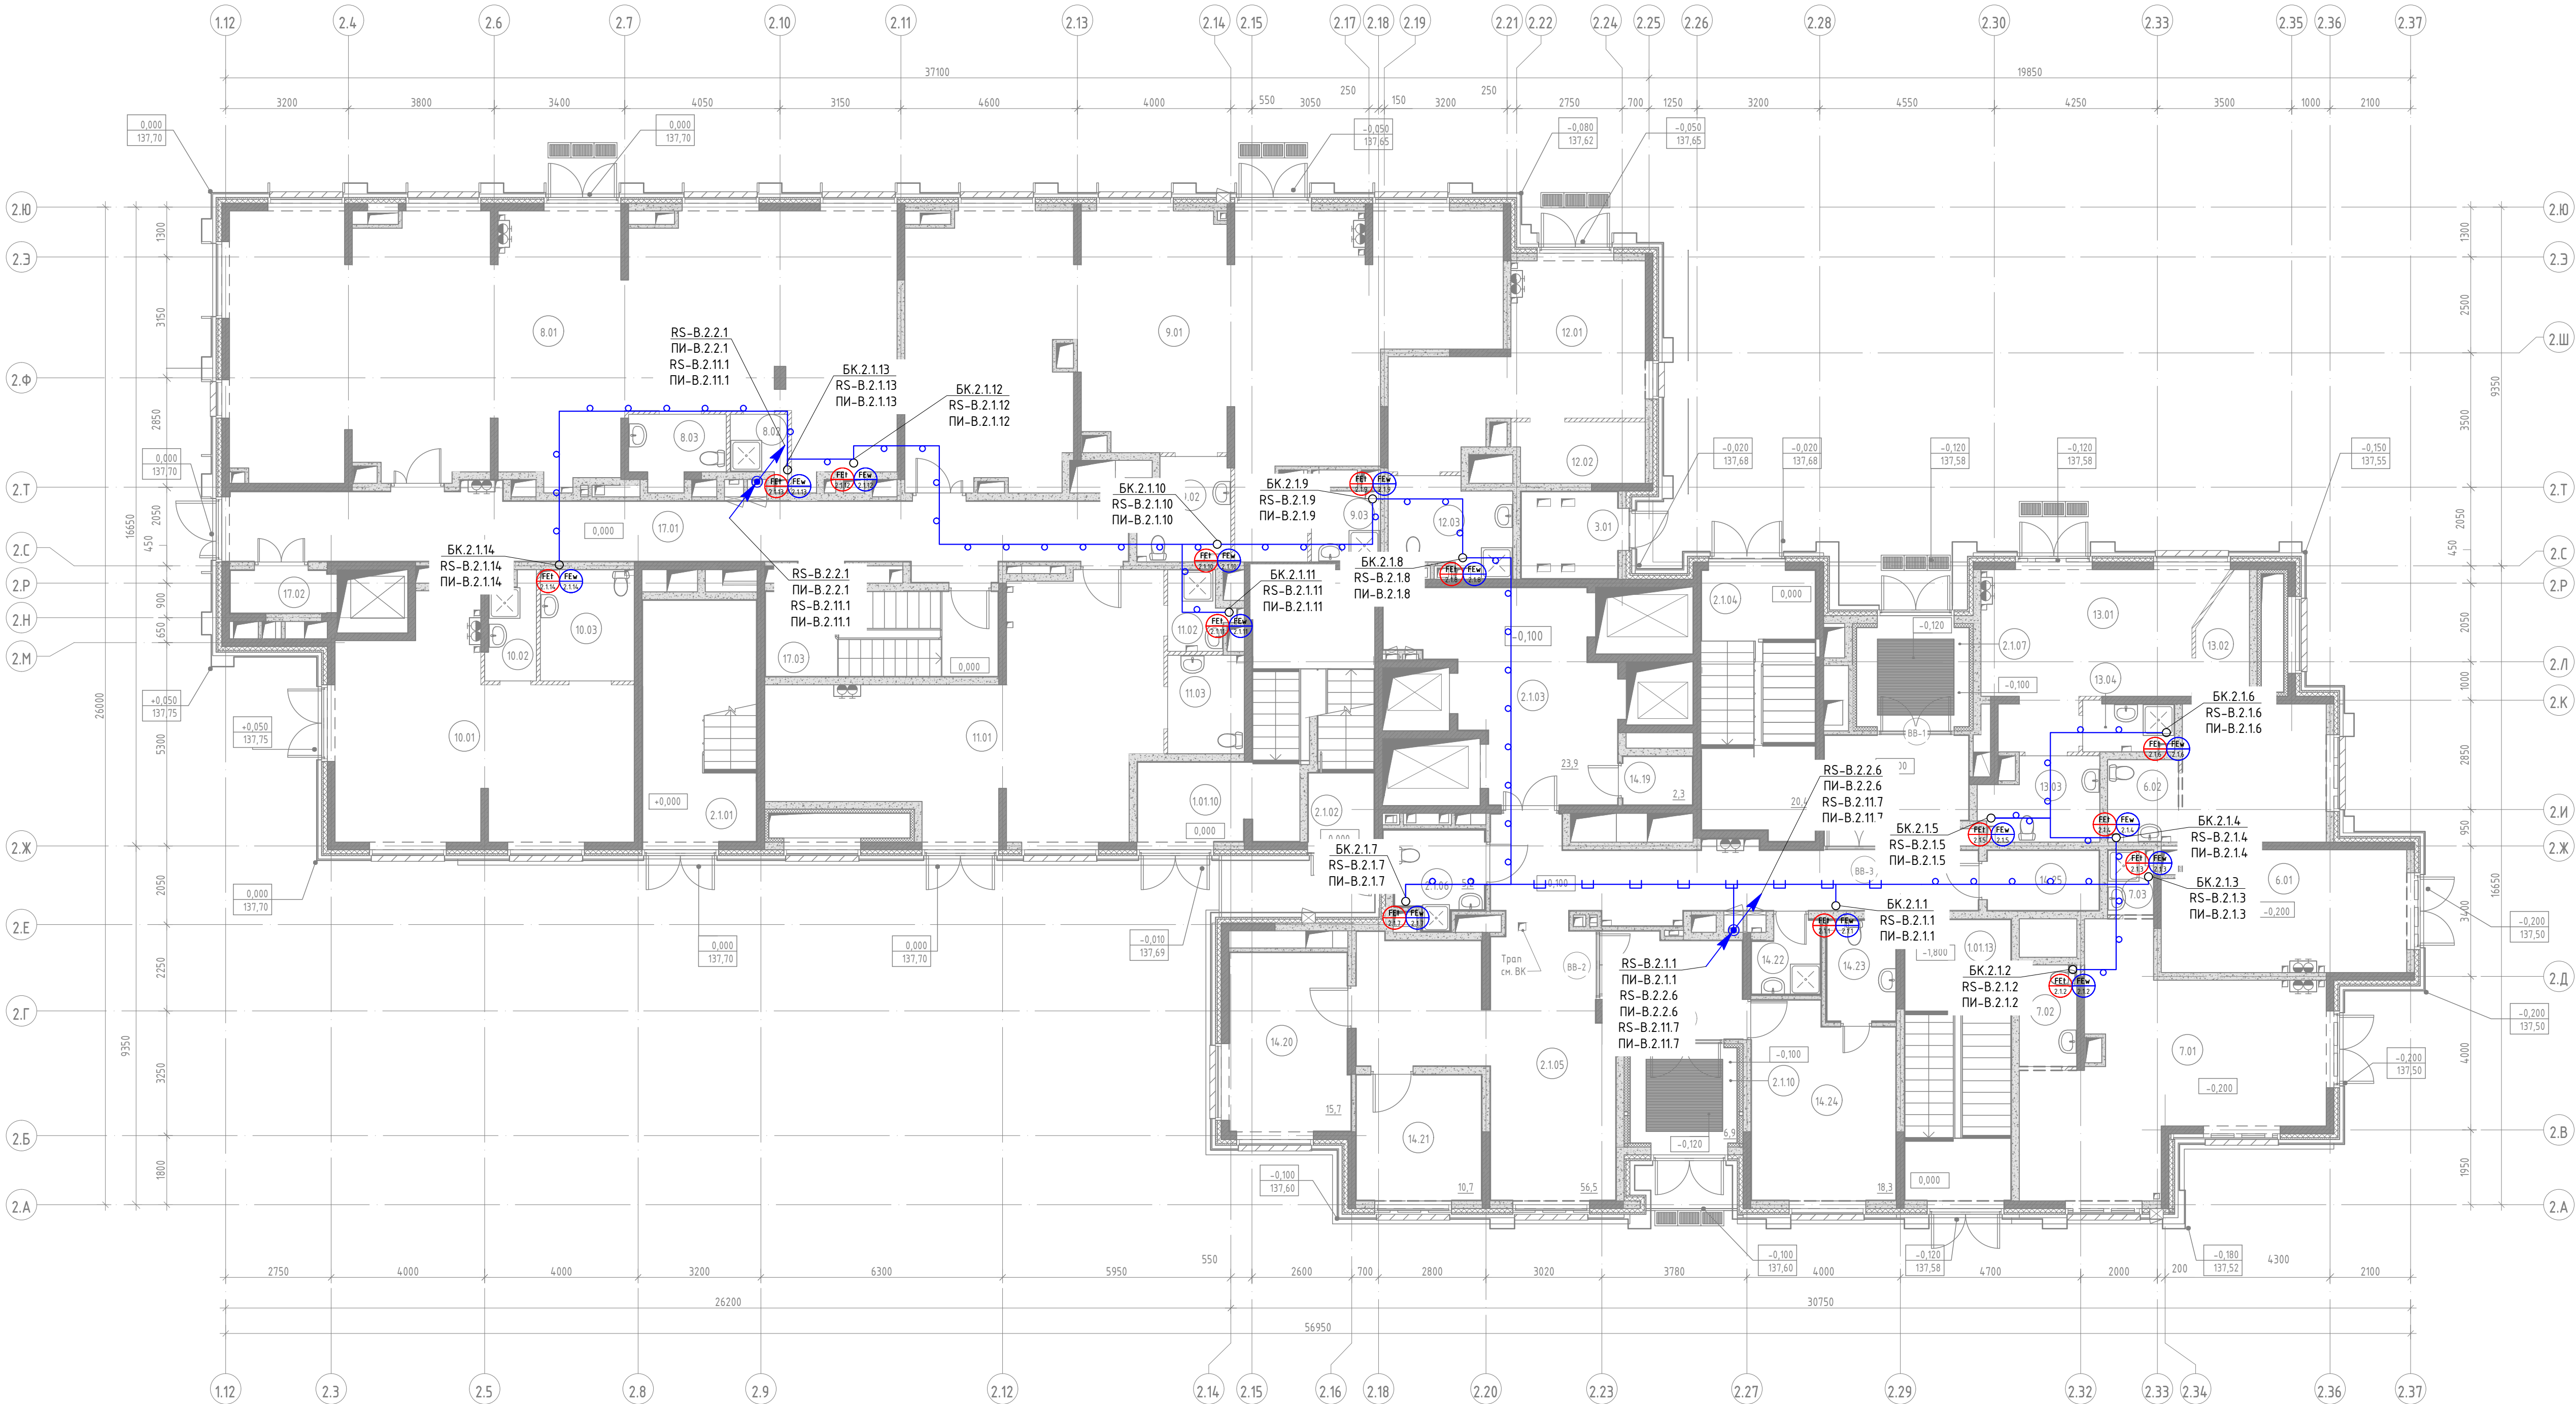
Обоз. на плане	Наименование
FEI x.y.z	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
FEW x.y.z	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВнз(А)-HF 1x2x0.78 • ППГнз(А)-HF 2x15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	
Разработал	Шиткина	Семенов	11.12.25	11.12.25	
ГИП	Семенов	Семенов	11.12.25	11.12.25	
Проверил	Семенов	Семенов	11.12.25	11.12.25	
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стадия	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 20 этаже (1 корпус)				Р	20
				000 "Конкрит Стоун"	



Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафа АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-ИФ 1х2х0.78 + ППГн(А)-ИФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
01. МОП			
101.10	Эвакуационная лестница	21,41	
101.13	Эвакуационная лестница	19,86	
		41,26	
01. МОП Корпуса К2			
2.1.01	Эвакуационная лестница	19,27	
2.1.02	Эвакуационная лестница	6,62	
2.1.03	Лифтовой холл	23,91	
2.1.04	Эвакуационная лестница	20,42	
2.1.05	Вестибиль	56,47	
2.1.06	Универсальная кабина / Комната матери и ребенка	5,17	
2.1.07	Тамбур	7,56	
2.1.08	Тамбур	9,49	
2.1.09	Тамбур	9,75	
2.1.10	Тамбур	6,89	
		165,55	
03. Технические помещения			
3.01	Помещение электроштабы	5,69	B3
		5,69	
06. Магазины непродовольственных товаров №3			
6.01	Основное помещение	33,81	
6.02	С/у с местом хранения уборочного инвентаря	3,98	
		37,79	
07. Магазины непродовольственных товаров №4			
7.01	Основное помещение	37,32	
7.02	С/у	3,97	
7.03	К/у	1,97	B4
		43,26	
08. Кафе			
8.01	Основное помещение	114,79	
8.02	К/у	2,30	B4
8.03	С/у	3,73	
		120,82	
09. Магазины продовольственных товаров			
9.01	Основное помещение	98,53	
9.02	С/у	5,81	
9.03	К/у	3,22	B4
		107,56	
10. Салон красоты			
10.01	Основное помещение	40,66	
10.02	К/у	3,23	B4
10.03	С/у	6,95	
		50,84	
11. Ветеринарный магазин			
11.01	Основное помещение	49,00	
11.02	К/у	2,94	B4
11.03	С/у	5,01	
		56,95	
12. Химчистка (приемка) / клининг			
12.01	Коридор	23,26	
12.02	Кладовая хранения приемы	5,36	
12.03	С/у с местом хранения уборочного инвентаря	7,24	
		35,86	
13. Аптека			
13.01	Основное помещение	23,14	
13.02	Кладовая хранения	3,85	
13.03	С/у	6,24	
13.04	К/у	3,05	B4
		36,27	
14. Служебно-административные помещения			
14.19	Ишак объектового пункта пожаротушения	2,28	
14.20	Центральная кладовая грязного белья	15,74	B3
14.21	Центральная кладовая чистого белья	10,67	B3
14.22	К/у	3,10	B4
14.23	С/у	4,27	
14.24	Помещение охраны (диспетчерская)	18,26	
14.25	Комната хранения багажа	4,54	B4
		58,85	
17. МОП Коммерческих помещений			
17.01	Коридор	41,15	
17.02	Лифтовой холл	2,81	
17.03	Технологическая лестница	13,39	
		57,35	
Общий итог		818,06	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стадия	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 1-м этаже (2 корпус)				P	21
				000 "Конкрет Стоун"	



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МОП			
2.3.01	Эвакуационная лестница	20,01	
2.3.02	Коридор	48,45	
2.3.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.3.04	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.3.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.3.06	Коридор	32,47	
		170,11	
Служебно-административные помещения			
2.3.14.01	Кладовая чистого белья (для 2, 3, 4 эт.)	2,98	В4
		2,98	
Общий итог		173,09	

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, з - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, з - порядковый номер)
	Место установки шкафа АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПЭне(А)-НФ 1x2x0.78 + ППГне(А)-НФ 2x15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182

11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Статус	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 3-м этаже (2 корпус)				Р	23
Листов				000 "Конкрет Стоун"	



Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х – номер корпуса, у – номер этажа, z – порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗн(А)-НФ 1х2х0.78 + ППГнз(А)-НФ 2х15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МОП			
2.4.01	Эвакуационная лестница	20,01	
2.4.02	Коридор	48,45	
2.4.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.4.04	Лифтовый холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.4.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.4.06	Коридор	32,47	
		170,11	
Служебно-административные помещения			
2.4.14.01	Кладовая грязного белья (Влз 2, 3, 4 эт.)	2,98	В4
		2,98	
Общий итог		173,09	







В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ			
						Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Шитухина	11.12.25		Р	24	000 "Конкрит Стоун"
ГИП				Семенов	11.12.25				
Проверил				Семенов	11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 4-8 этажах (2 корпус)			





Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИП03н(А)-НФ 1x2x0.78 • ППГн(А)-НФ 2x15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МПП			
2.9.01	Эвакуационная лестница	20,01	
2.9.02	Коридор	48,45	
2.9.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.9.04	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МПН	25,14	
2.9.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.9.06	Коридор	32,47	
		170,11	
Служебно-административные помещения			
2.9.14.01	Кладовая чистого белья (для 8, 9, 10 эт.)	2,98	В4
		2,98	
Общий итог		173,09	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



						11-ОМ/2023- АСКУВ			
						Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Автоматизированная система контроля и учета водопотребления	Статия	Лист	Листов
Разработал	Шитухина				11.12.25		р	25	
ГИП	Семенов				11.12.25				
Проверил	Семенов				11.12.25	План расположения оборудования АСКУВ на 9 этаже (2 корпус)	000 "Конкрит Стоун"		

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МПП			
2.10.01	Эвакуационная лестница	20,01	
2.10.02	Коридор	48,45	
2.10.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.10.04	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.10.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.10.06	Коридор	32,47	
		170,11	
Служебно-административные помещения			
2.10.14.01	Кладовая грязного белья (для 8, 9, 10 эт.)	2,98	В4
Общий итог		2,98	
		173,09	

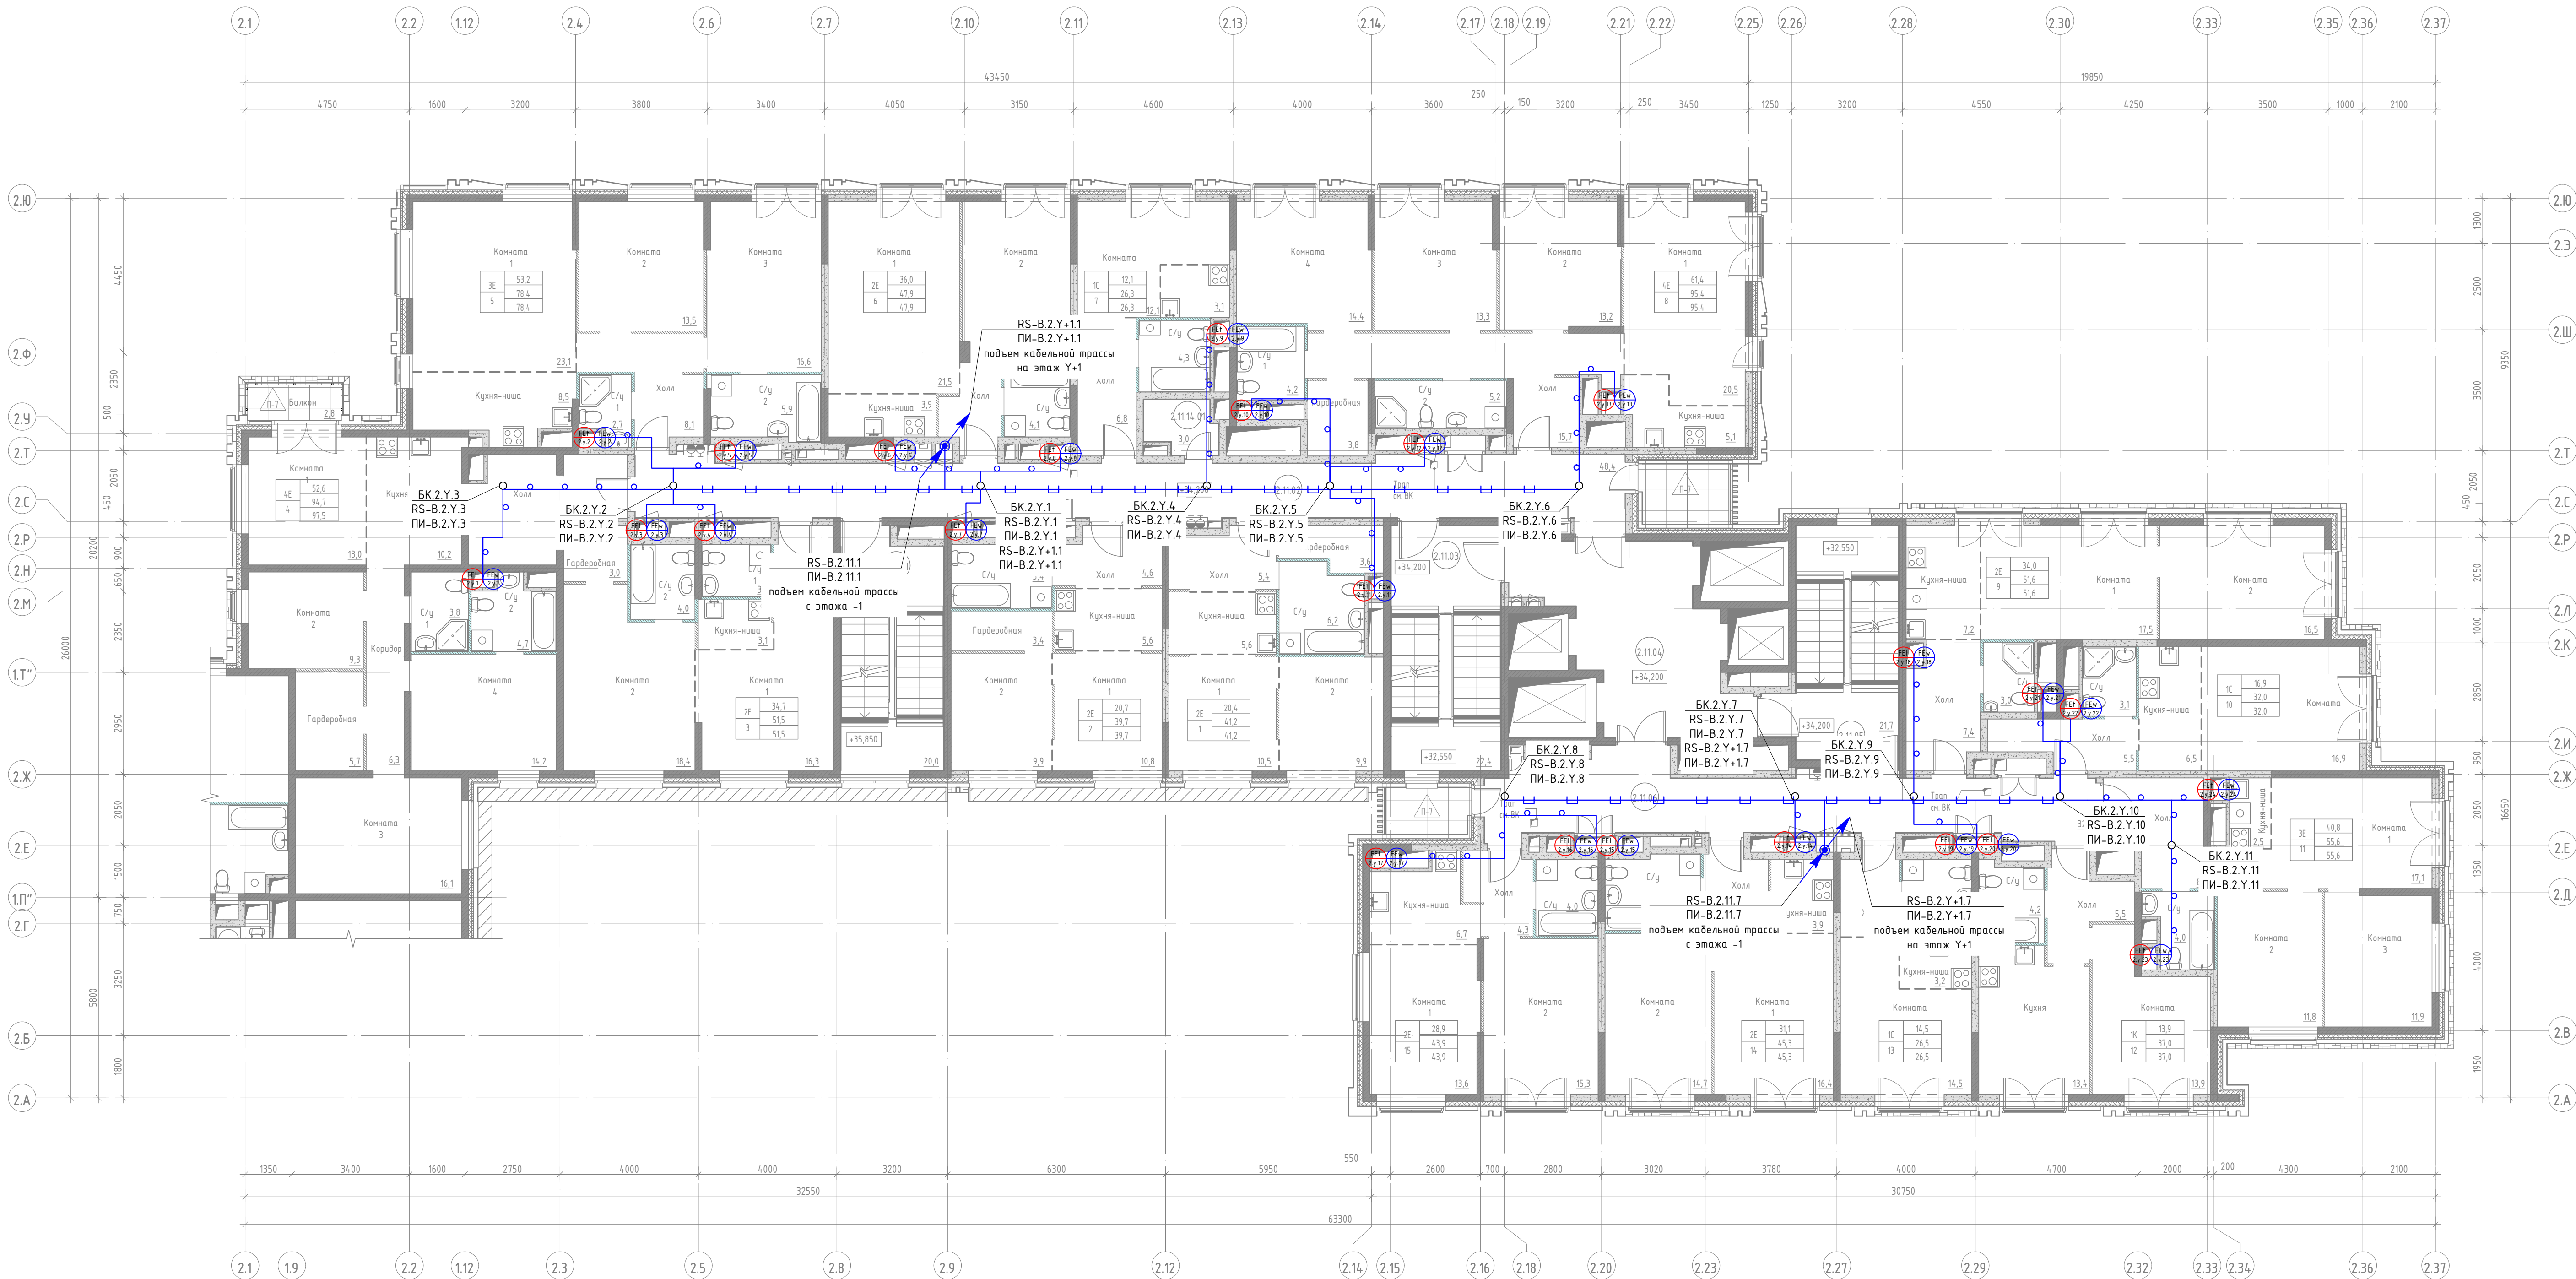
Условные обозначения	
Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗн(А)-НГ 1х2х0,78 • ППГн(А)-НГ 2х1,5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182












11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			11.12.25
ГИП	Семенов	11.12.25			11.12.25
Проверил	Семенов	11.12.25			11.12.25
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стадия	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 10 этаже (2 корпус)				Р	26
				000 "Конкрет Стоун"	

Создано
Взам инж. N
Подп. и дата
Инж. N подп.



Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
 FE1 х.у.з	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
 FEW х.у.з	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммуникации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗнз(А)-НГ 1х2х0.78 + ППГнз(А)-НГ 2х1.5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МФП			
2.11.01	Эвакуационная лестница	20,01	
2.11.02	Коридор	48,45	
2.11.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.11.04	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.11.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.11.06	Коридор	32,47	
		170,11	
Служебно-административные помещения			
2.11.14.01	Помещение горючих (для 11, 12, 13 эт.)	2,98	В4
		2,98	
Общий итог		173,09	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Внутрягородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Статус	Лист
План расположения оборуд-ния АСКУВ на 11-13 этажах (2 корпус)				Р	27
				Листов	
				000 "Конкрет Стоун"	



Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
FEI x.y.z	Счетчик горячей воды (x – номер корпуса, y – номер этажа, z – порядковый номер)
FEW x.y.z	Счетчик холодной воды (x – номер корпуса, y – номер этажа, z – порядковый номер)
	Место установки шкафа АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЭн(А)-НВ 1х2х0.78 + ППГн(А)-НВ 2х1.5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МПП			
2.14.01	Эвакуационная лестница	20,45	
2.14.02	Коридор	38,03	
2.14.03	Эвакуационная лестница	22,36	
2.14.04	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.14.05	Эвакуационная лестница	21,68	
2.14.06	Коридор	32,47	
		160,13	
Служебно-административные помещения			
2.14.14.01	Помещение горничной (для 14, 15, 16 эт.)	2,98	В4
Общий итог:		2,98	
		163,11	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Внутрягородское муниципальное образование Превображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Статус	Лист
План расположения оборуд-ния АСКУВ на 14-17 этажах (2 корпус)				Р	28
				Листов	
				000 "Конкрет Стоун"	



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МОП			
2.18.01	Коридор	34,91	
2.18.02	Эвакуационная лестница	22,61	
2.18.03	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.18.04	Эвакуационная лестница	21,68	
2.18.05	Коридор	32,47	
Служебно-административные помещения		136,81	
2.18.14.01	Кладовая чистого белья (для 17, 18, 19, 20 эт.)	2,98	ВЛ
Общий итог		139,79	

Условные обозначения

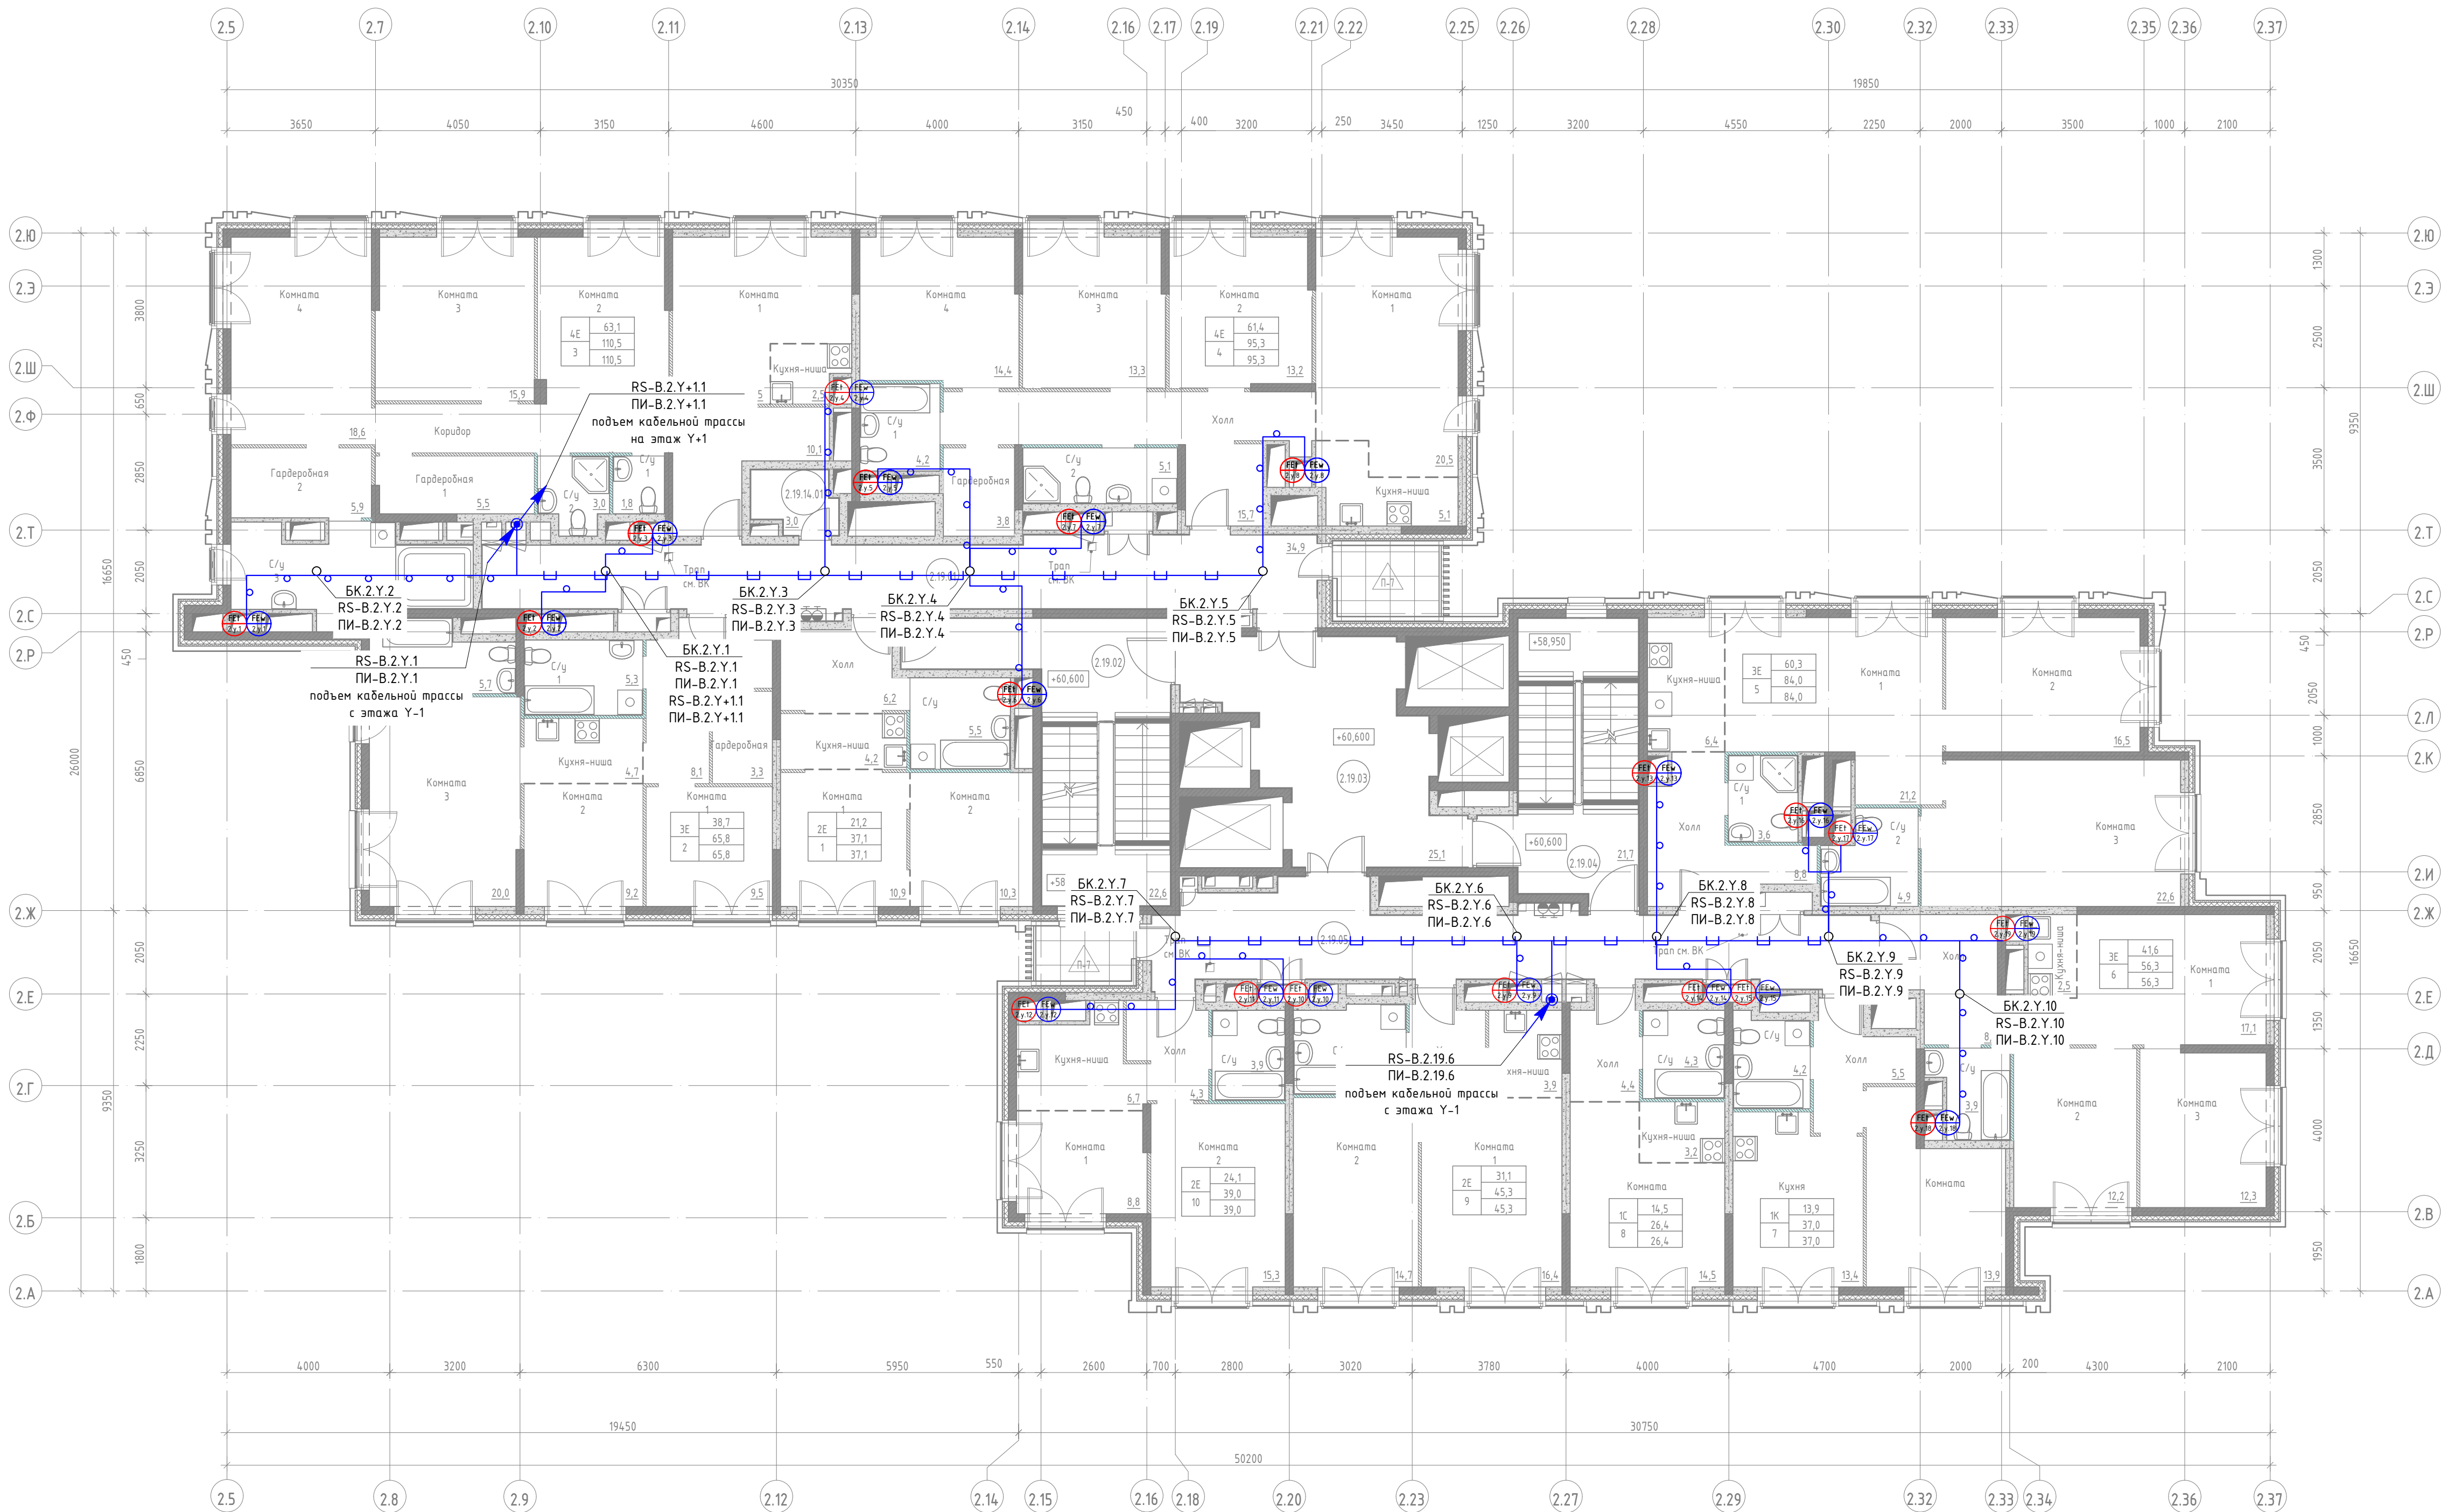
Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИПВЗна(А)-НГ 1х2х0.78 + ППГна(А)-НГ 2х1.5
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182












11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Статус	Лист
План расположения оборудования АСКУВ на 18 этаже (2 корпус)				Р	29
				000 "Конкрет Стоун"	

Инв. N подл. План и дата. Взам инв. N. Составлено



Условные обозначения

Обоз. на плане	Наименование
	Счетчик горячей воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Счетчик холодной воды (х - номер корпуса, у - номер этажа, z - порядковый номер)
	Место установки шкафов АСКУ
	Шкаф ШВТСС
	Блок коммутации
	Разветвитель интерфейса
	Шлейф кабелей КИП3эл(А)-HF 1x2x0.78 + ППГэл(А)-HF 2x15
	Кабельная трасса в лотке СС
	Кабельная трасса в ПВХ-трубе
	Спуск/подъем с этажа на этаж

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
МОП			
2.19.01	Коридор	34,91	
2.19.02	Эвакуационная лестница	22,61	
2.19.03	Лифтовой холл / Пожаробезопасная зона МГН	25,14	
2.19.04	Эвакуационная лестница	21,68	
2.19.05	Коридор	32,47	
		136,81	
Служебно-административные помещения			
2.19.14.01	Кадастровая архивная белья (для 17, 18, 19, 20 эт.)	2,98	В4
		2,98	
Общий итог		139,79	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ					
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1, 2					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шитухина	11.12.25			
ГИП	Семенов	11.12.25			
Проверил	Семенов	11.12.25			
Автоматизированная система контроля и учета водопотребления				Стадия	Лист
				Р	30
План расположения оборудования АСКУВ на 19 этаже (2 корпус)				000 "Конкрет Стоун"	

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-B.1.3.4	БК.1.3.3	БК.1.3.4		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.3.4	БК.1.3.3	БК.1.3.4		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.3.4	БК.1.3.4	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.3.4	БК.1.3.4	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	3			
RS-B.1.3.5	БК.1.3.4	БК.1.3.5		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.1.3.5	БК.1.3.4	БК.1.3.5		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.3.5	БК.1.3.5	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.3.5	БК.1.3.5	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	3			
Этаж:	4								
RS-B.1.4.1	БК.1.3.1	БК.1.4.1		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	8			
ПИ-B.1.4.1	БК.1.3.1	БК.1.4.1		ППГн2(A)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.4.1	БК.1.4.1	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.4.1	БК.1.4.1	FEt, Few		ППГн2(A)-HF	2x1.5	15			
RS-B.1.4.2	БК.1.4.1	БК.1.4.2		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.1.4.2	БК.1.4.1	БК.1.4.2		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.4.2	БК.1.4.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.4.2	БК.1.4.2	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-B.1.4.3	БК.1.4.2	БК.1.4.3		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-B.1.4.3	БК.1.4.2	БК.1.4.3		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.4.3	БК.1.4.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.4.3	БК.1.4.3	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-B.1.4.4	БК.1.4.3	БК.1.4.4		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.4.4	БК.1.4.3	БК.1.4.4		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.4.4	БК.1.4.4	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.4.4	БК.1.4.4	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	3			
RS-B.1.4.5	БК.1.4.4	БК.1.4.5		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-B.1.4.5	БК.1.4.4	БК.1.4.5		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.4.5	БК.1.4.5	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.4.5	БК.1.4.5	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	15			
Этаж:	5								

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-B.1.5.1	БК.1.4.1	БК.1.5.1		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	8			
ПИ-B.1.5.1	БК.1.4.1	БК.1.5.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.5.1	БК.1.5.1	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.5.1	БК.1.5.1	FEt, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
RS-B.1.5.2	БК.1.5.1	БК.1.5.2		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.1.5.2	БК.1.5.1	БК.1.5.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.5.2	БК.1.5.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.5.2	БК.1.5.2	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-B.1.5.3	БК.1.5.2	БК.1.5.3		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-B.1.5.3	БК.1.5.2	БК.1.5.3		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.5.3	БК.1.5.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.5.3	БК.1.5.3	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12			
RS-B.1.5.4	БК.1.5.3	БК.1.5.4		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.5.4	БК.1.5.3	БК.1.5.4		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.5.4	БК.1.5.4	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.5.4	БК.1.5.4	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	3			
RS-B.1.5.5	БК.1.5.4	БК.1.5.5		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.5.5	БК.1.5.4	БК.1.5.5		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.5.5	БК.1.5.5	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.5.5	БК.1.5.5	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
Этаж:	6								
RS-B.1.6.1	БК.1.5.1	БК.1.6.1		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	8			
ПИ-B.1.6.1	БК.1.5.1	БК.1.6.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.6.1	БК.1.6.1	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.6.1	БК.1.6.1	FEt, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
RS-B.1.6.2	БК.1.6.1	БК.1.6.2		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.1.6.2	БК.1.6.1	БК.1.6.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.6.2	БК.1.6.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.6.2	БК.1.6.2	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-B.1.6.3	БК.1.6.2	БК.1.6.3		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-B.1.6.3	БК.1.6.2	БК.1.6.3		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4			
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					
				4					



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-БК.1.6.3	БК.1.6.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.6.3	БК.1.6.3	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.6.4	БК.1.6.3	БК.1.6.4		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.6.4	БК.1.6.3	БК.1.6.4		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.6.4	БК.1.6.4	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.6.4	БК.1.6.4	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	3			
RS-В.1.6.5	БК.1.6.4	БК.1.6.5		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.6.5	БК.1.6.4	БК.1.6.5		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.6.5	БК.1.6.5	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.6.5	БК.1.6.5	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
Этаж:	7								
RS-В.1.7.1	БК.1.6.1	БК.1.7.1		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	8			
ПИ-В.1.7.1	БК.1.6.1	БК.1.7.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.7.1	БК.1.7.1	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.7.1	БК.1.7.1	FEt, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
RS-В.1.7.2	БК.1.7.1	БК.1.7.2		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.1.7.2	БК.1.7.1	БК.1.7.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.7.2	БК.1.7.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.7.2	БК.1.7.2	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-В.1.7.3	БК.1.7.2	БК.1.7.3		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.1.7.3	БК.1.7.2	БК.1.7.3		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.7.3	БК.1.7.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.7.3	БК.1.7.3	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.7.4	БК.1.7.3	БК.1.7.4		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.7.4	БК.1.7.3	БК.1.7.4		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.7.4	БК.1.7.4	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.7.4	БК.1.7.4	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	3			
RS-В.1.7.5	БК.1.7.4	БК.1.7.5		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.7.5	БК.1.7.4	БК.1.7.5		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.7.5	БК.1.7.5	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
ПИ-БК.1.7.5	БК.1.7.5	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	15				
Этаж:	8									
RS-B.1.8.1	БК.1.7.1	БК.1.8.1		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	8				
ПИ-B.1.8.1	БК.1.7.1	БК.1.8.1		ППГнз(А)-HF	2х1.5	8				
RS-БК.1.8.1	БК.1.8.1	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	15				
ПИ-БК.1.8.1	БК.1.8.1	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	15				
RS-B.1.8.2	БК.1.8.1	БК.1.8.2		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5				
ПИ-B.1.8.2	БК.1.8.1	БК.1.8.2		ППГнз(А)-HF	2х1.5	5				
RS-БК.1.8.2	БК.1.8.2	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5				
ПИ-БК.1.8.2	БК.1.8.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	5				
RS-B.1.8.3	БК.1.8.2	БК.1.8.3		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	4				
ПИ-B.1.8.3	БК.1.8.2	БК.1.8.3		ППГнз(А)-HF	2х1.5	4				
RS-БК.1.8.3	БК.1.8.3	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.1.8.3	БК.1.8.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
RS-B.1.8.4	БК.1.8.3	БК.1.8.4		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	6				
ПИ-B.1.8.4	БК.1.8.3	БК.1.8.4		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.8.4	БК.1.8.4	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	3				
ПИ-БК.1.8.4	БК.1.8.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	3				
RS-B.1.8.5	БК.1.8.4	БК.1.8.5		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	6				
ПИ-B.1.8.5	БК.1.8.4	БК.1.8.5		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.8.5	БК.1.8.5	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	15				
ПИ-БК.1.8.5	БК.1.8.5	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	15				
Этаж:	9									
RS-B.1.9.1	Щит АСКУБТ.1.1	БК.1.9.1		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	6				
ПИ-B.1.9.1	Щит АСКУБТ.1.1	БК.1.9.1		ППГнз(А)-HF	2х1.5	9				
RS-БК.1.9.1	БК.1.9.1	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	15				
ПИ-БК.1.9.1	БК.1.9.1	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	15				
RS-B.1.9.2	БК.1.9.1	БК.1.9.2		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5				
ПИ-B.1.9.2	БК.1.9.1	БК.1.9.2		ППГнз(А)-HF	2х1.5	5				
RS-БК.1.9.2	БК.1.9.2	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5				
ПИ-БК.1.9.2	БК.1.9.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	5				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
				11-ОМ/2023-АСКУБ.КЖ						Лист
										6



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-БК.1.12.2	БК.1.12.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-B.1.12.3	БК.1.12.2	БК.1.12.3		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	4			
ПИ-B.1.12.3	БК.1.12.2	БК.1.12.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.12.3	БК.1.12.3	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.12.3	БК.1.12.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-B.1.12.4	БК.1.12.3	БК.1.12.4		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.12.4	БК.1.12.3	БК.1.12.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.12.4	БК.1.12.4	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.12.4	БК.1.12.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	3			
RS-B.1.12.5	БК.1.12.4	БК.1.12.5		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.12.5	БК.1.12.4	БК.1.12.5		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.12.5	БК.1.12.5	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.12.5	БК.1.12.5	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	15			
Этаж:	13								
RS-B.1.13.1	БК.1.12.1	БК.1.13.1		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	8			
ПИ-B.1.13.1	БК.1.12.1	БК.1.13.1		ППГнз(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.13.1	БК.1.13.1	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.13.1	БК.1.13.1	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	15			
RS-B.1.13.2	БК.1.13.1	БК.1.13.2		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	5			
ПИ-B.1.13.2	БК.1.13.1	БК.1.13.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.13.2	БК.1.13.2	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.13.2	БК.1.13.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-B.1.13.3	БК.1.13.2	БК.1.13.3		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	4			
ПИ-B.1.13.3	БК.1.13.2	БК.1.13.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.13.3	БК.1.13.3	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.13.3	БК.1.13.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-B.1.13.4	БК.1.13.3	БК.1.13.4		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.13.4	БК.1.13.3	БК.1.13.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.13.4	БК.1.13.4	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.13.4	БК.1.13.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	3			
RS-B.1.13.5	БК.1.13.4	БК.1.13.5		КИПθЭнз(А)-HF	1x2x0.78	6			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-БК.1.15.2	БК.1.15.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.15.2	БК.1.15.2	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-В.1.15.3	БК.1.15.2	БК.1.15.3		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.1.15.3	БК.1.15.2	БК.1.15.3		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.15.3	БК.1.15.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.15.3	БК.1.15.3	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.15.4	БК.1.15.3	БК.1.15.4		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.15.4	БК.1.15.3	БК.1.15.4		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.15.4	БК.1.15.4	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.15.4	БК.1.15.4	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	3			
RS-В.1.15.5	БК.1.15.4	БК.1.15.5		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.1.15.5	БК.1.15.4	БК.1.15.5		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.15.5	БК.1.15.5	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.15.5	БК.1.15.5	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	15			
Этаж:	16								
RS-В.1.16.1	Щит АСКУБТ.1.1	БК.1.16.1		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	85			
ПИ-В.1.16.1	Щит АСКУБТ.1.1	БК.1.16.1		ППГн2(A)-HF	2x1.5	85			
RS-БК.1.16.1	БК.1.16.1	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.16.1	БК.1.16.1	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	15			
RS-В.1.16.2	БК.1.16.1	БК.1.16.2		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.1.16.2	БК.1.16.1	БК.1.16.2		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.16.2	БК.1.16.2	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.16.2	БК.1.16.2	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-В.1.16.3	БК.1.16.2	БК.1.16.3		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.1.16.3	БК.1.16.2	БК.1.16.3		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.16.3	БК.1.16.3	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.16.3	БК.1.16.3	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.16.4	БК.1.16.3	БК.1.16.4		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.16.4	БК.1.16.3	БК.1.16.4		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.16.4	БК.1.16.4	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	3			
ПИ-БК.1.16.4	БК.1.16.4	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	3			
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					
				11					



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-В.1.18.2	БК.1.18.1	БК.1.18.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.18.2	БК.1.18.2	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.18.2	БК.1.18.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-В.1.18.3	БК.1.18.2	БК.1.18.3		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.1.18.3	БК.1.18.2	БК.1.18.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.18.3	БК.1.18.3	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.18.3	БК.1.18.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.18.4	БК.1.18.3	БК.1.18.4		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.18.4	БК.1.18.3	БК.1.18.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.18.4	БК.1.18.4	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.18.4	БК.1.18.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	19								
RS-В.1.19.1	БК.1.18.1	БК.1.19.1		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	8			
ПИ-В.1.19.1	БК.1.18.1	БК.1.19.1		ППГнз(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.1.19.1	БК.1.19.1	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.1.19.1	БК.1.19.1	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	15			
RS-В.1.19.2	БК.1.19.1	БК.1.19.2		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.1.19.2	БК.1.19.1	БК.1.19.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.1.19.2	БК.1.19.2	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.1.19.2	БК.1.19.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-В.1.19.3	БК.1.19.2	БК.1.19.3		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.1.19.3	БК.1.19.2	БК.1.19.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.1.19.3	БК.1.19.3	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.19.3	БК.1.19.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.1.19.4	БК.1.19.3	БК.1.19.4		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.19.4	БК.1.19.3	БК.1.19.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.19.4	БК.1.19.4	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.19.4	БК.1.19.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	20								
RS-В.1.20.1	БК.1.19.1	БК.1.20.1		КИПвЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	8			
ПИ-В.1.20.1	БК.1.19.1	БК.1.20.1		ППГнз(А)-HF	2x1.5	8			
									Лист
									13
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
RS-БК.1.20.1	БК.1.20.1	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	15				
ПИ-БК.1.20.1	БК.1.20.1	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	15				
RS-В.1.20.2	БК.1.20.1	БК.1.20.2		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5				
ПИ-В.1.20.2	БК.1.20.1	БК.1.20.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5				
RS-БК.1.20.2	БК.1.20.2	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5				
ПИ-БК.1.20.2	БК.1.20.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5				
RS-В.1.20.3	БК.1.20.2	БК.1.20.3		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	4				
ПИ-В.1.20.3	БК.1.20.2	БК.1.20.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4				
RS-БК.1.20.3	БК.1.20.3	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12				
ПИ-БК.1.20.3	БК.1.20.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12				
RS-В.1.20.4	БК.1.20.3	БК.1.20.4		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6				
ПИ-В.1.20.4	БК.1.20.3	БК.1.20.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6				
RS-БК.1.20.4	БК.1.20.4	FEt, Few		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-БК.1.20.4	БК.1.20.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7				
Этаж:	2									
RS-В.1.2.6	Щит АСКУБТ.1.2	БК.1.2.6		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	28				
ПИ-В.1.2.6	Щит АСКУБТ.1.2	БК.1.2.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	28				
RS-БК.1.2.6	БК.1.2.6	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6				
ПИ-БК.1.2.6	БК.1.2.6	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6				
RS-В.1.2.7	БК.1.2.6	БК.1.2.7		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-В.1.2.7	БК.1.2.6	БК.1.2.7		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7				
RS-БК.1.2.7	БК.1.2.7	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6				
ПИ-БК.1.2.7	БК.1.2.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6				
RS-В.1.2.8	БК.1.2.7	БК.1.2.8		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-В.1.2.8	БК.1.2.7	БК.1.2.8		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7				
RS-БК.1.2.8	БК.1.2.8	FEt, FEw		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-БК.1.2.8	БК.1.2.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7				
RS-В.1.2.9	БК.1.2.8	БК.1.2.9		КИПbЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6				
ПИ-В.1.2.9	БК.1.2.8	БК.1.2.9		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
				11-ОМ/2023-АСКУБ.КЖ						Лист
										14

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-БК.1.2.9	БК.1.2.9	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.2.9	БК.1.2.9	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-В.1.2.10	БК.1.2.9	БК.1.2.10		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-В.1.2.10	БК.1.2.9	БК.1.2.10		ППГнз(А)-HF	2x1.5	13			
RS-БК.1.2.10	БК.1.2.10	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.1.2.10	БК.1.2.10	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
RS-В.1.2.11	БК.1.2.10	БК.1.2.11		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.1.2.11	БК.1.2.10	БК.1.2.11		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.1.2.11	БК.1.2.11	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.1.2.11	БК.1.2.11	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	11			
Этаж:	3								
RS-В.1.3.6	БК.1.2.6	БК.1.3.6		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	14			
ПИ-В.1.3.6	БК.1.2.6	БК.1.3.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	14			
RS-БК.1.3.6	БК.1.3.6	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.1.3.6	БК.1.3.6	FE†, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-В.1.3.7	БК.1.3.6	БК.1.3.7		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.1.3.7	БК.1.3.6	БК.1.3.7		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.1.3.7	БК.1.3.7	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.1.3.7	БК.1.3.7	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-В.1.3.8	БК.1.3.7	БК.1.3.8		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	14			
ПИ-В.1.3.8	БК.1.3.7	БК.1.3.8		ППГнз(А)-HF	2x1.5	14			
RS-БК.1.3.8	БК.1.3.8	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.3.8	БК.1.3.8	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-В.1.3.9	БК.1.3.8	БК.1.3.9		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.3.9	БК.1.3.8	БК.1.3.9		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.3.9	БК.1.3.9	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.3.9	БК.1.3.9	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-В.1.3.10	БК.1.3.9	БК.1.3.10		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-В.1.4.11	БК.1.4.10	БК.1.4.11		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-БК.1.4.11	БК.1.4.11	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.1.4.11	БК.1.4.11	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	11			
Этаж:	5								
RS-В.1.5.6	БК.1.4.6	БК.1.5.6		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	14			
ПИ-В.1.5.6	БК.1.4.6	БК.1.5.6		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	14			
RS-БК.1.5.6	БК.1.5.6	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
ПИ-БК.1.5.6	БК.1.5.6	FEt, Few		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-В.1.5.7	БК.1.5.6	БК.1.5.7		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
ПИ-В.1.5.7	БК.1.5.6	БК.1.5.7		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
RS-БК.1.5.7	БК.1.5.7	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
ПИ-БК.1.5.7	БК.1.5.7	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
RS-В.1.5.8	БК.1.5.7	БК.1.5.8		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	13			
ПИ-В.1.5.8	БК.1.5.7	БК.1.5.8		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	13			
RS-БК.1.5.8	БК.1.5.8	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
ПИ-БК.1.5.8	БК.1.5.8	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-В.1.5.9	БК.1.5.8	БК.1.5.9		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
ПИ-В.1.5.9	БК.1.5.8	БК.1.5.9		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
RS-БК.1.5.9	БК.1.5.9	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
ПИ-БК.1.5.9	БК.1.5.9	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-В.1.5.10	БК.1.5.9	БК.1.5.10		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
ПИ-В.1.5.10	БК.1.5.9	БК.1.5.10		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-БК.1.5.10	БК.1.5.10	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.1.5.10	БК.1.5.10	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	11			
RS-В.1.5.11	БК.1.5.10	БК.1.5.11		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
ПИ-В.1.5.11	БК.1.5.10	БК.1.5.11		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
RS-БК.1.5.11	БК.1.5.11	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.1.5.11	БК.1.5.11	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	11			
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					Лист
									17
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
				Начало	Конец		По проекту			Проложен		
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
Согласовано	Этаж:	6										
	RS-B.1.6.6	БК.1.5.6	БК.1.6.6		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	14					
	ПИ-B.1.6.6	БК.1.5.6	БК.1.6.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	14					
	RS-БК.1.6.6	БК.1.6.6	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7					
	ПИ-БК.1.6.6	БК.1.6.6	FE†, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7					
	RS-B.1.6.7	БК.1.6.6	БК.1.6.7		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6					
	ПИ-B.1.6.7	БК.1.6.6	БК.1.6.7		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6					
	RS-БК.1.6.7	БК.1.6.7	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6					
	ПИ-БК.1.6.7	БК.1.6.7	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6					
	RS-B.1.6.8	БК.1.6.7	БК.1.6.8		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	13					
	ПИ-B.1.6.8	БК.1.6.7	БК.1.6.8		ППГнз(А)-HF	2x1.5	13					
	RS-БК.1.6.8	БК.1.6.8	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7					
	ПИ-БК.1.6.8	БК.1.6.8	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7					
	RS-B.1.6.9	БК.1.6.8	БК.1.6.9		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	6					
	ПИ-B.1.6.9	БК.1.6.8	БК.1.6.9		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6					
	RS-БК.1.6.9	БК.1.6.9	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7					
	ПИ-БК.1.6.9	БК.1.6.9	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7					
	RS-B.1.6.10	БК.1.6.9	БК.1.6.10		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7					
	ПИ-B.1.6.10	БК.1.6.9	БК.1.6.10		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7					
	RS-БК.1.6.10	БК.1.6.10	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12					
ПИ-БК.1.6.10	БК.1.6.10	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12						
Взам инв . N	RS-B.1.6.11	БК.1.6.10	БК.1.6.11		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7					
	ПИ-B.1.6.11	БК.1.6.10	БК.1.6.11		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7					
	RS-БК.1.6.11	БК.1.6.11	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	11					
	ПИ-БК.1.6.11	БК.1.6.11	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	11					
	Этаж:	7										
Подп. и дата	RS-B.1.7.6	БК.1.6.6	БК.1.7.6		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	14					
	ПИ-B.1.7.6	БК.1.6.6	БК.1.7.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	14					
Инв. N подл.												
											Лист	
											18	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182

			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
				Начало	Конец		По проекту			Проложен		
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
Согласовано			ПИ-В.1.8.7	БК.1.8.6	БК.1.8.7		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
			RS-БК.1.8.7	БК.1.8.7	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
			ПИ-БК.1.8.7	БК.1.8.7	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
			RS-В.1.8.8	БК.1.8.7	БК.1.8.8		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	13			
			ПИ-В.1.8.8	БК.1.8.7	БК.1.8.8		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	13			
			RS-БК.1.8.8	БК.1.8.8	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
			ПИ-БК.1.8.8	БК.1.8.8	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
			RS-В.1.8.9	БК.1.8.8	БК.1.8.9		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
			ПИ-В.1.8.9	БК.1.8.8	БК.1.8.9		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
			RS-БК.1.8.9	БК.1.8.9	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
			ПИ-БК.1.8.9	БК.1.8.9	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
			RS-В.1.8.10	БК.1.8.9	БК.1.8.10		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
			ПИ-В.1.8.10	БК.1.8.9	БК.1.8.10		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
			RS-БК.1.8.10	БК.1.8.10	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12			
			ПИ-БК.1.8.10	БК.1.8.10	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	12			
			RS-В.1.8.11	БК.1.8.10	БК.1.8.11		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
			ПИ-В.1.8.11	БК.1.8.10	БК.1.8.11		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
			RS-БК.1.8.11	БК.1.8.11	FEt, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11			
			ПИ-БК.1.8.11	БК.1.8.11	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	11			
			Этаж:			9						
Взам инв . N			RS-В.1.9.6	БК.1.8.6	БК.1.9.6		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	4			
			ПИ-В.1.9.6	БК.1.8.6	БК.1.9.6		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	4			
			RS-БК.1.9.6	БК.1.9.6	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	7			
			ПИ-БК.1.9.6	БК.1.9.6	FEt, Few		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	7			
			RS-В.1.9.7	БК.1.9.6	БК.1.9.7		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
			ПИ-В.1.9.7	БК.1.9.6	БК.1.9.7		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
			RS-БК.1.9.7	БК.1.9.7	FEt, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	6			
			ПИ-БК.1.9.7	БК.1.9.7	FEt, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	6			
Подп. и дата												
Инв. N подл.												
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ Лист 20												

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-B.1.9.8	БК.1.9.7	БК.1.9.8		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-B.1.9.8	БК.1.9.7	БК.1.9.8		ППГнг(А)-HF	2x1.5	13			
RS-БК.1.9.8	БК.1.9.8	FEt, FEw		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.9.8	БК.1.9.8	FEt, FEw		ППГнг(А)-HF	2x1.5	7			
RS-B.1.9.9	БК.1.9.8	БК.1.9.9		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.9.9	БК.1.9.8	БК.1.9.9		ППГнг(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.9.9	БК.1.9.9	FEt, Few		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.9.9	БК.1.9.9	FEt, FEw		ППГнг(А)-HF	2x1.5	7			
RS-B.1.9.10	БК.1.9.9	БК.1.9.10		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-B.1.9.10	БК.1.9.9	БК.1.9.10		ППГнг(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.1.9.10	БК.1.9.10	FEt, Few		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.1.9.10	БК.1.9.10	FEt, FEw		ППГнг(А)-HF	2x1.5	12			
RS-B.1.9.11	БК.1.9.10	БК.1.9.11		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-B.1.9.11	БК.1.9.10	БК.1.9.11		ППГнг(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.1.9.11	БК.1.9.11	FEt, Few		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.1.9.11	БК.1.9.11	FEt, FEw		ППГнг(А)-HF	2x1.5	11			
Этаж:	10								
RS-B.1.10.6	БК.1.9.6	БК.1.10.6		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	14			
ПИ-B.1.10.6	БК.1.9.6	БК.1.10.6		ППГнг(А)-HF	2x1.5	14			
RS-БК.1.10.6	БК.1.10.6	FEt, FEw		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.10.6	БК.1.10.6	FEt, Few		ППГнг(А)-HF	2x1.5	7			
RS-B.1.10.7	БК.1.10.6	БК.1.10.7		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.1.10.7	БК.1.10.6	БК.1.10.7		ППГнг(А)-HF	2x1.5	6			
RS-БК.1.10.7	БК.1.10.7	FEt, FEw		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.1.10.7	БК.1.10.7	FEt, FEw		ППГнг(А)-HF	2x1.5	6			
RS-B.1.10.8	БК.1.10.7	БК.1.10.8		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-B.1.10.8	БК.1.10.7	БК.1.10.8		ППГнг(А)-HF	2x1.5	13			
RS-БК.1.10.8	БК.1.10.8	FEt, FEw		КИПВЭнг(А)-Н F	1x2x0.78	7			

			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод							
				Начало	Конец		По проекту			Проложен				
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м		
Согласовано	Взам инв . N	Подп. и дата	Инв. N подл.	ПИ-БК.1.10.8	БК.1.10.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-B.1.10.9	БК.1.10.8	БК.1.10.9		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
				ПИ-B.1.10.9	БК.1.10.8	БК.1.10.9		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
				RS-БК.1.10.9	БК.1.10.9	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
				ПИ-БК.1.10.9	БК.1.10.9	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-B.1.10.10	БК.1.10.9	БК.1.10.10		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
				ПИ-B.1.10.10	БК.1.10.9	БК.1.10.10		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-БК.1.10.10	БК.1.10.10	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	12				
				ПИ-БК.1.10.10	БК.1.10.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
				RS-B.1.10.11	БК.1.10.10	БК.1.10.11		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
				ПИ-B.1.10.11	БК.1.10.10	БК.1.10.11		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-БК.1.10.11	БК.1.10.11	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	11				
	ПИ-БК.1.10.11	БК.1.10.11	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	11							
	Этаж:	11												
	Взам инв . N	Подп. и дата	Инв. N подл.	RS-B.1.11.6	Щит АСКУВТ.1.2	БК.1.11.6		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	63				
				ПИ-B.1.11.6	Щит АСКУВТ.1.2	БК.1.11.6		ППГнз(А)-HF	2х1.5	63				
				RS-БК.1.11.6	БК.1.11.6	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
				ПИ-БК.1.11.6	БК.1.11.6	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-B.1.11.7	БК.1.11.6	БК.1.11.7		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
				ПИ-B.1.11.7	БК.1.11.6	БК.1.11.7		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
				RS-БК.1.11.7	БК.1.11.7	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
				ПИ-БК.1.11.7	БК.1.11.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
				RS-B.1.11.8	БК.1.11.7	БК.1.11.8		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	3				
				ПИ-B.1.11.8	БК.1.11.7	БК.1.11.8		ППГнз(А)-HF	2х1.5	3				
				RS-БК.1.11.8	БК.1.11.8	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
				ПИ-БК.1.11.8	БК.1.11.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
				RS-B.1.11.9	БК.1.11.8	БК.1.11.9		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
				ПИ-B.1.11.9	БК.1.11.8	БК.1.11.9		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
ПИ-В.1.12.10	БК.1.12.9	БК.1.12.10		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-БК.1.12.10	БК.1.12.10	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.1.12.10	БК.1.12.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
RS-В.1.12.11	БК.1.12.10	БК.1.12.11		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-В.1.12.11	БК.1.12.10	БК.1.12.11		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-БК.1.12.11	БК.1.12.11	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	11				
ПИ-БК.1.12.11	БК.1.12.11	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	11				
Этаж:	13									
RS-В.1.13.6	БК.1.12.6	БК.1.13.6		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	14				
ПИ-В.1.13.6	БК.1.12.6	БК.1.13.6		ППГнз(А)-HF	2х1.5	14				
RS-БК.1.13.6	БК.1.13.6	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.13.6	БК.1.13.6	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.13.7	БК.1.13.6	БК.1.13.7		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-В.1.13.7	БК.1.13.6	БК.1.13.7		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.13.7	БК.1.13.7	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-БК.1.13.7	БК.1.13.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-В.1.13.8	БК.1.13.7	БК.1.13.8		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	13				
ПИ-В.1.13.8	БК.1.13.7	БК.1.13.8		ППГнз(А)-HF	2х1.5	13				
RS-БК.1.13.8	БК.1.13.8	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.13.8	БК.1.13.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.13.9	БК.1.13.8	БК.1.13.9		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-В.1.13.9	БК.1.13.8	БК.1.13.9		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.13.9	БК.1.13.9	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.13.9	БК.1.13.9	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.13.10	БК.1.13.9	БК.1.13.10		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-В.1.13.10	БК.1.13.9	БК.1.13.10		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-БК.1.13.10	БК.1.13.10	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.1.13.10	БК.1.13.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ						Лист
										24

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-В.1.13.11	БК.1.13.10	БК.1.13.11		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.1.13.11	БК.1.13.10	БК.1.13.11		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-БК.1.13.11	БК.1.13.11	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.1.13.11	БК.1.13.11	FEt, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	11			
Этаж:	14								
RS-В.1.14.6	БК.1.13.6	БК.1.14.6		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	14			
ПИ-В.1.14.6	БК.1.13.6	БК.1.14.6		ППГн2(А)-НF	2x1.5	14			
RS-БК.1.14.6	БК.1.14.6	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.14.6	БК.1.14.6	FEt, Few		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-В.1.14.7	БК.1.14.6	БК.1.14.7		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.14.7	БК.1.14.6	БК.1.14.7		ППГн2(А)-НF	2x1.5	6			
RS-БК.1.14.7	БК.1.14.7	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.1.14.7	БК.1.14.7	FEt, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	6			
RS-В.1.14.8	БК.1.14.7	БК.1.14.8		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-В.1.14.8	БК.1.14.7	БК.1.14.8		ППГн2(А)-НF	2x1.5	13			
RS-БК.1.14.8	БК.1.14.8	FEt, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.14.8	БК.1.14.8	FEt, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-В.1.14.9	БК.1.14.8	БК.1.14.9		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-В.1.14.9	БК.1.14.8	БК.1.14.9		ППГн2(А)-НF	2x1.5	6			
RS-БК.1.14.9	БК.1.14.9	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.1.14.9	БК.1.14.9	FEt, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-В.1.14.10	БК.1.14.9	БК.1.14.10		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.1.14.10	БК.1.14.9	БК.1.14.10		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-БК.1.14.10	БК.1.14.10	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.1.14.10	БК.1.14.10	FEt, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	12			
RS-В.1.14.11	БК.1.14.10	БК.1.14.11		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.1.14.11	БК.1.14.10	БК.1.14.11		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-БК.1.14.11	БК.1.14.11	FEt, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	11			

Согласовано

Взам инв . N

Подп. и дата

Инв. N подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: С-182



			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
				Начало	Конец		По проекту			Проложен			
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
Согласовано			ПИ-В.1.17.7	БК.1.17.6	БК.1.17.7		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
			RS-БК.1.17.7	БК.1.17.7	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
			ПИ-БК.1.17.7	БК.1.17.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
			RS-В.1.17.8	БК.1.17.7	БК.1.17.8		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	13				
			ПИ-В.1.17.8	БК.1.17.7	БК.1.17.8		ППГнз(А)-HF	2х1.5	13				
			RS-БК.1.17.8	БК.1.17.8	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
			ПИ-БК.1.17.8	БК.1.17.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
			RS-В.1.17.9	БК.1.17.8	БК.1.17.9		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
			ПИ-В.1.17.9	БК.1.17.8	БК.1.17.9		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
			RS-БК.1.17.9	БК.1.17.9	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
			ПИ-БК.1.17.9	БК.1.17.9	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
			RS-В.1.17.10	БК.1.17.9	БК.1.17.10		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
			ПИ-В.1.17.10	БК.1.17.9	БК.1.17.10		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
			RS-БК.1.17.10	БК.1.17.10	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	12				
			ПИ-БК.1.17.10	БК.1.17.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
			RS-В.1.17.11	БК.1.17.10	БК.1.17.11		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
			ПИ-В.1.17.11	БК.1.17.10	БК.1.17.11		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
			RS-БК.1.17.11	БК.1.17.11	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	11				
			ПИ-БК.1.17.11	БК.1.17.11	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	11				
			Этаж:	18									
Взам инв . N			RS-В.1.18.5	БК.1.17.6	БК.1.18.5		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	4				
			ПИ-В.1.18.5	БК.1.17.6	БК.1.18.5		ППГнз(А)-HF	2х1.5	4				
			RS-БК.1.18.5	БК.1.18.5	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	7				
			ПИ-БК.1.18.5	БК.1.18.5	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
			RS-В.1.18.6	БК.1.18.5	БК.1.18.6		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
			ПИ-В.1.18.6	БК.1.18.5	БК.1.18.6		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
			RS-БК.1.18.6	БК.1.18.6	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	6				
			ПИ-БК.1.18.6	БК.1.18.6	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
			RS-В.1.18.7	БК.1.18.6	БК.1.18.7		КИПθЭнз(А)-HF	1х2х0.78	13				
	Инв. N подл.							11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					Лист
													28

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Дата: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: С-182



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
ПИ-В.1.18.7	БК.1.18.6	БК.1.18.7		ППГнз(А)-HF	2х1.5	13				
RS-БК.1.18.7	БК.1.18.7	FEt, FEw		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.18.7	БК.1.18.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.18.8	БК.1.18.7	БК.1.18.8		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-В.1.18.8	БК.1.18.7	БК.1.18.8		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.18.8	БК.1.18.8	FEt, Few		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.18.8	БК.1.18.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.18.9	БК.1.18.8	БК.1.18.9		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-В.1.18.9	БК.1.18.8	БК.1.18.9		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-БК.1.18.9	БК.1.18.9	FEt, Few		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.1.18.9	БК.1.18.9	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	12				
RS-В.1.18.10	БК.1.18.9	БК.1.18.10		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-В.1.18.10	БК.1.18.9	БК.1.18.10		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-БК.1.18.10	БК.1.18.10	FEt, Few		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	11				
ПИ-БК.1.18.10	БК.1.18.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	11				
Этаж:	19									
RS-В.1.19.5	БК.1.18.5	БК.1.19.5		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	14				
ПИ-В.1.19.5	БК.1.18.5	БК.1.19.5		ППГнз(А)-HF	2х1.5	14				
RS-БК.1.19.5	БК.1.19.5	FEt, FEw		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.19.5	БК.1.19.5	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.19.6	БК.1.19.5	БК.1.19.6		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-В.1.19.6	БК.1.19.5	БК.1.19.6		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-БК.1.19.6	БК.1.19.6	FEt, FEw		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	6				
ПИ-БК.1.19.6	БК.1.19.6	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	6				
RS-В.1.19.7	БК.1.19.6	БК.1.19.7		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	13				
ПИ-В.1.19.7	БК.1.19.6	БК.1.19.7		ППГнз(А)-HF	2х1.5	13				
RS-БК.1.19.7	БК.1.19.7	FEt, FEw		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	7				
ПИ-БК.1.19.7	БК.1.19.7	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2х1.5	7				
RS-В.1.19.8	БК.1.19.7	БК.1.19.8		КИП8Энз(А)-HF	1х2х0.78	6				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ						Лист
										29

	Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
		Начало	Конец		По проекту			Проложен		
					Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
	ПИ-В.1.19.8	БК.1.19.7	БК.1.19.8		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
	RS-БК.1.19.8	БК.1.19.8	FE†, Few		КИПӨЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
	ПИ-БК.1.19.8	БК.1.19.8	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
	RS-В.1.19.9	БК.1.19.8	БК.1.19.9		КИПӨЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
	ПИ-В.1.19.9	БК.1.19.8	БК.1.19.9		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
	RS-БК.1.19.9	БК.1.19.9	FE†, Few		КИПӨЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
	ПИ-БК.1.19.9	БК.1.19.9	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
	RS-В.1.19.10	БК.1.19.9	БК.1.19.10		КИПӨЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	7			
	ПИ-В.1.19.10	БК.1.19.9	БК.1.19.10		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
	RS-БК.1.19.10	БК.1.19.10	FE†, Few		КИПӨЭнз(А)- HF	1x2x0.78	11			
	ПИ-БК.1.19.10	БК.1.19.10	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	11			
Согласовано										
Взам инв . N										
Подп. и дата										
Инв. N подл.										

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ	Лист
							30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
2 корпус									
RS-B.2.-1.1	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.-1.1		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	36			
RS-П.2.-1.1	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.-1.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	36			
RS-B.2.-1.2	БК.2.-1.1	БК.2.-1.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	30			
RS-П.2.-1.2	БК.2.-1.1	БК.2.-1.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	30			
RS-B.2.1.1	БК.2.-1.2	БК.2.1.1		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	80			
RS-П.2.1.1	БК.2.-1.2	БК.2.1.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	80			
RS-B.2.1.2	БК.2.1.1	БК.2.1.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	20			
RS-П.2.1.2	БК.2.1.1	БК.2.1.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	20			
Этаж:	2								
RS-B.2.2.1	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.2.1		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	31			
ПИ-B.2.2.1	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.2.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	31			
RS-БК.2.2.1	БК.2.2.1	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	14			
ПИ-БК.2.2.1	БК.2.2.1	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	14			
RS-B.2.2.2	БК.2.2.1	БК.2.2.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-B.2.2.2	БК.2.2.1	БК.2.2.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.2.2	БК.2.2.2	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	18			
ПИ-БК.2.2.2	БК.2.2.2	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	18			
RS-B.2.2.3	БК.2.2.2	БК.2.2.3		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	16			
ПИ-B.2.2.3	БК.2.2.2	БК.2.2.3		ППГн2(А)-HF	2x1.5	16			
RS-БК.2.2.3	БК.2.2.3	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.2.2.3	БК.2.2.3	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	13			
RS-B.2.2.4	БК.2.2.3	БК.2.2.4		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.2.4	БК.2.2.3	БК.2.2.4		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.2.4	БК.2.2.4	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.2.2.4	БК.2.2.4	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	11			
RS-B.2.2.5	БК.2.2.4	БК.2.2.5		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-B.2.2.5	БК.2.2.4	БК.2.2.5		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			

Согласовано		
Взам инв . N		
Подп. и дата		
Инв. N подл.		

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-B.2.4.2	БК.2.4.1	БК.2.4.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-B.2.4.2	БК.2.4.1	БК.2.4.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.4.2	БК.2.4.2	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	18			
ПИ-БК.2.4.2	БК.2.4.2	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	18			
RS-B.2.4.3	БК.2.4.2	БК.2.4.3		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.4.3	БК.2.4.2	БК.2.4.3		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.4.3	БК.2.4.3	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.2.4.3	БК.2.4.3	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	6			
RS-B.2.4.4	БК.2.4.3	БК.2.4.4		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	20			
ПИ-B.2.4.4	БК.2.4.3	БК.2.4.4		ППГн2(А)-HF	2x1.5	20			
RS-БК.2.4.4	БК.2.4.4	FE†, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.4.4	БК.2.4.4	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	7			
RS-B.2.4.5	БК.2.4.4	БК.2.4.5		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-B.2.4.5	БК.2.4.4	БК.2.4.5		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.2.4.5	БК.2.4.5	FE†, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	20			
ПИ-БК.2.4.5	БК.2.4.5	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	20			
RS-B.2.4.6	БК.2.4.5	БК.2.4.6		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-B.2.4.6	БК.2.4.5	БК.2.4.6		ППГн2(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.2.4.6	БК.2.4.6	FE†, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.4.6	БК.2.4.6	FE†, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	5								
RS-B.2.5.1	БК.2.4.1	БК.2.5.1		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	10			
ПИ-B.2.5.1	БК.2.4.1	БК.2.5.1		ППГн2(А)-HF	2x1.5	10			
RS-БК.2.5.1	БК.2.5.1	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.2.5.1	БК.2.5.1	FE†, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	15			
RS-B.2.5.2	БК.2.5.1	БК.2.5.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-B.2.5.2	БК.2.5.1	БК.2.5.2		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.5.2	БК.2.5.2	FE†, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	18			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-БК.2.7.3	БК.2.7.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-B.2.7.4	БК.2.7.3	БК.2.7.4		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	20			
ПИ-B.2.7.4	БК.2.7.3	БК.2.7.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	20			
RS-БК.2.7.4	БК.2.7.4	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.7.4	БК.2.7.4	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-B.2.7.5	БК.2.7.4	БК.2.7.5		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-B.2.7.5	БК.2.7.4	БК.2.7.5		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.2.7.5	БК.2.7.5	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	20			
ПИ-БК.2.7.5	БК.2.7.5	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	20			
RS-B.2.7.6	БК.2.7.5	БК.2.7.6		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-B.2.7.6	БК.2.7.5	БК.2.7.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.2.7.6	БК.2.7.6	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.7.6	БК.2.7.6	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	8								
RS-B.2.8.1	БК.2.7.1	БК.2.8.1		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	10			
ПИ-B.2.8.1	БК.2.7.1	БК.2.8.1		ППГнз(А)-HF	2x1.5	10			
RS-БК.2.8.1	БК.2.8.1	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	15			
ПИ-БК.2.8.1	БК.2.8.1	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	15			
RS-B.2.8.2	БК.2.8.1	БК.2.8.2		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-B.2.8.2	БК.2.8.1	БК.2.8.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.8.2	БК.2.8.2	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	18			
ПИ-БК.2.8.2	БК.2.8.2	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	18			
RS-B.2.8.3	БК.2.8.2	БК.2.8.3		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.8.3	БК.2.8.2	БК.2.8.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.8.3	БК.2.8.3	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.2.8.3	БК.2.8.3	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	6			
RS-B.2.8.4	БК.2.8.3	БК.2.8.4		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	20			
ПИ-B.2.8.4	БК.2.8.3	БК.2.8.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	20			
									Лист
									36
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Согласовано

Взам инв . N

Подп. и дата

Инв. N подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Дата: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: С-182



11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ

Формат А3_L

Согласовано

Взам инв . N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
RS-БК.2.9.5	БК.2.9.5	FEt, Few		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	20				
ПИ-БК.2.9.5	БК.2.9.5	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	20				
RS-В.2.9.6	БК.2.9.5	БК.2.9.6		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-В.2.9.6	БК.2.9.5	БК.2.9.6		ППГн2(A)-HF	2x1.5	7				
RS-БК.2.9.6	БК.2.9.6	FEt, Few		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-БК.2.9.6	БК.2.9.6	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	7				
Этаж:	10									
RS-В.2.10.1	БК.2.9.1	БК.2.10.1		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	10				
ПИ-В.2.10.1	БК.2.9.1	БК.2.10.1		ППГн2(A)-HF	2x1.5	10				
RS-БК.2.10.1	БК.2.10.1	FEt, FEw		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	15				
ПИ-БК.2.10.1	БК.2.10.1	FEt, Few		ППГн2(A)-HF	2x1.5	15				
RS-В.2.10.2	БК.2.10.1	БК.2.10.2		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	9				
ПИ-В.2.10.2	БК.2.10.1	БК.2.10.2		ППГн2(A)-HF	2x1.5	9				
RS-БК.2.10.2	БК.2.10.2	FEt, FEw		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	18				
ПИ-БК.2.10.2	БК.2.10.2	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	18				
RS-В.2.10.3	БК.2.10.2	БК.2.10.3		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	5				
ПИ-В.2.10.3	БК.2.10.2	БК.2.10.3		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5				
RS-БК.2.10.3	БК.2.10.3	FEt, FEw		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	6				
ПИ-БК.2.10.3	БК.2.10.3	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	6				
RS-В.2.10.4	БК.2.10.3	БК.2.10.4		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	20				
ПИ-В.2.10.4	БК.2.10.3	БК.2.10.4		ППГн2(A)-HF	2x1.5	20				
RS-БК.2.10.4	БК.2.10.4	FEt, Few		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-БК.2.10.4	БК.2.10.4	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	7				
RS-В.2.10.5	БК.2.10.4	БК.2.10.5		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	4				
ПИ-В.2.10.5	БК.2.10.4	БК.2.10.5		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4				
RS-БК.2.10.5	БК.2.10.5	FEt, Few		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	20				
ПИ-БК.2.10.5	БК.2.10.5	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	20				
RS-В.2.10.6	БК.2.10.5	БК.2.10.6		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	7				
ПИ-В.2.10.6	БК.2.10.5	БК.2.10.6		ППГн2(A)-HF	2x1.5	7				
RS-БК.2.10.6	БК.2.10.6	FEt, Few		КИП8Эн2(A)-Н F	1x2x0.78	7				
						11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ				Лист
										38

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-В.2.12.2	БК.2.12.1	БК.2.12.2		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-В.2.12.2	БК.2.12.1	БК.2.12.2		ППГн2(А)-НF	2x1.5	9			
RS-БК.2.12.2	БК.2.12.2	FE†, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	18			
ПИ-БК.2.12.2	БК.2.12.2	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	18			
RS-В.2.12.3	БК.2.12.2	БК.2.12.3		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.12.3	БК.2.12.2	БК.2.12.3		ППГн2(А)-НF	2x1.5	5			
RS-БК.2.12.3	БК.2.12.3	FE†, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	6			
ПИ-БК.2.12.3	БК.2.12.3	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	6			
RS-В.2.12.4	БК.2.12.3	БК.2.12.4		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	20			
ПИ-В.2.12.4	БК.2.12.3	БК.2.12.4		ППГн2(А)-НF	2x1.5	20			
RS-БК.2.12.4	БК.2.12.4	FE†, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.12.4	БК.2.12.4	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-В.2.12.5	БК.2.12.4	БК.2.12.5		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.2.12.5	БК.2.12.4	БК.2.12.5		ППГн2(А)-НF	2x1.5	4			
RS-БК.2.12.5	БК.2.12.5	FE†, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	20			
ПИ-БК.2.12.5	БК.2.12.5	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	20			
RS-В.2.12.6	БК.2.12.5	БК.2.12.6		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.2.12.6	БК.2.12.5	БК.2.12.6		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
RS-БК.2.12.6	БК.2.12.6	FE†, Few		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.12.6	БК.2.12.6	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	7			
Этаж:	13								
RS-В.2.13.1	БК.2.12.1	БК.2.13.1		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	10			
ПИ-В.2.13.1	БК.2.12.1	БК.2.13.1		ППГн2(А)-НF	2x1.5	10			
RS-БК.2.13.1	БК.2.13.1	FE†, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.2.13.1	БК.2.13.1	FE†, Few		ППГн2(А)-НF	2x1.5	15			
RS-В.2.13.2	БК.2.13.1	БК.2.13.2		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-В.2.13.2	БК.2.13.1	БК.2.13.2		ППГн2(А)-НF	2x1.5	9			
RS-БК.2.13.2	БК.2.13.2	FE†, FEw		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	18			
ПИ-БК.2.13.2	БК.2.13.2	FE†, FEw		ППГн2(А)-НF	2x1.5	18			
RS-В.2.13.3	БК.2.13.2	БК.2.13.3		КИП0Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель /провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-БК.2.18.4	БК.2.18.4	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	20			
RS-В.2.18.5	БК.2.18.4	БК.2.18.5		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	8			
ПИ-В.2.18.5	БК.2.18.4	БК.2.18.5		ППГнз(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.2.18.5	БК.2.18.5	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.18.5	БК.2.18.5	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	19								
RS-В.2.19.1	БК.2.18.1	БК.2.19.1		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	14			
ПИ-В.2.19.1	БК.2.18.1	БК.2.19.1		ППГнз(А)-HF	2x1.5	14			
RS-БК.2.19.1	БК.2.19.1	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.2.19.1	БК.2.19.1	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
RS-В.2.19.2	БК.2.19.1	БК.2.19.2		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-В.2.19.2	БК.2.19.1	БК.2.19.2		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-БК.2.19.2	БК.2.19.2	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-БК.2.19.2	БК.2.19.2	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-В.2.19.3	БК.2.19.2	БК.2.19.3		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	13			
ПИ-В.2.19.3	БК.2.19.2	БК.2.19.3		ППГнз(А)-HF	2x1.5	13			
RS-БК.2.19.3	БК.2.19.3	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.19.3	БК.2.19.3	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
RS-В.2.19.4	БК.2.19.3	БК.2.19.4		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-В.2.19.4	БК.2.19.3	БК.2.19.4		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-БК.2.19.4	БК.2.19.4	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	20			
ПИ-БК.2.19.4	БК.2.19.4	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	20			
RS-В.2.19.5	БК.2.19.4	БК.2.19.5		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	8			
ПИ-В.2.19.5	БК.2.19.4	БК.2.19.5		ППГнз(А)-HF	2x1.5	8			
RS-БК.2.19.5	БК.2.19.5	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	7			
ПИ-БК.2.19.5	БК.2.19.5	FE†, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	7			
Этаж:	20								
RS-В.2.20.1	БК.2.19.1	БК.2.20.1		КИПвЭнз(А)-H F	1x2x0.78	14			

			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
				Начало	Конец		По проекту			Проложен			
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
Согласовано			ПИ-В.2.20.1	БК.2.19.1	БК.2.20.1		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	14				
			RS-БК.2.20.1	БК.2.20.1	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	9				
			ПИ-БК.2.20.1	БК.2.20.1	FEt, Few		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	9				
			RS-В.2.20.2	БК.2.20.1	БК.2.20.2		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	7				
			ПИ-В.2.20.2	БК.2.20.1	БК.2.20.2		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	7				
			RS-БК.2.20.2	БК.2.20.2	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	5				
			ПИ-БК.2.20.2	БК.2.20.2	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	5				
			RS-В.2.20.3	БК.2.20.2	БК.2.20.3		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	13				
			ПИ-В.2.20.3	БК.2.20.2	БК.2.20.3		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	13				
			RS-БК.2.20.3	БК.2.20.3	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	7				
			ПИ-БК.2.20.3	БК.2.20.3	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	7				
			RS-В.2.20.4	БК.2.20.3	БК.2.20.4		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	4				
			ПИ-В.2.20.4	БК.2.20.3	БК.2.20.4		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	4				
			RS-БК.2.20.4	БК.2.20.4	FEt, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	20				
			ПИ-БК.2.20.4	БК.2.20.4	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	20				
			RS-В.2.20.5	БК.2.20.4	БК.2.20.5		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	8				
			ПИ-В.2.20.5	БК.2.20.4	БК.2.20.5		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	8				
			RS-БК.2.20.5	БК.2.20.5	FEt, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	7				
			ПИ-БК.2.20.5	БК.2.20.5	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	7				
			Этаж:	2									
Взам инв . N			RS-В.2.2.6	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.2.6		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	9				
			ПИ-В.2.2.6	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.2.6		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	9				
			RS-БК.2.2.6	БК.2.2.6	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	4				
			ПИ-БК.2.2.6	БК.2.2.6	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	4				
			RS-В.2.2.7	БК.2.2.6	БК.2.2.7		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	9				
			ПИ-В.2.2.7	БК.2.2.6	БК.2.2.7		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	9				
			RS-БК.2.2.7	БК.2.2.7	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1х2х0.78	13				
			ПИ-БК.2.2.7	БК.2.2.7	FEt, FEw		ППГ н2(А)-НФ	2х1.5	13				
Инв. N подл.								11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ					Лист
													46
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-B.2.2.8	БК.2.2.7	БК.2.2.8		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-B.2.2.8	БК.2.2.7	БК.2.2.8		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	12			
RS-БК.2.2.8	БК.2.2.8	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.2.8	БК.2.2.8	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	12			
RS-B.2.2.9	БК.2.2.8	БК.2.2.9		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.2.9	БК.2.2.8	БК.2.2.9		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	5			
RS-БК.2.2.9	БК.2.2.9	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.2.2.9	БК.2.2.9	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	11			
RS-B.2.2.10	БК.2.2.9	БК.2.2.10		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.2.10	БК.2.2.9	БК.2.2.10		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	5			
RS-БК.2.2.10	БК.2.2.10	FE†, Few		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.2.2.10	БК.2.2.10	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	9			
Этаж:	3								
RS-B.2.3.6	БК.2.2.6	БК.2.3.6		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	10			
ПИ-B.2.3.6	БК.2.2.6	БК.2.3.6		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	10			
RS-БК.2.3.6	БК.2.3.6	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	4			
ПИ-БК.2.3.6	БК.2.3.6	FE†, Few		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	4			
RS-B.2.3.7	БК.2.3.6	БК.2.3.7		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	9			
ПИ-B.2.3.7	БК.2.3.6	БК.2.3.7		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	9			
RS-БК.2.3.7	БК.2.3.7	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.2.3.7	БК.2.3.7	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	13			
RS-B.2.3.8	БК.2.3.7	БК.2.3.8		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-B.2.3.8	БК.2.3.7	БК.2.3.8		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	12			
RS-БК.2.3.8	БК.2.3.8	FE†, FEw		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.3.8	БК.2.3.8	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	12			
RS-B.2.3.9	БК.2.3.8	БК.2.3.9		КИПВЭнз(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-B.2.3.9	БК.2.3.8	БК.2.3.9		ППГ нз(А)-НF	2x1.5	5			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Обозначение кабеля / провода			Трасса	Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
					По проекту			Проложен		
					Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-БК.2.4.11	БК.2.4.11	FEt, FEw			ППГнз(А)-HF	2х1.5	9			
Этаж:	5									
RS-B.2.5.7	БК.2.4.6	БК.2.5.7			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	10			
ПИ-B.2.5.7	БК.2.4.6	БК.2.5.7			ППГнз(А)-HF	2х1.5	10			
RS-БК.2.5.7	БК.2.5.7	FEt, FEw			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	4			
ПИ-БК.2.5.7	БК.2.5.7	FEt, Few			ППГнз(А)-HF	2х1.5	4			
RS-B.2.5.8	БК.2.5.7	БК.2.5.8			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	9			
ПИ-B.2.5.8	БК.2.5.7	БК.2.5.8			ППГнз(А)-HF	2х1.5	9			
RS-БК.2.5.8	БК.2.5.8	FEt, FEw			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	13			
ПИ-БК.2.5.8	БК.2.5.8	FEt, FEw			ППГнз(А)-HF	2х1.5	13			
RS-B.2.5.9	БК.2.5.8	БК.2.5.9			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12			
ПИ-B.2.5.9	БК.2.5.8	БК.2.5.9			ППГнз(А)-HF	2х1.5	12			
RS-БК.2.5.9	БК.2.5.9	FEt, FEw			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12			
ПИ-БК.2.5.9	БК.2.5.9	FEt, FEw			ППГнз(А)-HF	2х1.5	12			
RS-B.2.5.10	БК.2.5.9	БК.2.5.10			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	5			
ПИ-B.2.5.10	БК.2.5.9	БК.2.5.10			ППГнз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.5.10	БК.2.5.10	FEt, Few			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.2.5.10	БК.2.5.10	FEt, FEw			ППГнз(А)-HF	2х1.5	11			
RS-B.2.5.11	БК.2.5.10	БК.2.5.11			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	5			
ПИ-B.2.5.11	БК.2.5.10	БК.2.5.11			ППГнз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.5.11	БК.2.5.11	FEt, Few			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	9			
ПИ-БК.2.5.11	БК.2.5.11	FEt, FEw			ППГнз(А)-HF	2х1.5	9			
Этаж:	6									
RS-B.2.6.7	БК.2.5.6	БК.2.6.7			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	10			
ПИ-B.2.6.7	БК.2.5.6	БК.2.6.7			ППГнз(А)-HF	2х1.5	10			
RS-БК.2.6.7	БК.2.6.7	FEt, FEw			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	4			
ПИ-БК.2.6.7	БК.2.6.7	FEt, Few			ППГнз(А)-HF	2х1.5	4			
RS-B.2.6.8	БК.2.6.7	БК.2.6.8			КИПθЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	9			
								В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 15.01.2026 № ЗАДАЧИ: C-182 		
								11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ		
								49		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
ПИ-В.2.6.8	БК.2.6.7	БК.2.6.8		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	9				
RS-БК.2.6.8	БК.2.6.8	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	13				
ПИ-БК.2.6.8	БК.2.6.8	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	13				
RS-В.2.6.9	БК.2.6.8	БК.2.6.9		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12				
ПИ-В.2.6.9	БК.2.6.8	БК.2.6.9		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	12				
RS-БК.2.6.9	БК.2.6.9	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.2.6.9	БК.2.6.9	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	12				
RS-В.2.6.10	БК.2.6.9	БК.2.6.10		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	5				
ПИ-В.2.6.10	БК.2.6.9	БК.2.6.10		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	5				
RS-БК.2.6.10	БК.2.6.10	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	11				
ПИ-БК.2.6.10	БК.2.6.10	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	11				
RS-В.2.6.11	БК.2.6.10	БК.2.6.11		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	5				
ПИ-В.2.6.11	БК.2.6.10	БК.2.6.11		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	5				
RS-БК.2.6.11	БК.2.6.11	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	9				
ПИ-БК.2.6.11	БК.2.6.11	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	9				
Этаж:	7									
RS-В.2.7.7	БК.2.6.6	БК.2.7.7		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	10				
ПИ-В.2.7.7	БК.2.6.6	БК.2.7.7		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	10				
RS-БК.2.7.7	БК.2.7.7	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	4				
ПИ-БК.2.7.7	БК.2.7.7	FE†, Few		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	4				
RS-В.2.7.8	БК.2.7.7	БК.2.7.8		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	9				
ПИ-В.2.7.8	БК.2.7.7	БК.2.7.8		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	9				
RS-БК.2.7.8	БК.2.7.8	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	13				
ПИ-БК.2.7.8	БК.2.7.8	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	13				
RS-В.2.7.9	БК.2.7.8	БК.2.7.9		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12				
ПИ-В.2.7.9	БК.2.7.8	БК.2.7.9		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	12				
RS-БК.2.7.9	БК.2.7.9	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	12				
ПИ-БК.2.7.9	БК.2.7.9	FE†, FEw		ППГ нз(А)-НФ	2х1.5	12				
RS-В.2.7.10	БК.2.7.9	БК.2.7.10		КИПвЭнз(А)-Н F	1х2х0.78	5				
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ						Лист
										50
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Согласовано		
Взам инв . N		
Подп. и дата		
Инв. N подл.		

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-В.2.7.10	БК.2.7.9	БК.2.7.10		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.7.10	БК.2.7.10	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.2.7.10	БК.2.7.10	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	11			
RS-В.2.7.11	БК.2.7.10	БК.2.7.11		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5			
ПИ-В.2.7.11	БК.2.7.10	БК.2.7.11		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.7.11	БК.2.7.11	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	9			
ПИ-БК.2.7.11	БК.2.7.11	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	9			
Этаж:	8								
RS-В.2.8.7	БК.2.7.6	БК.2.8.7		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	10			
ПИ-В.2.8.7	БК.2.7.6	БК.2.8.7		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	10			
RS-БК.2.8.7	БК.2.8.7	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	4			
ПИ-БК.2.8.7	БК.2.8.7	FE†, Few		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	4			
RS-В.2.8.8	БК.2.8.7	БК.2.8.8		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	9			
ПИ-В.2.8.8	БК.2.8.7	БК.2.8.8		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	9			
RS-БК.2.8.8	БК.2.8.8	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	13			
ПИ-БК.2.8.8	БК.2.8.8	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	13			
RS-В.2.8.9	БК.2.8.8	БК.2.8.9		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	12			
ПИ-В.2.8.9	БК.2.8.8	БК.2.8.9		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	12			
RS-БК.2.8.9	БК.2.8.9	FE†, FEw		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	12			
ПИ-БК.2.8.9	БК.2.8.9	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	12			
RS-В.2.8.10	БК.2.8.9	БК.2.8.10		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5			
ПИ-В.2.8.10	БК.2.8.9	БК.2.8.10		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.8.10	БК.2.8.10	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	11			
ПИ-БК.2.8.10	БК.2.8.10	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	11			
RS-В.2.8.11	БК.2.8.10	БК.2.8.11		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	5			
ПИ-В.2.8.11	БК.2.8.10	БК.2.8.11		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	5			
RS-БК.2.8.11	БК.2.8.11	FE†, Few		КИПвЭнз(А)-H F	1х2х0.78	9			
ПИ-БК.2.8.11	БК.2.8.11	FE†, FEw		ППГ нз(А)-HF	2х1.5	9			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			51

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-БК.2.10.8	БК.2.10.8	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.2.10.8	БК.2.10.8	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	13			
RS-В.2.10.9	БК.2.10.8	БК.2.10.9		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-В.2.10.9	БК.2.10.8	БК.2.10.9		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-БК.2.10.9	БК.2.10.9	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.10.9	БК.2.10.9	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-В.2.10.10	БК.2.10.9	БК.2.10.10		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.10.10	БК.2.10.9	БК.2.10.10		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.10.10	БК.2.10.10	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.2.10.10	БК.2.10.10	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	11			
RS-В.2.10.11	БК.2.10.10	БК.2.10.11		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.10.11	БК.2.10.10	БК.2.10.11		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.10.11	БК.2.10.11	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.2.10.11	БК.2.10.11	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	9			
Этаж:	11								
RS-В.2.11.7	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.11.7		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	96			
ПИ-В.2.11.7	Щит АСКУБТ.2.1	БК.2.11.7		ППГн2(A)-HF	2x1.5	96			
RS-БК.2.11.7	БК.2.11.7	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-БК.2.11.7	БК.2.11.7	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4			
RS-В.2.11.8	БК.2.11.7	БК.2.11.8		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-В.2.11.8	БК.2.11.7	БК.2.11.8		ППГн2(A)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.11.8	БК.2.11.8	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.2.11.8	БК.2.11.8	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	13			
RS-В.2.11.9	БК.2.11.8	БК.2.11.9		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-В.2.11.9	БК.2.11.8	БК.2.11.9		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-БК.2.11.9	БК.2.11.9	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.11.9	БК.2.11.9	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12			
RS-В.2.11.10	БК.2.11.9	БК.2.11.10		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5			

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
ПИ-БК.2.12.11	БК.2.12.11	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
Этаж:	13								
RS-В.2.13.7	БК.2.12.6	БК.2.13.7		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	10			
ПИ-В.2.13.7	БК.2.12.6	БК.2.13.7		ППГнз(А)-HF	2x1.5	10			
RS-БК.2.13.7	БК.2.13.7	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-БК.2.13.7	БК.2.13.7	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
RS-В.2.13.8	БК.2.13.7	БК.2.13.8		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-В.2.13.8	БК.2.13.7	БК.2.13.8		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
RS-БК.2.13.8	БК.2.13.8	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	13			
ПИ-БК.2.13.8	БК.2.13.8	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	13			
RS-В.2.13.9	БК.2.13.8	БК.2.13.9		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-В.2.13.9	БК.2.13.8	БК.2.13.9		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-БК.2.13.9	БК.2.13.9	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.13.9	БК.2.13.9	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.2.13.10	БК.2.13.9	БК.2.13.10		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.13.10	БК.2.13.9	БК.2.13.10		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.13.10	БК.2.13.10	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.2.13.10	БК.2.13.10	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	11			
RS-В.2.13.11	БК.2.13.10	БК.2.13.11		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.13.11	БК.2.13.10	БК.2.13.11		ППГнз(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.13.11	БК.2.13.11	FEt, Few		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.2.13.11	БК.2.13.11	FEt, FEw		ППГнз(А)-HF	2x1.5	9			
Этаж:	14								
RS-В.2.14.6	БК.2.13.6	БК.2.14.6		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	10			
ПИ-В.2.14.6	БК.2.13.6	БК.2.14.6		ППГнз(А)-HF	2x1.5	10			
RS-БК.2.14.6	БК.2.14.6	FEt, FEw		КИПθЭнз(А)-H F	1x2x0.78	4			
ПИ-БК.2.14.6	БК.2.14.6	FEt, Few		ППГнз(А)-HF	2x1.5	4			
</									

			Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
				Начало	Конец		По проекту			Проложен			
							Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
Согласовано	Взам инв. №	Подп. и дата	RS-БК.2.15.8	БК.2.15.8	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12				
			ПИ-БК.2.15.8	БК.2.15.8	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12				
			RS-В.2.15.9	БК.2.15.8	БК.2.15.9		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5				
			ПИ-В.2.15.9	БК.2.15.8	БК.2.15.9		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5				
			RS-БК.2.15.9	БК.2.15.9	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	11				
			ПИ-БК.2.15.9	БК.2.15.9	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	11				
			RS-В.2.15.10	БК.2.15.9	БК.2.15.10		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5				
			ПИ-В.2.15.10	БК.2.15.9	БК.2.15.10		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5				
			RS-БК.2.15.10	БК.2.15.10	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	9				
			ПИ-БК.2.15.10	БК.2.15.10	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	9				
			Этаж:	16									
			RS-В.2.16.6	БК.2.15.6	БК.2.16.6		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	10				
			ПИ-В.2.16.6	БК.2.15.6	БК.2.16.6		ППГн2(A)-HF	2x1.5	10				
			RS-БК.2.16.6	БК.2.16.6	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	4				
			ПИ-БК.2.16.6	БК.2.16.6	FEt, Few		ППГн2(A)-HF	2x1.5	4				
			RS-В.2.16.7	БК.2.16.6	БК.2.16.7		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	9				
			ПИ-В.2.16.7	БК.2.16.6	БК.2.16.7		ППГн2(A)-HF	2x1.5	9				
			RS-БК.2.16.7	БК.2.16.7	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	13				
			ПИ-БК.2.16.7	БК.2.16.7	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	13				
			RS-В.2.16.8	БК.2.16.7	БК.2.16.8		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12				
			ПИ-В.2.16.8	БК.2.16.7	БК.2.16.8		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12				
			RS-БК.2.16.8	БК.2.16.8	FEt, FEw		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	12				
			ПИ-БК.2.16.8	БК.2.16.8	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	12				
			RS-В.2.16.9	БК.2.16.8	БК.2.16.9		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	5				
			ПИ-В.2.16.9	БК.2.16.8	БК.2.16.9		ППГн2(A)-HF	2x1.5	5				
			RS-БК.2.16.9	БК.2.16.9	FEt, Few		КИП0Эн2(A)-H F	1x2x0.78	11				
			ПИ-БК.2.16.9	БК.2.16.9	FEt, FEw		ППГн2(A)-HF	2x1.5	11				

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
RS-БК.2.18.6	БК.2.18.6	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4				
ПИ-БК.2.18.6	БК.2.18.6	FEt, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4				
RS-В.2.18.7	БК.2.18.6	БК.2.18.7		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9				
ПИ-В.2.18.7	БК.2.18.6	БК.2.18.7		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9				
RS-БК.2.18.7	БК.2.18.7	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	13				
ПИ-БК.2.18.7	БК.2.18.7	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	13				
RS-В.2.18.8	БК.2.18.7	БК.2.18.8		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12				
ПИ-В.2.18.8	БК.2.18.7	БК.2.18.8		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12				
RS-БК.2.18.8	БК.2.18.8	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12				
ПИ-БК.2.18.8	БК.2.18.8	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12				
RS-В.2.18.9	БК.2.18.8	БК.2.18.9		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5				
ПИ-В.2.18.9	БК.2.18.8	БК.2.18.9		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5				
RS-БК.2.18.9	БК.2.18.9	FEt, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	11				
ПИ-БК.2.18.9	БК.2.18.9	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	11				
RS-В.2.18.10	БК.2.18.9	БК.2.18.10		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	5				
ПИ-В.2.18.10	БК.2.18.9	БК.2.18.10		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5				
RS-БК.2.18.10	БК.2.18.10	FEt, Few		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9				
ПИ-БК.2.18.10	БК.2.18.10	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9				
Этаж:	19									
RS-В.2.19.6	БК.2.18.6	БК.2.19.6		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	10				
ПИ-В.2.19.6	БК.2.18.6	БК.2.19.6		ППГн2(А)-HF	2x1.5	10				
RS-БК.2.19.6	БК.2.19.6	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	4				
ПИ-БК.2.19.6	БК.2.19.6	FEt, Few		ППГн2(А)-HF	2x1.5	4				
RS-В.2.19.7	БК.2.19.6	БК.2.19.7		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	9				
ПИ-В.2.19.7	БК.2.19.6	БК.2.19.7		ППГн2(А)-HF	2x1.5	9				
RS-БК.2.19.7	БК.2.19.7	FEt, FEw		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	13				
ПИ-БК.2.19.7	БК.2.19.7	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	13				
RS-В.2.19.8	БК.2.19.7	БК.2.19.8		КИП8Эн2(А)-Н F	1x2x0.78	12				
ПИ-В.2.19.8	БК.2.19.7	БК.2.19.8		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12				
				11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ						Лист
										59
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Согласовано

Взам инв . N

Подп. и дата

Инв. N подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано		
Взам инв . N		
Подп. и дата		
Инв. N подл.		

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
RS-БК.2.19.8	БК.2.19.8	FEt, FEw		КИПВЭн2(А)-Н F	1x2x0.78	12			
ПИ-БК.2.19.8	БК.2.19.8	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	12			
RS-В.2.19.9	БК.2.19.8	БК.2.19.9		КИПВЭн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.19.9	БК.2.19.8	БК.2.19.9		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.19.9	БК.2.19.9	FEt, Few		КИПВЭн2(А)-Н F	1x2x0.78	11			
ПИ-БК.2.19.9	БК.2.19.9	FEt, FEw		ППГн2(А)-HF	2x1.5	11			
RS-В.2.19.10	БК.2.19.9	БК.2.19.10		КИПВЭн2(А)-Н F	1x2x0.78	5			
ПИ-В.2.19.10	БК.2.19.9	БК.2.19.10		ППГн2(А)-HF	2x1.5	5			
RS-БК.2.19.10	БК.2.19.10	FEt, Few		КИПВЭн2(А))-HF	1x2x0.78	9			
ПИ-БК.2.19.10	БК.2.19.10	FEt, FEw		ППГн2(А)-Н F	2x1.5	9			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ.КЖ	Лист
							60
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Согласовано			Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа,опросного листа	Завод-изготовитель	Код оборудования, изделия, материала	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			4	Источник питания 230В / 15В, 3А, тип ИП15-60	ИП15-60	Н00000062	Тепловодохран	шт.	5		учтено в разделе АСКУТ	
			5	Модуль бесперебойного питания, 4 А		Н00000063	Тепловодохран	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			6	Аккумуляторная батарея 12В для МБП, 7 Ач		Н00001573	Тепловодохран	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			7	Автоматический выключатель, 2 полюсный, 10А, тип С		11053DEK	Dekraft	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			8	Автоматический выключатель, 1 полюсный, 2А, тип С		13149DEK	Dekraft	шт.	5		учтено в разделе АСКУТ	
			9	Автоматический выключатель, 1 полюсный, 6А, тип С		12269DEK	Dekraft	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			10	Лампа сигнальная OptiSignal		332188	КЭАЗ	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			11	Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом		18012DEK	Dekraft	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			12	Клемма 2,5 (4) мм2, проходная		2002-1201	WAGO	шт.	20		учтено в разделе АСКУТ	
			13	Клемма проходная с заземлением, желто-зеленая		279-907	WAGO	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
			14	Клемма 2-проводная		221-412	WAGO	шт.	5		учтено в разделе АСКУТ	
			15	DIN-рейка оцинкованная		R5DGR60	ДКС	шт.	3		учтено в разделе АСКУТ	
			16	Короб перфорированный, серый RL6 25x40		01163RLDIY	ДКС	м.	4		учтено в разделе АСКУТ	
			17	Ввод кабельный пластиковый		143119	КЭАЗ	шт.	4		учтено в разделе АСКУТ	
			18	Провод ПуГВ 0,75			Электрокабель	м.	50		учтено в разделе АСКУТ	
			19	Провод ПуГВ 0,75 син			Электрокабель	м.	10		учтено в разделе АСКУТ	
			20	Провод ПуГВ 0,75 ж/з			Электрокабель	м.	10		учтено в разделе АСКУТ	
			Взам инв. N			Щит АСКУБТ 2.1						компл.
1	Навесной шкаф СЕ, 600x800x250, IP65	Навесной шкаф				R5CEX0869	ДКС	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
2	Преобразователь интерфейса RS 485 - Ethernet Пульсар 8-портовый					Н00003158	Тепловодохран	шт.	1			
3	Источник питания 230В / 15В, 3А, тип ИП15-60	ИП15-60				Н00000062	Тепловодохран	шт.	8			
4	Модуль бесперебойного питания, 4 А					Н00000063	Тепловодохран	шт.	1			
5	Аккумуляторная батарея 12В для МБП, 7 Ач					Н00001573	Тепловодохран	шт.	1		В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 15.01.2026 № ЗАДАЧИ: С-182	
6	Автоматический выключатель, 2 полюсный, 10А, тип С					11053DEK	Dekraft	шт.	1			
7	Автоматический выключатель, 1 полюсный, 2А, тип С					13149DEK	Dekraft	шт.	8			
8	Автоматический выключатель, 1 полюсный, 6А, тип С					12269DEK	Dekraft	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
9	Лампа сигнальная OptiSignal					332188	КЭАЗ	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
10	Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом					18012DEK	Dekraft	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ	
11	Клемма 2,5 (4) мм2, проходная					2002-1201	WAGO	шт.	32		учтено в разделе АСКУТ	
Инв. N подл.			12	Клемма проходная с заземлением, желто-зеленая		279-907	WAGO	шт.	8		учтено в разделе АСКУТ	
								МАК-96/21-АСКУБ.С				
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2	

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа,опросного листа	Завод-изготовитель	Код оборудования, изделия, материала	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
13		Клемма 2-проводная		221-412	WAGO	шт.	1		учтено в разделе АСКУТ
14		DIN-рейка оцинкованная		R5DGR60	ДКС	шт.	3		учтено в разделе АСКУТ
15		Короб перфорированный, серый RL6 25x40		01163RLDIY	ДКС	м.	4		учтено в разделе АСКУТ
16		Ввод кабельный пластиковый		143119	КЭАЗ	шт.	7		учтено в разделе АСКУТ
17		Провод ПуГВ 0,75			Электрокабель	м.	50		учтено в разделе АСКУТ
18		Провод ПуГВ 0,75 син			Электрокабель	м.	10		учтено в разделе АСКУТ
19		Провод ПуГВ 0,75 ж/з			Электрокабель	м.	10		учтено в разделе АСКУТ
		Кабельная продукция и материалы							
1		Кабель информационный RS-485	КИПВЭнг(А)-HF 1x2x0,78	1244	Спецкабель	м.	10300		
2		Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 2x1,5	31996	Конкорд	м.	10300		
3		Коробка распределительная с крышкой (100x100x50), 10 мембр. вводов IP55 EKF		plc-kmr-030-014	EKF	шт.	408		
4		Клемма 5-проводная		221-415	WAGO	шт.	5080		
5		Коробка распределительная с крышкой (65x65x50), 4 мембр. вводов IP55 EKF		plc-kmr2-030-036	EKF	шт.	862		
6		Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый		9192050	ДКС	м.	4100		
7		Труба металлическая, д.20мм		CTR12-020-3	IEK	м.	100		
8		Стяжка 250 мм		49402	KBT	уп.	18		
9		Бирка кабельная для маркировки кабельной продукции		У-134	EKF	уп.	18		
10		Маркер перманентный для маркировки кабельной продукции		E-8407#4S	EDDING	шт.	40		
11		Пена двухкомпонентная огнезащитная		DN1201	ДКС	шт.	80		
Согласовано Взам инв . N Подп. и дата Инв. N подл. В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 15.01.2026 № ЗАДАЧИ: C-182 									
						11-ОМ/2023-АСКУВ.С			Лист
									3
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
						Подпись	Дата		

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
Корп 1				
-1 этаж	Fet.1.-1.1	1		
	Few.1.-1.1	2		
	Fet.1.-1.2	3		
	Few.1.-1.2	4		
	Fet.1.-1.3	5		
	Few.1.-1.4	6		
	Few.1.-1.5	7		
1 этаж	Fet.1.1.1	8		
	FEw.1.1.1	9		
	Fet.1.1.2	10		
	FEw.1.1.2	11		
	Fet.1.1.3	12		
	FEw.1.1.3	13		
	Fet.1.1.4	14		
	FEw.1.1.4	15		
	Fet.1.1.5	16		
	FEw.1.1.5	17		
	Fet.1.1.6	18		
	FEw.1.1.6	19		
2 этаж				
квартира 01	Fet.1.2.13	20		
	FEw.1.2.13	21		
квартира 02	Fet.1.2.12	22		
	FEw.1.2.12	23		
квартира 03	Fet.1.2.11	24		
	FEw.1.2.11	25		
	Fet.1.2.16	26		
	FEw.1.2.16	27		
квартира 04	Fet.1.2.17	28		
	FEw.1.2.17	29		
квартира 05	Fet.1.2.21	30		
	FEw.1.2.21	31		
	Fet.1.2.22	32		
	FEw.1.2.22	33		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 06	Fet.1.2.19	34		
	FEw.1.2.19	35		
	Fet.1.2.20	36		
	FEw.1.2.20	37		
квартира 07	Fet.1.2.18	38		
	FEw.1.2.18	39		
квартира 08	Fet.1.2.14	40		
	FEw.1.2.14	41		
квартира 09	Fet.1.2.10	42		
	FEw.1.2.10	43		
	Fet.1.2.15	44		
	FEw.1.2.15	45		
квартира 10	Fet.1.2.1	46		
	FEw.1.2.1	47		
	Fet.1.2.3	48		
	FEw.1.2.3	49		
квартира 11	Fet.1.2.4	50		
	FEw.1.2.4	51		
квартира 12	Fet.1.2.6	52		
	FEw.1.2.6	53		
квартира 13	Fet.1.2.7	54		
	FEw.1.2.7	55		
квартира 14	Fet.1.2.9	56		
	FEw.1.2.9	57		
квартира 15	Fet.1.2.8	58		
	FEw.1.2.8	59		
квартира 16	Fet.1.2.5	60		
	FEw.1.2.5	61		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР			
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата		Таблица параметризации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шитухина	Семенов	11.12.25		Р		1	27	
Проверил	Семенов		11.12.25		000 "Конкрет Стоун"				

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 17	Fet.1.2.2	62		
	FEw.1.2.2	63		
3 этаж				
квартира 01	Fet.1.3.13	64		
	FEw.1.3.13	65		
квартира 02	Fet.1.3.12	66		
	FEw.1.3.12	67		
квартира 03	Fet.1.3.11	68		
	FEw.1.3.11	69		
	Fet.1.3.16	70		
	FEw.1.3.16	71		
квартира 04	Fet.1.3.17	72		
	FEw.1.3.17	73		
квартира 05	Fet.1.3.22	74		
	FEw.1.3.22	75		
	Fet.1.3.23	76		
	FEw.1.3.23	77		
квартира 06	Fet.1.3.21	78		
	FEw.1.3.21	79		
квартира 07	Fet.1.3.19	80		
	FEw.1.3.19	81		
	Fet.1.3.20	82		
	FEw.1.3.20	83		
квартира 08	Fet.1.3.18	84		
	FEw.1.3.18	85		
квартира 09	Fet.1.3.14	86		
	FEw.1.3.14	87		
квартира 10	Fet.1.3.10	88		
	FEw.1.3.10	89		
	Fet.1.3.15	90		
	FEw.1.3.15	91		
квартира 11	Fet.1.3.1	92		
	FEw.1.3.1	93		
	Fet.1.3.3	94		
	FEw.1.3.3	95		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 12	Fet.1.3.4	96		
	FEw.1.3.4	97		
квартира 13	Fet.1.3.6	98		
	FEw.1.3.6	99		
квартира 14	Fet.1.3.7	100		
	FEw.1.3.7	101		
квартира 15	Fet.1.3.9	102		
	FEw.1.3.9	103		
квартира 16	Fet.1.3.8	104		
	FEw.1.3.8	105		
квартира 17	Fet.1.3.5	106		
	FEw.1.3.5	107		
квартира 18	Fet.1.3.2	108		
	FEw.1.3.2	109		
4 этаж				
квартира 01	Fet.1.4.15	110		
	FEw.1.4.15	111		
квартира 02	Fet.1.4.14	112		
	FEw.1.4.14	113		
квартира 03	Fet.1.4.13	114		
	FEw.1.4.13	115		
	Fet.1.4.18	116		
	FEw.1.4.18	117		
квартира 04	Fet.1.4.19	118		
	FEw.1.4.19	119		
квартира 05	Fet.1.4.24	120		
	FEw.1.4.24	121		
	Fet.1.4.25	122		
	FEw.1.4.25	123		
квартира 06	Fet.1.4.23	124		
	FEw.1.4.23	125		
квартира 07	Fet.1.4.21	126		
	FEw.1.4.21	127		

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист

2

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.1.4.22	128		
	FEw.1.4.22	129		
квартира 08	Fet.1.4.17	130		
	FEw.1.4.17	131		
	Fet.1.4.20	132		
	FEw.1.4.20	133		
квартира 09	Fet.1.4.12	134		
	FEw.1.4.12	135		
	Fet.1.4.16	136		
	FEw.1.4.16	137		
квартира 10	Fet.1.4.1	138		
	FEw.1.4.1	139		
	Fet.1.4.3	140		
	FEw.1.4.3	141		
квартира 11	Fet.1.4.4	142		
	FEw.1.4.4	143		
квартира 12	Fet.1.4.6	144		
	FEw.1.4.6	145		
квартира 13	Fet.1.4.7	146		
	FEw.1.4.7	147		
квартира 14	Fet.1.4.9	148		
	FEw.1.4.9	149		
	Fet.1.4.10	150		
	FEw.1.4.10	151		
квартира 15	Fet.1.4.11	152		
	FEw.1.4.11	153		
квартира 16	Fet.1.4.8	154		
	FEw.1.4.8	155		
квартира 17	Fet.1.4.5	156		
	FEw.1.4.5	157		
квартира 18	Fet.1.4.2	158		
	FEw.1.4.2	159		
5 этаж				
квартира 01	Fet.1.5.15	160		
	FEw.1.5.15	161		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 02	Fet.1.5.14	162		
	FEw.1.5.14	163		
квартира 03	Fet.1.5.13	164		
	FEw.1.5.13	165		
	Fet.1.5.18	166		
	FEw.1.5.18	167		
квартира 04	Fet.1.5.19	168		
	FEw.1.5.19	169		
квартира 05	Fet.1.5.24	170		
	FEw.1.5.24	171		
	Fet.1.5.25	172		
	FEw.1.5.25	173		
квартира 06	Fet.1.5.23	174		
	FEw.1.5.23	175		
квартира 07	Fet.1.5.21	176		
	FEw.1.5.21	177		
	Fet.1.5.22	178		
	FEw.1.5.22	179		
квартира 08	Fet.1.5.17	180		
	FEw.1.5.17	181		
	Fet.1.5.20	182		
	FEw.1.5.20	183		
квартира 09	Fet.1.5.12	184		
	FEw.1.5.12	185		
	Fet.1.5.16	186		
	FEw.1.5.16	187		
квартира 10	Fet.1.5.1	188		
	FEw.1.5.1	189		
	Fet.1.5.3	190		
	FEw.1.5.3	191		
квартира 11	Fet.1.5.4	192		
	FEw.1.5.4	193		
квартира 12	Fet.1.5.6	194		
	FEw.1.5.6	195		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: C-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист

3

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 13	Fet.1.5.7	196		
	FEw.1.5.7	197		
квартира 14	Fet.1.5.9	198		
	FEw.1.5.9	199		
	Fet.1.5.10	200		
	FEw.1.5.10	201		
квартира 15	Fet.1.5.11	202		
	FEw.1.5.11	203		
квартира 16	Fet.1.5.8	204		
	FEw.1.5.8	205		
квартира 17	Fet.1.5.5	206		
	FEw.1.5.5	207		
квартира 18	Fet.1.5.2	208		
	FEw.1.5.2	209		
6 этаж				
квартира 01	Fet.1.6.15	210		
	FEw.1.6.15	211		
квартира 02	Fet.1.6.14	212		
	FEw.1.6.14	213		
квартира 03	Fet.1.6.13	214		
	FEw.1.6.13	215		
	Fet.1.6.18	216		
	FEw.1.6.18	217		
квартира 04	Fet.1.6.19	218		
	FEw.1.6.19	219		
квартира 05	Fet.1.6.24	220		
	FEw.1.6.24	221		
	Fet.1.6.25	222		
	FEw.1.6.25	223		
квартира 06	Fet.1.6.23	224		
	FEw.1.6.23	225		
квартира 07	Fet.1.6.21	226		
	FEw.1.6.21	227		
	Fet.1.6.22	228		
	FEw.1.6.22	229		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 08	Fet.1.6.17	230		
	FEw.1.6.17	231		
	Fet.1.6.20	232		
	FEw.1.6.20	233		
квартира 09	Fet.1.6.12	234		
	FEw.1.6.12	235		
	Fet.1.6.16	236		
	FEw.1.6.16	237		
квартира 10	Fet.1.6.1	238		
	FEw.1.6.1	239		
	Fet.1.6.3	240		
	FEw.1.6.3	241		
квартира 11	Fet.1.6.4	242		
	FEw.1.6.4	243		
квартира 12	Fet.1.6.6	244		
	FEw.1.6.6	245		
квартира 13	Fet.1.6.7	246		
	FEw.1.6.7	247		
квартира 14	Fet.1.6.9	248		
	FEw.1.6.9	249		
	Fet.1.6.10	250		
	FEw.1.6.10	251		
квартира 15	Fet.1.6.11	252		
	FEw.1.6.11	253		
квартира 16	Fet.1.6.8	254		
	FEw.1.6.8	255		
квартира 17	Fet.1.6.5	256		
	FEw.1.6.5	257		
квартира 18	Fet.1.6.2	258		
	FEw.1.6.2	259		
7 этаж				
квартира 01	Fet.1.7.15	260		
	FEw.1.7.15	261		
квартира 02	Fet.1.7.14	262		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: С-182



						11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Согласовано

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.7.14	263		
квартира 03	Fet.1.7.13	264		
	FEw.1.7.13	265		
	Fet.1.7.18	266		
	FEw.1.7.18	267		
квартира 04	Fet.1.7.19	268		
	FEw.1.7.19	269		
квартира 05	Fet.1.7.24	270		
	FEw.1.7.24	271		
	Fet.1.7.25	272		
	FEw.1.7.25	273		
квартира 06	Fet.1.7.23	274		
	FEw.1.7.23	275		
квартира 07	Fet.1.7.21	276		
	FEw.1.7.21	277		
	Fet.1.7.22	278		
	FEw.1.7.22	279		
квартира 08	Fet.1.7.17	280		
	FEw.1.7.17	281		
	Fet.1.7.20	282		
	FEw.1.7.20	283		
квартира 09	Fet.1.7.12	284		
	FEw.1.7.12	285		
	Fet.1.7.16	286		
	FEw.1.7.16	287		
квартира 10	Fet.1.7.1	288		
	FEw.1.7.1	289		
	Fet.1.7.3	290		
	FEw.1.7.3	291		
квартира 11	Fet.1.7.4	292		
	FEw.1.7.4	293		
квартира 12	Fet.1.7.6	294		
	FEw.1.7.6	295		
квартира 13	Fet.1.7.7	296		
	FEw.1.7.7	297		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 14	Fet.1.7.9	298		
	FEw.1.7.9	299		
	Fet.1.7.10	300		
	FEw.1.7.10	301		
квартира 15	Fet.1.7.11	302		
	FEw.1.7.11	303		
квартира 16	Fet.1.7.8	304		
	FEw.1.7.8	305		
квартира 17	Fet.1.7.5	306		
	FEw.1.7.5	307		
квартира 18	Fet.1.7.2	308		
	FEw.1.7.2	309		
8 этаж				
квартира 01	Fet.1.8.15	310		
	FEw.1.8.15	311		
квартира 02	Fet.1.8.14	312		
	FEw.1.8.14	313		
квартира 03	Fet.1.8.13	314		
	FEw.1.8.13	315		
	Fet.1.8.18	316		
	FEw.1.8.18	317		
квартира 04	Fet.1.8.19	318		
	FEw.1.8.19	319		
квартира 05	Fet.1.8.24	320		
	FEw.1.8.24	321		
	Fet.1.8.25	322		
	FEw.1.8.25	323		
квартира 06	Fet.1.8.23	324		
	FEw.1.8.23	325		
квартира 07	Fet.1.8.21	326		
	FEw.1.8.21	327		
	Fet.1.8.22	328		
	FEw.1.8.22	329		
квартира 08	Fet.1.8.17	330		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

№ ЗАДАЧИ: C-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист

5

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.8.17	331		
	Fet.1.8.20	332		
	FEw.1.8.20	333		
квартира 09	Fet.1.8.12	334		
	FEw.1.8.12	335		
	Fet.1.8.16	336		
	FEw.1.8.16	337		
квартира 10	Fet.1.8.1	338		
	FEw.1.8.1	339		
	Fet.1.8.3	340		
	FEw.1.8.3	341		
квартира 11	Fet.1.8.4	342		
	FEw.1.8.4	343		
квартира 12	Fet.1.8.6	344		
	FEw.1.8.6	345		
квартира 13	Fet.1.8.7	346		
	FEw.1.8.7	347		
квартира 14	Fet.1.8.9	348		
	FEw.1.8.9	349		
	Fet.1.8.10	350		
	FEw.1.8.10	351		
квартира 15	Fet.1.8.11	352		
	FEw.1.8.11	353		
квартира 16	Fet.1.8.8	354		
	FEw.1.8.8	355		
квартира 17	Fet.1.8.5	356		
	FEw.1.8.5	357		
квартира 18	Fet.1.8.2	358		
	FEw.1.8.2	359		
9 этаж				
квартира 01	Fet.1.9.15	360		
	FEw.1.9.15	361		
квартира 02	Fet.1.9.14	362		
	FEw.1.9.14	363		
квартира 03	Fet.1.9.13	364		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.9.13	365		
	Fet.1.9.18	366		
	FEw.1.9.18	367		
квартира 04	Fet.1.9.19	368		
	FEw.1.9.19	369		
квартира 05	Fet.1.9.24	370		
	FEw.1.9.24	371		
	Fet.1.9.25	372		
	FEw.1.9.25	373		
квартира 06	Fet.1.9.23	374		
	FEw.1.9.23	375		
квартира 07	Fet.1.9.21	376		
	FEw.1.9.21	377		
	Fet.1.9.22	378		
	FEw.1.9.22	379		
квартира 08	Fet.1.9.17	380		
	FEw.1.9.17	381		
	Fet.1.9.20	382		
	FEw.1.9.20	383		
квартира 09	Fet.1.9.12	384		
	FEw.1.9.12	385		
	Fet.1.9.16	386		
	FEw.1.9.16	387		
квартира 10	Fet.1.9.1	388		
	FEw.1.9.1	389		
	Fet.1.9.3	390		
	FEw.1.9.3	391		
квартира 11	Fet.1.9.4	392		
	FEw.1.9.4	393		
квартира 12	Fet.1.9.6	394		
	FEw.1.9.6	395		
квартира 13	Fet.1.9.7	396		
	FEw.1.9.7	397		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист

6

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 14	Fet.1.9.9	398		
	FEw.1.9.9	399		
	Fet.1.9.10	400		
	FEw.1.9.10	401		
квартира 15	Fet.1.9.11	402		
	FEw.1.9.11	403		
квартира 16	Fet.1.9.8	404		
	FEw.1.9.8	405		
квартира 17	Fet.1.9.5	406		
	FEw.1.9.5	407		
квартира 18	Fet.1.9.2	408		
	FEw.1.9.2	409		
10 этаж				
квартира 01	Fet.1.10.15	410		
	FEw.1.10.15	411		
квартира 02	Fet.1.10.14	412		
	FEw.1.10.14	413		
квартира 03	Fet.1.10.13	414		
	FEw.1.10.13	415		
	Fet.1.10.18	416		
	FEw.1.10.18	417		
квартира 04	Fet.1.10.19	418		
	FEw.1.10.19	419		
квартира 05	Fet.1.10.24	420		
	FEw.1.10.24	421		
	Fet.1.10.25	422		
	FEw.1.10.25	423		
квартира 06	Fet.1.10.23	424		
	FEw.1.10.23	425		
квартира 07	Fet.1.10.21	426		
	FEw.1.10.21	427		
	Fet.1.10.22	428		
	FEw.1.10.22	429		
квартира 08	Fet.1.10.17	430		
	FEw.1.10.17	431		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.1.10.20	432		
	FEw.1.10.20	433		
квартира 09	Fet.1.10.12	434		
	FEw.1.10.12	435		
	Fet.1.10.16	436		
	FEw.1.10.16	437		
квартира 10	Fet.1.10.1	438		
	FEw.1.10.1	439		
	Fet.1.10.3	440		
	FEw.1.10.3	441		
квартира 11	Fet.1.10.4	442		
	FEw.1.10.4	443		
квартира 12	Fet.1.10.6	444		
	FEw.1.10.6	445		
квартира 13	Fet.1.10.7	446		
	FEw.1.10.7	447		
квартира 14	Fet.1.10.9	448		
	FEw.1.10.9	449		
	Fet.1.10.10	450		
	FEw.1.10.10	451		
квартира 15	Fet.1.10.11	452		
	FEw.1.10.11	453		
квартира 16	Fet.1.10.8	454		
	FEw.1.10.8	455		
квартира 17	Fet.1.10.5	456		
	FEw.1.10.5	457		
квартира 18	Fet.1.10.2	458		
	FEw.1.10.2	459		
11 этаж				
квартира 01	Fet.1.11.15	460		
	FEw.1.11.15	461		
квартира 02	Fet.1.11.14	462		
	FEw.1.11.14	463		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 03	Fet.1.11.13	464		
	FEw.1.11.13	465		
	Fet.1.11.18	466		
	FEw.1.11.18	467		
квартира 04	Fet.1.11.19	468		
	FEw.1.11.19	469		
квартира 05	Fet.1.11.24	470		
	FEw.1.11.24	471		
	Fet.1.11.25	472		
	FEw.1.11.25	473		
квартира 06	Fet.1.11.23	474		
	FEw.1.11.23	475		
квартира 07	Fet.1.11.21	476		
	FEw.1.11.21	477		
	Fet.1.11.22	478		
	FEw.1.11.22	479		
квартира 08	Fet.1.11.17	480		
	FEw.1.11.17	481		
	Fet.1.11.20	482		
	FEw.1.11.20	483		
квартира 09	Fet.1.11.12	484		
	FEw.1.11.12	485		
	Fet.1.11.16	486		
	FEw.1.11.16	487		
квартира 10	Fet.1.11.1	488		
	FEw.1.11.1	489		
	Fet.1.11.3	490		
	FEw.1.11.3	491		
квартира 11	Fet.1.11.4	492		
	FEw.1.11.4	493		
квартира 12	Fet.1.11.6	494		
	FEw.1.11.6	495		
квартира 13	Fet.1.11.7	496		
	FEw.1.11.7	497		
квартира 14	Fet.1.11.9	498		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.11.9	499		
	Fet.1.11.10	500		
	FEw.1.11.10	501		
квартира 15	Fet.1.11.11	502		
	FEw.1.11.11	503		
квартира 16	Fet.1.11.8	504		
	FEw.1.11.8	505		
квартира 17	Fet.1.11.5	506		
	FEw.1.11.5	507		
квартира 18	Fet.1.11.2	508		
	FEw.1.11.2	509		
12 этаж				
квартира 01	Fet.1.12.15	510		
	FEw.1.12.15	511		
квартира 02	Fet.1.12.14	512		
	FEw.1.12.14	513		
квартира 03	Fet.1.12.13	514		
	FEw.1.12.13	515		
	Fet.1.12.18	516		
	FEw.1.12.18	517		
квартира 04	Fet.1.12.19	518		
	FEw.1.12.19	519		
квартира 05	Fet.1.12.24	520		
	FEw.1.12.24	521		
	Fet.1.12.25	522		
	FEw.1.12.25	523		
квартира 06	Fet.1.12.23	524		
	FEw.1.12.23	525		
квартира 07	Fet.1.12.21	526		
	FEw.1.12.21	527		
	Fet.1.12.22	528		
	FEw.1.12.22	529		
квартира 08	Fet.1.12.17	530		
	FEw.1.12.17	531		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.1.12.20	532		
	FEw.1.12.20	533		
квартира 09	Fet.1.12.12	534		
	FEw.1.12.12	535		
	Fet.1.12.16	536		
	FEw.1.12.16	537		
квартира 10	Fet.1.12.1	538		
	FEw.1.12.1	539		
	Fet.1.12.3	540		
	FEw.1.12.3	541		
квартира 11	Fet.1.12.4	542		
	FEw.1.12.4	543		
квартира 12	Fet.1.12.6	544		
	FEw.1.12.6	545		
квартира 13	Fet.1.12.7	546		
	FEw.1.12.7	547		
квартира 14	Fet.1.12.9	548		
	FEw.1.12.9	549		
	Fet.1.12.10	550		
	FEw.1.12.10	551		
квартира 15	Fet.1.12.11	552		
	FEw.1.12.11	553		
квартира 16	Fet.1.12.8	554		
	FEw.1.12.8	555		
квартира 17	Fet.1.12.5	556		
	FEw.1.12.5	557		
квартира 18	Fet.1.12.2	558		
	FEw.1.12.2	559		
13 этаж				
квартира 01	Fet.1.13.15	560		
	FEw.1.13.15	561		
квартира 02	Fet.1.13.14	562		
	FEw.1.13.14	563		
квартира 03	Fet.1.13.13	564		
	FEw.1.13.13	565		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.1.13.18	566		
	FEw.1.13.18	567		
квартира 04	Fet.1.13.19	568		
	FEw.1.13.19	569		
квартира 05	Fet.1.13.24	570		
	FEw.1.13.24	571		
	Fet.1.13.25	572		
	FEw.1.13.25	573		
квартира 06	Fet.1.13.23	574		
	FEw.1.13.23	575		
квартира 07	Fet.1.13.21	576		
	FEw.1.13.21	577		
	Fet.1.13.22	578		
	FEw.1.13.22	579		
квартира 08	Fet.1.13.17	580		
	FEw.1.13.17	581		
	Fet.1.13.20	582		
	FEw.1.13.20	583		
квартира 09	Fet.1.13.12	584		
	FEw.1.13.12	585		
	Fet.1.13.16	586		
	FEw.1.13.16	587		
квартира 10	Fet.1.13.1	588		
	FEw.1.13.1	589		
	Fet.1.13.3	590		
	FEw.1.13.3	591		
квартира 11	Fet.1.13.4	592		
	FEw.1.13.4	593		
квартира 12	Fet.1.13.6	594		
	FEw.1.13.6	595		
квартира 13	Fet.1.13.7	596		
	FEw.1.13.7	597		
квартира 14	Fet.1.13.9	598		
	FEw.1.13.9	599		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.1.13.10	600		
	FEw.1.13.10	601		
квартира 15	Fet.1.13.11	602		
	FEw.1.13.11	603		
квартира 16	Fet.1.13.8	604		
	FEw.1.13.8	605		
квартира 17	Fet.1.13.5	606		
	FEw.1.13.5	607		
квартира 18	Fet.1.13.2	608		
	FEw.1.13.2	609		
14 этаж				
квартира 01	Fet.1.14.14	610		
	FEw.1.14.14	611		
квартира 02	Fet.1.14.13	612		
	FEw.1.14.13	613		
квартира 03	Fet.1.14.12	614		
	FEw.1.14.12	615		
	Fet.1.14.17	616		
	FEw.1.14.17	617		
квартира 04	Fet.1.14.18	618		
	FEw.1.14.18	619		
квартира 05	Fet.1.14.23	620		
	FEw.1.14.23	621		
	Fet.1.14.24	622		
	FEw.1.14.24	623		
квартира 06	Fet.1.14.20	624		
	FEw.1.14.20	625		
	Fet.1.14.21	626		
	FEw.1.14.21	627		
	Fet.1.14.22	628		
	FEw.1.14.22	629		
квартира 07	Fet.1.14.16	630		
	FEw.1.14.16	631		
	Fet.1.14.19	632		
	FEw.1.14.19	633		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 08	Fet.1.14.11	634		
	FEw.1.14.11	635		
	Fet.1.14.15	636		
	FEw.1.14.15	637		
квартира 09	Fet.1.14.1	638		
	FEw.1.14.1	639		
	Fet.1.14.3	640		
	FEw.1.14.3	641		
квартира 10	Fet.1.14.4	642		
	FEw.1.14.4	643		
квартира 11	Fet.1.14.6	644		
	FEw.1.14.6	645		
квартира 12	Fet.1.14.7	646		
	FEw.1.14.7	647		
	Fet.1.14.9	648		
	FEw.1.14.9	649		
квартира 13	Fet.1.14.8	650		
	FEw.1.14.8	651		
	Fet.1.14.10	652		
	FEw.1.14.10	653		
квартира 14	Fet.1.14.5	654		
	FEw.1.14.5	655		
квартира 15	Fet.1.14.2	656		
	FEw.1.14.2	657		
15 этаж				
квартира 01	Fet.1.15.14	658		
	FEw.1.15.14	659		
квартира 02	Fet.1.15.13	660		
	FEw.1.15.13	661		
квартира 03	Fet.1.15.12	662		
	FEw.1.15.12	663		
	Fet.1.15.17	664		
	FEw.1.15.17	665		
квартира 04	Fet.1.15.18	666		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.15.18	667		
квартира 05	Fet.1.15.23	668		
	FEw.1.15.23	669		
	Fet.1.15.24	670		
	FEw.1.15.24	671		
квартира 06	Fet.1.15.20	672		
	FEw.1.15.20	673		
	Fet.1.15.21	674		
	FEw.1.15.21	675		
	Fet.1.15.22	676		
	FEw.1.15.22	677		
квартира 07	Fet.1.15.16	678		
	FEw.1.15.16	679		
	Fet.1.15.19	680		
	FEw.1.15.19	681		
квартира 08	Fet.1.15.11	682		
	FEw.1.15.11	683		
	Fet.1.15.15	684		
	FEw.1.15.15	685		
квартира 09	Fet.1.15.1	686		
	FEw.1.15.1	687		
	Fet.1.15.3	688		
	FEw.1.15.3	689		
квартира 10	Fet.1.15.4	690		
	FEw.1.15.4	691		
квартира 11	Fet.1.15.6	692		
	FEw.1.15.6	693		
квартира 12	Fet.1.15.7	694		
	FEw.1.15.7	695		
	Fet.1.15.9	696		
	FEw.1.15.9	697		
квартира 13	Fet.1.15.8	698		
	FEw.1.15.8	699		
	Fet.1.15.10	700		
	FEw.1.15.10	701		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 14	Fet.1.15.5	702		
	FEw.1.15.5	703		
квартира 15	Fet.1.15.2	704		
	FEw.1.15.2	705		
16 этаж				
квартира 01	Fet.1.16.14	706		
	FEw.1.16.14	707		
квартира 02	Fet.1.16.13	708		
	FEw.1.16.13	709		
квартира 03	Fet.1.16.12	710		
	FEw.1.16.12	711		
	Fet.1.16.17	712		
	FEw.1.16.17	713		
квартира 04	Fet.1.16.18	714		
	FEw.1.16.18	715		
квартира 05	Fet.1.16.23	716		
	FEw.1.16.23	717		
	Fet.1.16.24	718		
	FEw.1.16.24	719		
квартира 06	Fet.1.16.20	720		
	FEw.1.16.20	721		
	Fet.1.16.21	722		
	FEw.1.16.21	723		
	Fet.1.16.22	724		
	FEw.1.16.22	725		
квартира 07	Fet.1.16.16	726		
	FEw.1.16.16	727		
	Fet.1.16.19	728		
	FEw.1.16.19	729		
квартира 08	Fet.1.16.11	730		
	FEw.1.16.11	731		
	Fet.1.16.15	732		
	FEw.1.16.15	733		
квартира 09	Fet.1.16.1	734		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист
11

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.16.1	735		
	Fet.1.16.3	736		
	FEw.1.16.3	737		
квартира 10	Fet.1.16.4	738		
	FEw.1.16.4	739		
квартира 11	Fet.1.16.6	740		
	FEw.1.16.6	741		
квартира 12	Fet.1.16.7	742		
	FEw.1.16.7	743		
	Fet.1.16.9	744		
	FEw.1.16.9	745		
квартира 13	Fet.1.16.8	746		
	FEw.1.16.8	747		
	Fet.1.16.10	748		
	FEw.1.16.10	749		
квартира 14	Fet.1.16.5	750		
	FEw.1.16.5	751		
квартира 15	Fet.1.16.2	752		
	FEw.1.16.2	753		
17 этаж				
квартира 01	Fet.1.17.14	754		
	FEw.1.17.14	755		
квартира 02	Fet.1.17.13	756		
	FEw.1.17.13	757		
	Fet.1.17.12	758		
	FEw.1.17.12	759		
	Fet.1.17.17	760		
	FEw.1.17.17	761		
квартира 03	Fet.1.17.18	762		
	FEw.1.17.18	763		
квартира 04	Fet.1.17.23	764		
	FEw.1.17.23	765		
	Fet.1.17.24	766		
	FEw.1.17.24	767		
квартира 05	Fet.1.17.20	768		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.17.20	769		
	Fet.1.17.21	770		
	FEw.1.17.21	771		
	Fet.1.17.22	772		
	FEw.1.17.22	773		
квартира 06	Fet.1.17.16	774		
	FEw.1.17.16	775		
	Fet.1.17.19	776		
	FEw.1.17.19	777		
квартира 07	Fet.1.17.11	778		
	FEw.1.17.11	779		
	Fet.1.17.15	780		
	FEw.1.17.15	781		
квартира 08	Fet.1.17.1	782		
	FEw.1.17.1	783		
	Fet.1.17.3	784		
	FEw.1.17.3	785		
квартира 09	Fet.1.17.4	786		
	FEw.1.17.4	787		
квартира 10	Fet.1.17.6	788		
	FEw.1.17.6	789		
квартира 11	Fet.1.17.7	790		
	FEw.1.17.7	791		
	Fet.1.17.9	792		
	FEw.1.17.9	793		
квартира 12	Fet.1.17.8	794		
	FEw.1.17.8	795		
	Fet.1.17.10	796		
	FEw.1.17.10	797		
квартира 13	Fet.1.17.5	798		
	FEw.1.17.5	799		

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 14	Fet.1.17.2	800		
	FEw.1.17.2	801		
18 этаж				
квартира 01	Fet.1.18.13	802		
	FEw.1.18.13	803		
квартира 02	Fet.1.18.11	804		
	FEw.1.18.11	805		
	Fet.1.18.12	806		
	FEw.1.18.12	807		
	Fet.1.18.16	808		
	FEw.1.18.16	809		
квартира 03	Fet.1.18.17	810		
	FEw.1.18.17	811		
квартира 04	Fet.1.18.22	812		
	FEw.1.18.22	813		
	Fet.1.18.23	814		
	FEw.1.18.23	815		
квартира 05	Fet.1.18.19	816		
	FEw.1.18.19	817		
	Fet.1.18.20	818		
	FEw.1.18.20	819		
	Fet.1.18.21	820		
	FEw.1.18.21	821		
квартира 06	Fet.1.18.14	822		
	FEw.1.18.14	823		
	Fet.1.18.18	824		
	FEw.1.18.18	825		
квартира 07	Fet.1.18.10	826		
	FEw.1.18.10	827		
	Fet.1.18.15	828		
	FEw.1.18.15	829		
квартира 08	Fet.1.18.1	830		
	FEw.1.18.1	831		
	Fet.1.18.3	832		
	FEw.1.18.3	833		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 09	Fet.1.18.4	834		
	FEw.1.18.4	835		
квартира 10	Fet.1.18.6	836		
	FEw.1.18.6	837		
	Fet.1.18.7	838		
	FEw.1.18.7	839		
	Fet.1.18.8	840		
	FEw.1.18.8	841		
	Fet.1.18.9	842		
	FEw.1.18.9	843		
квартира 11	Fet.1.18.2	844		
	FEw.1.18.2	845		
	Fet.1.18.5	846		
	FEw.1.18.5	847		
19 этаж				
квартира 01	Fet.1.20.13	848		
	FEw.1.20.13	849		
квартира 02	Fet.1.20.11	850		
	FEw.1.20.11	851		
	Fet.1.20.12	852		
	FEw.1.20.12	853		
	Fet.1.20.16	854		
	FEw.1.20.16	855		
квартира 03	Fet.1.20.17	856		
	FEw.1.20.17	857		
квартира 04	Fet.1.20.22	858		
	FEw.1.20.22	859		
	Fet.1.20.23	860		
	FEw.1.20.23	861		
квартира 05	Fet.1.20.19	862		
	FEw.1.20.19	863		
	Fet.1.20.20	864		
	FEw.1.20.20	865		
	Fet.1.20.21	866		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.20.21	867		
квартира 06	Fet.1.20.14	868		
	FEw.1.20.14	869		
	Fet.1.20.18	870		
	FEw.1.20.18	871		
квартира 07	Fet.1.20.10	872		
	FEw.1.20.10	873		
	Fet.1.20.15	874		
	FEw.1.20.15	875		
квартира 08	Fet.1.20.1	876		
	FEw.1.20.1	877		
	Fet.1.20.3	878		
	FEw.1.20.3	879		
квартира 09	Fet.1.20.4	880		
	FEw.1.20.4	881		
квартира 10	Fet.1.20.6	882		
	FEw.1.20.6	883		
	Fet.1.20.7	884		
	FEw.1.20.7	885		
	Fet.1.20.8	886		
	FEw.1.20.8	887		
	Fet.1.20.9	888		
	FEw.1.20.9	889		
квартира 11	Fet.1.20.2	890		
	FEw.1.20.2	891		
	Fet.1.20.5	892		
	FEw.1.20.5	893		
20 этаж				
квартира 01	Fet.1.20.1	894		
	FEw.1.20.1	895		
	Fet.1.20.3	896		
	FEw.1.20.3	897		
квартира 02	Fet.1.20.4	898		
	FEw.1.20.4	899		
квартира 03	Fet.1.20.6	900		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.1.20.6	901		
	Fet.1.20.7	902		
	FEw.1.20.7	903		
	Fet.1.20.8	904		
	FEw.1.20.8	905		
	Fet.1.20.9	906		
	FEw.1.20.9	907		
квартира 04	Fet.1.20.2	908		
	FEw.1.20.2	909		
	Fet.1.20.5	910		
	FEw.1.20.5	911		
Корп 2				
-1 этаж	Fet.2.-1.1	912		
	Few.2.-1.1	913		
	Few.2.-1.2	914		
1 этаж	Fet.2.1.1	915		
	FEw.2.1.1	916		
	Fet.2.1.2	917		
	FEw.2.1.2	918		
2 этаж				
квартира 01	Fet.2.2.11	919		
	FEw.2.2.11	920		
квартира 02	Fet.2.2.6	921		
	FEw.2.2.6	922		
квартира 03	Fet.2.2.3	923		
	FEw.2.2.3	924		
квартира 04	Fet.2.2.2	925		
	FEw.2.2.2	926		
квартира 05	Fet.2.2.1	927		
	FEw.2.2.1	928		
	Fet.2.2.4	929		
	FEw.2.2.4	930		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Дата: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 06	Fet.2.2.5	931		
	FEw.2.2.5	932		
	Fet.2.2.7	933		
	FEw.2.2.7	934		
квартира 07	Fet.2.2.8	935		
	FEw.2.2.8	936		
квартира 08	Fet.2.2.9	937		
	FEw.2.2.9	938		
квартира 09	Fet.2.2.10	939		
	FEw.2.2.10	940		
	Fet.2.2.12	941		
	FEw.2.2.12	942		
квартира 10	Fet.2.2.17	943		
	FEw.2.2.17	944		
	Fet.2.2.20	945		
	FEw.2.2.20	946		
квартира 11	Fet.2.2.21	947		
	FEw.2.2.21	948		
квартира 12	Fet.2.2.22	949		
	FEw.2.2.22	950		
	Fet.2.2.23	951		
	FEw.2.2.23	952		
квартира 13	Fet.2.2.19	953		
	FEw.2.2.19	954		
квартира 14	Fet.2.2.18	955		
	FEw.2.2.18	956		
квартира 15	Fet.2.2.13	957		
	FEw.2.2.13	958		
	Fet.2.2.14	959		
	FEw.2.2.14	960		
квартира 16	Fet.2.2.15	961		
	FEw.2.2.15	962		
	Fet.2.2.16	963		
	FEw.2.2.16	964		
3 этаж				

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 01	Fet.2.3.11	965		
	FEw.2.3.11	966		
квартира 02	Fet.2.3.6	967		
	FEw.2.3.6	968		
квартира 03	Fet.2.3.3	969		
	FEw.2.3.3	970		
квартира 04	Fet.2.3.2	971		
	Few.2.3.2	972		
квартира 05	Fet.2.3.1	973		
	Few.2.3.1	974		
	Fet.2.3.4	975		
	Few.2.3.4	976		
квартира 06	Fet.2.3.5	977		
	Few.2.3.5	978		
	Fet.2.3.7	979		
	Few.2.3.7	980		
квартира 07	Fet.2.3.8	981		
	Few.2.3.8	982		
квартира 08	Fet.2.3.9	983		
	Few.2.3.9	984		
квартира 09	Fet.2.3.10	985		
	Few.2.3.10	986		
	Fet.2.3.12	987		
	Few.2.3.12	988		
квартира 10	Fet.2.3.17	989		
	Few.2.3.17	990		
	Fet.2.3.20	991		
	Few.2.3.20	992		
квартира 11	Fet.2.3.21	993		
	Few.2.3.21	994		
квартира 12	Fet.2.3.22	995		
	Few.2.3.22	996		
	Fet.2.3.23	997		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Дата: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Few.2.3.23	998		
квартира 13	Fet.2.3.19	999		
	Few.2.3.19	1000		
квартира 14	Fet.2.3.18	1001		
	Few.2.3.18	1002		
квартира 15	Fet.2.3.13	1003		
	Few.2.3.13	1004		
	Fet.2.3.14	1005		
	Few.2.3.14	1006		
квартира 16	Fet.2.3.15	1007		
	Few.2.3.15	1008		
	Fet.2.3.16	1009		
	Few.2.3.16	1010		
4 этаж				
квартира 01	Fet.2.4.11	1011		
	FEw.2.4.11	1012		
квартира 02	Fet.2.4.7	1013		
	FEw.2.4.7	1014		
квартира 03	Fet.2.4.4	1015		
	FEw.2.4.4	1016		
	Fet.2.4.3	1017		
	FEw.2.4.3	1018		
квартира 04	Fet.2.4.1	1019		
	FEw.2.4.1	1020		
квартира 05	Fet.2.4.2	1021		
	FEw.2.4.2	1022		
	Fet.2.4.5	1023		
	FEw.2.4.5	1024		
квартира 06	Fet.2.4.6	1025		
	FEw.2.4.6	1026		
	Fet.2.4.8	1027		
	FEw.2.4.8	1028		
квартира 07	Fet.2.4.9	1029		
	FEw.2.4.9	1030		
квартира 08	Fet.2.4.10	1031		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.4.10	1032		
квартира 09	Fet.2.4.12	1033		
	FEw.2.4.12	1034		
	Fet.2.4.13	1035		
	FEw.2.4.13	1036		
квартира 10	Fet.2.4.18	1037		
	FEw.2.4.18	1038		
	Fet.2.4.21	1039		
	FEw.2.4.21	1040		
квартира 11	Fet.2.4.22	1041		
	FEw.2.4.22	1042		
квартира 12	Fet.2.4.23	1043		
	FEw.2.4.23	1044		
	Fet.2.4.24	1045		
	FEw.2.4.24	1046		
квартира 13	Fet.2.4.20	1047		
	FEw.2.4.20	1048		
квартира 14	Fet.2.4.19	1049		
	FEw.2.4.19	1050		
квартира 15	Fet.2.4.14	1051		
	FEw.2.4.14	1052		
	Fet.2.4.15	1053		
	FEw.2.4.15	1054		
квартира 16	Fet.2.4.16	1055		
	FEw.2.4.16	1056		
	Fet.2.4.17	1057		
	FEw.2.4.17	1058		
5 этаж				
квартира 01	Fet.2.5.11	1059		
	FEw.2.5.11	1060		
квартира 02	Fet.2.5.7	1061		
	FEw.2.5.7	1062		
квартира 03	Fet.2.5.4	1063		

1057

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 15.01.2026

1059

№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист

16

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.5.4	1064		
	Fet.2.5.3	1065		
	FEw.2.5.3	1066		
квартира 04	Fet.2.5.1	1067		
	FEw.2.5.1	1068		
квартира 05	Fet.2.5.2	1069		
	FEw.2.5.2	1070		
	Fet.2.5.5	1071		
	FEw.2.5.5	1072		
квартира 06	Fet.2.5.6	1073		
	FEw.2.5.6	1074		
	Fet.2.5.8	1075		
	FEw.2.5.8	1076		
квартира 07	Fet.2.5.9	1077		
	FEw.2.5.9	1078		
квартира 08	Fet.2.5.10	1079		
	FEw.2.5.10	1080		
квартира 09	Fet.2.5.12	1081		
	FEw.2.5.12	1082		
	Fet.2.5.13	1083		
	FEw.2.5.13	1084		
квартира 10	Fet.2.5.18	1085		
	FEw.2.5.18	1086		
	Fet.2.5.21	1087		
	FEw.2.5.21	1088		
квартира 11	Fet.2.5.22	1089		
	FEw.2.5.22	1090		
квартира 12	Fet.2.5.23	1091		
	FEw.2.5.23	1092		
	Fet.2.5.24	1093		
	FEw.2.5.24	1094		
квартира 13	Fet.2.5.20	1095		
	FEw.2.5.20	1096		
квартира 14	Fet.2.5.19	1097		
	FEw.2.5.19	1098		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 15	Fet.2.5.14	1099		
	FEw.2.5.14	1100		
	Fet.2.5.15	1101		
	FEw.2.5.15	1102		
квартира 16	Fet.2.5.16	1103		
	FEw.2.5.16	1104		
	Fet.2.5.17	1105		
	FEw.2.5.17	1106		
6 этаж				
квартира 01	Fet.2.6.11	1107		
	FEw.2.6.11	1108		
квартира 02	Fet.2.6.7	1109		
	FEw.2.6.7	1110		
квартира 03	Fet.2.6.4	1111		
	FEw.2.6.4	1112		
	Fet.2.6.3	1113		
	FEw.2.6.3	1114		
квартира 04	Fet.2.6.1	1115		
	FEw.2.6.1	1116		
квартира 05	Fet.2.6.2	1117		
	FEw.2.6.2	1118		
	Fet.2.6.5	1119		
	FEw.2.6.5	1120		
квартира 06	Fet.2.6.6	1121		
	FEw.2.6.6	1122		
	Fet.2.6.8	1123		
	FEw.2.6.8	1124		
квартира 07	Fet.2.6.9	1125		
	FEw.2.6.9	1126		
квартира 08	Fet.2.6.10	1127		
	FEw.2.6.10	1128		
квартира 09	Fet.2.6.12	1129		
	FEw.2.6.12	1130		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.2.6.13	1131		
	FEw.2.6.13	1132		
квартира 10	Fet.2.6.18	1133		
	FEw.2.6.18	1134		
	Fet.2.6.21	1135		
	FEw.2.6.21	1136		
квартира 11	Fet.2.6.22	1137		
	FEw.2.6.22	1138		
квартира 12	Fet.2.6.23	1139		
	FEw.2.6.23	1140		
	Fet.2.6.24	1141		
	FEw.2.6.24	1142		
квартира 13	Fet.2.6.20	1143		
	FEw.2.6.20	1144		
квартира 14	Fet.2.6.19	1145		
	FEw.2.6.19	1146		
квартира 15	Fet.2.6.14	1147		
	FEw.2.6.14	1148		
	Fet.2.6.15	1149		
	FEw.2.6.15	1150		
квартира 16	Fet.2.6.16	1151		
	FEw.2.6.16	1152		
	Fet.2.6.17	1153		
	FEw.2.6.17	1154		
7 этаж				
квартира 01	Fet.2.7.11	1155		
	FEw.2.7.11	1156		
квартира 02	Fet.2.7.7	1157		
	FEw.2.7.7	1158		
квартира 03	Fet.2.7.4	1159		
	FEw.2.7.4	1160		
	Fet.2.7.3	1161		
	FEw.2.7.3	1162		
квартира 04	Fet.2.7.1	1163		
	FEw.2.7.1	1164		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 05	Fet.2.7.2	1165		
	FEw.2.7.2	1166		
	Fet.2.7.5	1167		
	FEw.2.7.5	1168		
квартира 06	Fet.2.7.6	1169		
	FEw.2.7.6	1170		
	Fet.2.7.8	1171		
	FEw.2.7.8	1172		
квартира 07	Fet.2.7.9	1173		
	FEw.2.7.9	1174		
квартира 08	Fet.2.7.10	1175		
	FEw.2.7.10	1176		
квартира 09	Fet.2.7.12	1177		
	FEw.2.7.12	1178		
	Fet.2.7.13	1179		
	FEw.2.7.13	1180		
квартира 10	Fet.2.7.18	1181		
	FEw.2.7.18	1182		
	Fet.2.7.21	1183		
	FEw.2.7.21	1184		
квартира 11	Fet.2.7.22	1185		
	FEw.2.7.22	1186		
квартира 12	Fet.2.7.23	1187		
	FEw.2.7.23	1188		
	Fet.2.7.24	1189		
	FEw.2.7.24	1190		
квартира 13	Fet.2.7.20	1191		
	FEw.2.7.20	1192		
квартира 14	Fet.2.7.19	1193		
	FEw.2.7.19	1194		
квартира 15	Fet.2.7.14	1195		
	FEw.2.7.14	1196		
	Fet.2.7.15	1197		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.7.15	1198		
квартира 16	Fet.2.7.16	1199		
	FEw.2.7.16	1200		
	Fet.2.7.17	1201		
	FEw.2.7.17	1202		
8 этаж				
квартира 01	Fet.2.8.11	1203		
	FEw.2.8.11	1204		
квартира 02	Fet.2.8.7	1205		
	FEw.2.8.7	1206		
квартира 03	Fet.2.8.4	1207		
	FEw.2.8.4	1208		
	Fet.2.8.3	1209		
	FEw.2.8.3	1210		
квартира 04	Fet.2.8.1	1211		
	FEw.2.8.1	1212		
квартира 05	Fet.2.8.2	1213		
	FEw.2.8.2	1214		
	Fet.2.8.5	1215		
	FEw.2.8.5	1216		
квартира 06	Fet.2.8.6	1217		
	FEw.2.8.6	1218		
	Fet.2.8.8	1219		
	FEw.2.8.8	1220		
квартира 07	Fet.2.8.9	1221		
	FEw.2.8.9	1222		
квартира 08	Fet.2.8.10	1223		
	FEw.2.8.10	1224		
квартира 09	Fet.2.8.12	1225		
	FEw.2.8.12	1226		
	Fet.2.8.13	1227		
	FEw.2.8.13	1228		
квартира 10	Fet.2.8.18	1229		
	FEw.2.8.18	1230		
	Fet.2.8.21	1231		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.8.21	1232		
квартира 11	Fet.2.8.22	1233		
	FEw.2.8.22	1234		
квартира 12	Fet.2.8.23	1235		
	FEw.2.8.23	1236		
	Fet.2.8.24	1237		
	FEw.2.8.24	1238		
квартира 13	Fet.2.8.20	1239		
	FEw.2.8.20	1240		
квартира 14	Fet.2.8.19	1241		
	FEw.2.8.19	1242		
квартира 15	Fet.2.8.14	1243		
	FEw.2.8.14	1244		
	Fet.2.8.15	1245		
	FEw.2.8.15	1246		
квартира 16	Fet.2.8.16	1247		
	FEw.2.8.16	1248		
	Fet.2.8.17	1249		
	FEw.2.8.17	1250		
9 этаж				
квартира 01	Fet.2.9.11	1251		
	FEw.2.9.11	1252		
квартира 02	Fet.2.9.7	1253		
	FEw.2.9.7	1254		
квартира 03	Fet.2.9.4	1255		
	FEw.2.9.4	1256		
	Fet.2.9.3	1257		
	FEw.2.9.3	1258		
квартира 04	Fet.2.9.1	1259		
	FEw.2.9.1	1260		
квартира 05	Fet.2.9.2	1261		
	FEw.2.9.2	1262		
	Fet.2.9.5	1263		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Дата: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Изм. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.9.5	1264		
квартира 06	Fet.2.9.6	1265		
	FEw.2.9.6	1266		
	Fet.2.9.8	1267		
	FEw.2.9.8	1268		
квартира 07	Fet.2.9.9	1269		
	FEw.2.9.9	1270		
квартира 08	Fet.2.9.10	1271		
	FEw.2.9.10	1272		
квартира 09	Fet.2.9.12	1273		
	FEw.2.9.12	1274		
	Fet.2.9.13	1275		
	FEw.2.9.13	1276		
квартира 10	Fet.2.9.18	1277		
	FEw.2.9.18	1278		
	Fet.2.9.21	1279		
	FEw.2.9.21	1280		
квартира 11	Fet.2.9.22	1281		
	FEw.2.9.22	1282		
квартира 12	Fet.2.9.23	1283		
	FEw.2.9.23	1284		
	Fet.2.9.24	1285		
	FEw.2.9.24	1286		
квартира 13	Fet.2.9.20	1287		
	FEw.2.9.20	1288		
квартира 14	Fet.2.9.19	1289		
	FEw.2.9.19	1290		
квартира 15	Fet.2.9.14	1291		
	FEw.2.9.14	1292		
	Fet.2.9.15	1293		
	FEw.2.9.15	1294		
квартира 16	Fet.2.9.16	1295		
	FEw.2.9.16	1296		
	Fet.2.9.17	1297		
	FEw.2.9.17	1298		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
10 этаж				
квартира 01	Fet.2.10.11	1299		
	FEw.2.10.11	1300		
квартира 02	Fet.2.10.7	1301		
	FEw.2.10.7	1302		
квартира 03	Fet.2.10.4	1303		
	FEw.2.10.4	1304		
	Fet.2.10.3	1305		
	FEw.2.10.3	1306		
квартира 04	Fet.2.10.1	1307		
	FEw.2.10.1	1308		
квартира 05	Fet.2.10.2	1309		
	FEw.2.10.2	1310		
	Fet.2.10.5	1311		
	FEw.2.10.5	1312		
квартира 06	Fet.2.10.6	1313		
	FEw.2.10.6	1314		
	Fet.2.10.8	1315		
	FEw.2.10.8	1316		
квартира 07	Fet.2.10.9	1317		
	FEw.2.10.9	1318		
квартира 08	Fet.2.10.10	1319		
	FEw.2.10.10	1320		
квартира 09	Fet.2.10.12	1321		
	FEw.2.10.12	1322		
	Fet.2.10.13	1323		
	FEw.2.10.13	1324		
квартира 10	Fet.2.10.18	1325		
	FEw.2.10.18	1326		
	Fet.2.10.21	1327		
	FEw.2.10.21	1328		
квартира 11	Fet.2.10.22	1329		
	FEw.2.10.22	1330		

1323
1324
1325
1326

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист
20

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 12	Fet.2.10.23	1331		
	FEw.2.10.23	1332		
	Fet.2.10.24	1333		
	FEw.2.10.24	1334		
квартира 13	Fet.2.10.20	1335		
	FEw.2.10.20	1336		
квартира 14	Fet.2.10.19	1337		
	FEw.2.10.19	1338		
квартира 15	Fet.2.10.14	1339		
	FEw.2.10.14	1340		
	Fet.2.10.15	1341		
	FEw.2.10.15	1342		
квартира 16	Fet.2.10.16	1343		
	FEw.2.10.16	1344		
	Fet.2.10.17	1345		
	FEw.2.10.17	1346		
11 этаж				
квартира 01	Fet.2.11.11	1347		
	FEw.2.11.11	1348		
квартира 02	Fet.2.11.7	1349		
	FEw.2.11.7	1350		
квартира 03	Fet.2.11.4	1351		
	FEw.2.11.4	1352		
	Fet.2.11.3	1353		
	FEw.2.11.3	1354		
квартира 04	Fet.2.11.1	1355		
	FEw.2.11.1	1356		
квартира 05	Fet.2.11.2	1357		
	FEw.2.11.2	1358		
	Fet.2.11.5	1359		
	FEw.2.11.5	1360		
квартира 06	Fet.2.11.6	1361		
	FEw.2.11.6	1362		
	Fet.2.11.8	1363		
	FEw.2.11.8	1364		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 07	Fet.2.11.9	1365		
	FEw.2.11.9	1366		
квартира 08	Fet.2.11.10	1367		
	FEw.2.11.10	1368		
квартира 09	Fet.2.11.12	1369		
	FEw.2.11.12	1370		
	Fet.2.11.13	1371		
	FEw.2.11.13	1372		
квартира 10	Fet.2.11.18	1373		
	FEw.2.11.18	1374		
	Fet.2.11.21	1375		
	FEw.2.11.21	1376		
квартира 11	Fet.2.11.22	1377		
	FEw.2.11.22	1378		
квартира 12	Fet.2.11.23	1379		
	FEw.2.11.23	1380		
	Fet.2.11.24	1381		
	FEw.2.11.24	1382		
квартира 13	Fet.2.11.20	1383		
	FEw.2.11.20	1384		
квартира 14	Fet.2.11.19	1385		
	FEw.2.11.19	1386		
квартира 15	Fet.2.11.14	1387		
	FEw.2.11.14	1388		
	Fet.2.11.15	1389		
	FEw.2.11.15	1390		
квартира 16	Fet.2.11.16	1391		
	FEw.2.11.16	1392		
	Fet.2.11.17	1393		
	FEw.2.11.17	1394		
12 этаж				
квартира 01	Fet.2.12.11	1395		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.12.11	1396		
квартира 02	Fet.2.12.7	1397		
	FEw.2.12.7	1398		
квартира 03	Fet.2.12.4	1399		
	FEw.2.12.4	1400		
	Fet.2.12.3	1401		
	FEw.2.12.3	1402		
квартира 04	Fet.2.12.1	1403		
	FEw.2.12.1	1404		
квартира 05	Fet.2.12.2	1405		
	FEw.2.12.2	1406		
	Fet.2.12.5	1407		
	FEw.2.12.5	1408		
квартира 06	Fet.2.12.6	1409		
	FEw.2.12.6	1410		
	Fet.2.12.8	1411		
	FEw.2.12.8	1412		
квартира 07	Fet.2.12.9	1413		
	FEw.2.12.9	1414		
квартира 08	Fet.2.12.10	1415		
	FEw.2.12.10	1416		
квартира 09	Fet.2.12.12	1417		
	FEw.2.12.12	1418		
	Fet.2.12.13	1419		
	FEw.2.12.13	1420		
квартира 10	Fet.2.12.18	1421		
	FEw.2.12.18	1422		
	Fet.2.12.21	1423		
	FEw.2.12.21	1424		
квартира 11	Fet.2.12.22	1425		
	FEw.2.12.22	1426		
квартира 12	Fet.2.12.23	1427		
	FEw.2.12.23	1428		
	Fet.2.12.24	1429		
	FEw.2.12.24	1430		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 13	Fet.2.12.20	1431		
	FEw.2.12.20	1432		
квартира 14	Fet.2.12.19	1433		
	FEw.2.12.19	1434		
квартира 15	Fet.2.12.14	1435		
	FEw.2.12.14	1436		
	Fet.2.12.15	1437		
	FEw.2.12.15	1438		
квартира 16	Fet.2.12.16	1439		
	FEw.2.12.16	1440		
	Fet.2.12.17	1441		
	FEw.2.12.17	1442		
13 этаж				
квартира 01	Fet.2.13.11	1443		
	FEw.2.13.11	1444		
квартира 02	Fet.2.13.7	1445		
	FEw.2.13.7	1446		
квартира 03	Fet.2.13.4	1447		
	FEw.2.13.4	1448		
	Fet.2.13.3	1449		
	FEw.2.13.3	1450		
квартира 04	Fet.2.13.1	1451		
	FEw.2.13.1	1452		
квартира 05	Fet.2.13.2	1453		
	FEw.2.13.2	1454		
	Fet.2.13.5	1455		
	FEw.2.13.5	1456		
квартира 06	Fet.2.13.6	1457		
	FEw.2.13.6	1458		
	Fet.2.13.8	1459		
	FEw.2.13.8	1460		
квартира 07	Fet.2.13.9	1461		
	FEw.2.13.9	1462		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист
22

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 08	Fet.2.13.10	1463		
	FEw.2.13.10	1464		
квартира 09	Fet.2.13.12	1465		
	FEw.2.13.12	1466		
	Fet.2.13.13	1467		
	FEw.2.13.13	1468		
квартира 10	Fet.2.13.18	1469		
	FEw.2.13.18	1470		
	Fet.2.13.21	1471		
	FEw.2.13.21	1472		
квартира 11	Fet.2.13.22	1473		
	FEw.2.13.22	1474		
квартира 12	Fet.2.13.23	1475		
	FEw.2.13.23	1476		
	Fet.2.13.24	1477		
	FEw.2.13.24	1478		
квартира 13	Fet.2.13.20	1479		
	FEw.2.13.20	1480		
квартира 14	Fet.2.13.19	1481		
	FEw.2.13.19	1482		
квартира 15	Fet.2.13.14	1483		
	FEw.2.13.14	1484		
	Fet.2.13.15	1485		
	FEw.2.13.15	1486		
квартира 16	Fet.2.13.16	1487		
	FEw.2.13.16	1488		
	Fet.2.13.17	1489		
	FEw.2.13.17	1490		
14 этаж				
квартира 01	Fet.2.14.8	1491		
	FEw.2.14.8	1492		
квартира 02	Fet.2.14.4	1493		
	FEw.2.14.4	1494		
квартира 03	Fet.2.14.1	1495		
	FEw.2.14.1	1496		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.2.14.2	1497		
	FEw.2.14.2	1498		
	Fet.2.14.3	1499		
	FEw.2.14.3	1500		
квартира 04	Fet.2.14.5	1501		
	FEw.2.14.5	1502		
	Fet.2.14.6	1503		
	FEw.2.14.6	1504		
квартира 05	Fet.2.14.7	1505		
	FEw.2.14.7	1506		
	Fet.2.14.9	1507		
	FEw.2.14.9	1508		
	Fet.2.14.10	1509		
	FEw.2.14.10	1510		
квартира 06	Fet.2.14.15	1511		
	FEw.2.14.15	1512		
	Fet.2.14.18	1513		
	FEw.2.14.18	1514		
	Fet.2.14.19	1515		
	FEw.2.14.19	1516		
квартира 07	Fet.2.14.20	1517		
	FEw.2.14.20	1518		
	Fet.2.14.21	1519		
	FEw.2.14.21	1520		
квартира 08	Fet.2.14.17	1521		
	FEw.2.14.17	1522		
квартира 09	Fet.2.14.16	1523		
	FEw.2.14.16	1524		
квартира 10	Fet.2.14.11	1525		
	FEw.2.14.11	1526		
	Fet.2.14.12	1527		
	FEw.2.14.12	1528		
квартира 11	Fet.2.14.13	1529		
	FEw.2.14.13	1530		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

11-ОМ/2023-АСКУВ.ПР

Лист
23

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.2.14.14	1531		
	FEw.2.14.14	1532		
15 этаж				
квартира 01	Fet.2.15.8	1533		
	FEw.2.15.8	1534		
квартира 02	Fet.2.15.4	1535		
	FEw.2.15.4	1536		
квартира 03	Fet.2.15.1	1537		
	FEw.2.15.1	1538		
	Fet.2.15.2	1539		
	FEw.2.15.2	1540		
	Fet.2.15.3	1541		
	FEw.2.15.3	1542		
квартира 04	Fet.2.15.5	1543		
	FEw.2.15.5	1544		
	Fet.2.15.6	1545		
	FEw.2.15.6	1546		
квартира 05	Fet.2.15.7	1547		
	FEw.2.15.7	1548		
	Fet.2.15.9	1549		
	FEw.2.15.9	1550		
	Fet.2.15.10	1551		
	FEw.2.15.10	1552		
квартира 06	Fet.2.15.15	1553		
	FEw.2.15.15	1554		
	Fet.2.15.18	1555		
	FEw.2.15.18	1556		
	Fet.2.15.19	1557		
	FEw.2.15.19	1558		
квартира 07	Fet.2.15.20	1559		
	FEw.2.15.20	1560		
	Fet.2.15.21	1561		
	FEw.2.15.21	1562		
квартира 08	Fet.2.15.17	1563		
	FEw.2.15.17	1564		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 09	Fet.2.15.16	1565		
	FEw.2.15.16	1566		
квартира 10	Fet.2.15.11	1567		
	FEw.2.15.11	1568		
	Fet.2.15.12	1569		
	FEw.2.15.12	1570		
квартира 11	Fet.2.15.13	1571		
	FEw.2.15.13	1572		
	Fet.2.15.14	1573		
	FEw.2.15.14	1574		
15 этаж				
квартира 01	Fet.2.15.8	1575		
	FEw.2.15.8	1576		
квартира 02	Fet.2.15.4	1577		
	FEw.2.15.4	1578		
квартира 03	Fet.2.15.1	1579		
	FEw.2.15.1	1580		
	Fet.2.15.2	1581		
	FEw.2.15.2	1582		
	Fet.2.15.3	1583		
	FEw.2.15.3	1584		
квартира 04	Fet.2.15.5	1585		
	FEw.2.15.5	1586		
	Fet.2.15.6	1587		
	FEw.2.15.6	1588		
квартира 05	Fet.2.15.7	1589		
	FEw.2.15.7	1590		
	Fet.2.15.9	1591		
	FEw.2.15.9	1592		
	Fet.2.15.10	1593		
	FEw.2.15.10	1594		
квартира 06	Fet.2.15.15	1595		
	FEw.2.15.15	1596		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.2.15.18	1597		
	FEw.2.15.18	1598		
	Fet.2.15.19	1599		
	FEw.2.15.19	1600		
квартира 07	Fet.2.15.20	1601		
	FEw.2.15.20	1602		
	Fet.2.15.21	1603		
	FEw.2.15.21	1604		
квартира 08	Fet.2.15.17	1605		
	FEw.2.15.17	1606		
квартира 09	Fet.2.15.16	1607		
	FEw.2.15.16	1608		
квартира 10	Fet.2.15.11	1609		
	FEw.2.15.11	1610		
	Fet.2.15.12	1611		
	FEw.2.15.12	1612		
квартира 11	Fet.2.15.13	1613		
	FEw.2.15.13	1614		
	Fet.2.15.14	1615		
	FEw.2.15.14	1616		
16 этаж				
квартира 01	Fet.2.16.8	1617		
	FEw.2.16.8	1618		
квартира 02	Fet.2.16.4	1619		
	FEw.2.16.4	1620		
квартира 03	Fet.2.16.1	1621		
	FEw.2.16.1	1622		
	Fet.2.16.2	1623		
	FEw.2.16.2	1624		
	Fet.2.16.3	1625		
	FEw.2.16.3	1626		
квартира 04	Fet.2.16.5	1627		
	FEw.2.16.5	1628		
	Fet.2.16.6	1629		
	FEw.2.16.6	1630		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 05	Fet.2.16.7	1631		
	FEw.2.16.7	1632		
	Fet.2.16.9	1633		
	FEw.2.16.9	1634		
	Fet.2.16.10	1635		
	FEw.2.16.10	1636		
квартира 06	Fet.2.16.15	1637		
	FEw.2.16.15	1638		
	Fet.2.16.18	1639		
	FEw.2.16.18	1640		
	Fet.2.16.19	1641		
	FEw.2.16.19	1642		
квартира 07	Fet.2.16.20	1643		
	FEw.2.16.20	1644		
	Fet.2.16.21	1645		
	FEw.2.16.21	1646		
квартира 08	Fet.2.16.17	1647		
	FEw.2.16.17	1648		
квартира 09	Fet.2.16.16	1649		
	FEw.2.16.16	1650		
квартира 10	Fet.2.16.11	1651		
	FEw.2.16.11	1652		
	Fet.2.16.12	1653		
	FEw.2.16.12	1654		
квартира 11	Fet.2.16.13	1655		
	FEw.2.16.13	1656		
	Fet.2.16.14	1657		
	FEw.2.16.14	1658		
17 этаж				
квартира 01	Fet.2.17.8	1659		
	FEw.2.17.8	1660		
квартира 02	Fet.2.17.4	1661		
	FEw.2.17.4	1662		
квартира 03	Fet.2.17.1	1663		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Дата: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	FEw.2.17.1	1664		
	Fet.2.17.2	1665		
	FEw.2.17.2	1666		
	Fet.2.17.3	1667		
	FEw.2.17.3	1668		
квартира 04	Fet.2.17.5	1669		
	FEw.2.17.5	1670		
	Fet.2.17.6	1671		
	FEw.2.17.6	1672		
квартира 05	Fet.2.17.7	1673		
	FEw.2.17.7	1674		
	Fet.2.17.9	1675		
	FEw.2.17.9	1676		
	Fet.2.17.10	1677		
	FEw.2.17.10	1678		
квартира 06	Fet.2.17.15	1679		
	FEw.2.17.15	1680		
	Fet.2.17.18	1681		
	FEw.2.17.18	1682		
	Fet.2.17.19	1683		
	FEw.2.17.19	1684		
квартира 07	Fet.2.17.20	1685		
	FEw.2.17.20	1686		
	Fet.2.17.21	1687		
	FEw.2.17.21	1688		
квартира 08	Fet.2.17.17	1689		
	FEw.2.17.17	1690		
квартира 09	Fet.2.17.16	1691		
	FEw.2.17.16	1692		
квартира 10	Fet.2.17.11	1693		
	FEw.2.17.11	1694		
	Fet.2.17.12	1695		
	FEw.2.17.12	1696		
квартира 11	Fet.2.17.13	1697		
	FEw.2.17.13	1698		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
	Fet.2.17.14	1699		
	FEw.2.17.14	1700		
18 этаж				
квартира 01	Fet.2.18.6	1701		
	FEw.2.18.6	1702		
квартира 02	Fet.2.18.2	1703		
	FEw.2.18.2	1704		
квартира 03	Fet.2.18.1	1705		
	FEw.2.18.1	1706		
	Fet.2.18.3	1707		
	FEw.2.18.3	1708		
	Fet.2.18.4	1709		
	FEw.2.18.4	1710		
квартира 04	Fet.2.18.5	1711		
	FEw.2.18.5	1712		
	Fet.2.18.7	1713		
	FEw.2.18.7	1714		
	Fet.2.18.8	1715		
	FEw.2.18.8	1716		
квартира 05	Fet.2.18.13	1717		
	FEw.2.18.13	1718		
	Fet.2.18.16	1719		
	FEw.2.18.16	1720		
	Fet.2.18.17	1721		
	FEw.2.18.17	1722		
квартира 06	Fet.2.18.18	1723		
	FEw.2.18.18	1724		
	Fet.2.18.19	1725		
	FEw.2.18.19	1726		
квартира 07	Fet.2.18.15	1727		
	FEw.2.18.15	1728		
квартира 08	Fet.2.18.14	1729		
	FEw.2.18.14	1730		

1723
1724
1725
1726

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: C-182



Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 09	Fet.2.18.9	1731		
	FEw.2.18.9	1732		
	Fet.2.18.10	1733		
	FEw.2.18.10	1734		
квартира 10	Fet.2.18.11	1735		
	FEw.2.18.11	1736		
	Fet.2.18.12	1737		
	FEw.2.18.12	1738		
19 этаж				
квартира 01	Fet.2.19.6	1739		
	FEw.2.19.6	1740		
квартира 02	Fet.2.19.2	1741		
	FEw.2.19.2	1742		
квартира 03	Fet.2.19.1	1743		
	FEw.2.19.1	1744		
	Fet.2.19.3	1745		
	FEw.2.19.3	1746		
	Fet.2.19.4	1747		
	FEw.2.19.4	1748		
квартира 04	Fet.2.19.5	1749		
	FEw.2.19.5	1750		
	Fet.2.19.7	1751		
	FEw.2.19.7	1752		
	Fet.2.19.8	1753		
	FEw.2.19.8	1754		
квартира 05	Fet.2.19.13	1755		
	FEw.2.19.13	1756		
	Fet.2.19.16	1757		
	FEw.2.19.16	1758		
	Fet.2.19.17	1759		
	FEw.2.19.17	1760		
квартира 06	Fet.2.19.18	1761		
	FEw.2.19.18	1762		
	Fet.2.19.19	1763		
	FEw.2.19.19	1764		

Наименование потребителя	Обозначение счетчика в системе	Порядковый номер счетчика	Сетевой адрес счетчика	Заводской номер счетчика
1	2	3	4	5
квартира 07	Fet.2.19.15	1765		
	FEw.2.19.15	1766		
квартира 08	Fet.2.19.14	1767		
	FEw.2.19.14	1768		
квартира 09	Fet.2.19.9	1769		
	FEw.2.19.9	1770		
	Fet.2.19.10	1771		
	FEw.2.19.10	1772		
квартира 10	Fet.2.19.11	1773		
	FEw.2.19.11	1774		
	Fet.2.19.12	1775		
	FEw.2.19.12	1776		
20 этаж				
квартира 01	Fet.2.20.6	1777		
	FEw.2.20.6	1778		
квартира 02	Fet.2.20.2	1779		
	FEw.2.20.2	1780		
квартира 03	Fet.2.20.1	1781		
	FEw.2.20.1	1782		
	Fet.2.20.3	1783		
	FEw.2.20.3	1784		
	Fet.2.20.4	1785		
	FEw.2.20.4	1786		
квартира 04	Fet.2.20.5	1787		
	FEw.2.20.5	1788		
	Fet.2.20.7	1789		
	FEw.2.20.7	1790		
	Fet.2.20.8	1791		
	FEw.2.20.8	1792		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОДОХРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, 51В, лит. Ж, неж. пом. Н2

Основной государственный регистрационный номер 1026201107800.

Телефон: 8(4912) 24-02-70 Адрес электронной почты: info@pulsarm.ru

в лице Исполнительного директора Козлова Андрея Владимировича

заявляет, что Устройства для преобразования интерфейсов (RS232/RS485, RS485/USB, RS485/RS485, USB/UART, RS232/RS485-Ethernet, 6xRS485-Ethernet/GSM).

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОДОХРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, 51В, лит. Ж, неж. пом. Н2 Продукция изготовлена в соответствии с ЮТЛИ.468359.001 ТУ.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517 69 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 003798-ГКА2-2025 от 09.10.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «Группа компаний Альянс» Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Альянс» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ79)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с Раздел 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи, разделы 4 и 5, подраздел 7.2 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.10.2030 включительно.

(подпись)



Козлов Андрей Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: 09.В.10862/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.10.2025

**В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 15.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-182**