



ООО "Открытые мастерские"

**«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи

Система управления и оповещения эвакуацией


15-ОМ/2023-ДС6-СОУЭ

Альбом 15-ОМ/2023-ДС6-СОУЭ аннулирует ранее выданный альбом 15-ОМ/2023-СОУЭ
(Устранение замечаний ООО «Открытые мастерские»)

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Москва 2026 г.



ООО "Открытые мастерские"

**«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи

Система управления и оповещения эвакуацией

15-ОМ/2023-ДС6-СОУЭ

Альбом 15-ОМ/2023-ДС6-СОУЭ аннулирует ранее выданный альбом 15-ОМ/2023-СОУЭ
(Устранение замечаний ООО «Открытые мастерские»)

Главный инженер проекта

TS

Зверева Т.С.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Москва 2026 г.

7718276784-20260521-1552

(регистрационный номер выписки)

21.05.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7718276784
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ОМ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское, Электrozаводская, 27, стр 8
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-01062012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-171-007718276784-0265
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.08.2017
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.08.2017	Да, 20.05.2025	Нет

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	22.08.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	26.06.2024
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/370001001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 153003, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Зверева, д. 12
Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

контактные телефоны: (4932) 41-03-95, 41-03-96

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Внутренние инженерные системы и оборудование подземной и надземной части. Сети связи.
Система управления и оповещения эвакуацией.**


1-24/01-ДС4-СОУЭ

Том 4.4.5

Альбом 1-24/01-ДС4-СОУЭ аннулирует ранее выданный альбом 1-24/01-СОУЭ

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



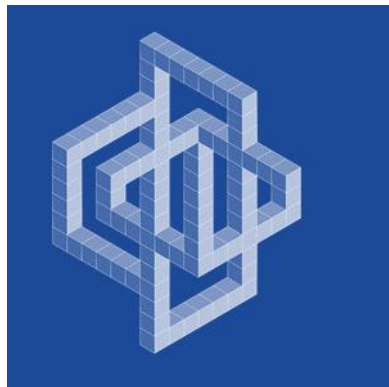

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/370001001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 153003, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Зверева, д. 12
Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593
электронная почта: ptpm1@yandex.ru
контактные телефоны: (4932) 41-03-95, 41-03-96

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01
Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Внутренние инженерные системы и оборудование подземной и надземной части. Сети связи.
Система управления и оповещения эвакуацией.

1-24/01-ДС4-СОУЭ

Том 4.4.5

Альбом 1-24/01-ДС4-СОУЭ аннулирует ранее выданный альбом 1-24/01-СОУЭ

Генеральный директор
Главный инженер проекта



Астахова Е.Д.
Майоров В.В.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65




Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Разрешение		Обозначение		1-24/01-ДС4-СОУЭ					
		Наименование объекта строительства		«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Порядковый номер листа в ПДФ	Содержание изменения			Код	Примечание			
Изм. от 17.11.25	3-4,5,12 ГЧ, 1-25 КЖ, 1-3 СО, 1-107 РЗД, 1 РПН.	- Корректировка по изменившимся планировкам. - Скорректирован трассы прокладки кабеля на -1 этаже. - Скорректирована расстановка динамиков на -1 этаже. - Приведен в соответствие КЖ. - Приведена в соответствие СО. - Актуализирован расчет падения напряжения. - Скорректирован расчёт звукового давления.			5	Зам.			
Изм. от 17.12.25 по зам. зак. от 4.12.25	1,6,20 ГЧ 1-25 КЖ 1-3 СО	- Скорректированы ОД. - Микрофонный пульт в корпусе А перенесен в пом. ОДС - Добавлена схема типовых подключений - Скорректированы КЖ - Скорректированы СО			5	Зам.			
Изм. от 05.05.26 по зам. Зак. от 04.03.26	ГЧ Л. 17-19 СО Л. 1-3	-Добавлена номенклатура оповещателя -Изменен тип громкоговорителя -Исправлены расхождения в обозначениях -Исправлен способ подключения к конвертеру SNCA-8002 - Добавлена ОКЛ и исправлены крепежные элементы к ней -Исправлено количество маркировочных бирок -Добавлены схемы электрических соединений оборудования -Обеспечено электропитание сетевого коммутатора, конвертера и блока вентиляции			5				
Изм. от 28.05.26	ГЧ Л.4	-Откорректирована экспликация помещений по АР			5				
Изм. от 28.05.26	ГЧ Л.4	Внесены изменения в части наименования помещений НХП (нежилое хозяйственное помещение) в подземной автостоянке, на кладовые согласно письму от 13.05.2026 №314-ОМ ООО «Открытые мастерские»			5				
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65									
Изм. внес	Белицкий		05.26	ООО «КУБИК»				Лист	Листов
Составил	Белицкий		05.26					1	1
ГИП	Майоров		05.26						

Согласовано:			
Н. контр.			

Условно-графические обозначения																																									
Изображение		Обозначение		Наименование краткое				Примечание																																	
		BIADx.y/z		Громкоговоритель влагозащищенный 1 Вт																																					
		BIADx.y/z		Громкоговоритель речевой потолочный 6 Вт																																					
		BIADx.y/z		Громкоговоритель рупорный трансляционный 100В, 15/10/5Вт																																					
		BIADx.y/z		Громкоговоритель трансляционный настенный 1 Вт																																					
		BIADx.y/z		Громкоговоритель трансляционный настенный 3 Вт																																					
		BIADx.y/z		Громкоговоритель трансляционный настенный 6 Вт																																					
		UGx		Источник вторичного электропитания резервированный адресный																																					
		SRXx		Панель расширения																																					
		SRMx.y		Пульт микрофонный																																					
		SFTx.y/z		Фильтр оконечный для трансляционной линии																																					
		ШТКx		Шкаф настенный телекоммуникационный																																					
Расшифровка марок оборудования BIAD x.y.z/n Номер шкафа Номер прибора Номер линии Номер устройства в линии Расшифровка марок кабельных линий: Eth y – кабель сетей по технологии Ethernet; Xx.y.z – кабель линий речевого оповещения (PO) где X x.y.z Номер шкафа Номер прибора Номер линии Обозначение кабельных линий на плане расположения оборудования — Прокладка кабеля в гофротрубе ● Ст№ Подъём кабеля вверх ● Ст№ Спуск кабеля вниз ● Ст№ Спуск кабеля сверху ● Ст№ Подъём кабеля снизу Функциональное назначения кабеля на схеме размещения оборудования и структурной схеме — Кабельная линия ГОЧС (Аудио, Старт, Квит) — Кабельная линия интерфейса Ethernet — Кабельная линия интерфейса DAP — Кабельная линия питания 24В — Кабельная линия заземления — Кабельная линия питания 220В — Кабельная линия оповещения Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. 0.000=158,00 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Созинов</td><td></td><td></td><td>11.25</td></tr><tr><td>ГИП</td><td></td><td>Майоров</td><td></td><td></td><td>11.25</td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td>Ермолаева</td><td></td><td></td><td>11.25</td></tr></table> В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65 Заказчик: 000 «Открытые мастерские» 1-24/01-ДС4-СОУЗ «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А». Многоквартирный жилой дом Условно-графические обозначения <table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>2</td><td></td></tr></table> 000 "КУБИК" Формат А4К												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Разраб.		Созинов			11.25	ГИП		Майоров			11.25	Н. контр.		Ермолаева			11.25	Стадия	Лист	Листов	Р	2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																				
Разраб.		Созинов			11.25																																				
ГИП		Майоров			11.25																																				
Н. контр.		Ермолаева			11.25																																				
Стадия	Лист	Листов																																							
Р	2																																								

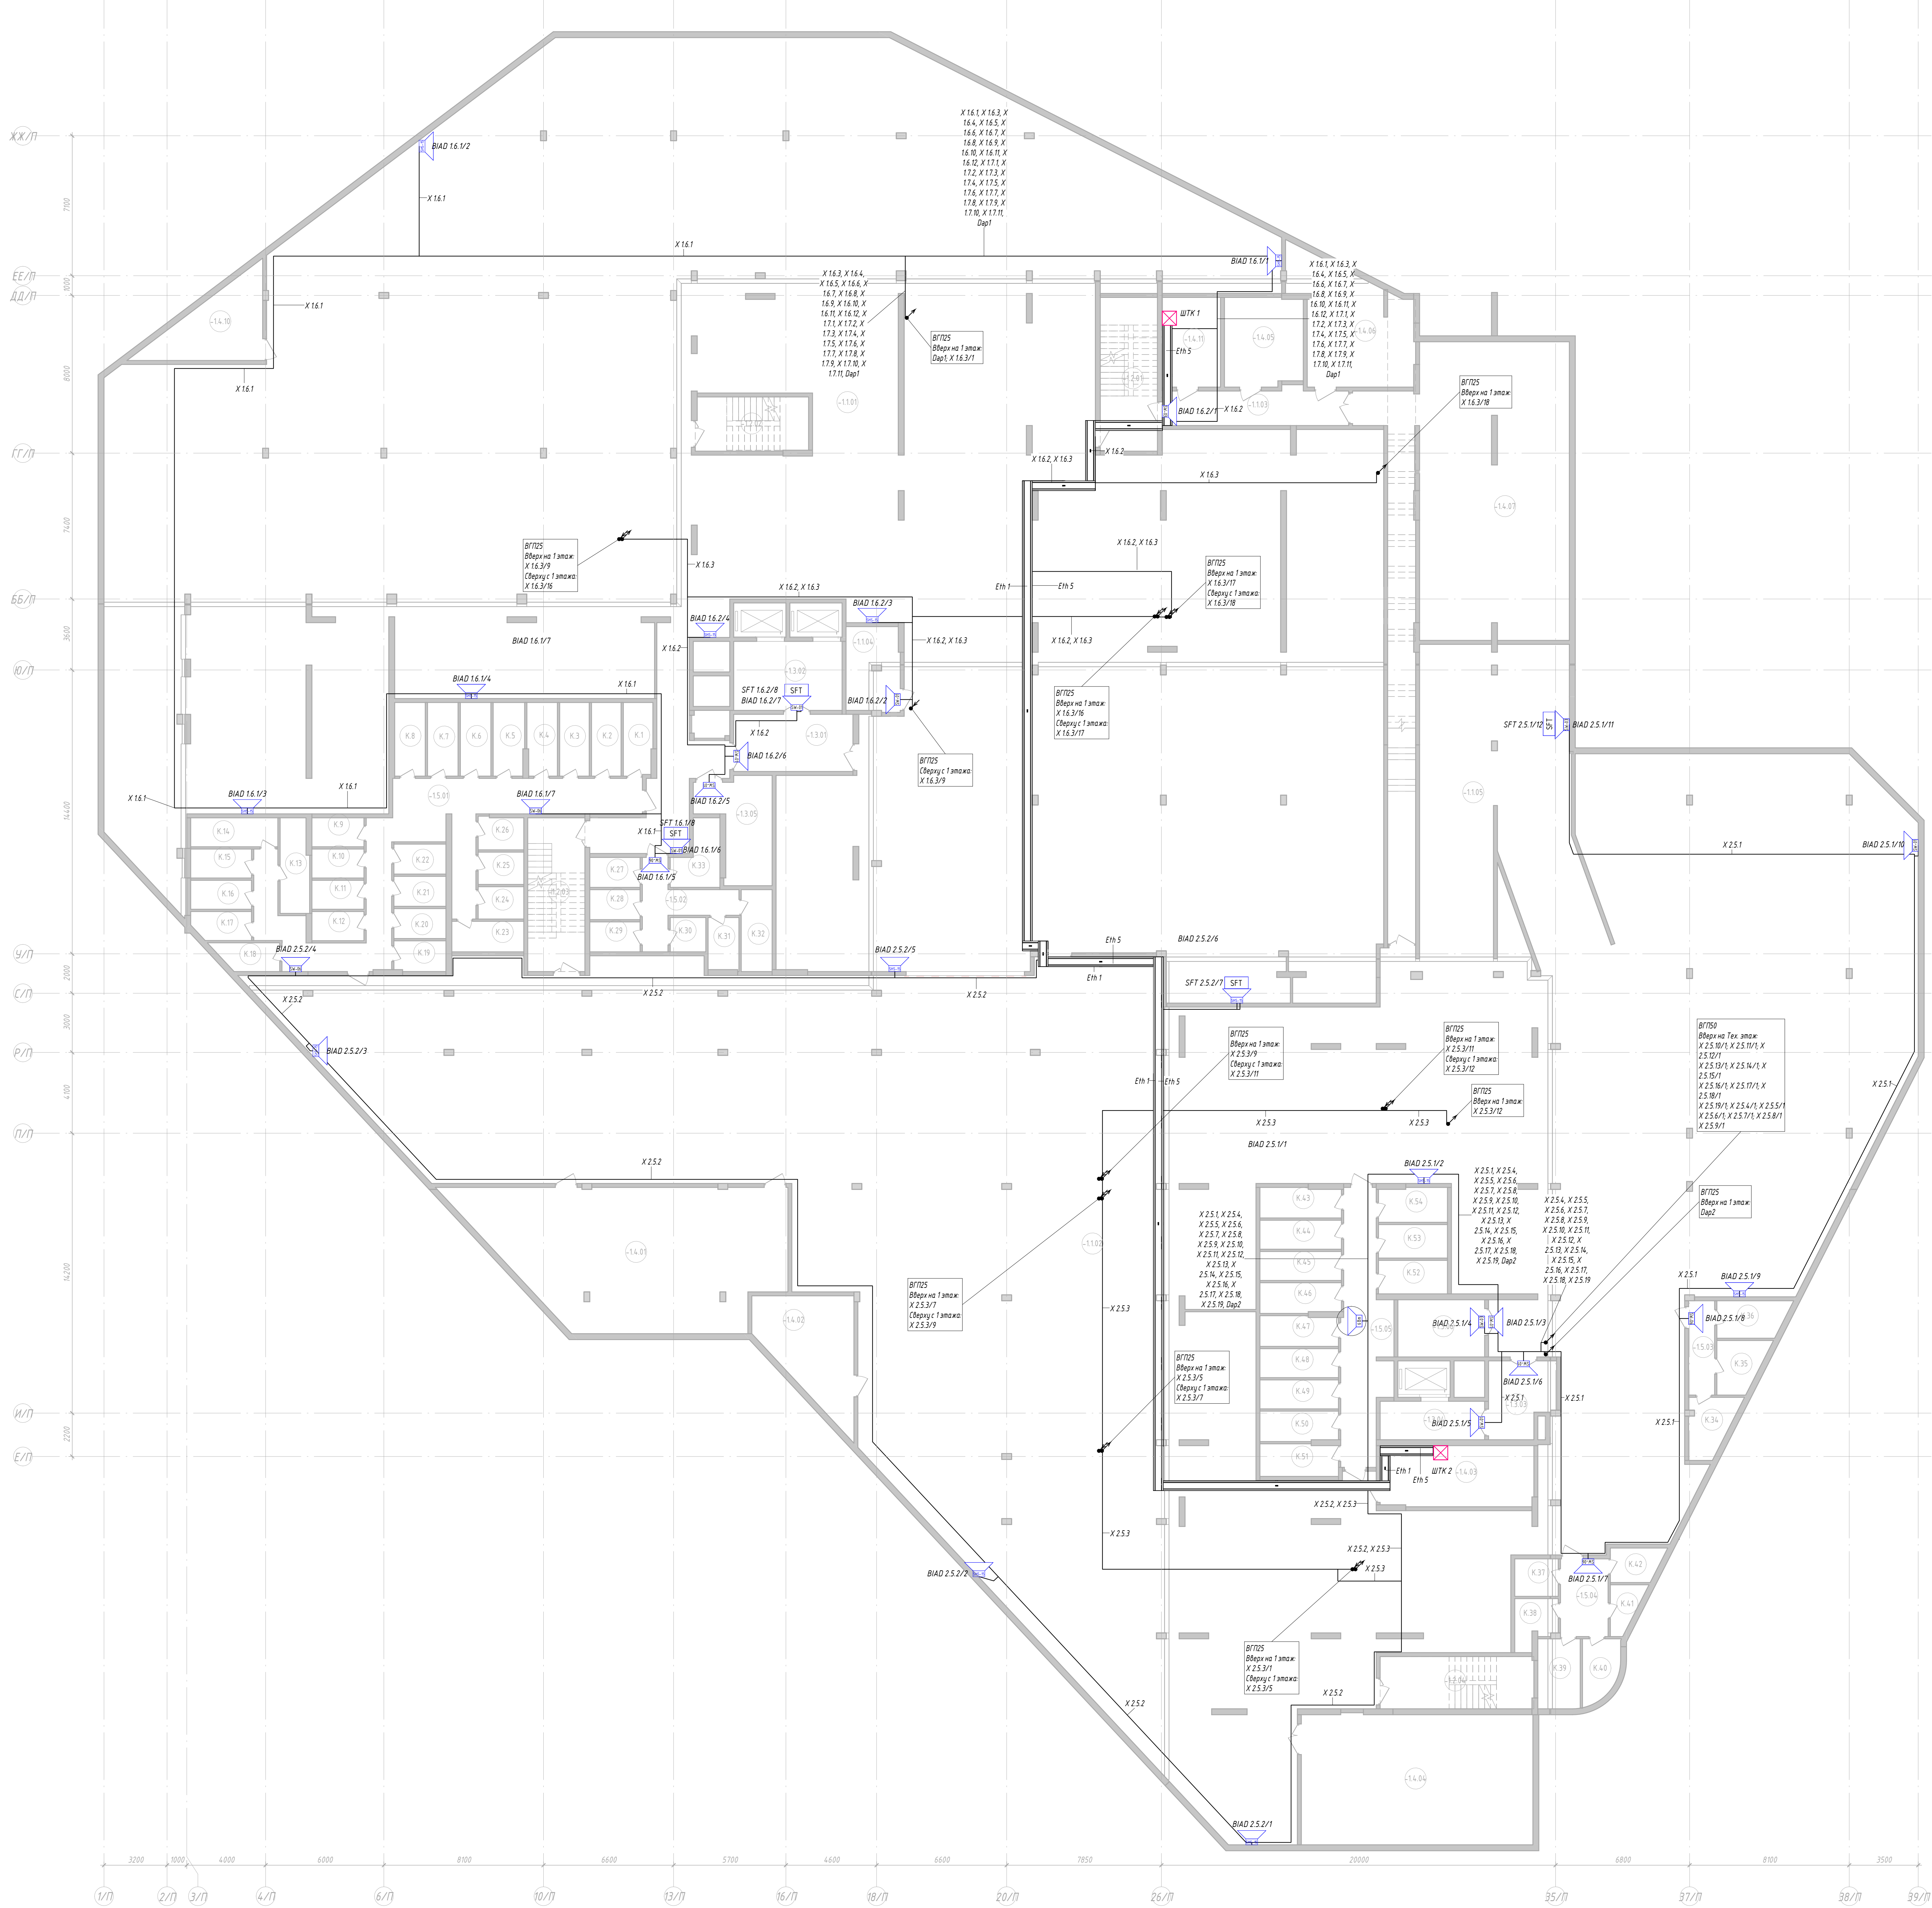

Экспликация помещений Подземная автостоянка				Экспликация помещений Подземная автостоянка			
Номер	Имя	Площадь, м2	Кол. пом.	Номер	Имя	Площадь, м2	Кол. пом.
Автостоянка				Блок кладовых №4			
-1.101	Помещение подземной автостоянки	2136,59	B2	-15.04	Проезд блока кладовых	5,52	
-1.102	Помещение подземной автостоянки	1869,68	B2	K.37	Кладовая	4,19	B4
-1.103	Коридор	16,89		K.38	Кладовая	4,80	B4
-1.104	Помещение уборочного инвентаря	11,50	B4	K.39	Кладовая	7,63	B4
-1.105	Душ	237,67	B2	K.40	Кладовая	5,95	B4
Блок кладовых №1				K.41	Кладовая	3,39	B4
-15.01	Проезд блока кладовых	57,00		K.42	Кладовая	4,31	B4
K.1	Кладовая	5,46	B4	Блок кладовых №5			
K.2	Кладовая	5,60	B4	-15.05	Проезд блока кладовых	28,85	
K.3	Кладовая	5,60	B4	K.43	Кладовая	6,24	B4
K.4	Кладовая	5,65	B4	K.44	Кладовая	6,08	B4
K.5	Кладовая	5,84	B4	K.45	Кладовая	6,08	B4
K.6	Кладовая	5,79	B4	K.46	Кладовая	6,28	B4
K.7	Кладовая	5,79	B4	K.47	Кладовая	6,06	B4
K.8	Кладовая	5,79	B4	K.48	Кладовая	5,86	B4
K.9	Кладовая	3,88	B4	K.49	Кладовая	5,86	B4
K.10	Кладовая	3,88	B4	K.50	Кладовая	6,02	B4
K.11	Кладовая	3,88	B4	K.51	Кладовая	6,46	B4
K.12	Кладовая	3,91	B4	K.52	Кладовая	5,95	B4
K.13	Кладовая	6,92	B4	K.53	Кладовая	5,95	B4
K.14	Кладовая	6,50	B4	K.54	Кладовая	6,06	B4
K.15	Кладовая	4,53	B4	Лестничные клетки			
K.16	Кладовая	4,53	B4	-12.01	Лестничная клетка	22,62	
K.17	Кладовая	4,25	B4	-12.02	Лестничная клетка	15,63	
K.18	Кладовая	4,37	B4	-12.03	Лестничная клетка	22,62	
K.19	Кладовая	4,07	B4	-12.04	Лестничная клетка	20,59	
K.20	Кладовая	4,01	B4	-12.05	Лестничная клетка	45,77	
K.21	Кладовая	4,01	B4	Места общего пользования			
K.22	Кладовая	4,01	B4	-13.01	Тандер-шлюз	17,55	
K.23	Кладовая	5,66	B4	-13.02	Лифтовый холл (парковочная зона для МП)	19,25	
K.24	Кладовая	3,80	B4	-13.03	Тандер-шлюз	13,32	
K.25	Кладовая	3,80	B4	-13.04	Лифтовый холл (парковочная зона для МП)	10,34	
K.26	Кладовая	3,81	B4	-13.05	Буферная туроконтроль	15,68	B3
Блок кладовых №2				-13.06	Буферная туроконтроль	12,76	B3
-15.02	Проезд блока кладовых	10,91		Технические помещения			
K.27	Кладовая	3,88	B4	-14.01	ИТП с размещением ВРУ 7	102,35	Д
K.28	Кладовая	3,88	B4	-14.02	УФТ	24,33	Д
K.29	Кладовая	3,88	B4	-14.03	Помещение (для)	24,00	B4
K.30	Кладовая	3,16	B4	-14.04	Вентиляционный камера	77,67	Д
K.31	Кладовая	4,13	B4	-14.05	ВРУ 1 (для жилой части здания)	17,68	B4
K.32	Кладовая	6,52	B4	-14.06	Вентиляционная камера	37,51	Д
K.33	Кладовая	6,54	B4	-14.07	Навесная	157,66	Д
Блок кладовых №3				-14.10	ВРУ автостоянки	17,87	B4
-15.03	Проезд блока кладовых	6,32		-14.11	Помещение (для)	13,42	B4
K.34	Кладовая	6,38	B4				
K.35	Кладовая	6,00	B4				
K.36	Кладовая	6,48	B4				

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

0.000-158.00

Имя	Фамилия	Лист	Место	Лист	Дата
М.И.С.	С.И.С.	05.26	05.26	05.26	05.26
Г.И.С.	М.И.С.	05.26	05.26	05.26	05.26
И.И.С.	Е.И.С.	05.26	05.26	05.26	05.26

Заказчик: ООО «Открытые системы»

1-24/01-Д14-С-0153

«Жилищный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутриквартальный земельный участок 24-1»

Минимальный земельный фонд

Сторона

Лист


Листов

Р

4

ООО «КУБНИК»



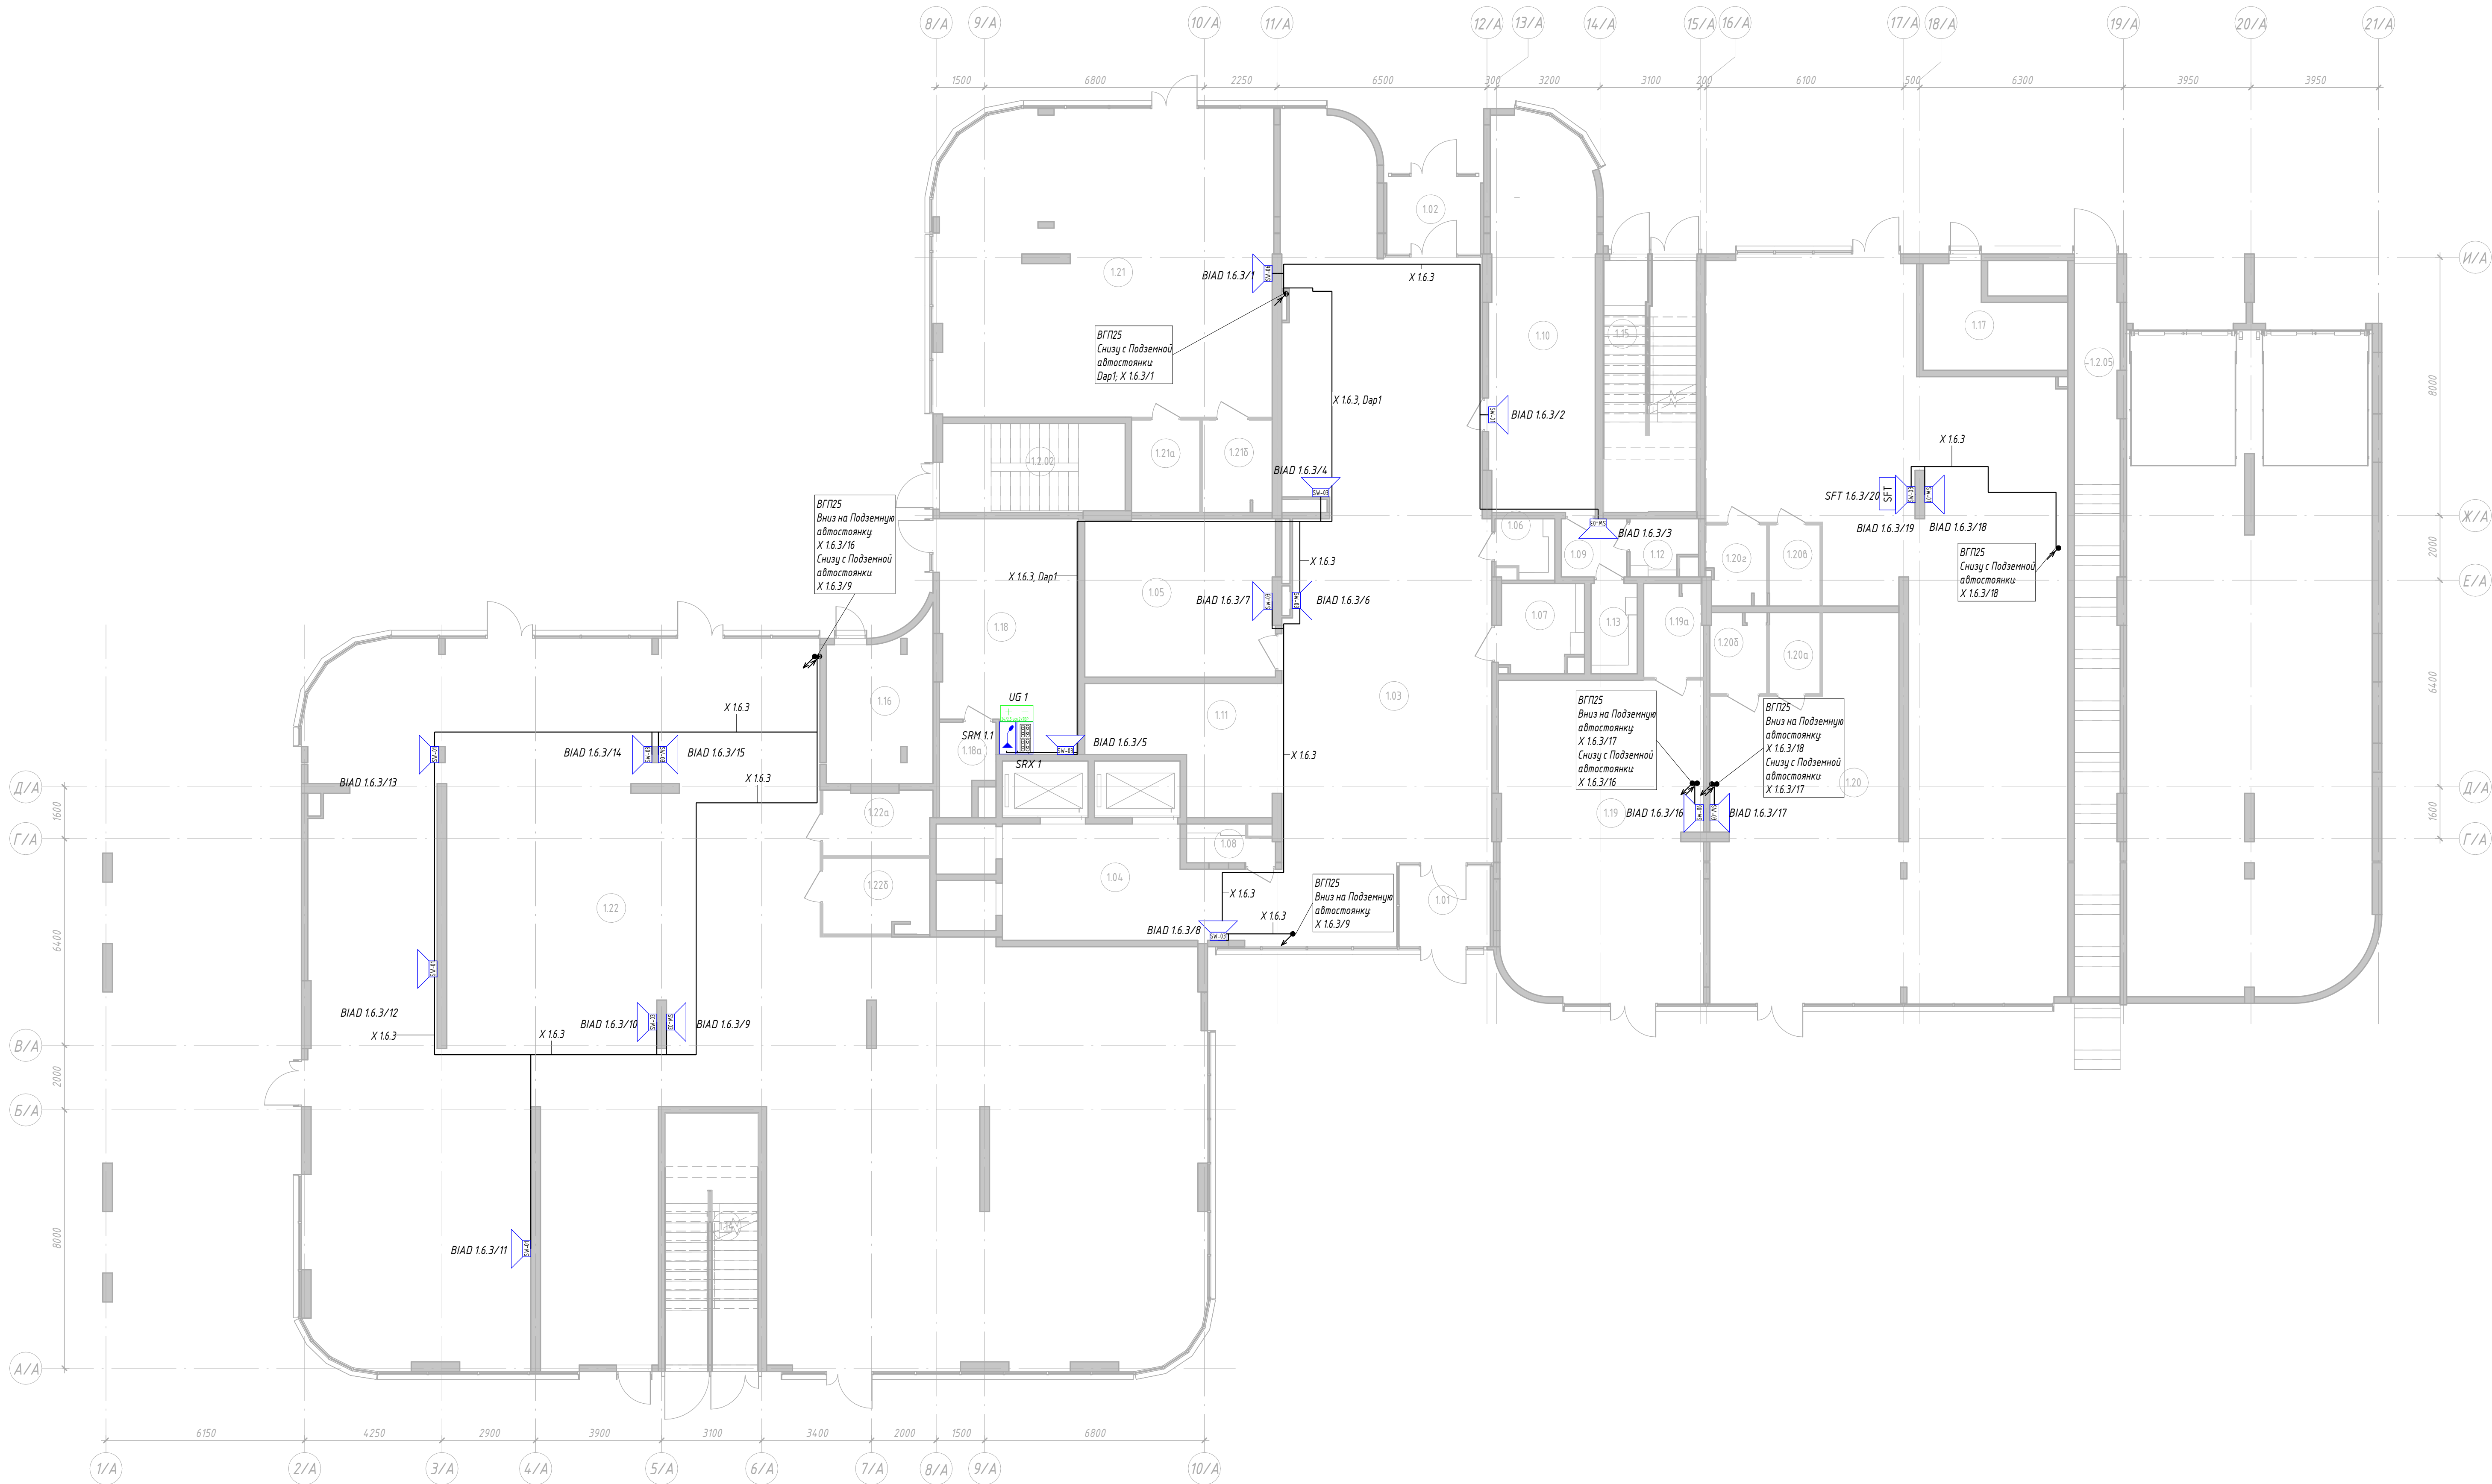

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 1.		
Номер	Имя	Площадь, м2
-1.2.02	Лестничная клетка из подземной автостоянки	15,63
-1.2.05	Лестничная клетка	32,13
1.01	Тамбур	6,88
1.02	Тамбур	7,17
1.03	Вестибюль	139,24
1.04	Лифтовый холл	26,96
1.05	Колясочная	28,69
1.06	Помещение уборочного инвентаря	3,52
1.07	Гостевой санитарный узел/ комната матери и ребенка (доступен МГН)	6,87
1.08	Лапомойка	3,25
1.09	Коридор	3,65
1.10	Помещение управляющей компании	38,92


Экспликация помещений Корпус А. Этаж 1.		
Номер	Имя	Площадь, м2
1.11	Игровая	18,95
1.12	Душ	3,35
1.13	Санитарный узел	4,00
1.14	Лестничная клетка	21,49
1.15	Лестничная клетка	21,51
1.16	Электрощитовая	14,74
1.17	Электрощитовая	11,67
1.18	Помещение ОДС	29,26
1.18а	Санитарный узел	4,30
1.19	Общее помещение	61,11
1.19а	Санитарный узел	5,02
1.20	Общее помещение	215,45

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 1.		
Номер	Имя	Площадь, м2
1.20а	Помещение уборочного инвентаря	3,88
1.20б	Санитарный узел	4,06
1.20в	Помещение уборочного инвентаря	3,88
1.20г	Санитарный узел	4,30
1.21	Общее помещение	94,50
1.21а	Помещение уборочного инвентаря	5,99
1.21б	Санитарный узел	5,87
1.22	Общее помещение	468,38
1.22а	Помещение уборочного инвентаря	6,61
1.22б	Санитарный узел	7,24

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65




0.000=158,00						№ ЗАДАЧИ. С-09						С. 000					
						Заказчик: ООО «Открытые мастерски»						1-24/01-ДС4-СОУЗ					
1						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколинская Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 26А».											
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом						Стадия	Лист	Листов			
Разраб		Созина		11.25								Р	5				
ГИП		Майоров		11.25		Корпус А. Этаж 1. План расположения оборудования и проводок.						ООО "КУБИК"					
Н. контр.		Ермолаева		11.25													

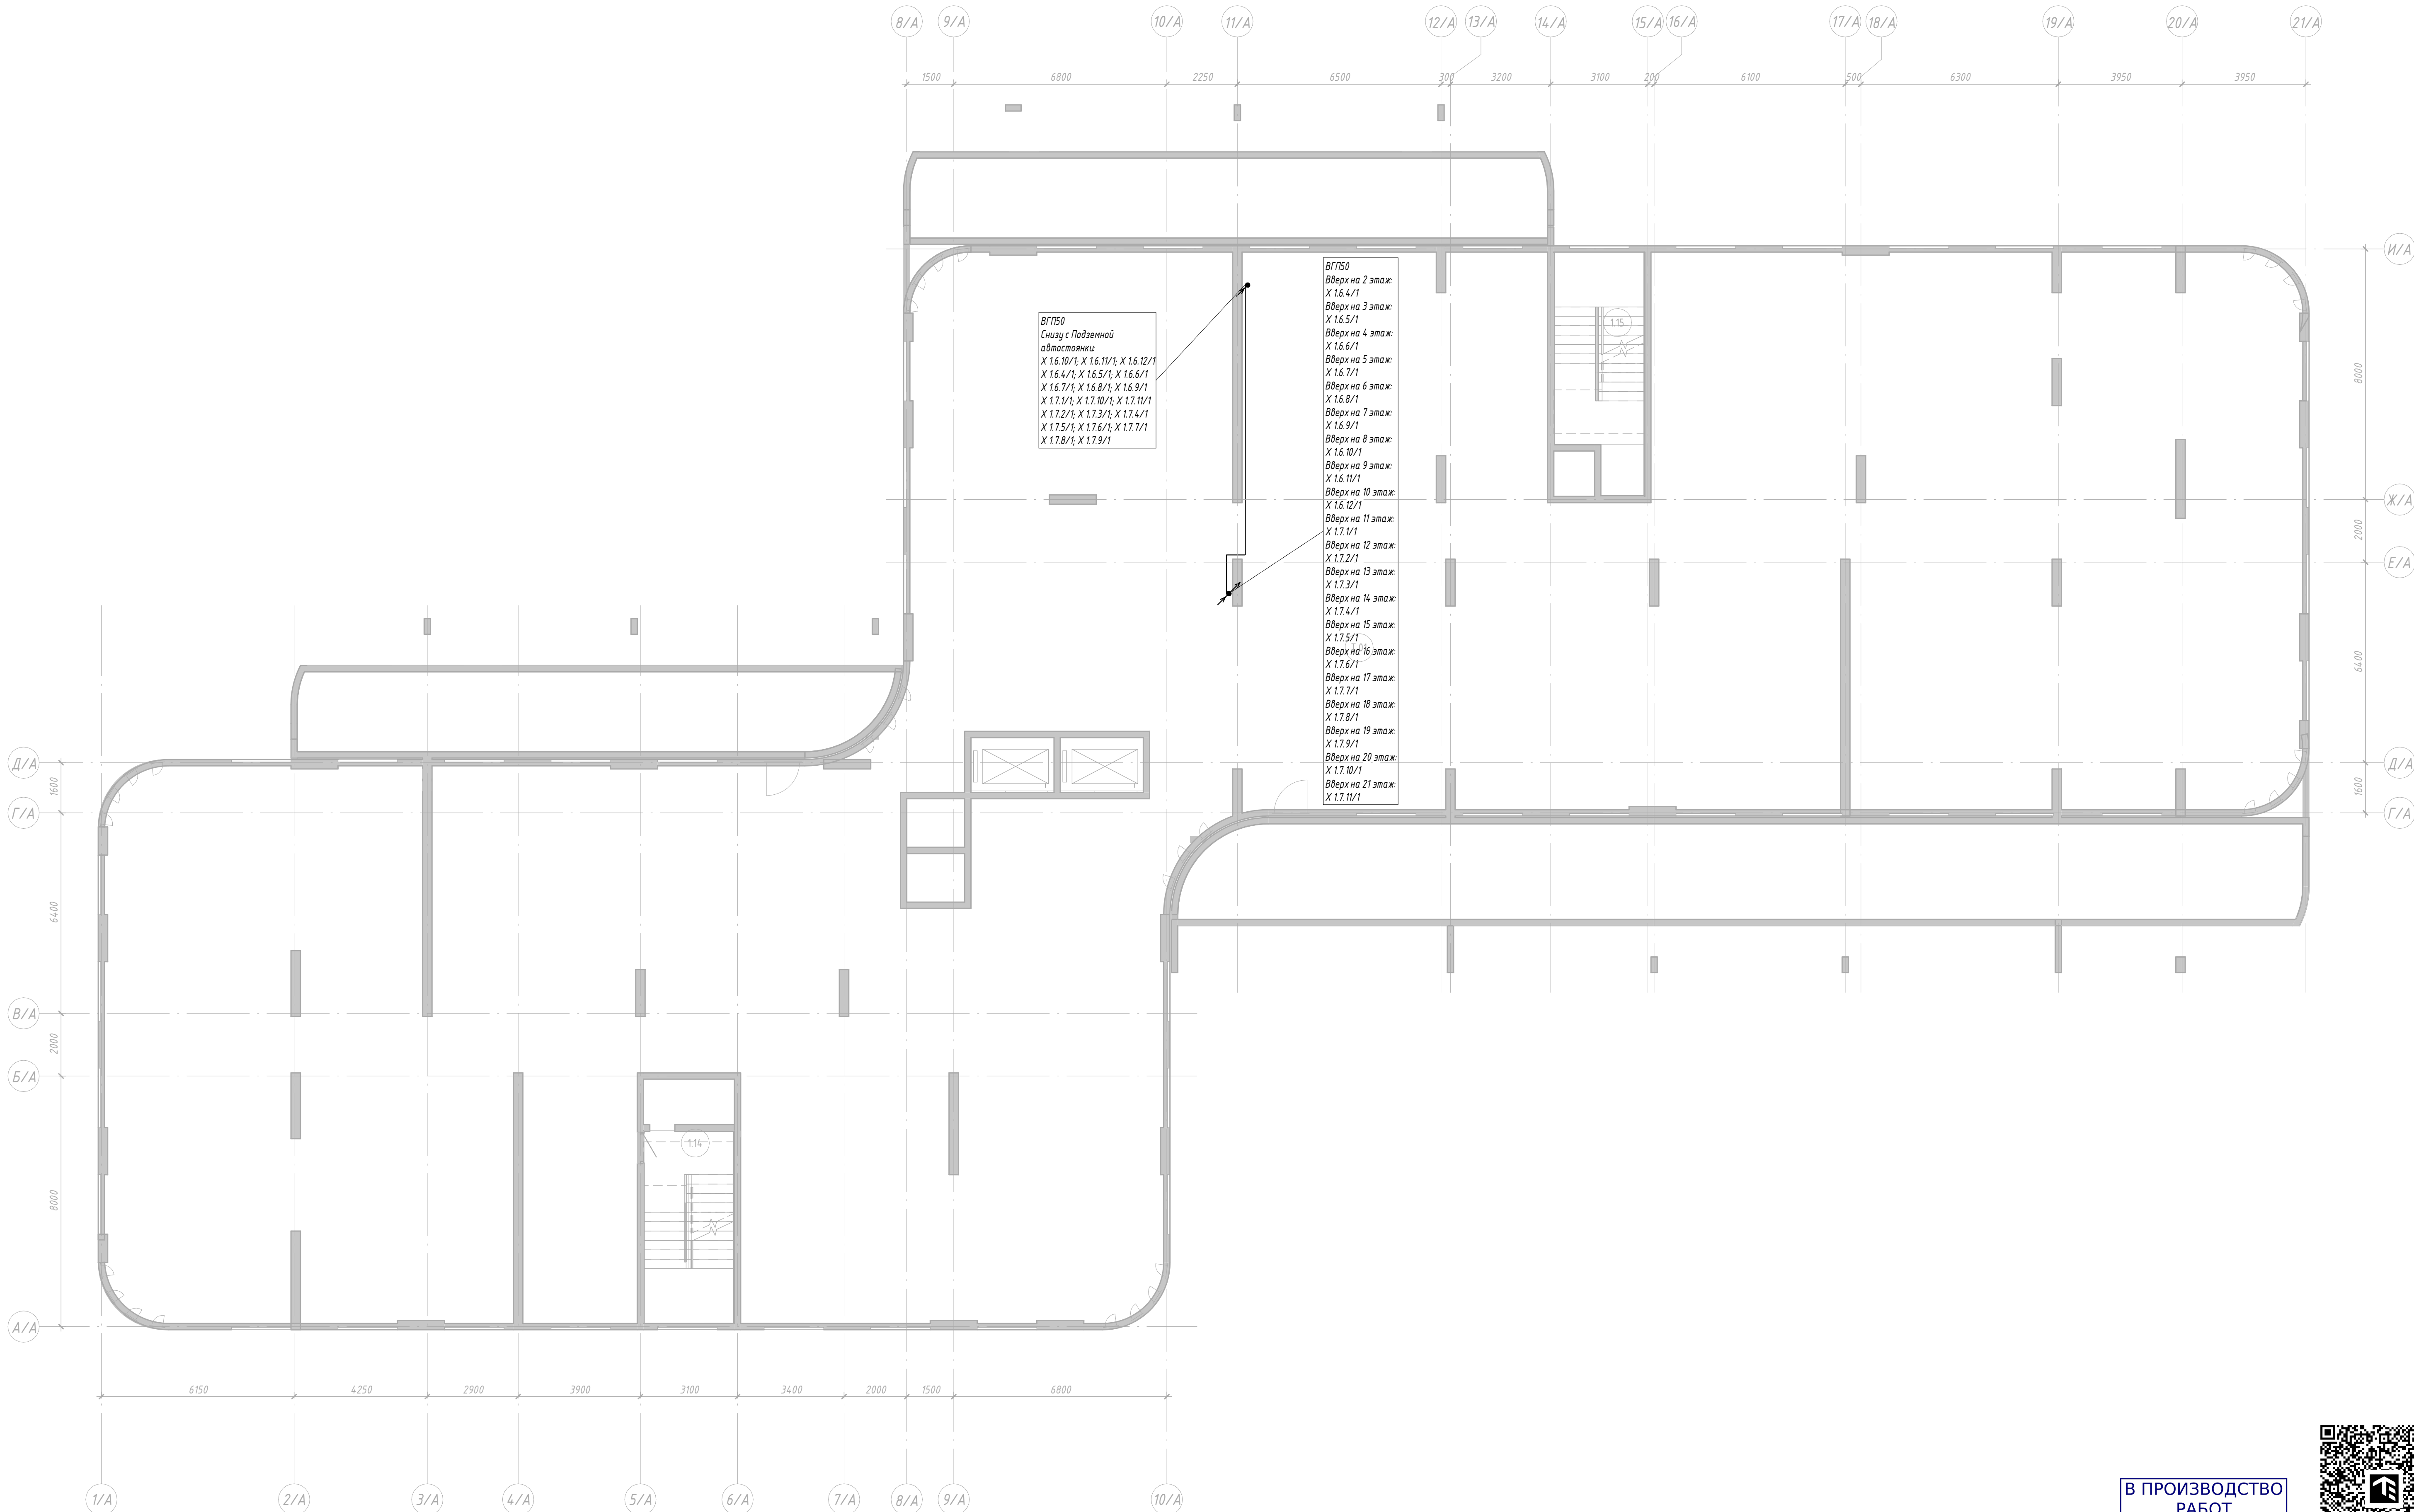

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»		1-24/01-ДС4-СОУЗ	
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколинская Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созина	12.25					Р	6	
Гип	Майоров	12.25				Корпус А. Тех. этаж. План расположения оборудования и проводок.	ООО «КУБИК»		
Н. контр.	Ермолаева	12.25							

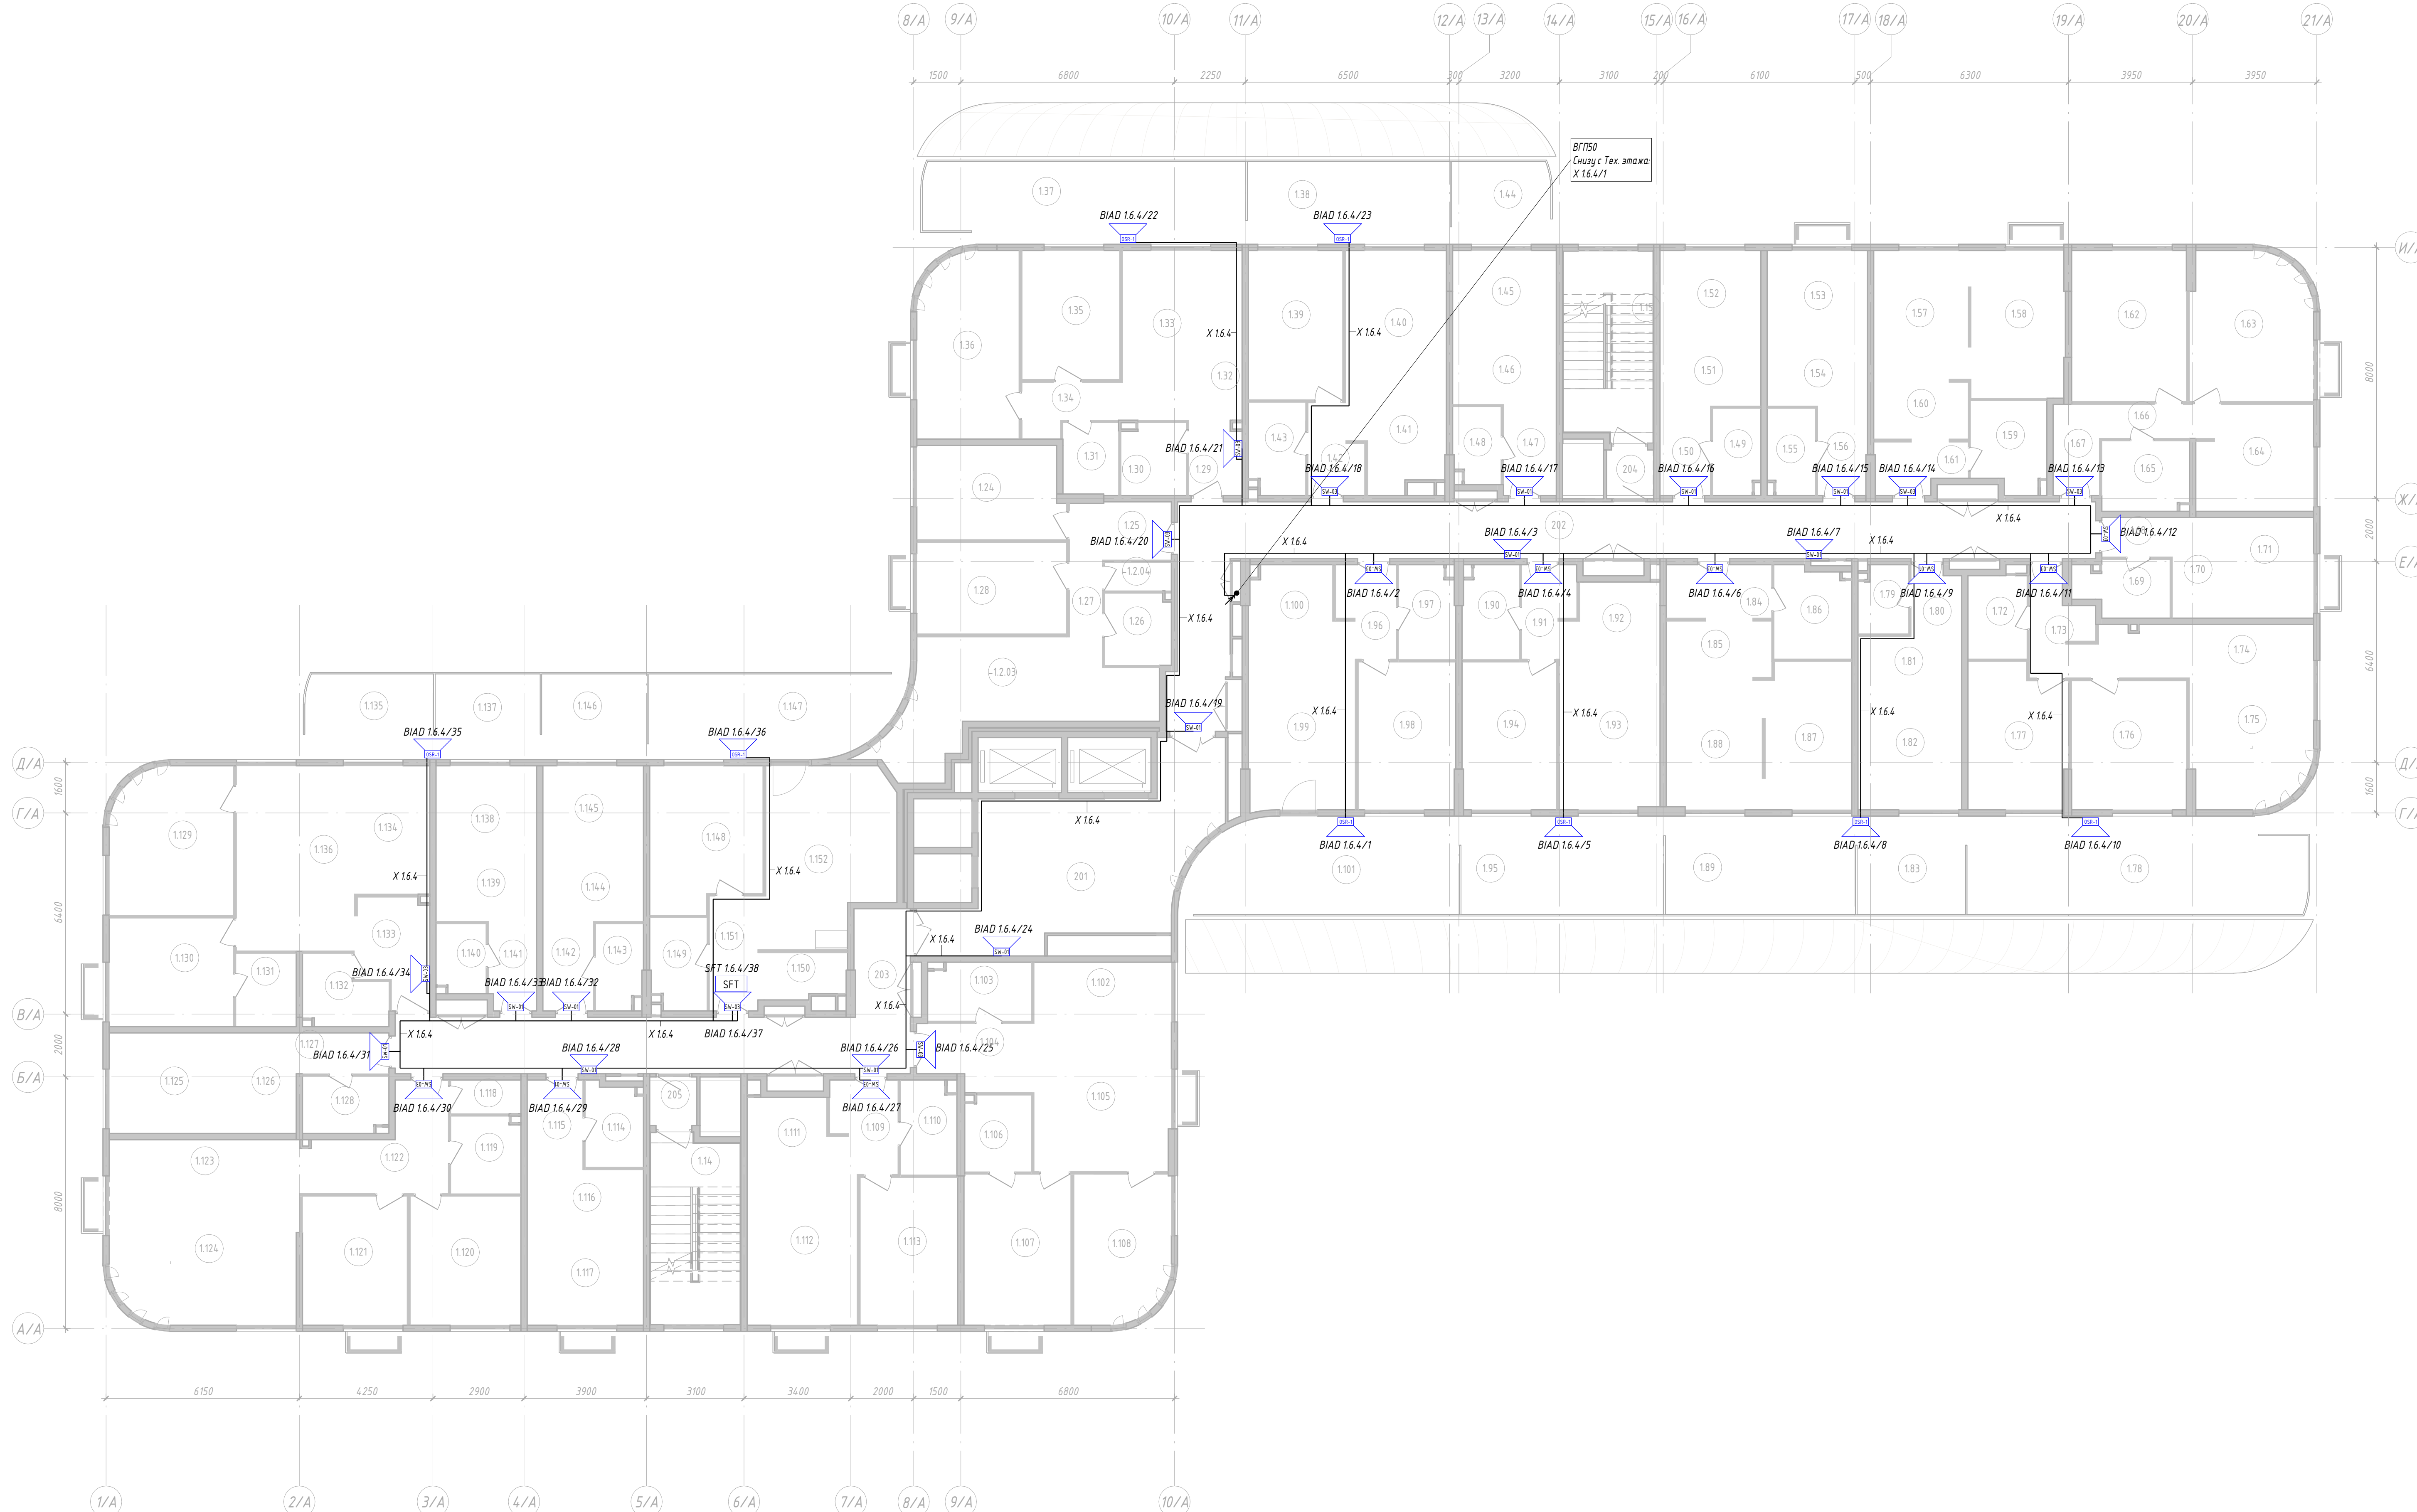


Экспликация помещений Корпус А. Этаж 2.		
Номер	Имя	Площадь, м2
-12.03	Кухня	23,78
-12.04	С/у №1	1,91
114	Лестничная клетка	16,95
115	Лестничная клетка	16,95
124	Жилая комната №2	13,71
125	Холл	5,94
126	С/у №2	4,78
127	Коридор	2,55
128	Жилая комната №1	13,80
129	Холл	3,94
130	С/у №1	4,65
131	С/у №2	4,04
132	Кухня-ниша	3,89
133	Жилая комната №1	16,63
134	Коридор	4,57
135	Жилая комната №2	12,71
136	Жилая комната №3	18,68
137	Терраса	21,96
138	Терраса	14,14
139	Жилая комната №2	14,25
140	Жилая комната №1	15,52
141	Кухня-ниша	7,51
142	Холл	4,53
143	С/у	5,20
144	Терраса	6,98
145	Жилая комната	10,06
146	Кухня-ниша	6,11
147	Холл	4,88
148	С/у	3,59
149	С/у	4,11
150	Холл	4,57
151	Кухня-ниша	5,94
152	Жилая комната	9,94
153	Жилая комната	9,88
154	Кухня-ниша	5,90
155	С/у	4,11
156	Холл	4,44
157	Жилая комната №1	12,53
158	Жилая комната №2	13,95
159	С/у	6,59
160	Кухня-ниша	5,65
161	Холл	4,51
162	Жилая комната №1	17,52
163	Жилая комната №2	17,68
164	Кухня	12,91
165	С/у	6,14
166	Коридор	3,10
167	Холл	4,26
168	Холл	2,82
169	С/у	5,00
170	Кухня-ниша	4,16
171	Жилая комната	10,22
172	С/у	4,97
173	Холл	8,31
174	Кухня-ниша	9,42
175	Жилая комната №1	15,52
176	Жилая комната №2	14,97
177	Жилая комната №3	14,08
178	Терраса	28,73
179	С/у	3,33
180	Холл	3,46
181	Кухня-ниша	6,71
182	Жилая комната	12,11
183	Терраса	9,09
184	Холл	5,69
185	Кухня-ниша	6,41
186	С/у	6,95
187	Жилая комната №2	12,80
188	Жилая комната №1	12,72
189	Терраса	16,24
190	С/у	5,27

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 2.		
Номер	Имя	Площадь, м2
191	Холл	4,53
192	Кухня-ниша	7,03
193	Жилая комната №1	15,29
194	Жилая комната №2	14,04
195	Терраса	17,37
196	Холл	4,95
197	С/у	5,27
198	Жилая комната №2	14,51
199	Жилая комната №1	16,29
1100	Кухня-ниша	8,68
1101	Терраса	21,02
1102	Кухня-ниша	8,52
1103	С/у №1	6,02
1104	Холл	7,30
1105	Жилая комната №1	20,40
1106	С/у №2	5,08
1107	Жилая комната №2	16,32
1108	Жилая комната №3	14,06
1109	Холл	5,41
1110	С/у	5,23
1111	Кухня-ниша	7,35
1112	Жилая комната №1	16,81
1113	Жилая комната №2	14,57
1114	С/у	4,73
1115	Холл	5,05
1116	Кухня-ниша	6,85
1117	Жилая комната	11,45
1118	С/у №2	2,39
1119	С/у №1	5,40
1120	Жилая комната №3	14,43
1121	Жилая комната №2	13,65
1122	Холл	11,16
1123	Кухня-ниша	10,31
1124	Жилая комната №1	24,28
1125	Жилая комната	13,12
1126	Кухня-ниша	5,92
1127	Холл	3,84
1128	С/у	4,87
1129	Жилая комната №3	17,95
1130	Жилая комната №2	13,63
1131	С/у №2	4,47
1132	С/у №1	5,24
1133	Холл	7,34
1134	Кухня-ниша	9,79
1135	Терраса	8,31
1136	Жилая комната №1	22,09
1137	Терраса	7,13
1138	Жилая комната	9,91
1139	Кухня-ниша	5,92
1140	С/у	3,42
1141	Холл	4,28
1142	Холл	4,56
1143	С/у	3,98
1144	Кухня-ниша	5,92
1145	Жилая комната	9,91
1146	Терраса	7,53
1147	Терраса	15,93
1148	Жилая комната	15,84
1149	С/у	5,12
1150	Гардеробная	4,00
1151	Холл	5,62
1152	Кухня	22,21
201	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для №10)	37,16
202	Коридор	62,23
203	Коридор	35,62
204	Тамбур	2,33
205	Тамбур	2,33

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000-158.00				Заказчик: ООО «Открытие настрекс»				1-24/01-ДС4-СОУЗ			
				«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриваршавское муниципальное образование Соколинная Гора, 8-я улица Соколинной Горы, земельный участок 26А».							
Изм.	Исполн.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созин	11.25							Р	7	
Н. контр.	Ермолаева	11.25				Корпус А. Этаж 2. План расположения оборудования и проводок			ООО "КЧБИК"		

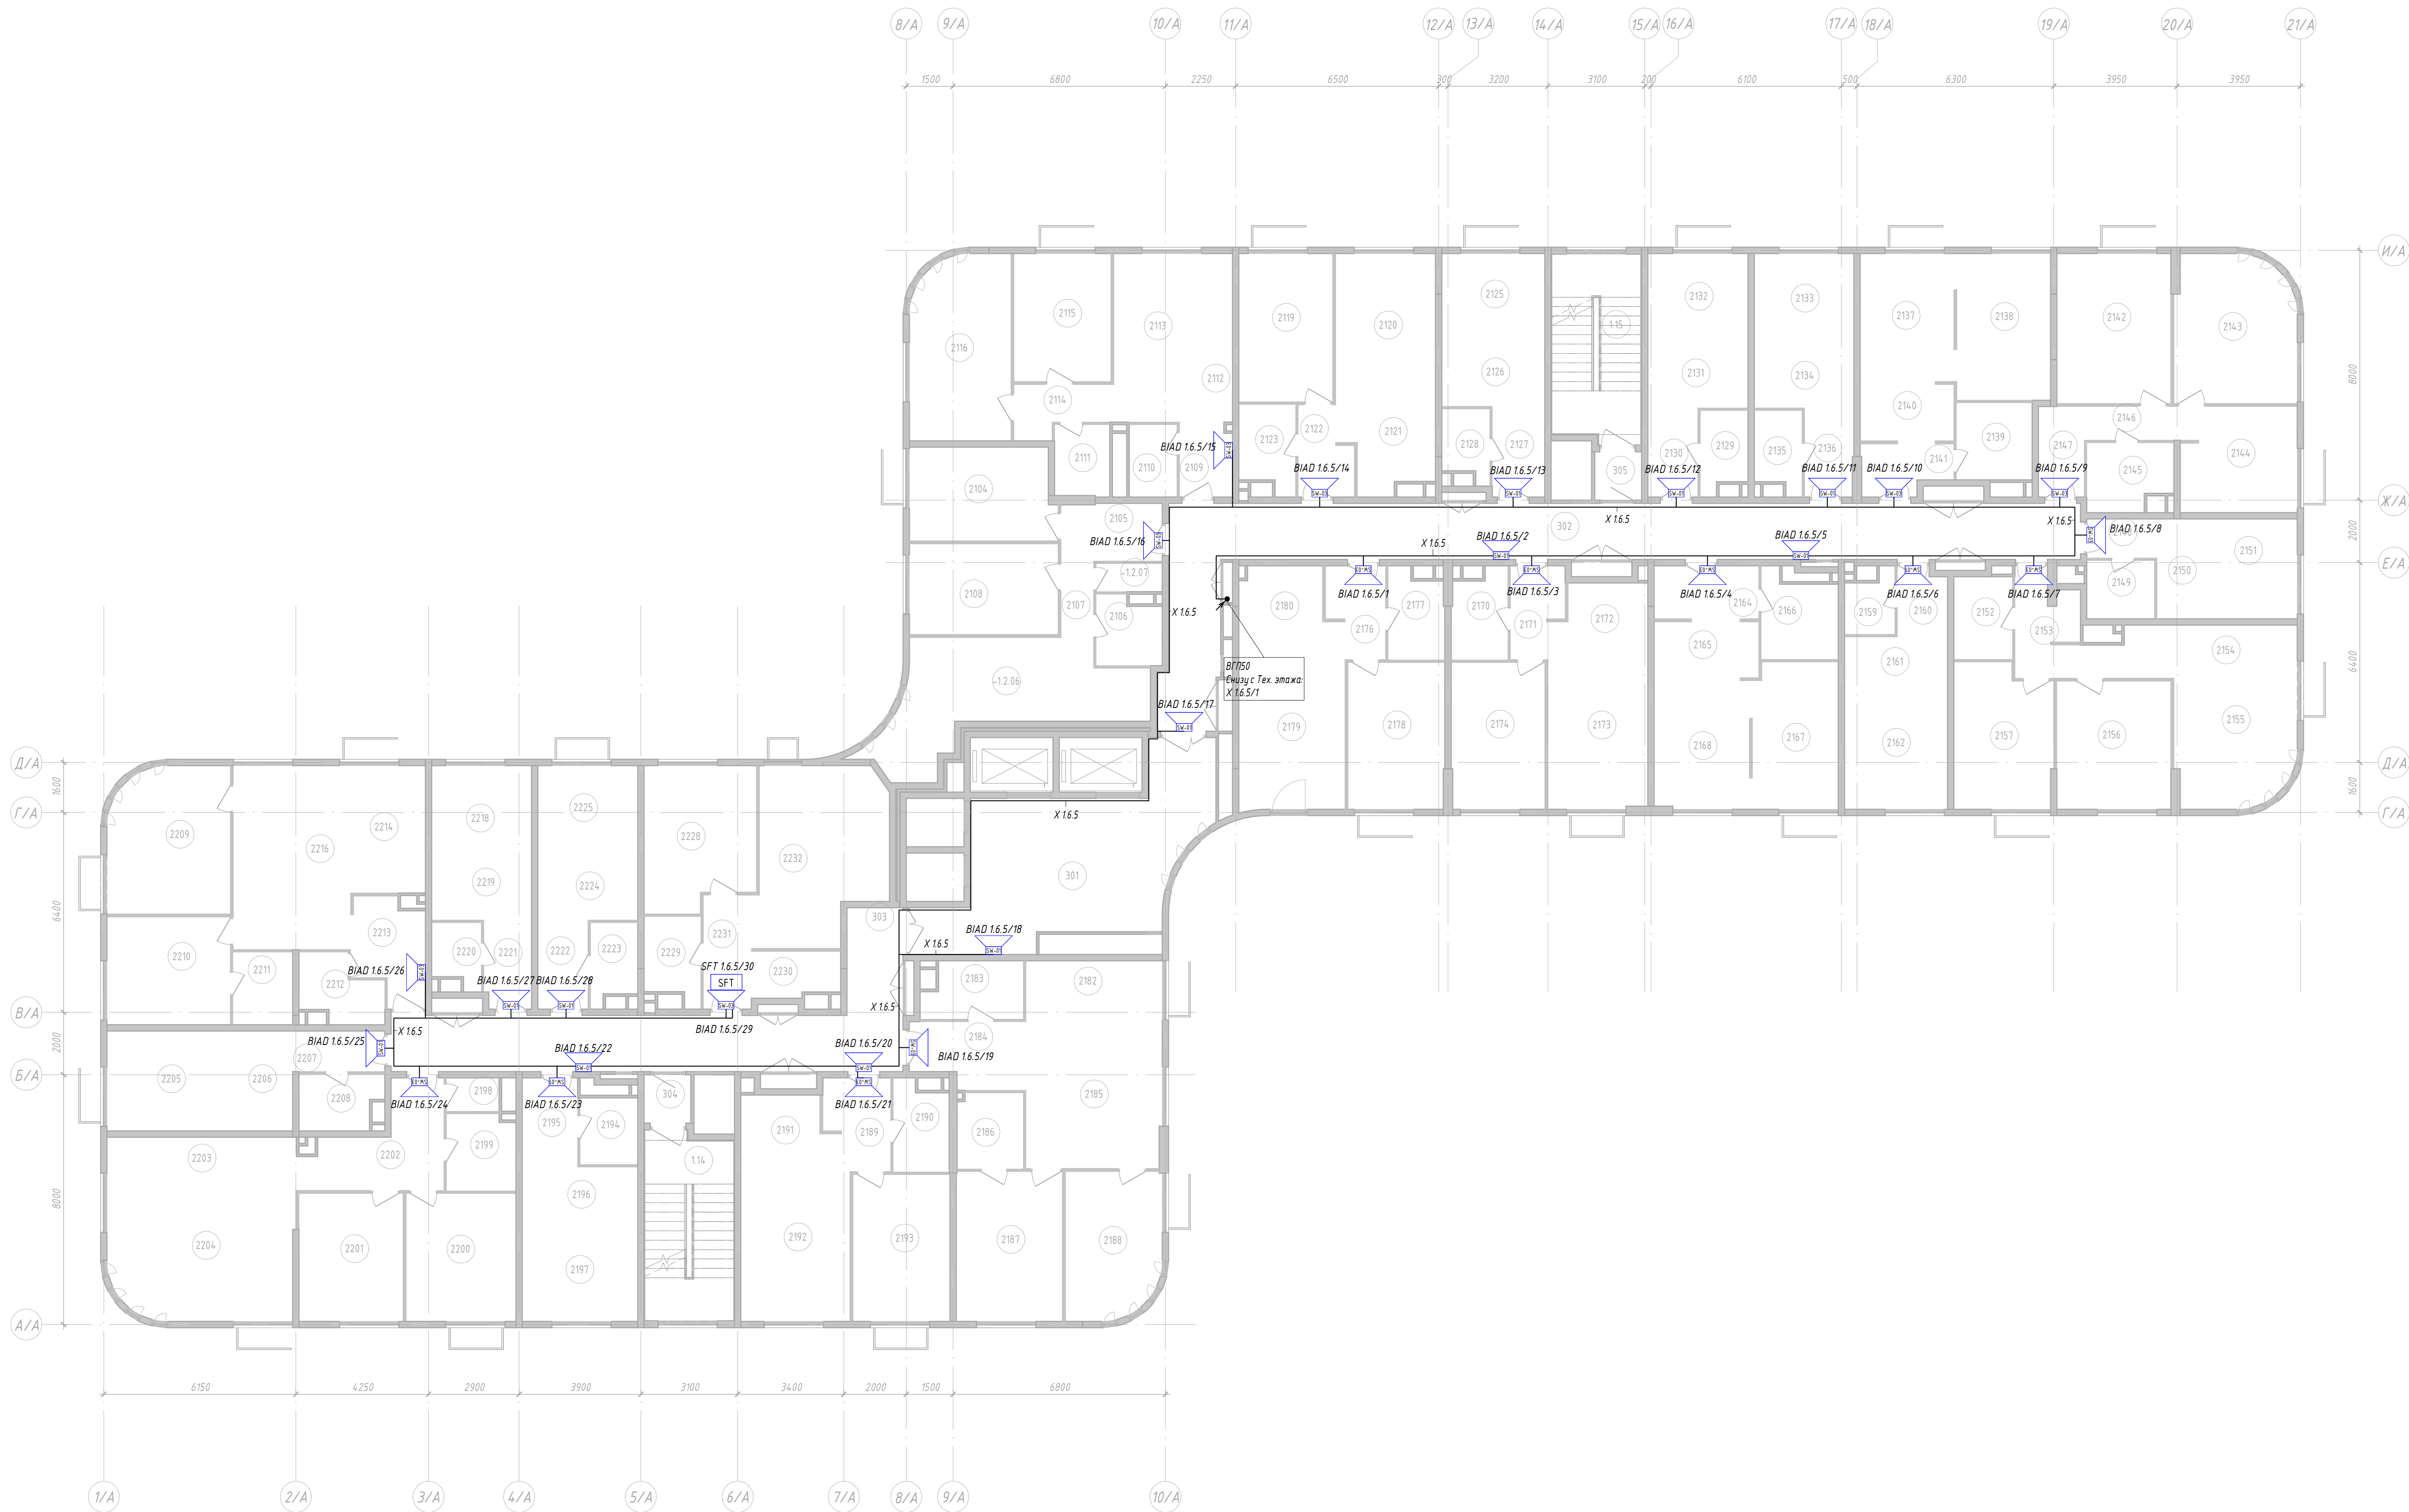

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 3.		
Номер	Имя	Площадь, м2
-12.06	Кухня	23,79
-12.07	С/у №1	1,91
114	Лестничная клетка	16,95
115	Лестничная клетка	16,95
301	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для ИГН)	37,76
302	Коридор	62,23
303	Коридор	35,70
304	Тамбур	2,33
305	Тамбур	2,33
2104	Жилая комната №2	13,71
2105	Холл	5,94
2106	С/у №2	4,41
2107	Коридор	2,55
2108	Жилая комната №1	13,80
2109	Холл	3,98
2110	С/у №1	3,55
2111	С/у №2	4,04
2112	Кухня-ниша	3,90
2113	Жилая комната №1	16,62
2114	Коридор	4,57
2115	Жилая комната №2	12,71
2116	Жилая комната №3	18,69
2119	Жилая комната №2	14,30
2120	Жилая комната №1	15,50
2121	Кухня-ниша	7,55
2122	Холл	4,53
2123	С/у	4,77
2125	Жилая комната	10,06
2126	Кухня-ниша	6,11
2127	Холл	4,88
2128	С/у	3,27
2129	С/у	3,75
2130	Холл	4,57
2131	Кухня-ниша	5,94
2132	Жилая комната	9,94
2133	Жилая комната	9,88
2134	Кухня-ниша	5,90
2135	С/у	3,75
2136	Холл	4,44
2137	Жилая комната №1	12,53
2138	Жилая комната №2	14,08
2139	С/у	6,00
2140	Кухня-ниша	5,65
2141	Холл	4,51
2142	Жилая комната №1	17,52
2143	Жилая комната №2	17,89
2144	Кухня	12,91
2145	С/у	5,67
2146	Коридор	3,10
2147	Холл	4,25
2148	Холл	2,82
2149	С/у	4,05
2150	Кухня-ниша	4,16
2151	Жилая комната	10,22
2152	С/у	4,97
2153	Холл	7,97
2154	Кухня-ниша	9,42
2155	Жилая комната №1	15,52
2156	Жилая комната №2	14,97
2157	Жилая комната №3	14,14
2159	С/у	2,93
2160	Холл	3,46

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 3.		
Номер	Имя	Площадь, м2
2161	Кухня-ниша	6,11
2162	Жилая комната	12,11
2164	Холл	5,69
2165	Кухня-ниша	6,41
2166	С/у	6,29
2167	Жилая комната №2	12,80
2168	Жилая комната №1	12,72
2170	С/у	4,92
2171	Холл	4,53
2172	Кухня-ниша	7,03
2173	Жилая комната №1	15,29
2174	Жилая комната №2	14,04
2176	Холл	4,95
2177	С/у	4,92
2178	Жилая комната №2	14,51
2179	Жилая комната №1	16,36
2180	Кухня-ниша	8,77
2182	Кухня-ниша	8,52
2183	С/у №1	5,60
2184	Холл	7,30
2185	Жилая комната №1	20,40
2186	С/у №2	5,11
2187	Жилая комната №2	16,32
2188	Жилая комната №3	14,06
2189	Холл	5,41
2190	С/у	4,90
2191	Кухня-ниша	7,35
2192	Жилая комната №1	16,79
2193	Жилая комната №2	14,60
2194	С/у	3,94
2195	Холл	5,06
2196	Кухня-ниша	6,85
2197	Жилая комната	11,45
2198	С/у №2	1,80
2199	С/у №1	5,36
2200	Жилая комната №3	14,40
2201	Жилая комната №2	13,66
2202	Холл	10,87
2203	Кухня-ниша	10,31
2204	Жилая комната №1	24,28
2205	Жилая комната	13,12
2206	Кухня-ниша	5,92
2207	Холл	3,83
2208	С/у	4,51
2209	Жилая комната №3	17,95
2210	Жилая комната №2	13,63
2211	С/у №2	4,47
2212	С/у №1	4,88
2213	Холл	7,02
2214	Кухня-ниша	9,79
2216	Жилая комната №1	22,09
2218	Жилая комната	9,91
2219	Кухня-ниша	5,92
2220	С/у	3,03
2221	Холл	4,28
2222	Холл	4,58
2223	С/у	3,65
2224	Кухня-ниша	5,92
2225	Жилая комната	9,91
2228	Жилая комната	15,84
2229	С/у	4,68
2230	Гардеробная	4,04
2231	Холл	5,62
2232	Кухня	22,21

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000-158.00						№ ЗАДАЧИ: С-65						1-24/01-ДС4-С093					
						Заказчик: ООО «Открытие настрекс»						1-24/01-ДС4-С093					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриворосское муниципальное образование Соколинский Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 264».											
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом						Стадия	Лист	Листов			
Разраб.	Созин				11.25							Р	8				
Гип	Майоров				11.25												
Н. контр.	Ермолаева				11.25	Корпус А. Этаж 3 - 18. План расположения оборудования и проводок						ООО "КЧБИ"					




Экспликация помещений Корпус А. Этаж 19.		
Номер	Имя	Площадь, м2
-12.38	Кухня	23.81
-12.39	С/у №1	1.91
1.14	Лестничная клетка	16.95
1.15	Лестничная клетка	16.95
1.270	Жилая комната №2	12.72
1.271	Холл	5.99
1.272	С/у №2	3.82
1.273	Коридор	2.55
1.274	Жилая комната №1	12.80
1.275	Холл	3.98
1.276	С/у №1	3.55
1.277	С/у №2	4.11
1.278	Кухня-ниша	3.90
1.279	Жилая комната №1	16.62
1.280	Коридор	4.57
1.281	Жилая комната №2	12.71
1.282	Жилая комната №3	16.69
1.283	Жилая комната №2	16.30
1.284	Жилая комната №1	15.50
1.285	Кухня-ниша	7.55
1.286	Холл	4.53
1.287	С/у	4.40
1.288	Жилая комната	10.06
1.289	Кухня-ниша	6.11
1.290	Холл	4.79
1.291	С/у	2.90
1.292	Жилая комната №1	12.92
1.293	Жилая комната №2	14.10
1.294	Кухня-ниша	4.67
1.295	С/у	6.53
1.296	Холл	10.10
1.297	Жилая комната №1	12.53
1.298	Жилая комната №2	14.08
1.299	С/у	5.80
1.300	Кухня-ниша	5.65
1.301	Холл	4.58
1.302	Жилая комната №3	17.52
1.303	Жилая комната №2	17.89
1.304	Жилая комната №1	9.95
1.305	Кухня-ниша	2.96
1.306	Холл	4.49
1.307	Коридор	8.57
1.308	С/у №2	2.61
1.309	Жилая комната №4	12.12
1.310	Гардеробная	2.02
1.311	С/у №1	4.05
1.312	Холл	13.03
1.313	С/у №2	4.62
1.314	С/у №1	4.93
1.315	Гардеробная	2.11
1.316	Жилая комната №4	13.94
1.317	Жилая комната №3	12.99
1.318	Жилая комната №2	14.97
1.319	Жилая комната №1	15.52
1.320	Кухня-ниша	9.42
1.321	Холл	5.69
1.322	Кухня-ниша	6.40
1.323	С/у	5.95
1.324	Жилая комната №2	12.80
1.325	Жилая комната №1	12.78

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 19.		
Номер	Имя	Площадь, м2
1.326	С/у	4.60
1.327	Холл	4.53
1.328	Кухня-ниша	7.03
1.329	Жилая комната №1	15.36
1.330	Жилая комната №2	14.10
1.331	Холл	4.95
1.332	С/у	4.60
1.333	Жилая комната №2	14.57
1.334	Жилая комната №1	16.36
1.335	Кухня-ниша	8.77
1.336	Кухня-ниша	8.52
1.337	С/у №1	4.99
1.338	Холл	7.32
1.339	Жилая комната №1	20.54
1.340	С/у №2	5.17
1.341	Жилая комната №2	16.32
1.342	Жилая комната №3	14.06
1.343	Холл	5.41
1.344	С/у	4.60
1.345	Кухня-ниша	7.35
1.346	Жилая комната №1	16.79
1.347	Жилая комната №2	14.60
1.348	С/у №2	3.82
1.349	Жилая комната №4	23.11
1.350	С/у №1	4.80
1.351	Холл	12.77
1.352	Жилая комната №3	14.40
1.353	Жилая комната №2	13.66
1.354	Жилая комната №1	24.28
1.355	Кухня-ниша	10.34
1.356	Кухня-ниша	9.81
1.357	Жилая комната №1	25.62
1.358	Жилая комната №3	17.95
1.359	Жилая комната №2	14.02
1.360	Жилая комната №4	13.93
1.361	Гардеробная	2.70
1.362	С/у №3	4.70
1.363	С/у №2	2.38
1.364	С/у №1	4.11
1.365	Холл	11.55
1.366	Жилая комната	9.91
1.367	Кухня-ниша	5.92
1.368	С/у	2.68
1.369	Холл	4.28
1.370	Холл	4.52
1.371	С/у	3.23
1.372	Кухня-ниша	5.92
1.373	Жилая комната	9.91
1.374	Жилая комната	15.84
1.375	С/у	4.39
1.376	Гардеробная	4.04
1.377	Холл	5.62
1.378	Кухня	22.19
1.901	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МЧН)	37.76
1.902	Холл	62.22
1.903	Холл	35.70
1.904	Танбу	2.33
1.905	Танбу	2.33

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000+158.00						№ ЗАДАЧИ: С-65						1-24/01-ДС4-СОУЗ					
						Заказчик: ООО «Открытие на территории»						1-24/01-ДС4-СОУЗ					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриворосское муниципальное образование Соколинский Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 26А».											
Изм.	Калач	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом						Стадия	Лист	Листов			
Разработчик	Создан	11.25										Р	9				
ГИП	Майоров	11.25				Корпус А. Этажи 19 - 20. План расположения оборудования и проводов						ООО "КУЧИК"					
Н. контр.	Ермолаева	11.25															

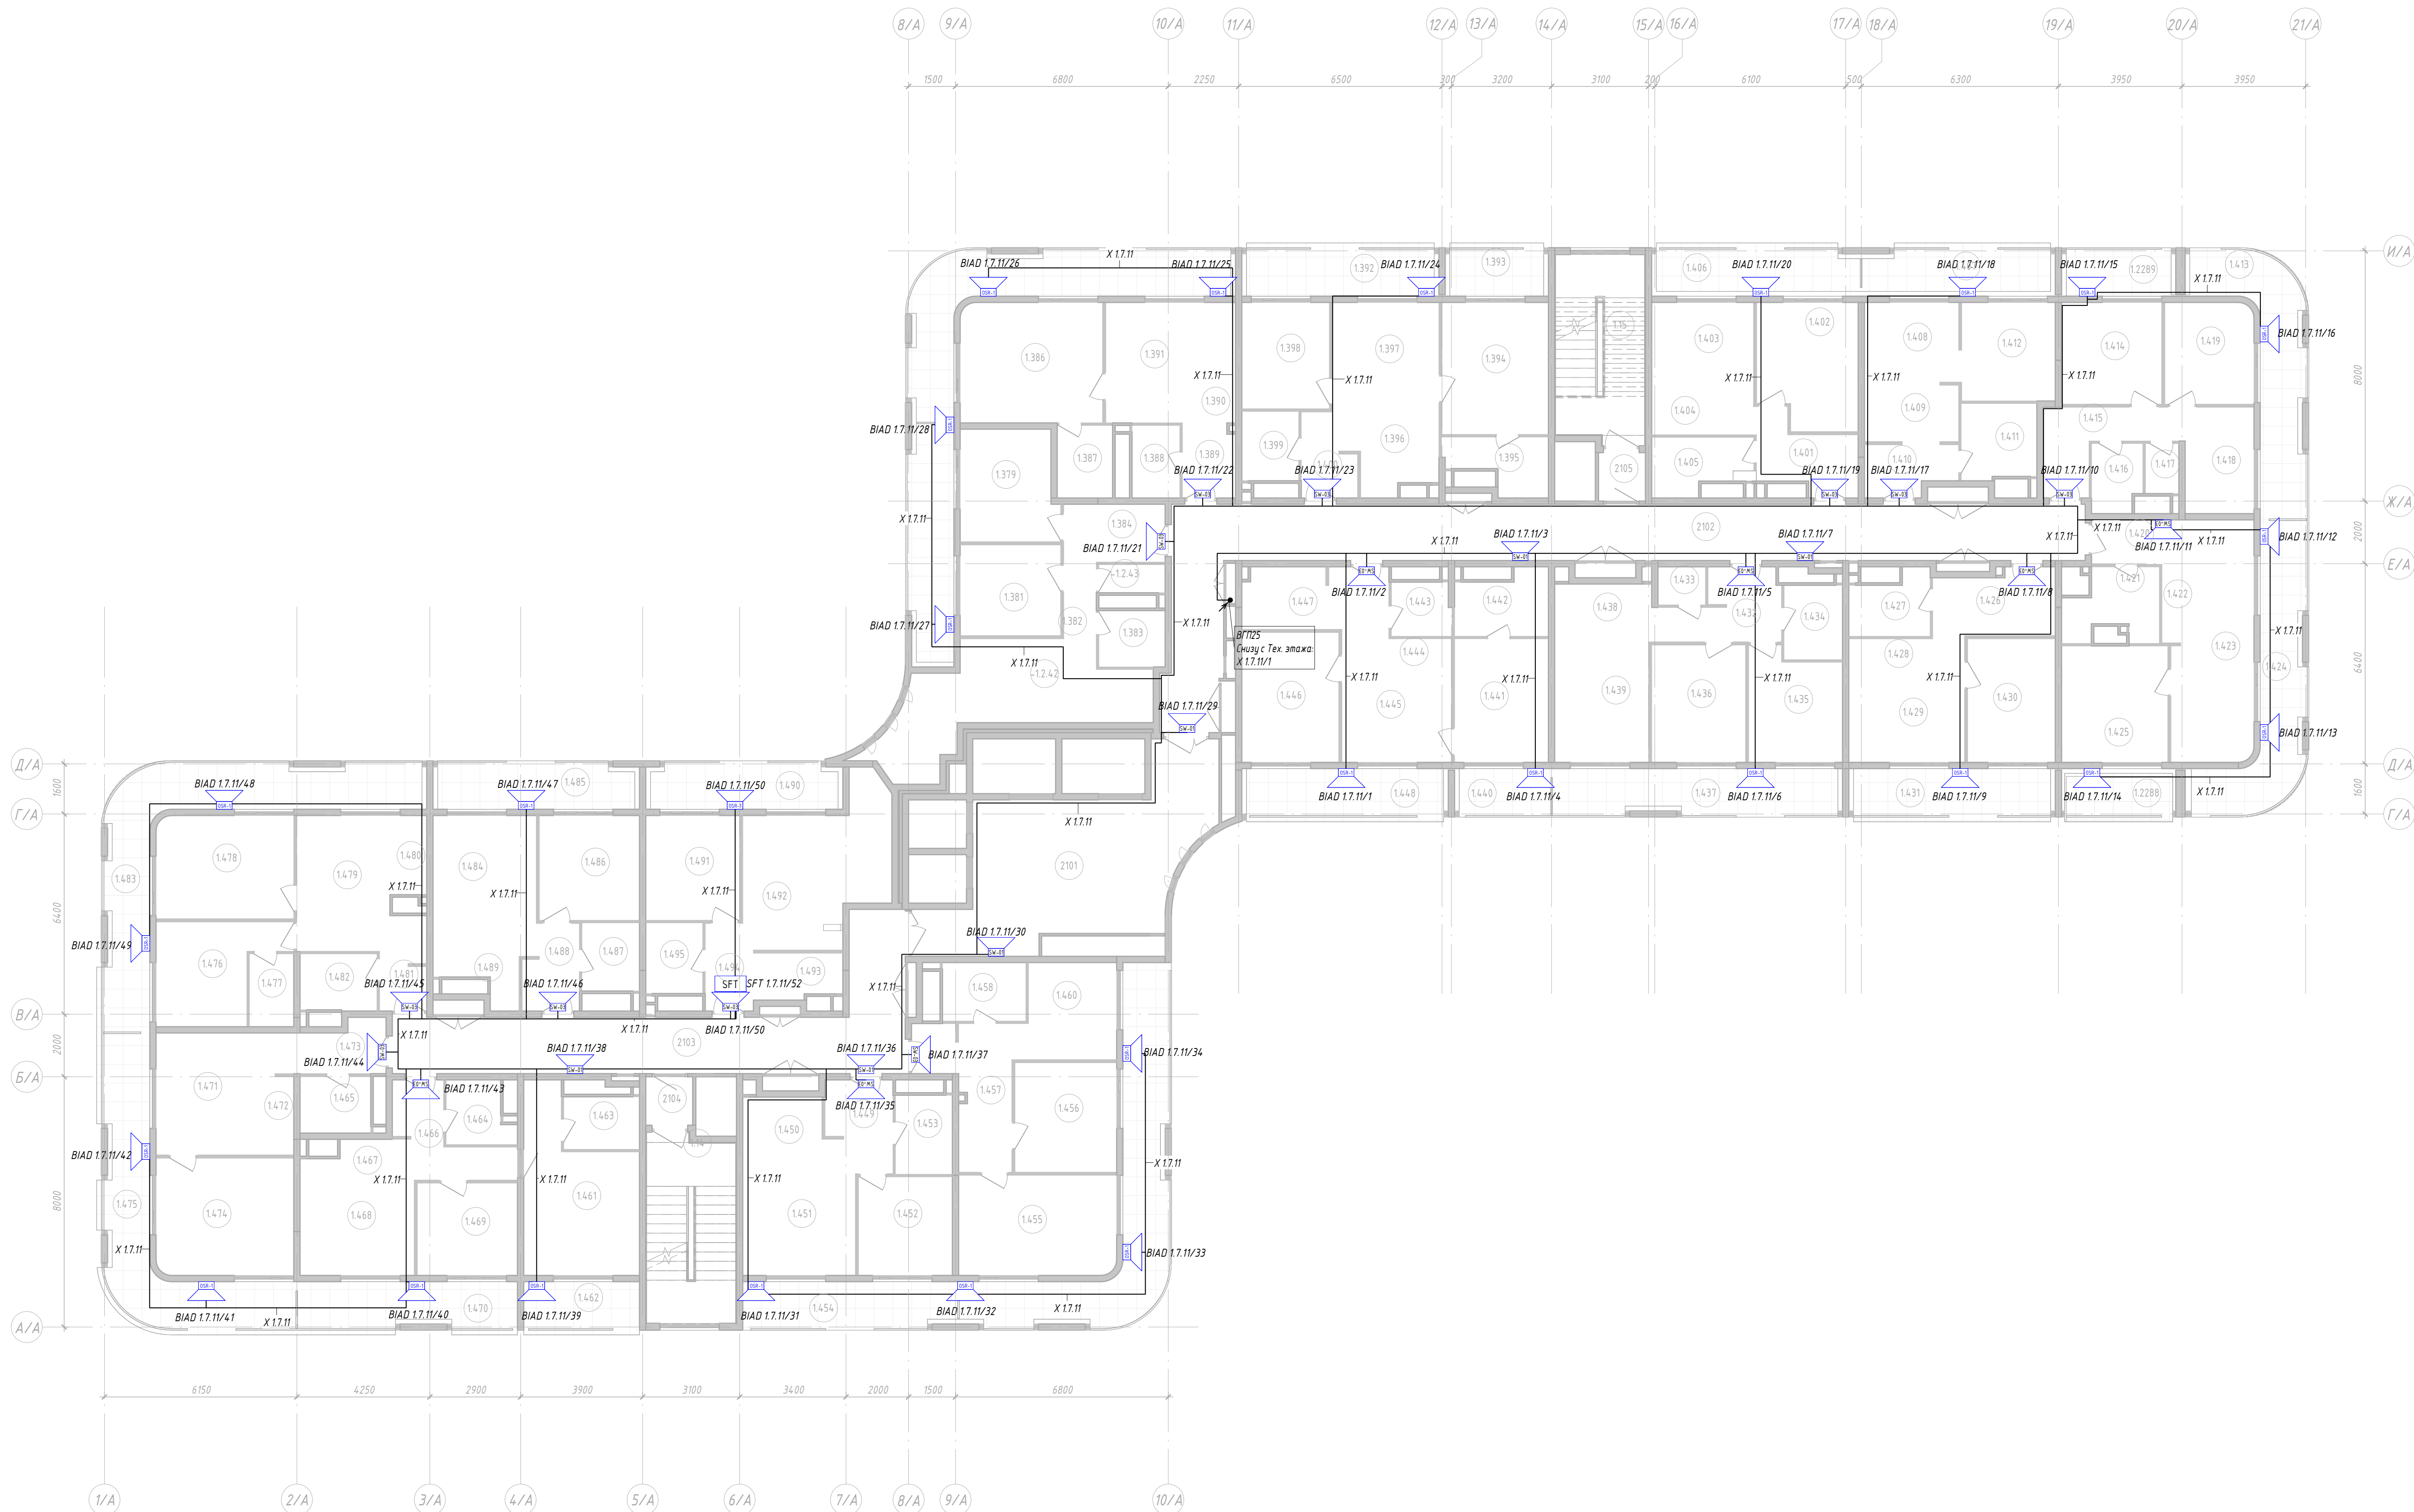


Экспликация помещений Корпус А. Этаж 21		
Номер	Имя	Площадь, м2
-12.42	Кухня	22,10
-12.43	С/у №1	1,91
1.14	Лестничная клетка	16,95
1.15	Лестничная клетка	16,95
1.379	Жилая комната №2	10,82
1.381	Жилая комната №1	9,31
1.382	Коридор	2,55
1.383	С/у №2	3,82
1.384	Холл	5,99
1.386	Жилая комната №2	17,48
1.387	С/у №2	4,11
1.388	С/у №1	3,55
1.389	Холл	3,98
1.390	Кухня-ниша	3,38
1.391	Жилая комната №1	12,61
1.392	Терраса №1	7,88
1.393	Терраса №2	4,15
1.394	Жилая комната №2	14,35
1.395	С/у №2	4,92
1.396	Кухня-ниша	7,35
1.397	Жилая комната №1	11,90
1.398	Жилая комната №3	9,55
1.399	С/у №1	4,04
1.400	Холл	3,89
1.401	Холл	6,65
1.402	Жилая комната №2	12,42
1.403	Жилая комната №1	10,44
1.404	Кухня-ниша	3,33
1.405	С/у	5,36
1.406	Терраса	7,83
1.407	Терраса	7,58
1.408	Жилая комната №1	8,01
1.409	Кухня-ниша	5,54
1.410	Холл	4,47
1.411	С/у	5,78
1.412	Жилая комната №2	9,42
1.413	Терраса №1	13,00
1.414	Жилая комната №2	10,40
1.415	Холл	7,36
1.416	С/у №2	3,46
1.417	С/у №1	1,71
1.418	Кухня	7,70
1.419	Жилая комната №1	9,21
1.420	Холл	4,05
1.421	С/у	5,95
1.422	Кухня-ниша	3,01
1.423	Жилая комната №1	17,76
1.424	Терраса №1	13,99
1.425	Жилая комната №2	12,64
1.426	Холл	7,82
1.427	С/у	4,76
1.428	Кухня-ниша	3,22
1.429	Жилая комната №1	11,50
1.430	Жилая комната №2	11,06
1.431	Терраса	7,87
1.432	Холл	7,45
1.433	С/у №2	1,85
1.434	С/у №1	4,45
1.435	Жилая комната №3	10,18
1.436	Жилая комната №2	11,25
1.437	Терраса	11,18
1.438	Кухня-ниша	5,74
1.439	Жилая комната №1	11,55
1.440	Терраса №2	3,66

Экспликация помещений Корпус А. Этаж 21		
Номер	Имя	Площадь, м2
1.441	Жилая комната №2	11,85
1.442	С/у №2	5,73
1.443	С/у №1	3,28
1.444	Кухня-ниша	2,43
1.445	Жилая комната №1	11,88
1.446	Жилая комната №3	12,86
1.447	Холл	9,21
1.448	Терраса №1	7,75
1.449	Холл	5,79
1.450	Кухня-ниша	6,96
1.451	Жилая комната №1	11,70
1.452	Жилая комната №2	9,46
1.453	С/у	4,60
1.454	Терраса	28,01
1.455	Жилая комната №2	16,11
1.456	Жилая комната №1	11,36
1.457	Холл	10,32
1.458	С/у	4,99
1.460	Кухня	9,36
1.461	Жилая комната №2	17,38
1.462	Терраса №1	4,13
1.463	С/у №1	4,07
1.464	С/у №2	3,95
1.465	С/у	4,11
1.466	Холл	6,89
1.467	Кухня-ниша	3,82
1.468	Жилая комната №1	11,13
1.469	Жилая комната №3	9,44
1.470	Терраса №2	8,37
1.471	Жилая комната №1	14,31
1.472	Кухня-ниша	3,08
1.473	Холл	4,20
1.474	Жилая комната №2	16,45
1.475	Терраса	16,82
1.476	Жилая комната №3	11,13
1.477	С/у №1	3,31
1.478	Жилая комната №2	14,47
1.479	Жилая комната №1	12,90
1.480	Кухня-ниша	2,98
1.481	Холл	4,16
1.482	С/у №2	4,45
1.483	Терраса	20,57
1.484	Жилая комната №1	14,85
1.485	Терраса	7,94
1.486	Жилая комната №2	10,72
1.487	С/у	4,01
1.488	Холл	4,61
1.489	Кухня-ниша	2,82
1.490	Терраса	9,28
1.491	Жилая комната	10,05
1.492	Кухня	20,01
1.493	Гардеробная	4,06
1.494	Холл	4,82
1.495	С/у	4,11
1.2288	Терраса №2	4,37
1.2289	Терраса №2	4,37
2.101	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МПН)	37,76
2.102	Коридор	62,20
2.103	Коридор	35,67
2.104	Тандер	2,33
2.105	Тандер	2,33

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000-158.00						1-24/01-ДС4-СОУЗ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриворосское муниципальное образование Соколинская Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 26А».		
Изм.	Исполн.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист
Разраб.	Созин	11.25					Р	10
Гип	Майоров	11.25						
Н. контр.	Ермолаева	11.25				Корпус А. Этаж 21. План расположения оборудования и проводов	ООО "КУБИК"	

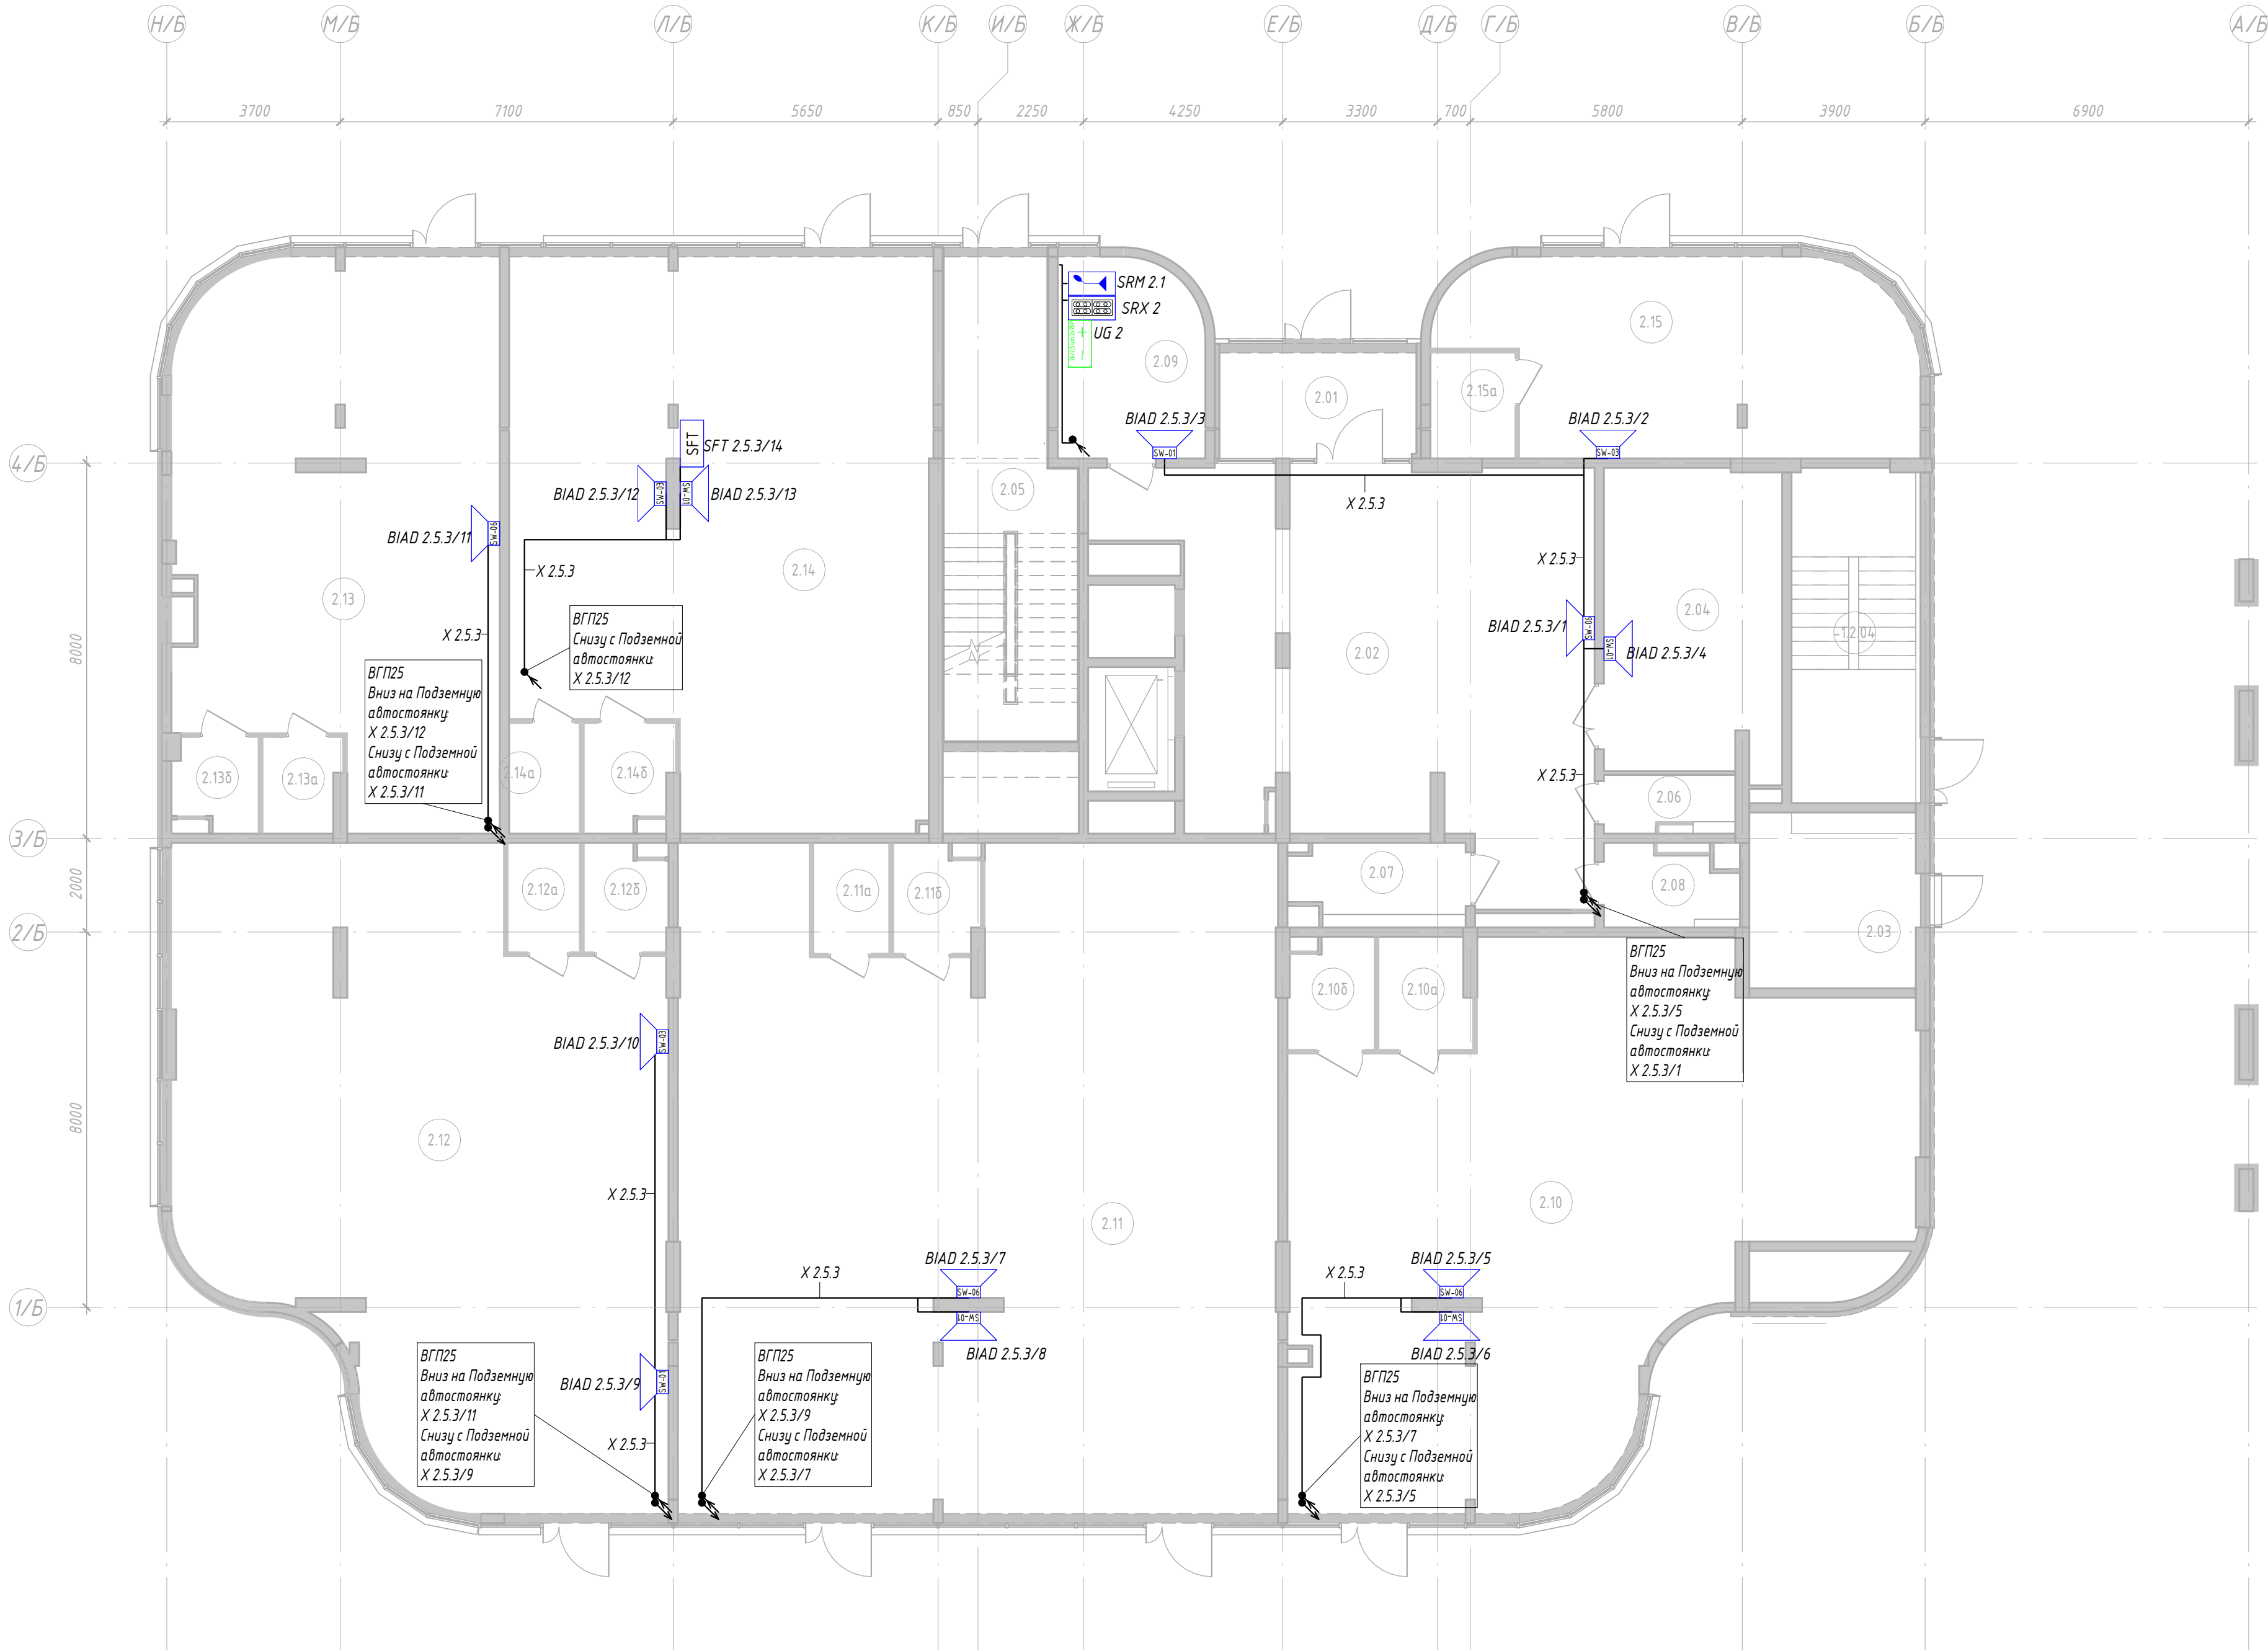


Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 1		
Номер	Имя	Площадь, м2
-1.2.04	Лестничная клетка	19,58
2.01	Тамбур	10,29
2.02	Лифтовый холл (лобби)	74,18
2.03	Электрощитовая	13,43
2.04	Колясочная/ хранение велотехники	24,43
2.05	Лестничная клетка	26,61
2.06	Лапомойка	3,27
2.07	Гостевой санузел/ комната матери и ребенка (доступен для МГН)	6,29
2.08	Помещение уборочного инвентаря	4,64
2.09	Помещение охраны	12,90
2.10	Общее помещение	116,90
2.10а	Помещение уборочного инвентаря	4,54
2.10б	Санитарный узел	4,12
2.11	Общее помещение	172,69
2.11а	Помещение уборочного инвентаря	3,76
2.11б	Санитарный узел	3,98
2.12	Общее помещение	122,46
2.12а	Помещение уборочного инвентаря	3,53
2.12б	Санитарный узел	3,87
2.13	Общее помещение	75,12
2.13а	Помещение уборочного инвентаря	3,23
2.13б	Санитарный узел	3,36
2.14	Общее помещение	100,89
2.14а	Помещение уборочного инвентаря	3,53
2.14б	Санитарный узел	4,06
2.15	Коммерческое помещение	38,31
2.15а	Санитарный узел	4,06

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»			1-24/01-ДС4-СОУЗ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созин	11.25							P	11	
ГИП	Майоров	11.25				Корпус Б. Этаж 1. План расположения оборудования проводок.			ООО "КУБИК"		
Н. контр.	Ермолаева	11.25									


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

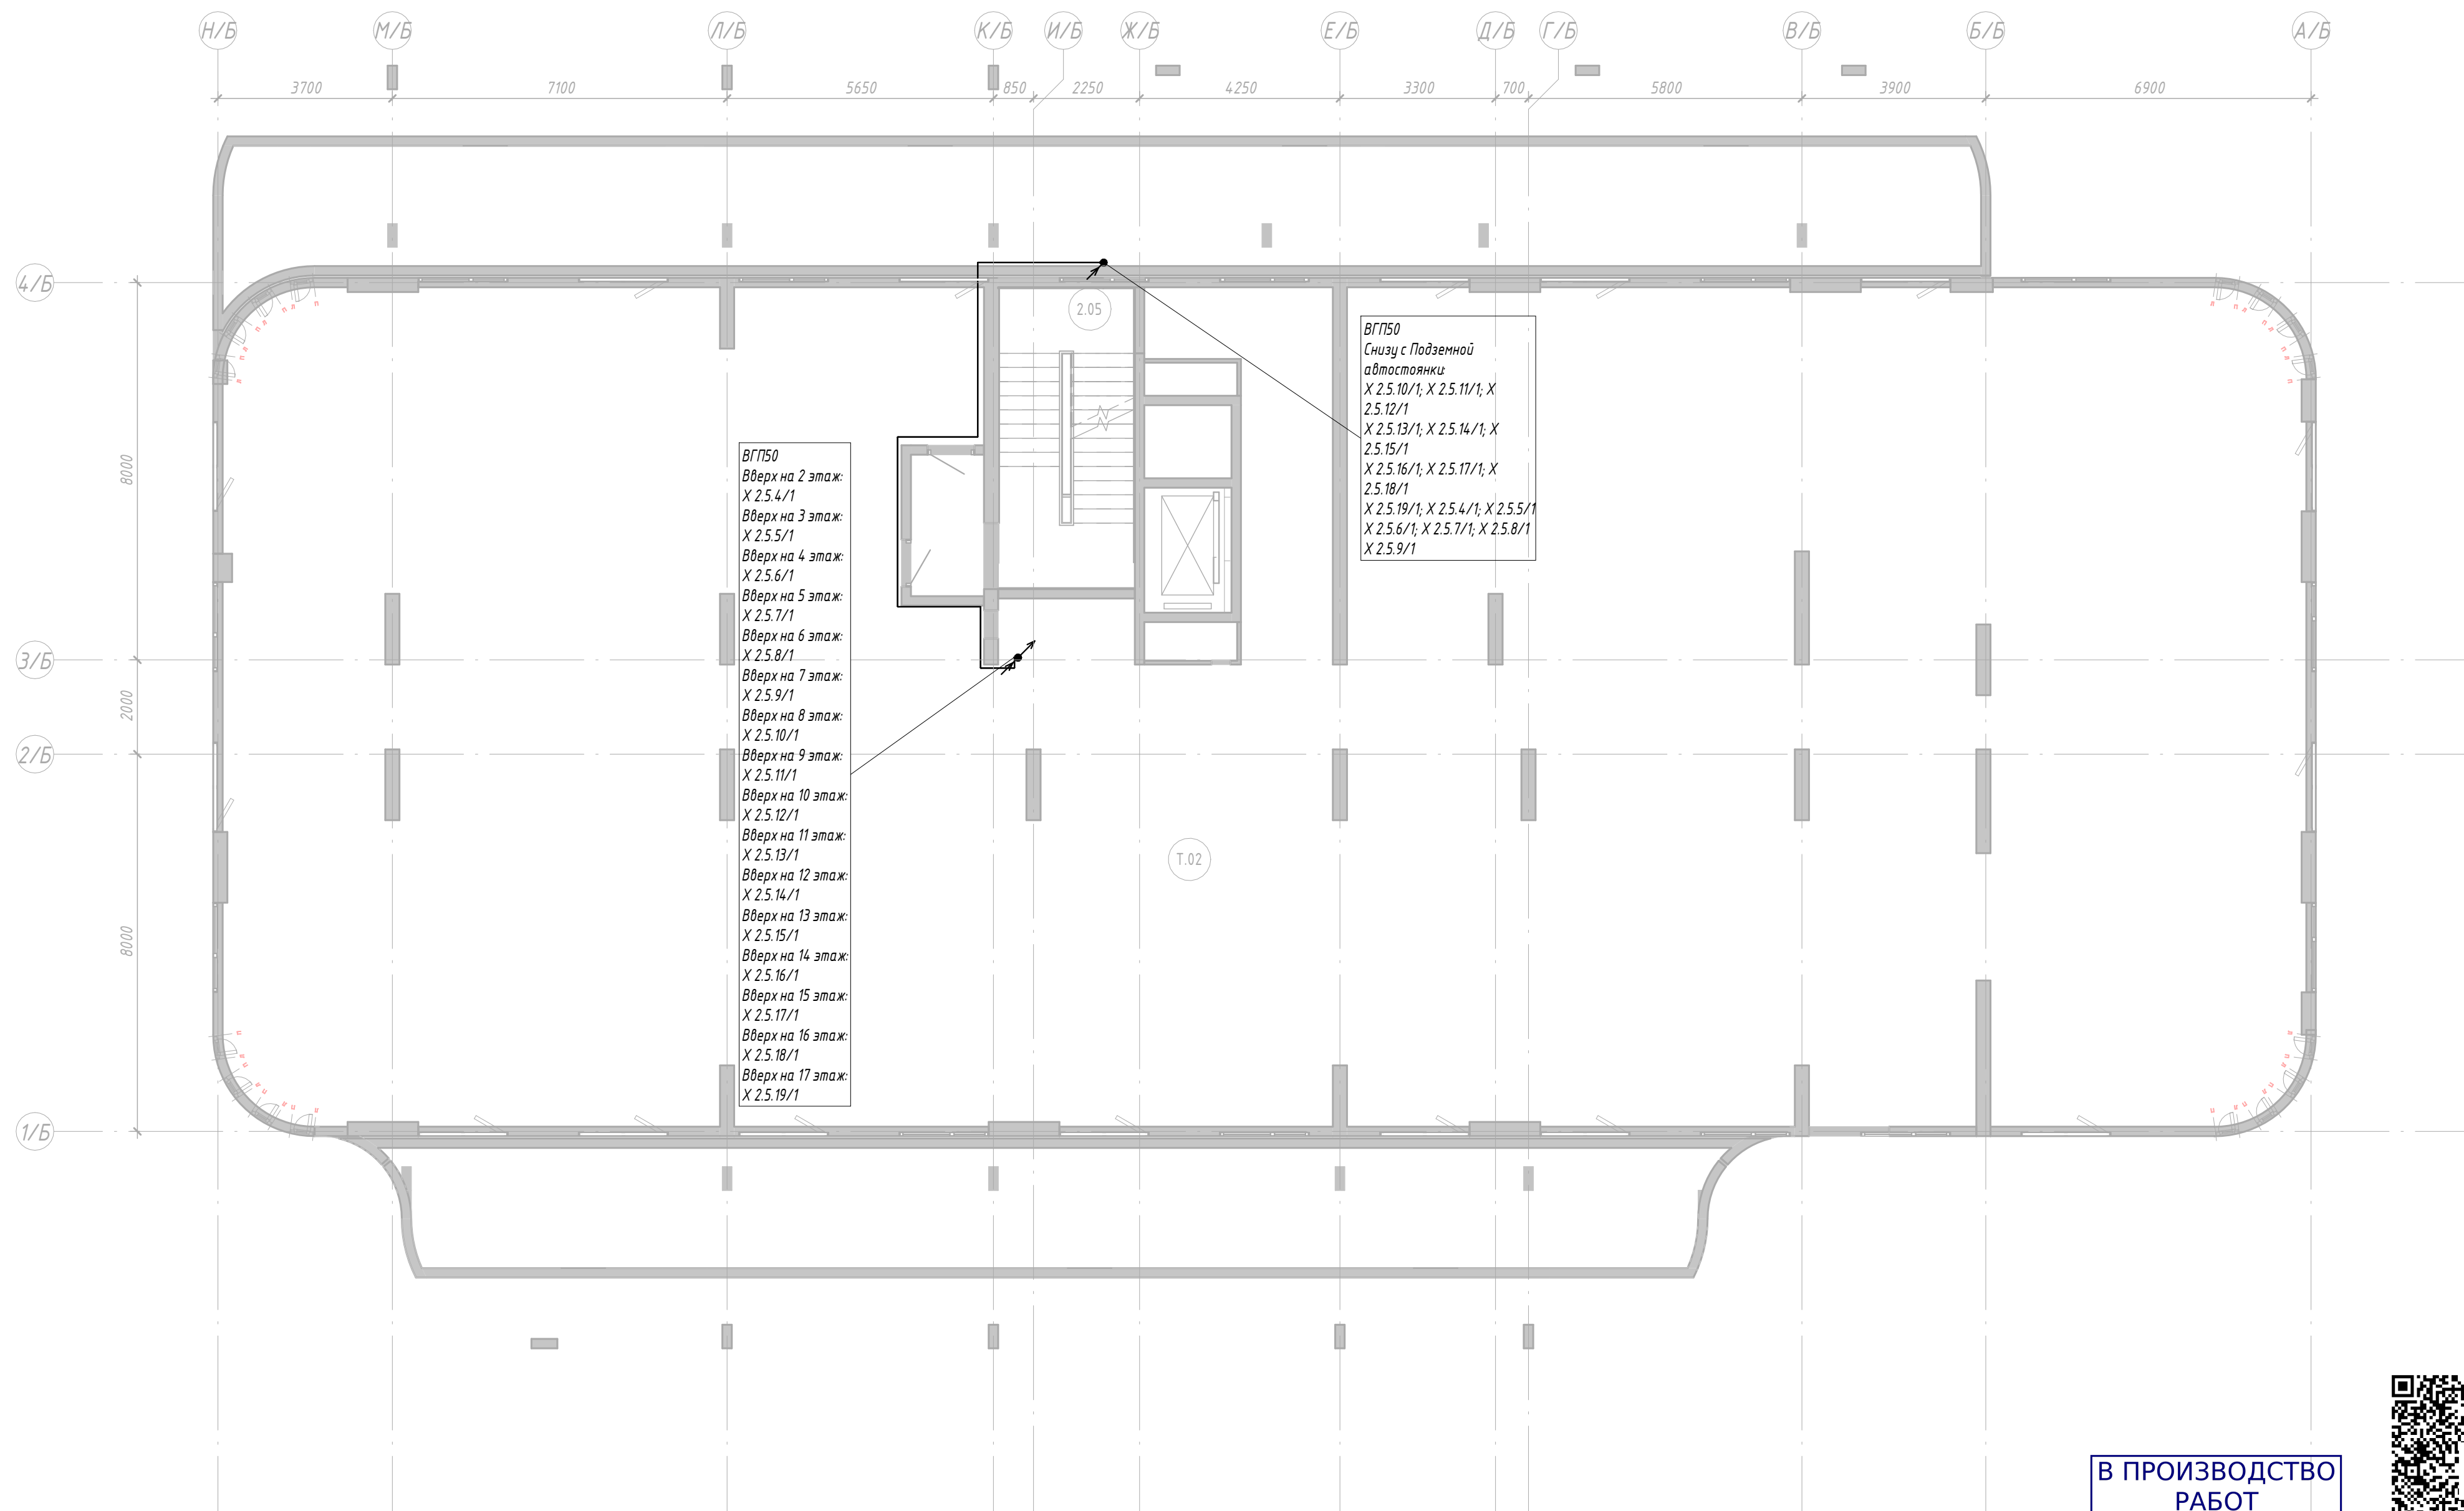

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						№ ЗАДАЧИ: С-03				000 "КУБИК"			
						Заказчик: 000 «Открытые мастерские»						1-24/01-ДС4-СОУЗ	
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом				Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Созинов												

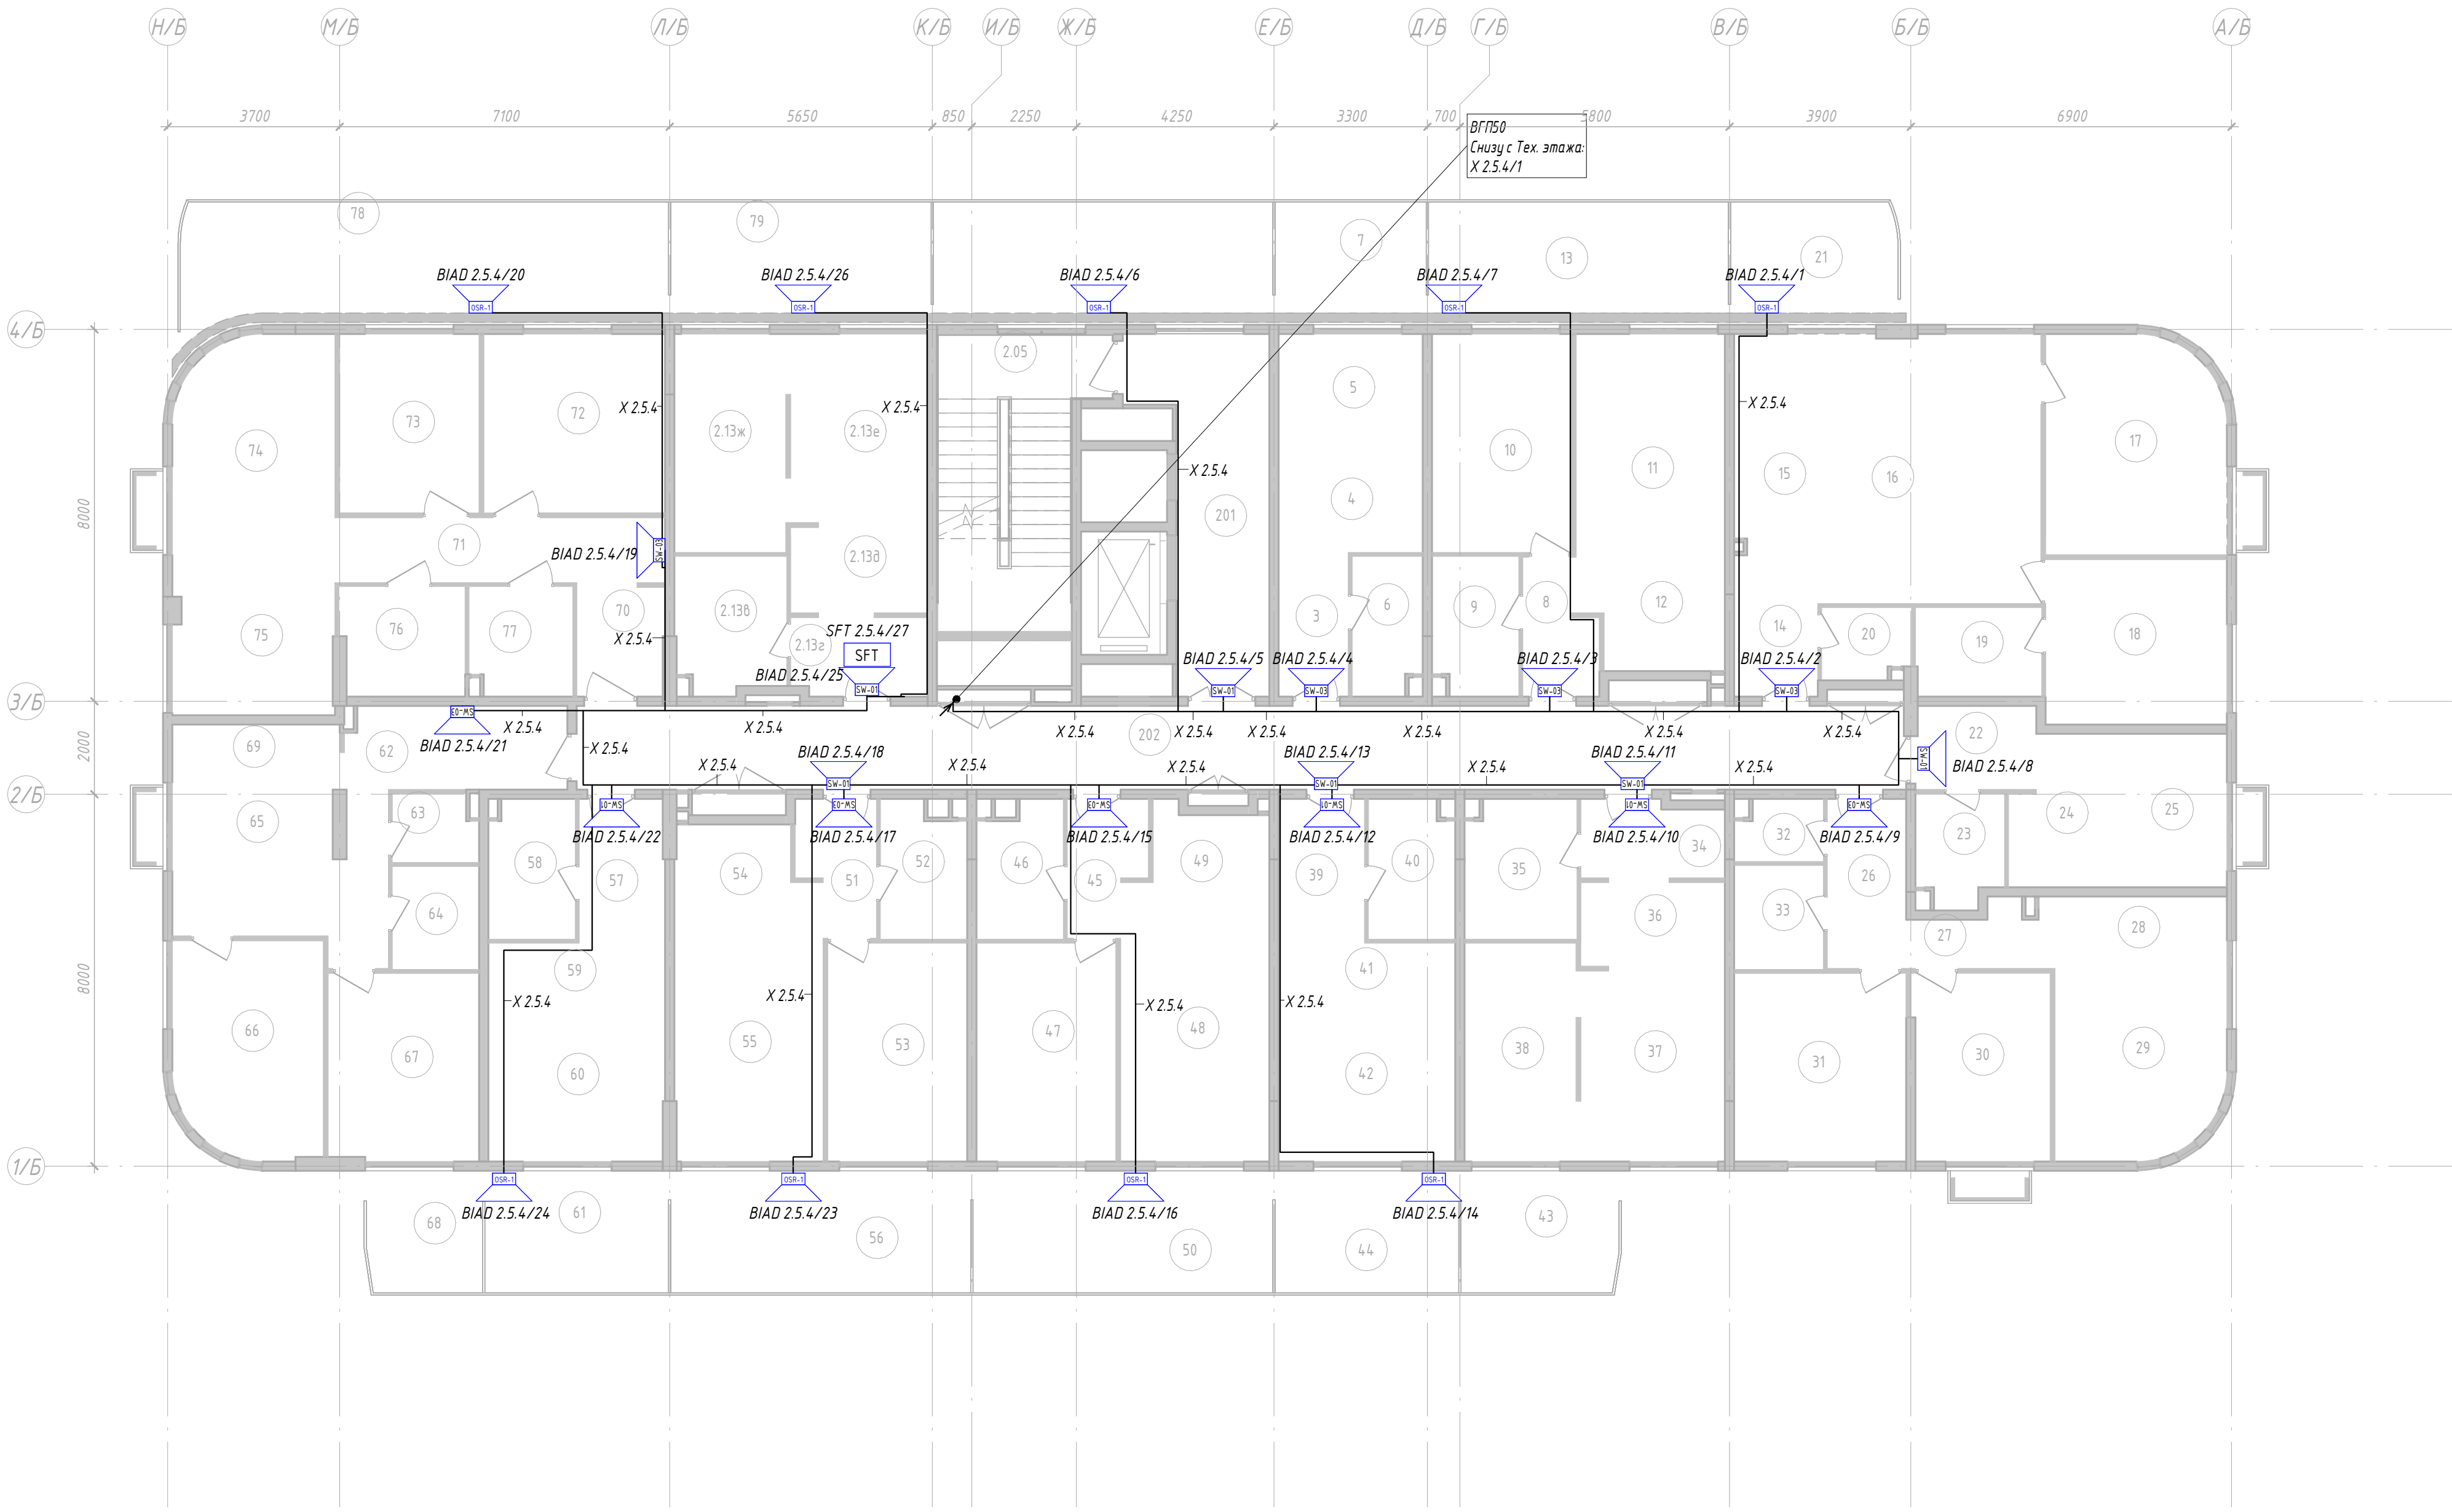


Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 2		
Номер	Имя	Площадь, м2
2.05	Лестничная клетка	19,48
2.13б	С/у	6,82
2.13а	Холл	4,92
2.13д	Кухня-ниша	5,78
2.13е	Жилая комната №1	11,98
2.13ж	Жилая комната №2	11,51
3	Холл	4,65
4	Кухня-ниша	5,89
5	Жилая комната	8,68
6	С/у	4,40
7	Терраса	7,18
8	Холл	4,17
9	С/у	5,46
10	Жилая комната №2	14,10
11	Жилая комната №1	15,36
12	Кухня-ниша	7,21
13	Терраса	14,22
14	Холл	3,60
15	Кухня-ниша	10,34
16	Жилая комната №1	27,75
17	Жилая комната №2	17,71
18	Жилая комната №3	13,85
19	С/у №1	5,19
20	С/у №2	2,89
21	Терраса	7,85
22	Холл	4,65
23	С/у	4,35
24	Кухня-ниша	6,48
25	Жилая комната	8,25
26	Холл	4,42
27	Коридор	5,15
28	Кухня-ниша	6,28
29	Жилая комната №1	14,54
30	Жилая комната №2	11,84
31	Жилая комната №3	14,99
32	С/у №1	2,40
33	С/у №2	4,30
34	Холл	5,08
35	С/у	7,12
36	Кухня-ниша	5,83
37	Жилая комната №1	12,94
38	Жилая комната №2	11,28
39	Холл	5,74
40	С/у	5,46
41	Кухня-ниша	5,70
42	Жилая комната	12,16
43	Терраса	7,38
44	Терраса	8,58
45	Холл	4,47
46	С/у	5,20
47	Жилая комната №2	14,10
48	Жилая комната №1	15,36
49	Кухня-ниша	7,66
50	Терраса	14,17
51	Холл	4,47
52	С/у	5,20
53	Жилая комната №2	14,10
54	Кухня-ниша	6,93
55	Жилая комната №1	15,30
56	Терраса	14,36
57	Холл	5,67
58	С/у	5,51
59	Кухня-ниша	5,70
60	Жилая комната	12,10
61	Терраса	8,58
62	Холл	8,56
63	С/у №1	2,62
64	С/у №2	4,15
65	Жилая комната №1	15,11
66	Жилая комната №2	14,56
67	Жилая комната №3	13,08
68	Терраса	5,52
69	Кухня-ниша	5,04
70	Холл	7,19
71	Коридор	7,28
72	Жилая комната №3	15,02
73	Жилая комната №2	11,55
74	Жилая комната №1	17,91
75	Кухня-ниша	9,78
76	С/у №1	6,23
77	С/у №2	5,16
78	Терраса	23,19
79	Терраса	12,43
201	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	17,35
202	Коридор	514,5

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: C-65



0.000=158,00						Заказчик: 000 «Открытые мастерские»			1-24/01-ДС4-СОУЗ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов		000 "КУБИК"
Разраб.	Созинав				11.25		Р	13			
ГИП	Майоров				11.25						000 "КУБИК"
Н. контр.	Ермолаева				11.25	Корпус Б. Этаж 2. План расположения оборудования проводок					

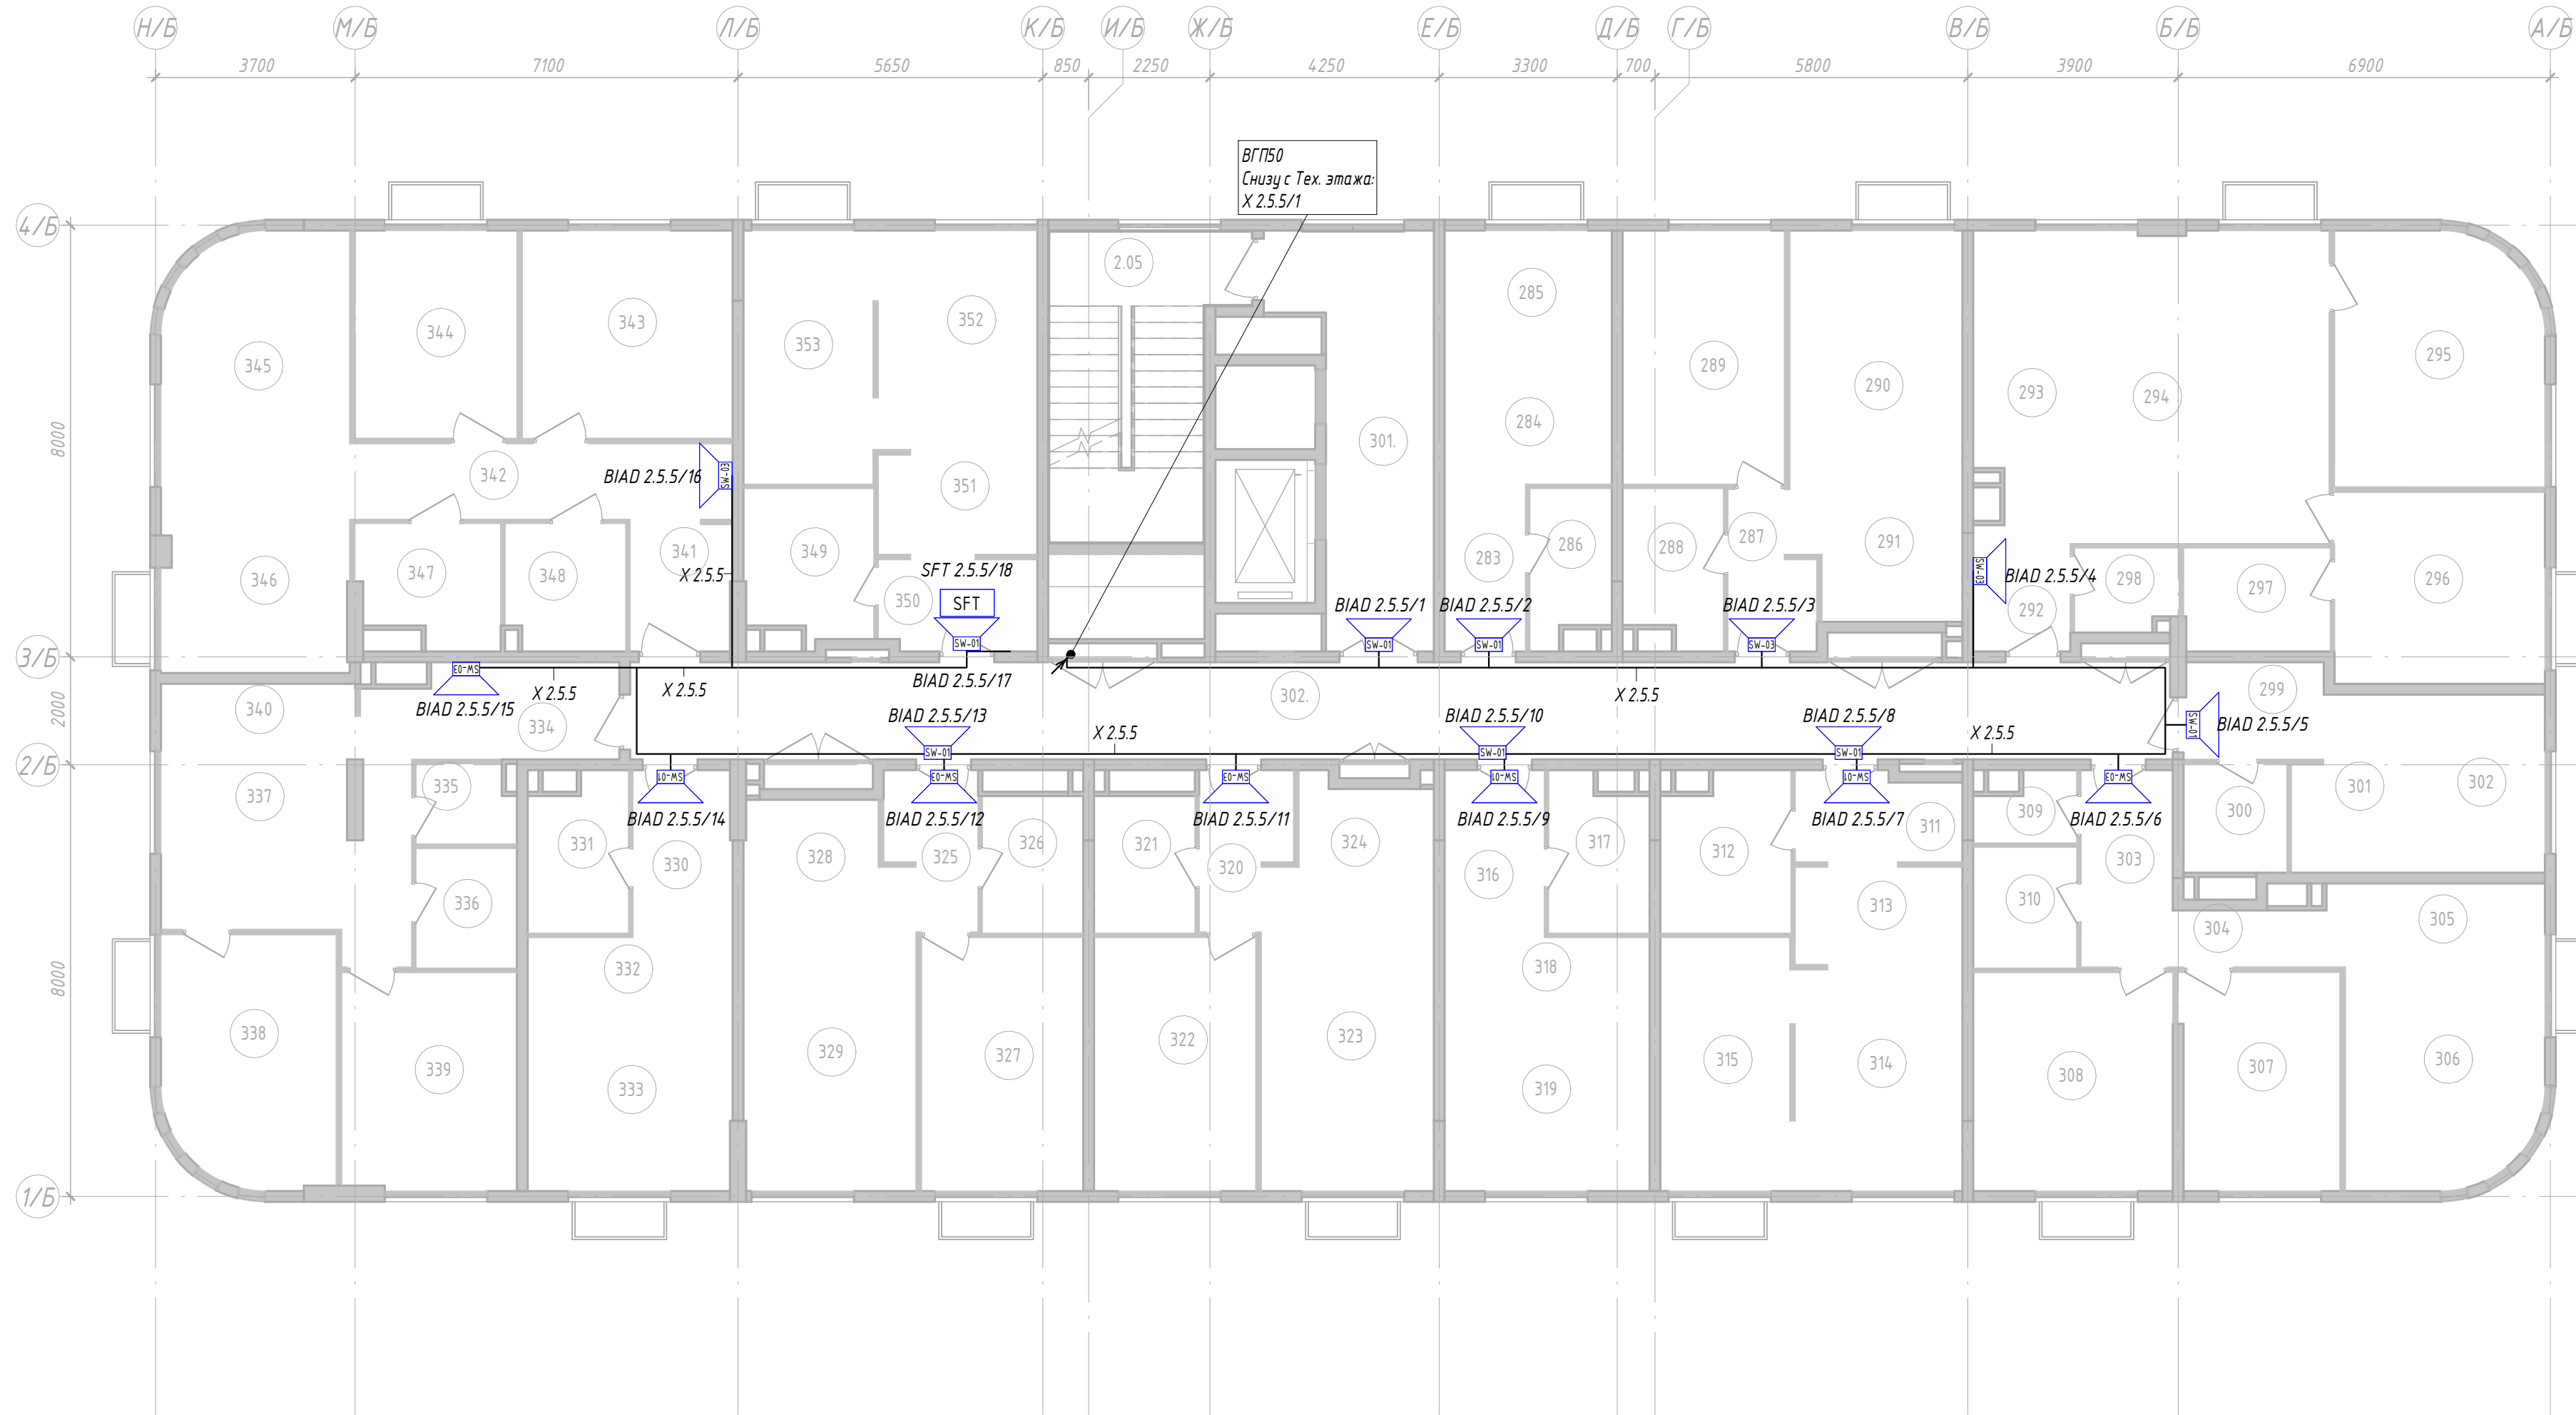


Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 3		
Номер	Имя	Площадь, м2
205	Лестничная клетка	17,70
283	Холл	4,65
284	Кухня-ниша	5,89
285	Жилая комната	8,68
286	С/у	4,11
287	Холл	4,17
288	С/у	5,16
289	Жилая комната №2	14,10
290	Жилая комната №1	15,36
291	Кухня-ниша	7,21
292	Холл	3,60
293	Кухня-ниша	9,82
294	Жилая комната №1	27,75
295	Жилая комната №2	17,71
296	Жилая комната №3	13,85
297	С/у №1	5,19
298	С/у №2	2,90
299	Холл	4,65
300	С/у	3,88
301	Кухня-ниша	6,48
301.	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	17,35
302	Жилая комната	8,25
302.	Коридор	51,45
303	Холл	4,42
304	Коридор	4,78
305	Кухня-ниша	6,28
306	Жилая комната №1	14,54
307	Жилая комната №2	11,84
308	Жилая комната №3	14,99
309	С/у №1	2,14
310	С/у №2	4,30
311	Холл	5,08
312	С/у	6,84
313	Кухня-ниша	5,83
314	Жилая комната №1	12,94
315	Жилая комната №2	11,28
316	Холл	5,73

Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 3		
Номер	Имя	Площадь, м2
317	С/у	5,15
318	Кухня-ниша	5,70
319	Жилая комната	12,16
320	Холл	4,47
321	С/у	4,75
322	Жилая комната №2	14,10
323	Жилая комната №1	15,36
324	Кухня-ниша	7,66
325	Холл	4,47
326	С/у	4,75
327	Жилая комната №2	14,10
328	Кухня-ниша	6,93
329	Жилая комната №1	15,30
330	Холл	5,67
331	С/у	5,17
332	Кухня-ниша	5,70
333	Жилая комната	12,10
334	Холл	8,08
335	С/у №1	2,62
336	С/у №2	4,15
337	Жилая комната №1	15,11
338	Жилая комната №2	14,56
339	Жилая комната №3	13,08
340	Кухня-ниша	5,04
341	Холл	7,19
342	Коридор	7,28
343	Жилая комната №3	15,02
344	Жилая комната №2	11,55
345	Жилая комната №1	17,91
346	Кухня-ниша	9,78
347	С/у №1	5,67
348	С/у №2	5,15
349	С/у	6,46
350	Холл	4,92
351	Кухня-ниша	5,78
352	Жилая комната №1	11,98
353	Жилая комната №2	11,51

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000-158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»			1-24/01-ДС4-СОУЗ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созинов	11.25							Р	14	
ГИП	Майоров	11.25				Корпус Б. Этажи 3 - 13. План расположения оборудования проводок.			ООО "КУБИК"		
Н. контр.	Ермолаева	11.25									

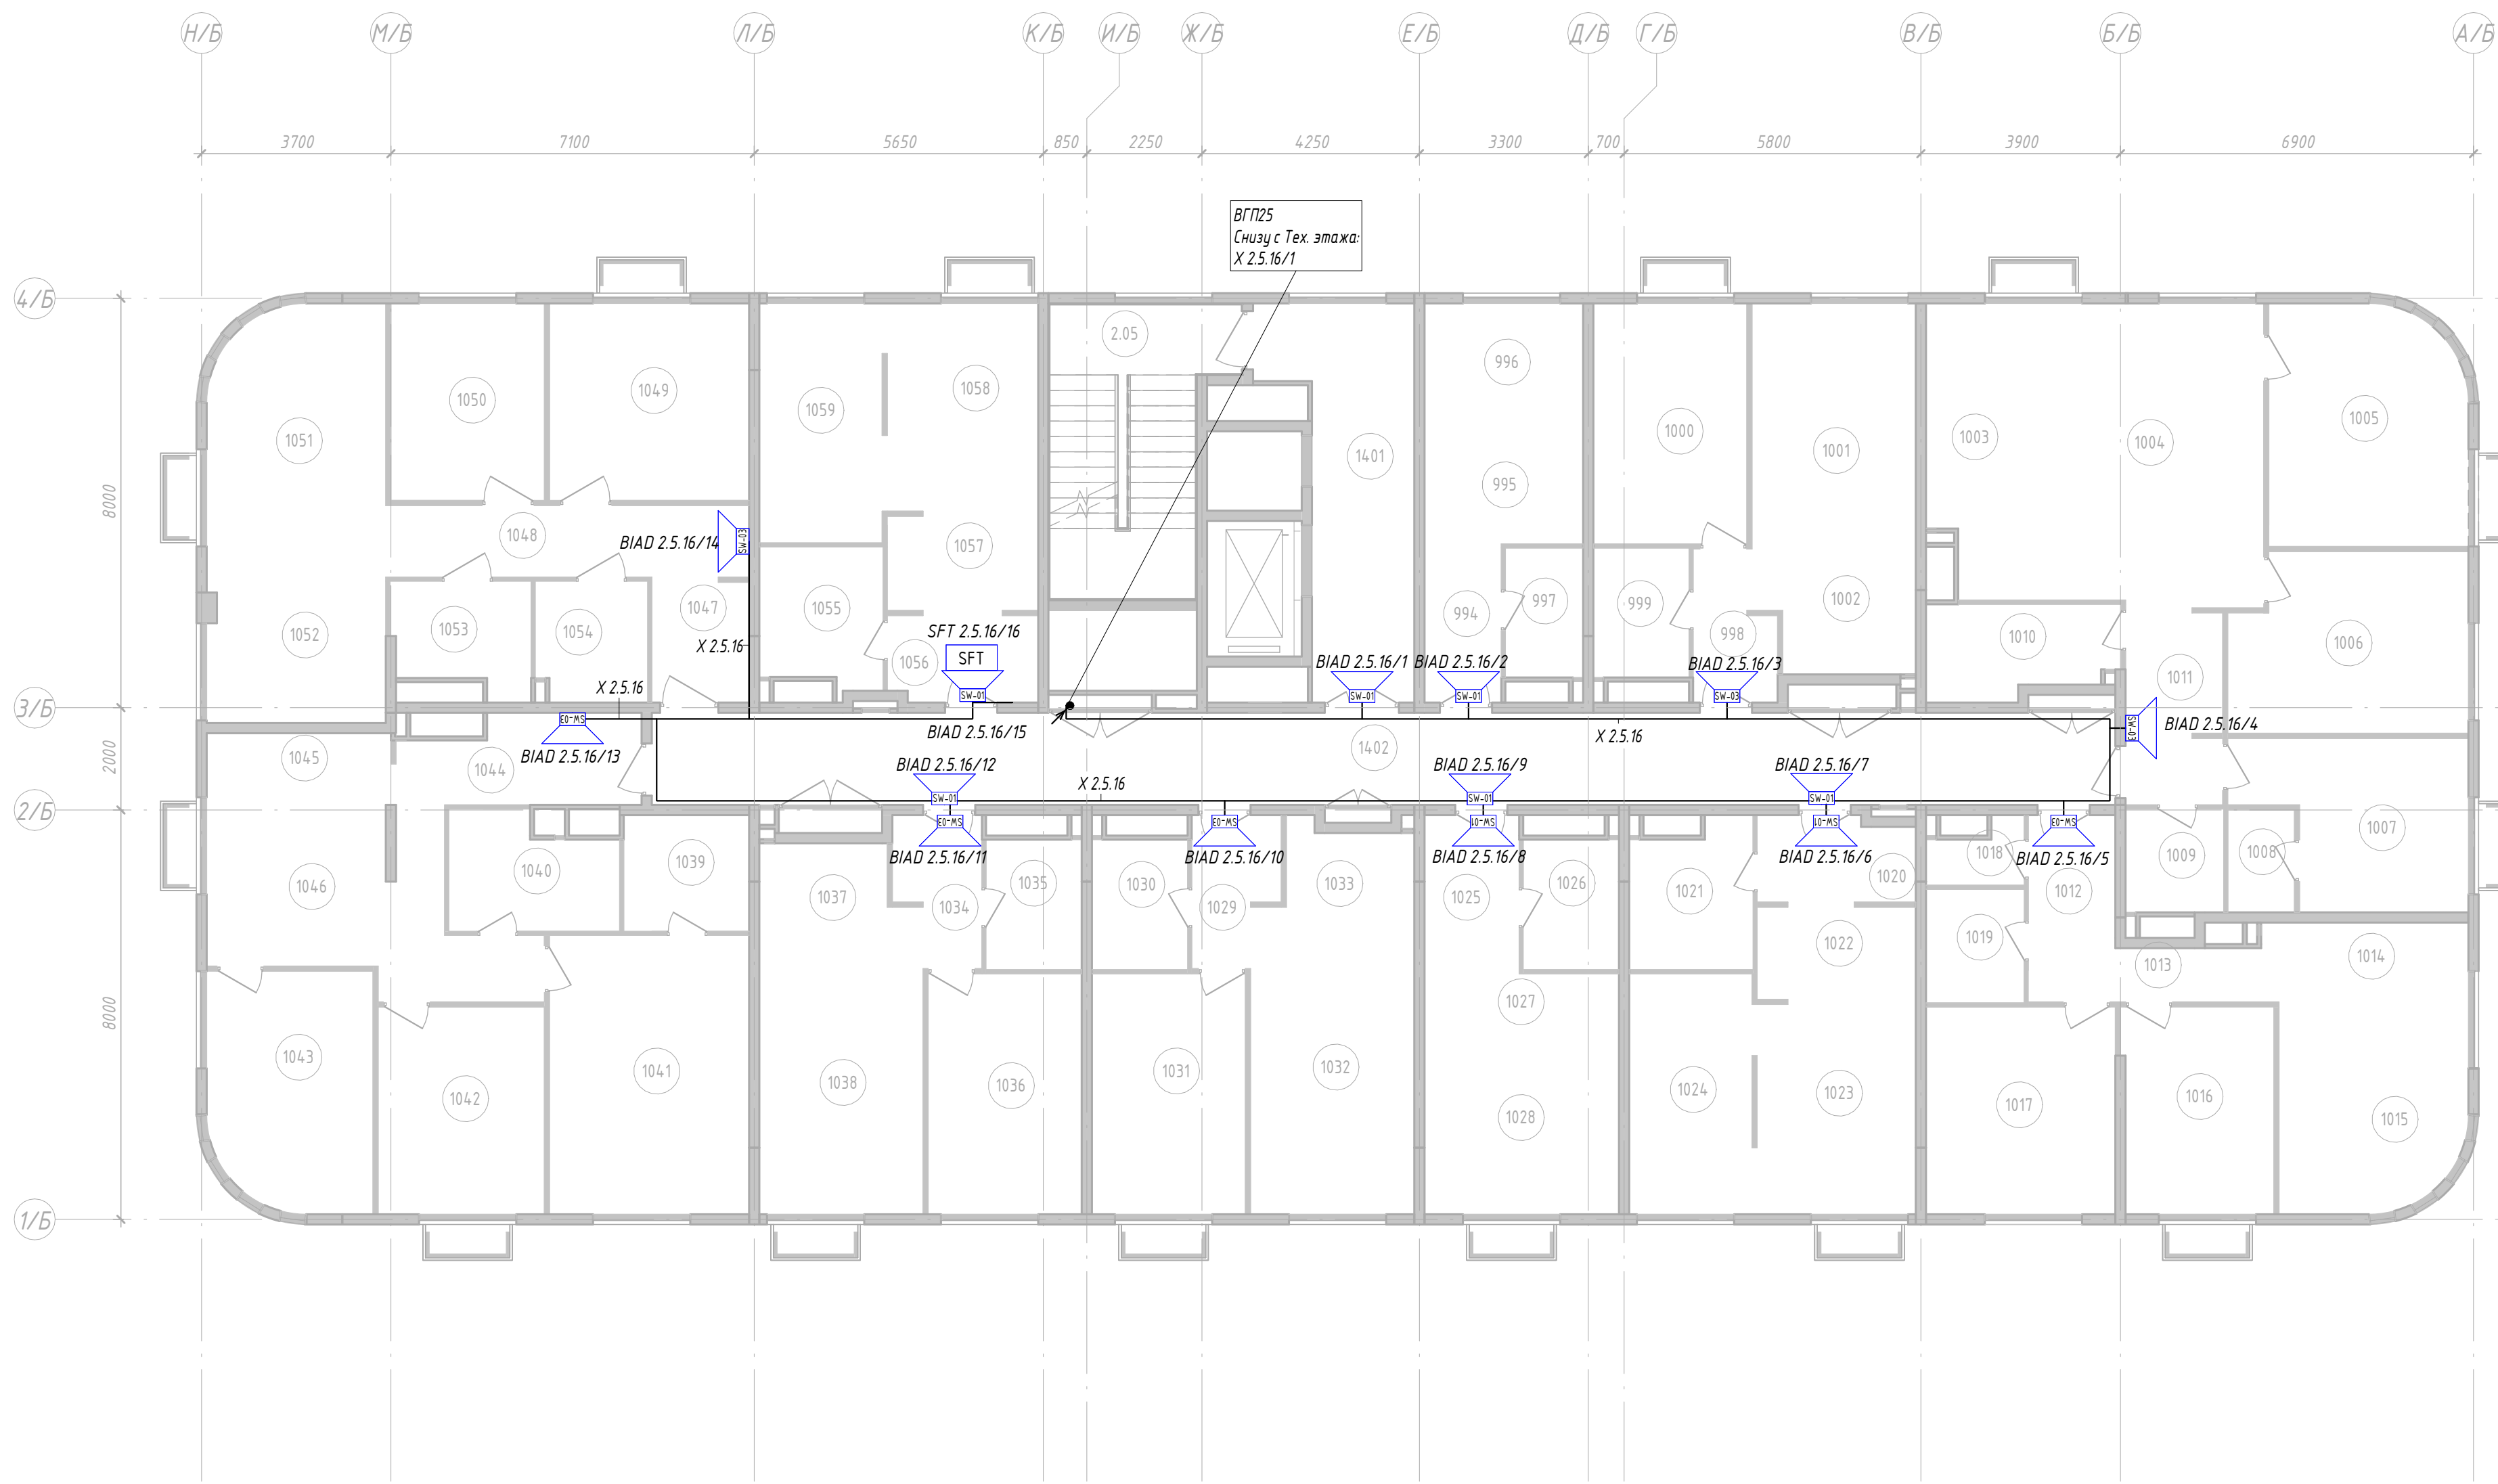


Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 14		
Номер	Имя	Площадь, м2
2.05	Лестничная клетка	17,70
283	Холл	4,65
284	Кухня-ниша	5,89
285	Жилая комната	8,68
286	С/у	4,11
287	Холл	4,17
288	С/у	5,16
289	Жилая комната №2	14,10
290	Жилая комната №1	15,36
291	Кухня-ниша	7,21
292	Холл	3,60
293	Кухня-ниша	9,82
294	Жилая комната №1	27,75
295	Жилая комната №2	17,71
296	Жилая комната №3	13,85
297	С/у №1	5,19
298	С/у №2	2,90
299	Холл	4,65
300	С/у	3,88
301	Кухня-ниша	6,48
301.	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	17,35
302	Жилая комната	8,25
302.	Коридор	51,45
303	Холл	4,42
304	Коридор	4,78
305	Кухня-ниша	6,28
306	Жилая комната №1	14,54
307	Жилая комната №2	11,84
308	Жилая комната №3	14,99
309	С/у №1	2,14
310	С/у №2	4,30
311	Холл	5,08
312	С/у	6,84
313	Кухня-ниша	5,83
314	Жилая комната №1	12,94
315	Жилая комната №2	11,28
316	Холл	5,73

Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 14		
Номер	Имя	Площадь, м2
317	С/у	5,15
318	Кухня-ниша	5,70
319	Жилая комната	12,16
320	Холл	4,47
321	С/у	4,75
322	Жилая комната №2	14,10
323	Жилая комната №1	15,36
324	Кухня-ниша	7,66
325	Холл	4,47
326	С/у	4,75
327	Жилая комната №2	14,10
328	Кухня-ниша	6,93
329	Жилая комната №1	15,30
330	Холл	5,67
331	С/у	5,17
332	Кухня-ниша	5,70
333	Жилая комната	12,10
334	Холл	8,08
335	С/у №1	2,62
336	С/у №2	4,15
337	Жилая комната №1	15,11
338	Жилая комната №2	14,56
339	Жилая комната №3	13,08
340	Кухня-ниша	5,04
341	Холл	7,19
342	Коридор	7,28
343	Жилая комната №3	15,02
344	Жилая комната №2	11,55
345	Жилая комната №1	17,91
346	Кухня-ниша	9,78
347	С/у №1	5,67
348	С/у №2	5,15
349	С/у	6,46
350	Холл	4,92
351	Кухня-ниша	5,78
352	Жилая комната №1	11,98
353	Жилая комната №2	11,51

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000-158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»			1-24/01-ДС4-СОУЗ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созин	11.25							Р	15	
ГИП	Майоров	11.25									
Н. контр.	Ермолаева	11.25				Корпус Б. Этажи 14 - 16. План расположения оборудования проводок.			ООО "КУБИК"		

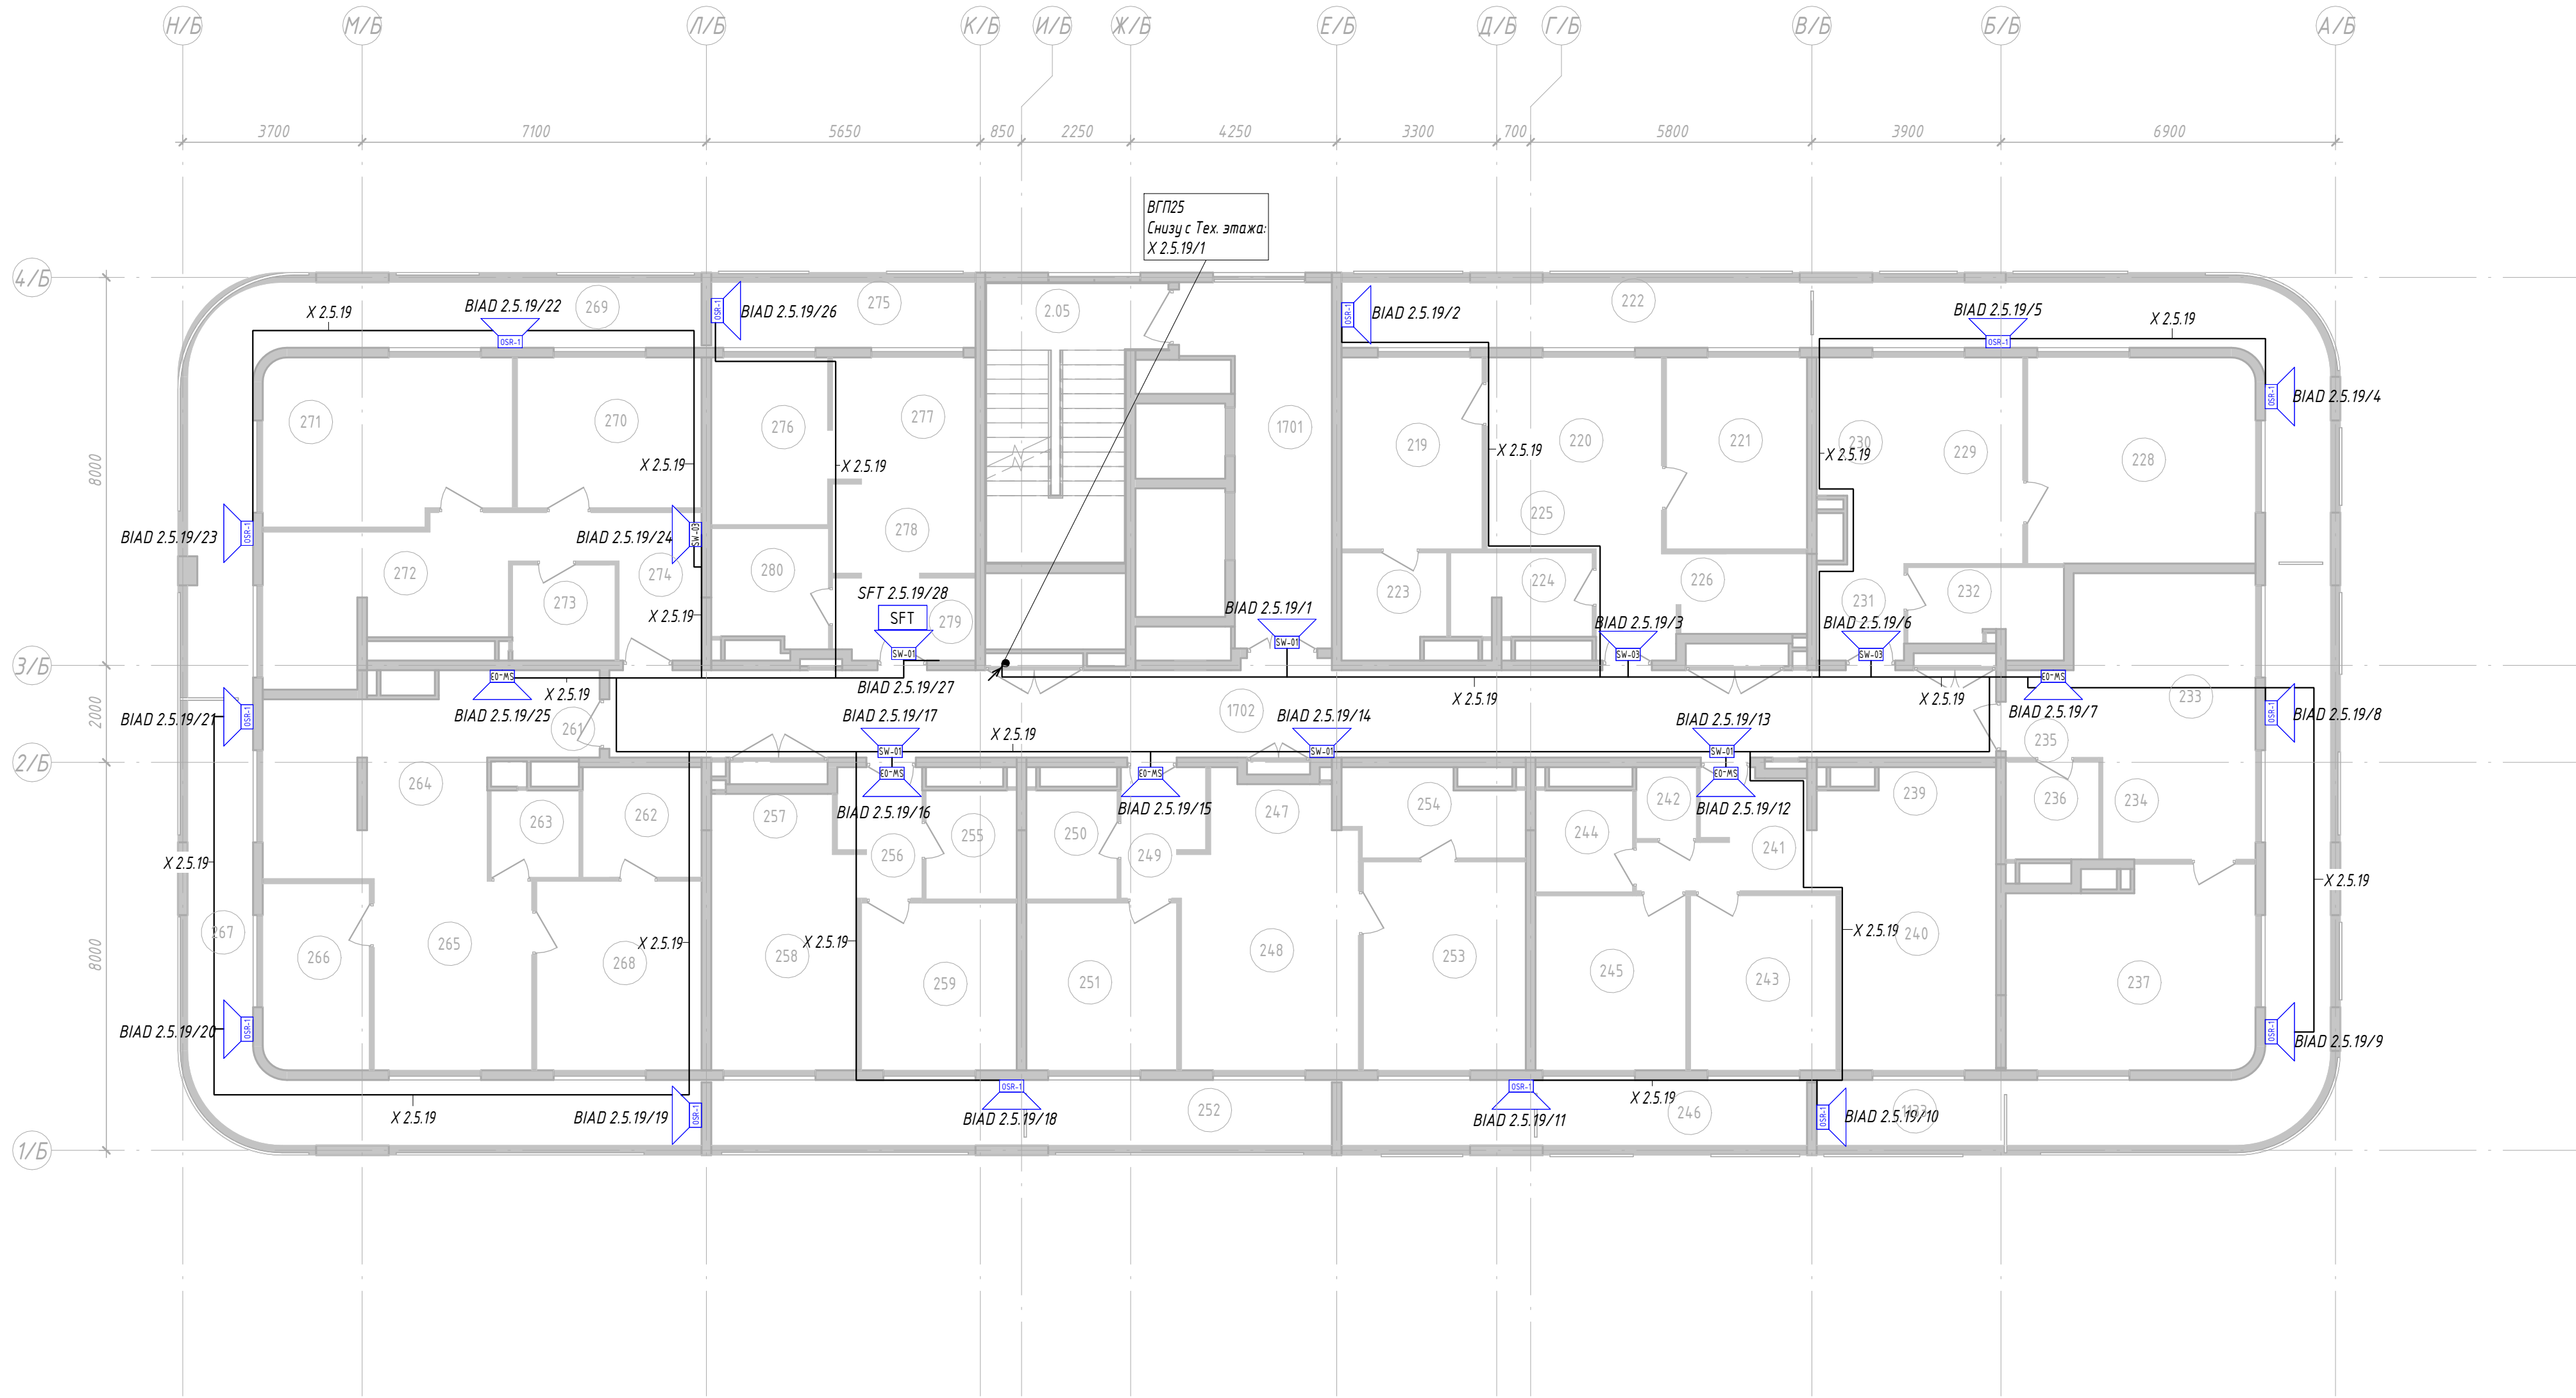

Экспликация помещений Корпус Б. Этаж 17		
Номер	Имя	Площадь, м2
205	Лестничная клетка	17,70
219	Жилая комната №2	11,46
220	Жилая комната №1	11,88
221	Жилая комната №3	11,46
222	Терраса	51,31
223	С/у №1	4,55
224	С/у №2	4,89
225	Кухня-ниша	2,47
226	Холл	8,03
228	Жилая комната №2	19,92
229	Жилая комната №1	10,41
230	Кухня-ниша	6,76
231	Холл	3,59
232	С/у	5,33
233	Жилая комната №1	17,06
234	Кухня-ниша	2,73
235	Холл	3,60
236	С/у	3,88
237	Жилая комната №2	20,24
239	Кухня-ниша	4,20
240	Жилая комната №1	16,47
241	Холл	6,87
242	С/у №1	1,82
243	Жилая комната №2	10,80
244	С/у №2	4,18
245	Жилая комната №3	11,16
246	Терраса №1	11,52
247	Кухня-ниша	4,09
248	Жилая комната №1	16,24
249	Холл	4,23
250	С/у №1	4,19
251	Жилая комната №2	10,69
252	Терраса №1	15,33
253	Жилая комната №3	14,41
254	С/у №2	6,11
255	С/у	4,19
256	Холл	4,30
257	Кухня-ниша	3,13
258	Жилая комната №1	13,34
259	Жилая комната №2	11,04
261	Холл	4,18
262	С/у №1	5,56
263	С/у №2	3,24
264	Кухня-ниша	8,74
265	Жилая комната №1	21,48
266	Жилая комната №2	8,41
267	Терраса	22,08
268	Жилая комната №3	13,27
269	Терраса	21,25
270	Жилая комната №1	11,78
271	Жилая комната №2	17,25
272	Кухня	13,57
273	С/у	4,18
274	Холл	7,49
275	Терраса	6,31
276	Жилая комната №2	8,28
277	Жилая комната №1	7,71
278	Кухня-ниша	5,51
279	Холл	4,91
280	С/у	5,61
1133	Терраса №2	4,81
1701	Лифтовый холл (пожаробезопасный МГН)	16,81
1702	Коридор	51,91

В ПРОИЗВОДСТВО



Дата: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						№ ЗАДАЧИ: С-05						1-24/01-ДС4-СОУЗ					
						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»						1-24/01-ДС4-СОУЗ					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».											
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом						Стадия	Лист	Листов			
Разраб.	Созин			11.25								Р	16				
ГИП	Майоров			11.25		Корпус Б. Этаж 17. План расположения оборудования проводок						ООО "КУБИК"					
Н. контр.	Ермолаева			11.25													

Типовая схема подключения громкоговорителей линий речевого оповещения

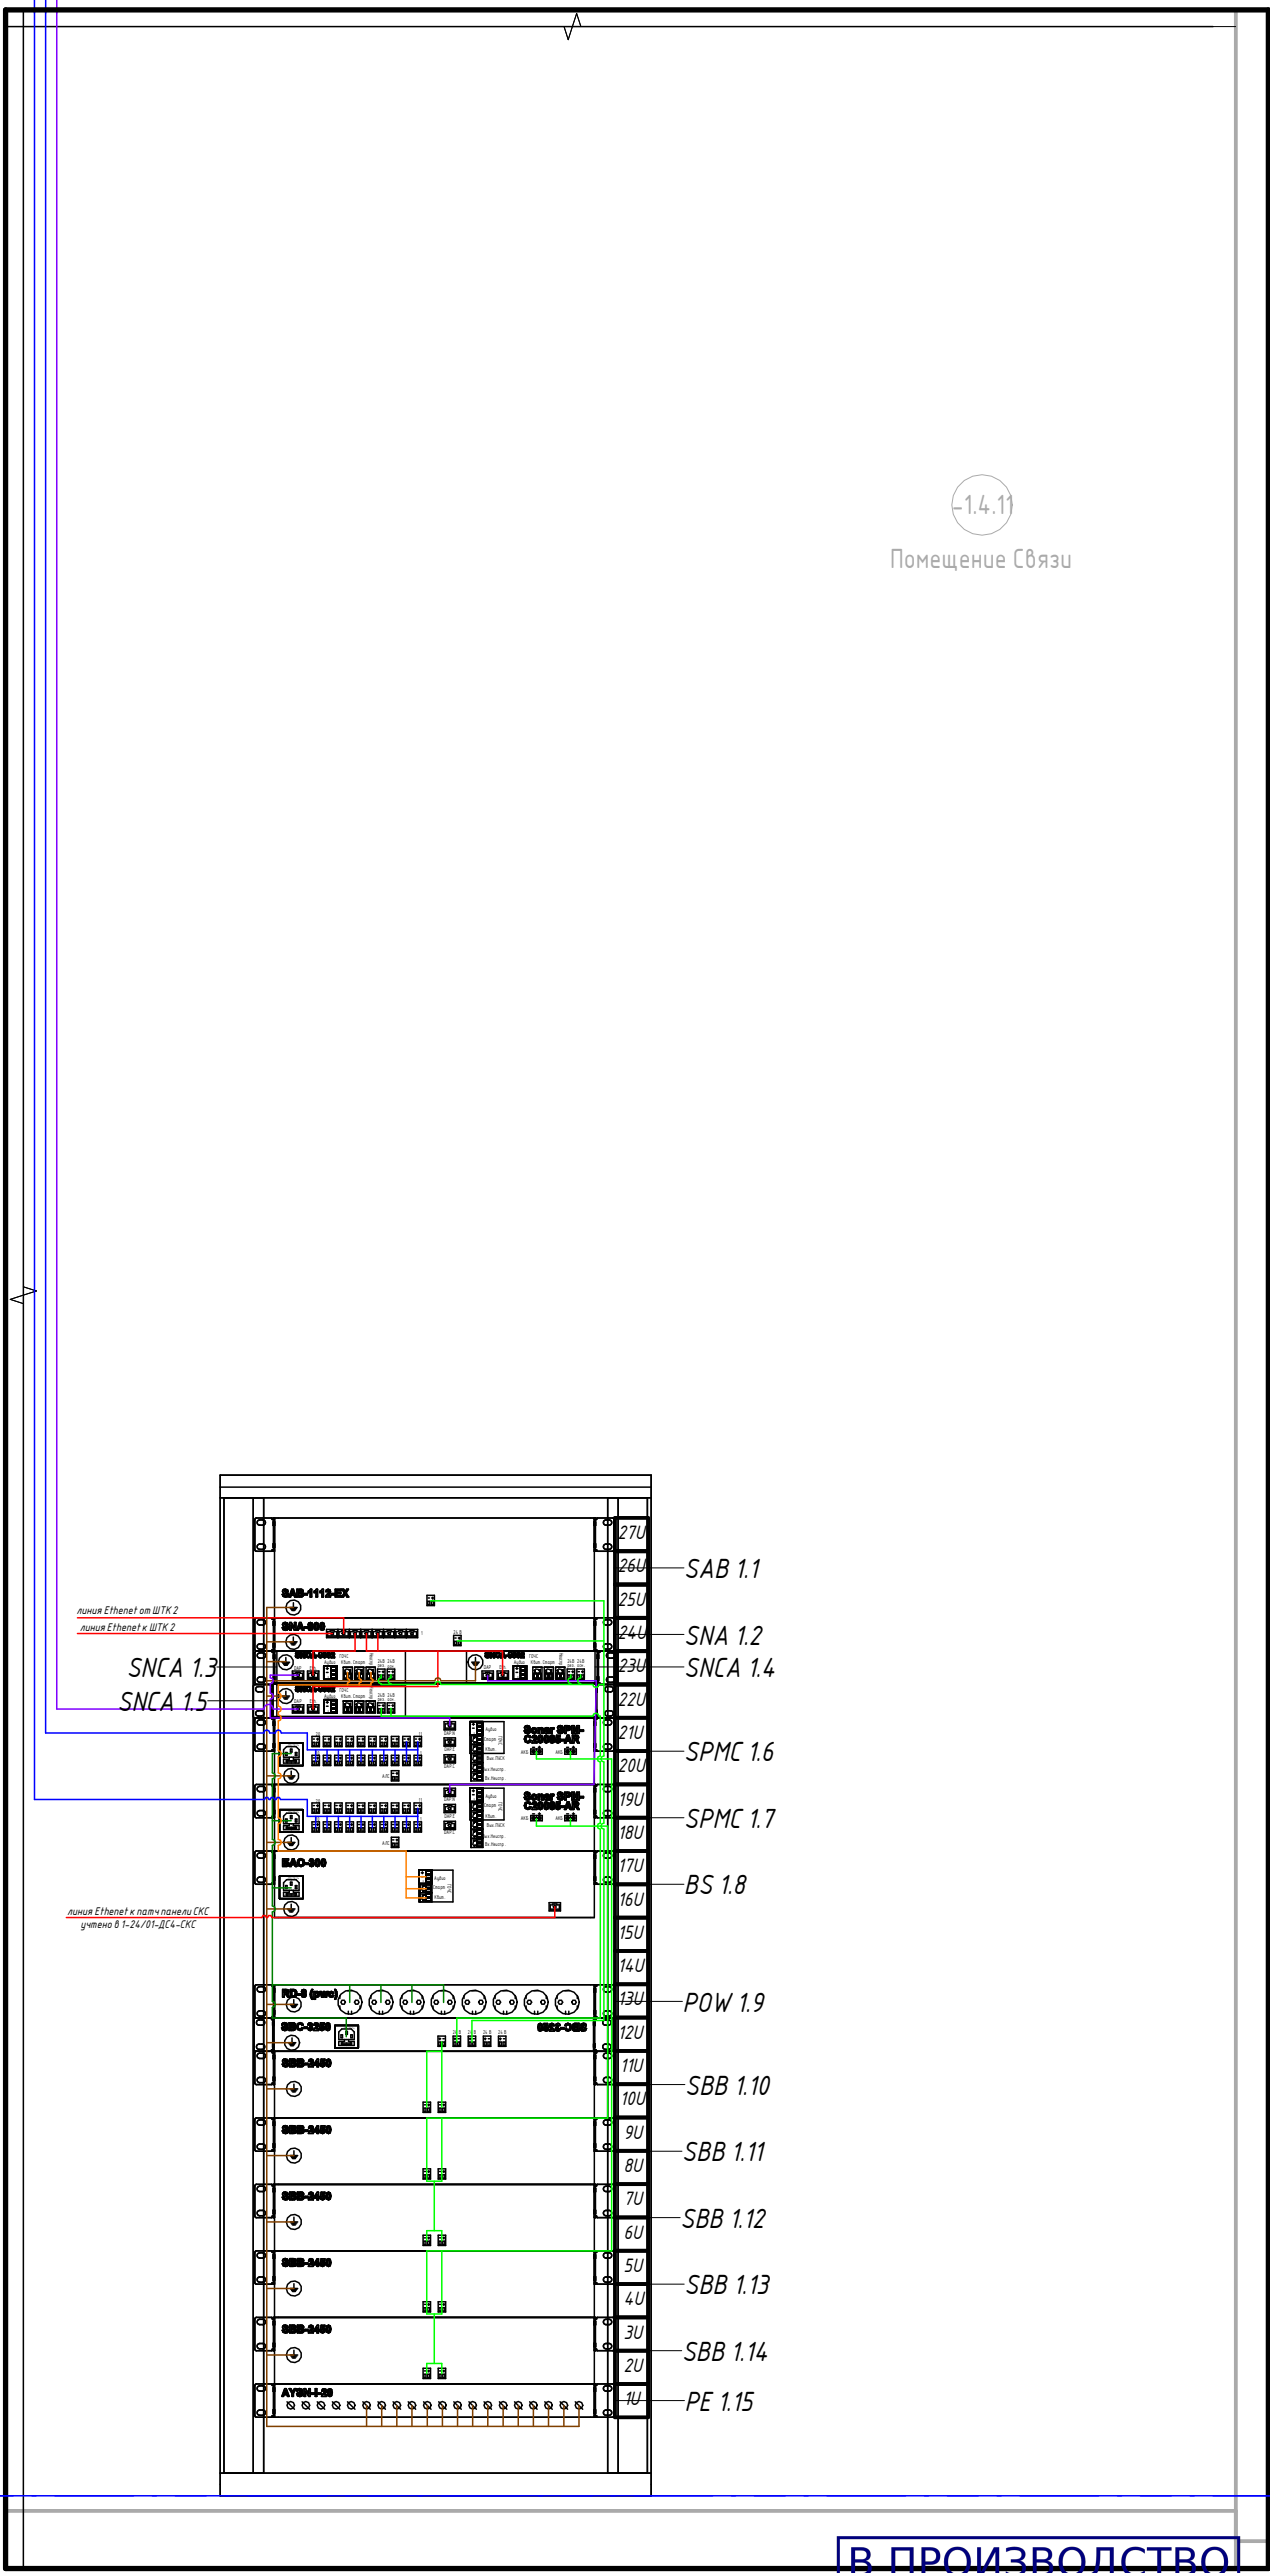
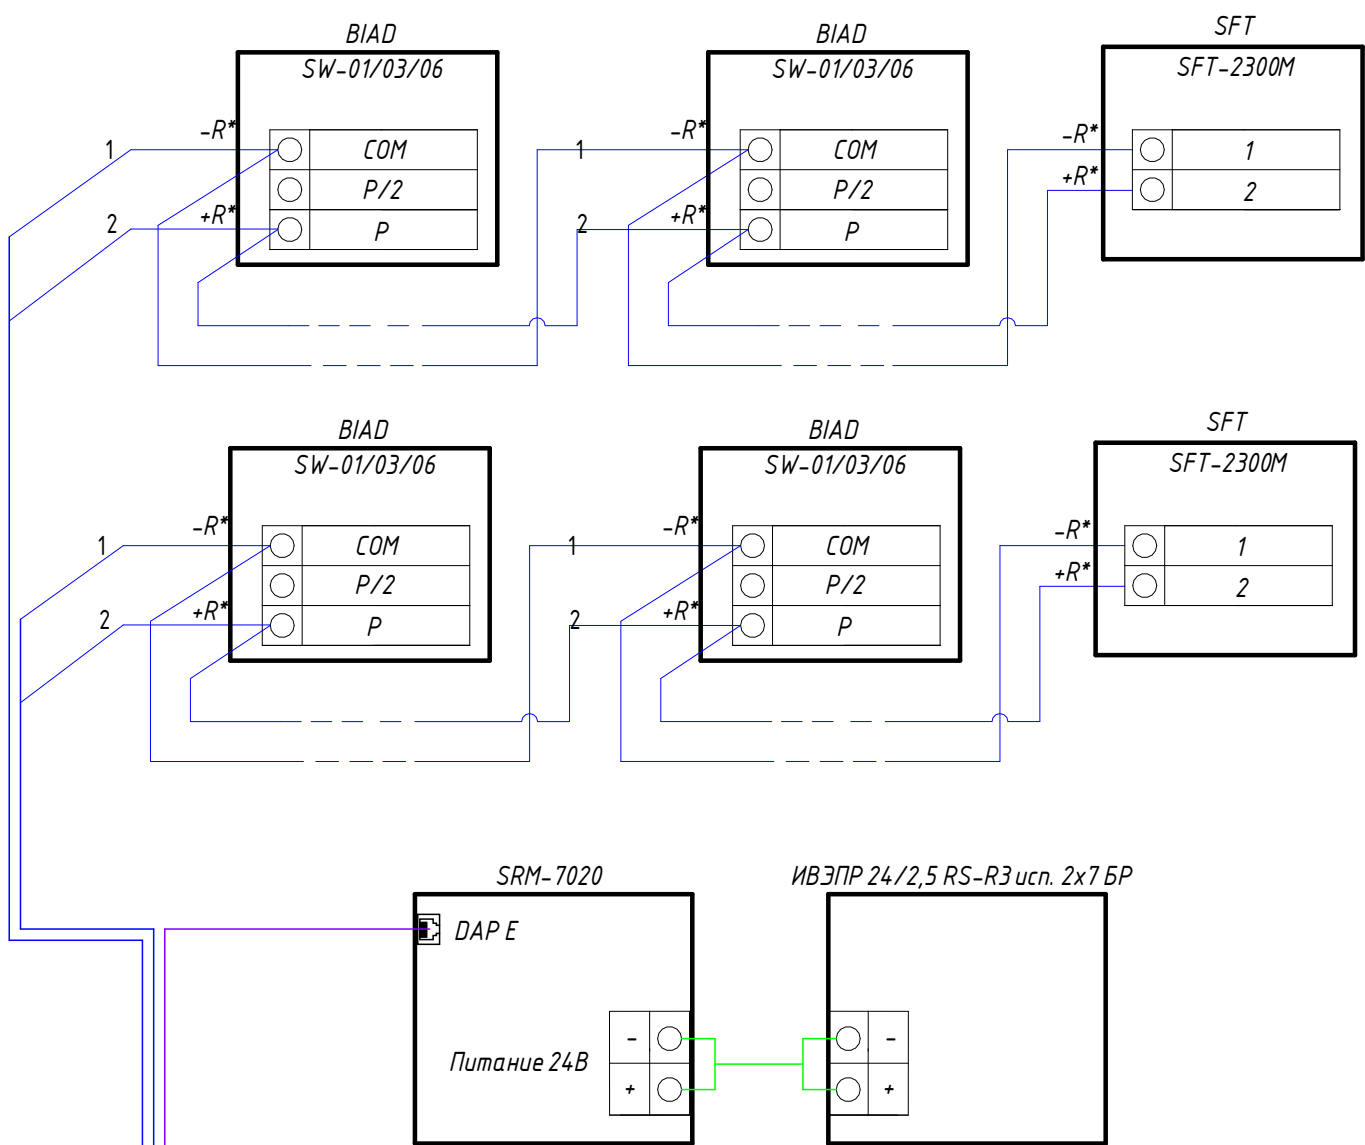


В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: C-65



Инв. № инв. №	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

0.000=158,00						№ ЗАДАЧИ: С-63					
						Заказчик: ООО «Открытые мастерские» 1-24/01-ДС4-СОУЗ					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Созинов										

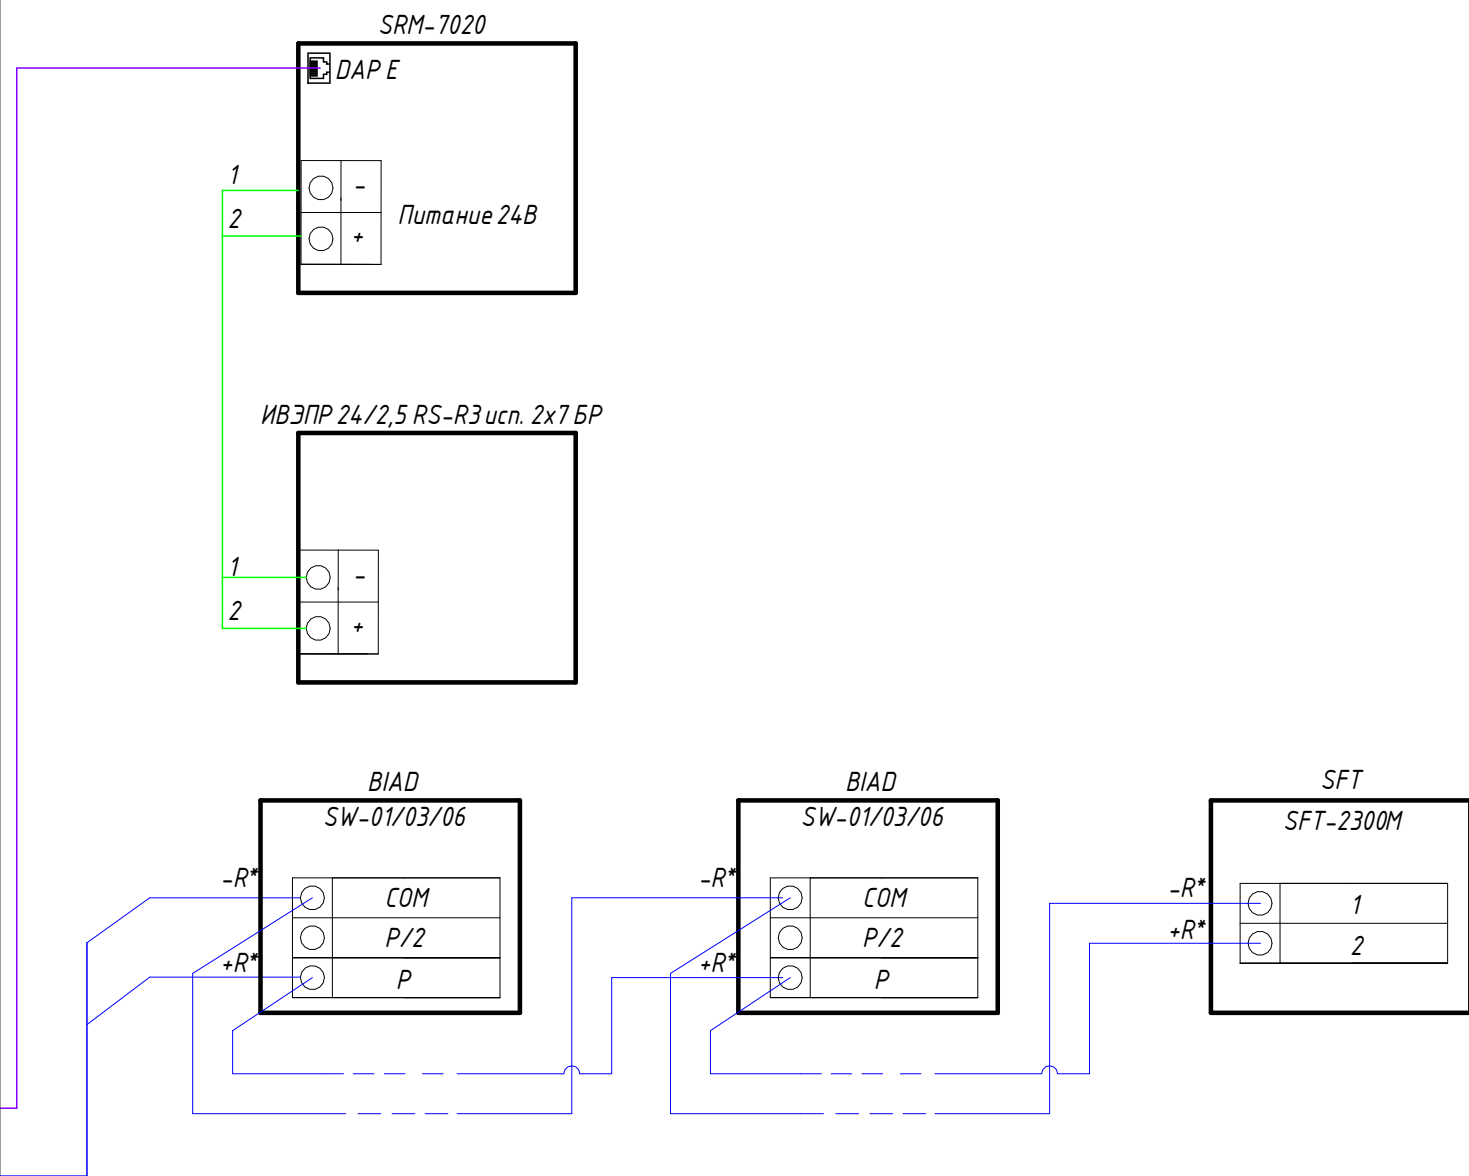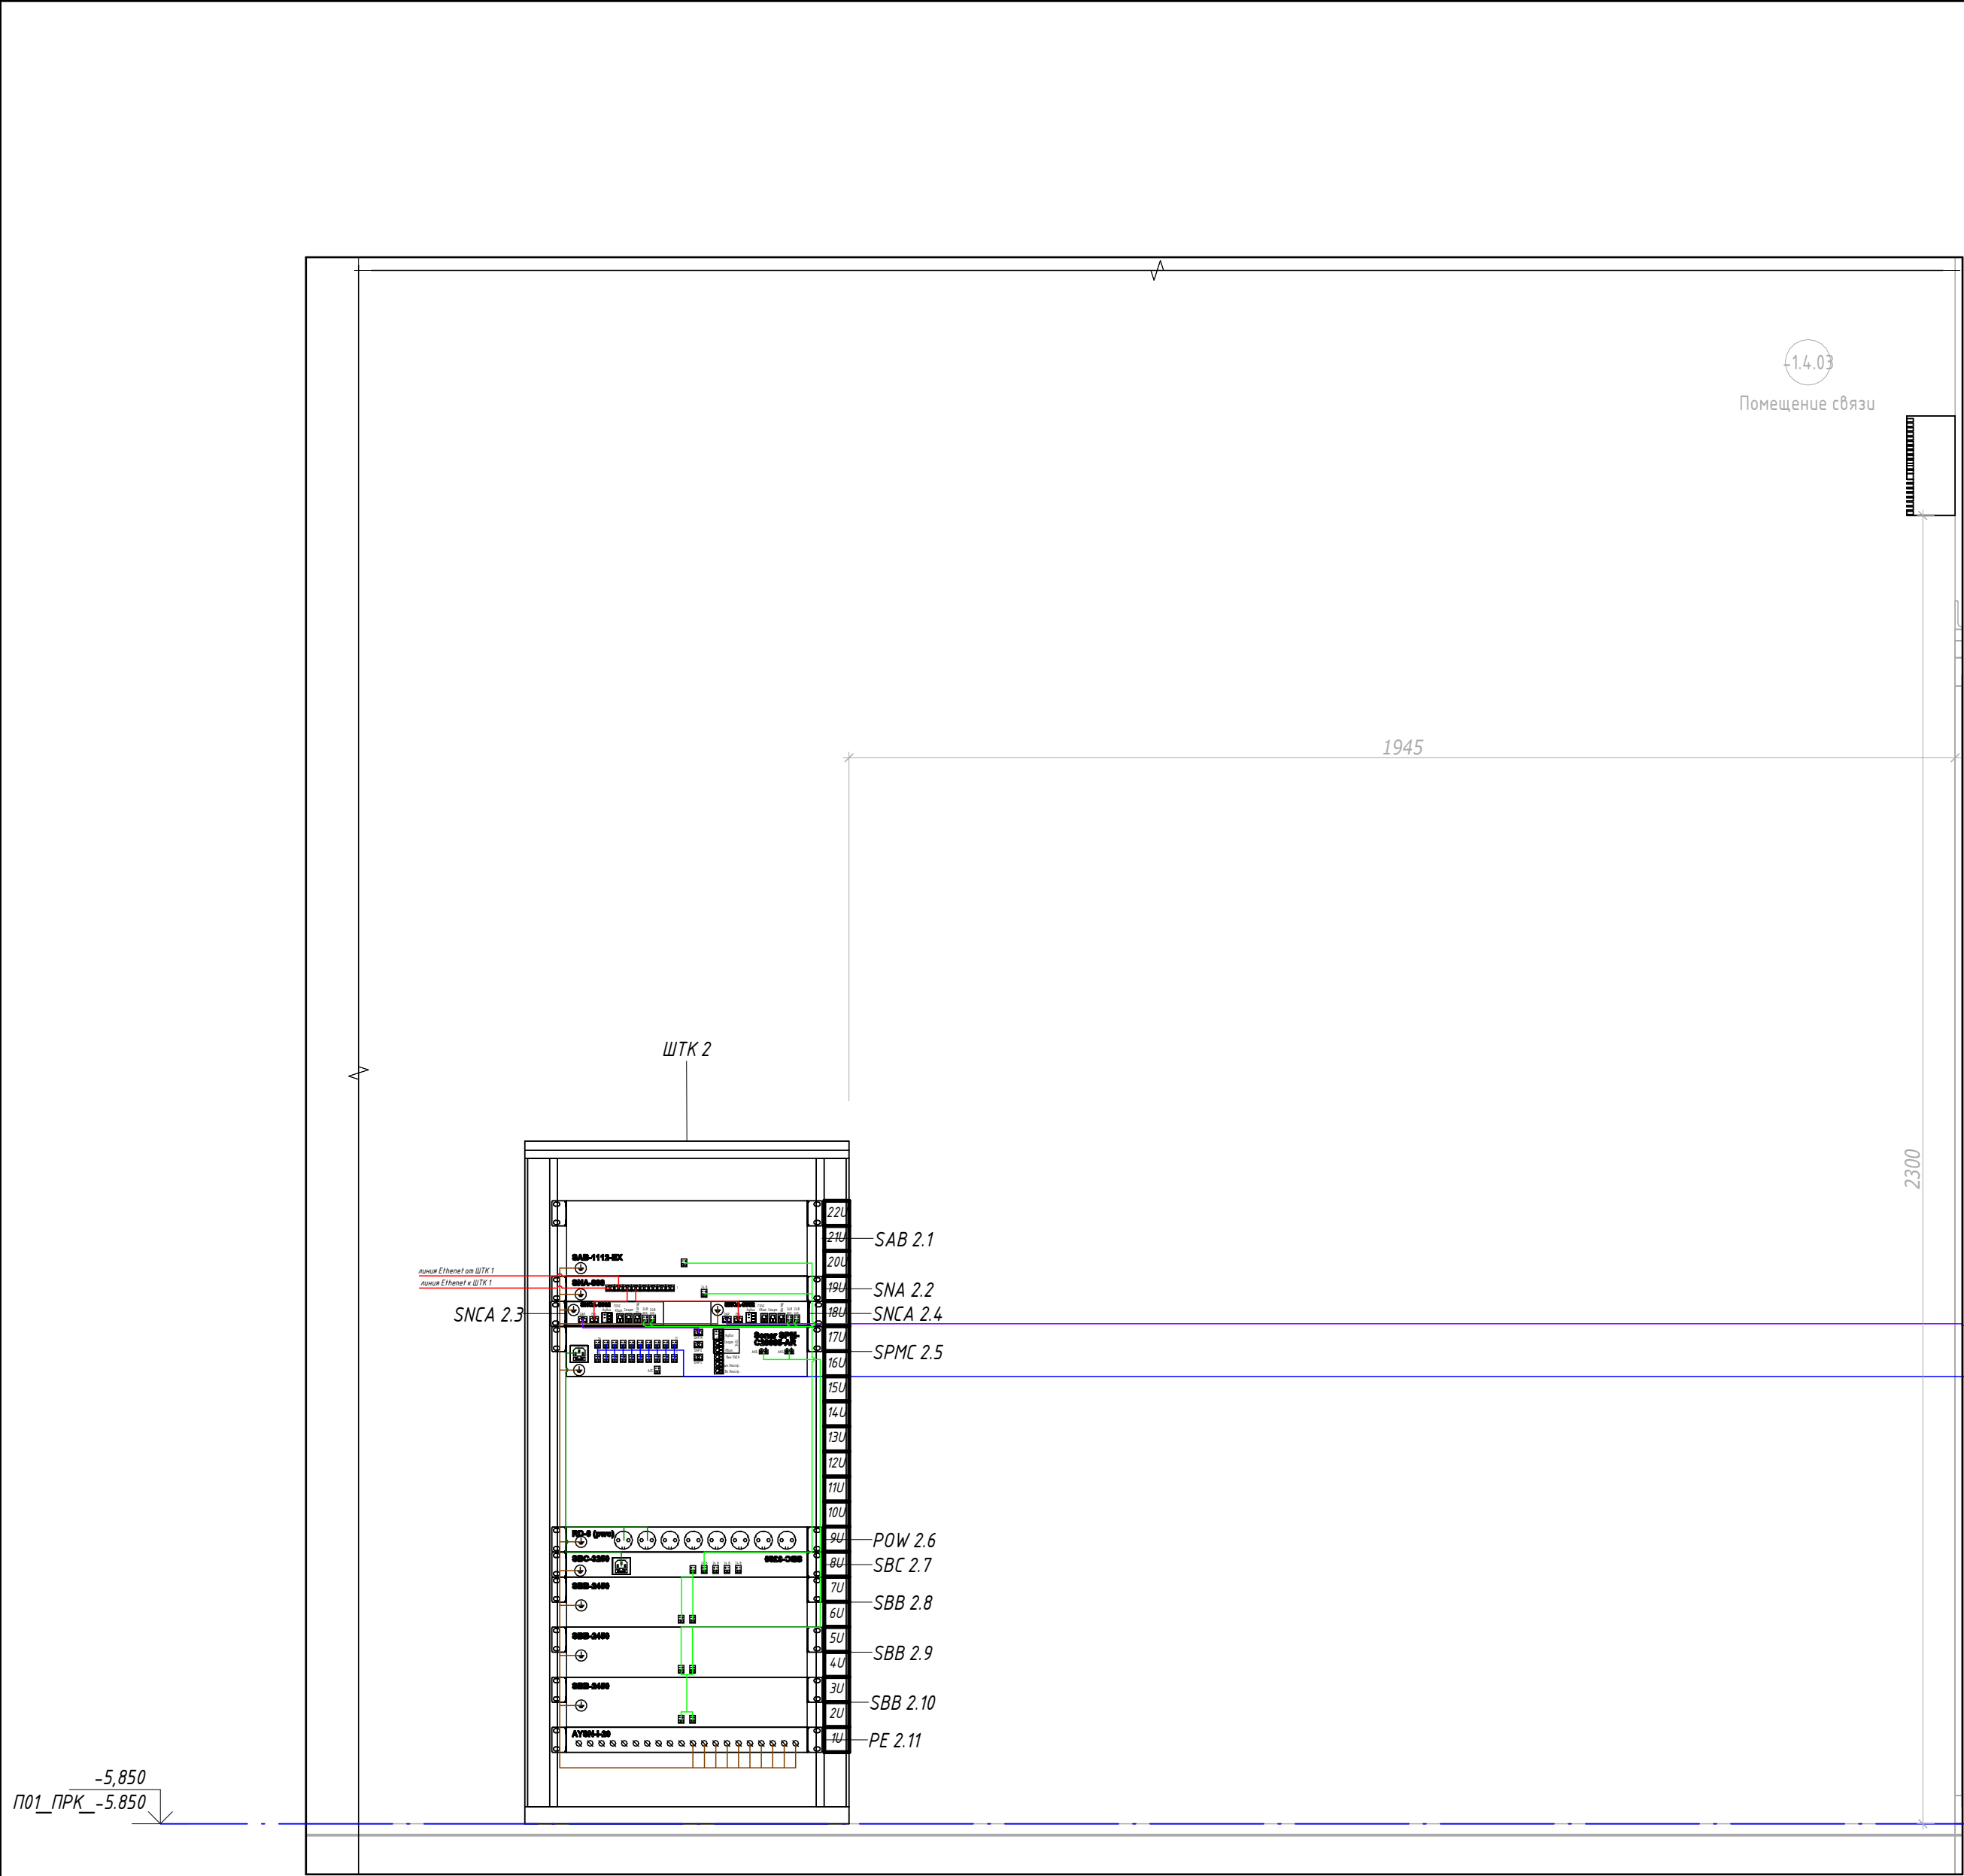

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						№ ЗАДАЧИ. С-65						[Stamp]									
						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»						1-24/01-ДС4-СОУЗ									
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».															
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата		Многоквартирный жилой дом									
Разраб.		Созинов						05.26													
ГИП		Майоров						05.26													
												Стадия		Лист		Листов					
												Р		18							
Н. контр.		Ермолаева						05.26		План расположения оборудования в шкафах ШТК2						ООО "КУБИК"					

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
Дар									
Дар1	SNCA 1.5	SRX 1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=71.8м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	72,3			
Дар2	SNCA 2.4	SRX 2	Открыто=0.8м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=57.4м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	58,2			
Дар3	SRX 1	SRM 1.1	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.8м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	4,8			
Дар4	SRX 2	SRM 2.1	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	6,7			
Дар N									
Дар N1	SPMC 1.6 (DAP.N)	SNCA 1.3 (DAP)	Открыто=0.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	0,9			
Дар N2	SPMC 1.7 (DAP.N)	SNCA 1.4 (DAP)	Открыто=0.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	0,8			
Дар N3	SPMC 2.5 (DAP.N)	SNCA 2.3 (DAP)	Открыто=0.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	0,7			
Eth									
Eth 1	SNA 2.2 (Port9)	SNA 1.2 (Port7)	Открыто=90.2м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	97,1			
Eth 2	SNA 2.2 (Port13)	SNCA 2.4 (Ethernet)	Открыто=0.8м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	0,8			
Eth 3	SNA 1.2 (Port13)	SNCA 1.5 (Ethernet)	Открыто=0.7м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	0,7			
Eth 4	SNA 2.2 (Port15)	SNCA 2.3 (Ethernet)	Открыто=0.6м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	0,6			
Eth 5	SNA 2.2 (Port11)	SNA 1.2 (Port9)	Открыто=95.1м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.4м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	96,5			
Eth 6	SNA 1.2 (Port11)	SNCA 1.4 (Ethernet)	Открыто=0.9м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	0,9			
Eth 7	SNA 1.2 (Port15)	SNCA 1.3 (Ethernet)	Открыто=0.7м	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF	4x2x0,52	0,7			
PE									
PE1	PE 1.15 (PE)	SBB 1.11	Открыто=0.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	0,9			
PE2	PE 1.15 (PE)	BS 1.8 (PE)	Открыто=1.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,1			
PE3	PE 1.15 (PE)	SPMC 1.7 (PE)	Открыто=1.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,2			
PE4	PE 1.15 (PE)	SBB 1.14	Открыто=0.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	0,6			
PE5	SBC 2.7 (PE)	PE 2.11 (PE)	Открыто=1.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,2			
PE6	PE 1.15 (PE)	SBB 1.10	Открыто=1.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1			
PE7	PE 2.11 (PE)	SAB 2.1 (PE)	Открыто=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,5			
PE8	SNA 2.2 (PE)	PE 2.11 (PE)	Открыто=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,5			
PE9	PE 2.11 (PE)	SPMC 2.5 (PE)	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1x2x1,5	1,4			
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00 Заказчик: 000 «Открытые мастерские» 1-24/01-ДС4-СОУЗ.КЖ «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А». Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Разраб. Созинов 12.25 ГИП Майоров 12.25 Многоквартирный жилой дом Стадия Р Лист 1 Листов 25 Н. контр. Ермолаева 12.25 Кабельный журнал 000 "КУБИК"						

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
PE10	PE 2.11 (PE)	SNCA 2.3 (PE)	Открыто=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,5			
PE11	POW 2.6 (PE)	PE 2.11 (PE)	Открыто=1.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,1			
PE12	PE 2.11 (PE)	SBB 2.10	Открыто=0.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,8			
PE13	PE 2.11 (PE)	SNCA 2.4 (PE)	Открыто=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
PE14	PE 2.11 (PE)	SBB 2.9	Открыто=1.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1			
PE15	PE 2.11 (PE)	SBB 2.8	Открыто=1.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,1			
PE16	POW 1.9 (PE)	PE 1.15 (PE)	Открыто=1.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1			
PE17	PE 1.15 (PE)	SBB 1.12	Открыто=0.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,8			
PE18	PE 1.15 (PE)	SNCA 1.4 (PE)	Открыто=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
PE19	PE 1.15 (PE)	SNCA 1.3 (PE)	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
PE20	PE 1.15 (PE)	SPMC 1.6 (PE)	Открыто=1.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,3			
PE21	PE 1.15 (PE)	SBC 1.10 (PE)	Открыто=1.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,1			
PE22	PE 1.15 (PE)	SNCA 1.5 (PE)	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
PE23	SNA 1.2 (PE)	PE 1.15 (PE)	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
PE24	PE 1.15 (PE)	SAB 1.1 (PE)	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
PE25	PE 1.15 (PE)	SBB 1.13	Открыто=0.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,6			
U24									
U24.1	SBC 1.10 (24В)	SNCA 1.5	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
U24.3	SNA 2.2 (24В)	SAB 2.1 (Вых 24В)	Открыто=0.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,7			
U24.4	SBB 1.13	SPMC 1.6 (АКБ 2)	Открыто=1.8м	ПуГВнз(А)-LS	1х6	1,8			
U24.6	SNCA 1.4 (24В рез)	SNCA 1.3 (24В рез)	Открыто=0.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,7			
U24.7	SBB 1.11	SPMC 1.7 (АКБ 2)	Открыто=1.5м	ПуГВнз(А)-LS	1х6	1,5			
U24.8	SBC 1.10 (24В)	SNCA 1.3	Открыто=1.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,4			
U24.11	SBC 2.7 (24В)	SNCA 2.3	Открыто=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,5			
U24.12	SNA 1.2 (24В)	SNCA 1.4	Открыто=0.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,6			
U24.13	SNA 2.2 (24В)	SNCA 2.4	Открыто=0.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,8			
U24.14	SNCA 2.4 (24В рез)	SNCA 2.3 (24В рез)	Открыто=0.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,9			
U24.15	SBB 2.9	SPMC 2.5 (АКБ 2)	Открыто=1.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=0.5м	ПуГВнз(А)-LS	1х6	2			
U220									
U220.1	POW 1.9 (220В 6)	BS 1.8 (220В)	Открыто=0.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,6			
U220.2	POW 2.6 (220В 8)	SPMC 2.5 (220В)	Открыто=1.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1			
U220.4	POW 1.9 (220В 8)	SPMC 1.6 (220В)	Открыто=0.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,7			
U220.5	POW 1.9 (220В 7)	SPMC 1.7 (220В)	Открыто=0.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	0,7			
UG									
UG1	UG 1	SRM 1.1	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х0,75	3,3			
UG2	SRM 1.1	SRX 1	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х0,75	4,8			
UG3	UG 2	SRM 2.1	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х0,75	6,6			
UG4	SRM 2.1	SRX 2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х0,75	6,7			
X 1.6.1									
X 1.6.1/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.1/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,2			
X 1.6.1/2	BIAD 1.6.1/1	BIAD 1.6.1/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=55.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	55,1			
X 1.6.1/3	BIAD 1.6.1/2	BIAD 1.6.1/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=55.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	55,5			
X 1.6.1/4	BIAD 1.6.1/3	BIAD 1.6.1/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21,6			
X 1.6.1/5	BIAD 1.6.1/4	BIAD 1.6.1/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=22.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	22,5			
X 1.6.1/6	BIAD 1.6.1/5	BIAD 1.6.1/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,5			
X 1.6.1/7	BIAD 1.6.1/6	SFT 1.6.1/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,9			
0.000=158,00									
1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ									
Лист									
2									

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
					По проекту			Проложен		
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.6.1/8		SFT 1.6.1/7	BIAD 1.6.1/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,9			
X 1.6.2										
X 1.6.2/1		SPMC 1.6	BIAD 1.6.2/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=16.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	17,1			
X 1.6.2/2		BIAD 1.6.2/1	BIAD 1.6.2/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=47.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	47,6			
X 1.6.2/3		BIAD 1.6.2/2	BIAD 1.6.2/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
X 1.6.2/4		BIAD 1.6.2/3	BIAD 1.6.2/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21,9			
X 1.6.2/5		BIAD 1.6.2/4	BIAD 1.6.2/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,8			
X 1.6.2/6		BIAD 1.6.2/5	BIAD 1.6.2/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.2/7		BIAD 1.6.2/6	BIAD 1.6.2/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,7			
X 1.6.2/8		BIAD 1.6.2/7	SFT 1.6.2/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,5			
X 1.6.3										
X 1.6.3/1		SPMC 1.6	BIAD 1.6.3/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=44.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	45,1			
X 1.6.3/2		BIAD 1.6.3/1	BIAD 1.6.3/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,2			
X 1.6.3/3		BIAD 1.6.3/2	BIAD 1.6.3/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,5			
X 1.6.3/4		BIAD 1.6.3/3	BIAD 1.6.3/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=31.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	31,5			
X 1.6.3/5		BIAD 1.6.3/4	BIAD 1.6.3/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=18.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	18,6			
X 1.6.3/6		BIAD 1.6.3/5	BIAD 1.6.3/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=19.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	19,9			
X 1.6.3/7		BIAD 1.6.3/6	BIAD 1.6.3/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,8			
X 1.6.3/8		BIAD 1.6.3/7	BIAD 1.6.3/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,8			
X 1.6.3/9		BIAD 1.6.3/8	BIAD 1.6.3/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=59.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	59,3			
X 1.6.3/10		BIAD 1.6.3/9	BIAD 1.6.3/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.3/11		BIAD 1.6.3/10	BIAD 1.6.3/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,5			
X 1.6.3/12		BIAD 1.6.3/11	BIAD 1.6.3/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,3			
X 1.6.3/13		BIAD 1.6.3/12	BIAD 1.6.3/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,2			
X 1.6.3/14		BIAD 1.6.3/13	BIAD 1.6.3/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,6			
X 1.6.3/15		BIAD 1.6.3/14	BIAD 1.6.3/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,9			
X 1.6.3/16		BIAD 1.6.3/15	BIAD 1.6.3/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=55.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	55,2			
X 1.6.3/17		BIAD 1.6.3/16	BIAD 1.6.3/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=16.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	16			
X 1.6.3/18		BIAD 1.6.3/17	BIAD 1.6.3/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=55.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	55,8			
X 1.6.3/19		BIAD 1.6.3/18	BIAD 1.6.3/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.6.3/20		BIAD 1.6.3/19	SFT 1.6.3/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,4			
X 1.6.4										
X 1.6.4/1		SPMC 1.6	BIAD 1.6.4/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=75.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	76,1			
X 1.6.4/2		BIAD 1.6.4/1	BIAD 1.6.4/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,9			
X 1.6.4/3		BIAD 1.6.4/2	BIAD 1.6.4/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.6.4/4		BIAD 1.6.4/3	BIAD 1.6.4/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,4			
X 1.6.4/5		BIAD 1.6.4/4	BIAD 1.6.4/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,7			
X 1.6.4/6		BIAD 1.6.4/5	BIAD 1.6.4/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,1			
X 1.6.4/7		BIAD 1.6.4/6	BIAD 1.6.4/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.4/8		BIAD 1.6.4/7	BIAD 1.6.4/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,8			
X 1.6.4/9		BIAD 1.6.4/8	BIAD 1.6.4/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,2			
X 1.6.4/10		BIAD 1.6.4/9	BIAD 1.6.4/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,4			
X 1.6.4/11		BIAD 1.6.4/10	BIAD 1.6.4/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,5			
X 1.6.4/12		BIAD 1.6.4/11	BIAD 1.6.4/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.4/13		BIAD 1.6.4/12	BIAD 1.6.4/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3			
X 1.6.4/14		BIAD 1.6.4/13	BIAD 1.6.4/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
					0.000=158,00					
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ					
					Лист					
					3					



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.6.4/15	BIAD 1.6.4/14	BIAD 1.6.4/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.4/16	BIAD 1.6.4/15	BIAD 1.6.4/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.4/17	BIAD 1.6.4/16	BIAD 1.6.4/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.4/18	BIAD 1.6.4/17	BIAD 1.6.4/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.4/19	BIAD 1.6.4/18	BIAD 1.6.4/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,9			
X 1.6.4/20	BIAD 1.6.4/19	BIAD 1.6.4/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,8			
X 1.6.4/21	BIAD 1.6.4/20	BIAD 1.6.4/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.4/22	BIAD 1.6.4/21	BIAD 1.6.4/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,2			
X 1.6.4/23	BIAD 1.6.4/22	BIAD 1.6.4/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=25.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	25,8			
X 1.6.4/24	BIAD 1.6.4/23	BIAD 1.6.4/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=42.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	42,6			
X 1.6.4/25	BIAD 1.6.4/24	BIAD 1.6.4/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,5			
X 1.6.4/26	BIAD 1.6.4/25	BIAD 1.6.4/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.4/27	BIAD 1.6.4/26	BIAD 1.6.4/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.4/28	BIAD 1.6.4/27	BIAD 1.6.4/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.4/29	BIAD 1.6.4/28	BIAD 1.6.4/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.4/30	BIAD 1.6.4/29	BIAD 1.6.4/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.4/31	BIAD 1.6.4/30	BIAD 1.6.4/31	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.4/32	BIAD 1.6.4/31	BIAD 1.6.4/32	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2			
X 1.6.4/33	BIAD 1.6.4/32	BIAD 1.6.4/33	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.4/34	BIAD 1.6.4/33	BIAD 1.6.4/34	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,6			
X 1.6.4/35	BIAD 1.6.4/34	BIAD 1.6.4/35	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 1.6.4/36	BIAD 1.6.4/35	BIAD 1.6.4/36	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=30.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	30,8			
X 1.6.4/37	BIAD 1.6.4/36	BIAD 1.6.4/37	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,3			
X 1.6.4/38	BIAD 1.6.4/37	SFT 1.6.4/38	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 1.6.5									
X 1.6.5/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.5/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=71.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	72,1			
X 1.6.5/2	BIAD 1.6.5/1	BIAD 1.6.5/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.5/3	BIAD 1.6.5/2	BIAD 1.6.5/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.5/4	BIAD 1.6.5/3	BIAD 1.6.5/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.6.5/5	BIAD 1.6.5/4	BIAD 1.6.5/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.6.5/6	BIAD 1.6.5/5	BIAD 1.6.5/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.6.5/7	BIAD 1.6.5/6	BIAD 1.6.5/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.5/8	BIAD 1.6.5/7	BIAD 1.6.5/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.5/9	BIAD 1.6.5/8	BIAD 1.6.5/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.5/10	BIAD 1.6.5/9	BIAD 1.6.5/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.6.5/11	BIAD 1.6.5/10	BIAD 1.6.5/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.5/12	BIAD 1.6.5/11	BIAD 1.6.5/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.5/13	BIAD 1.6.5/12	BIAD 1.6.5/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.5/14	BIAD 1.6.5/13	BIAD 1.6.5/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.5/15	BIAD 1.6.5/14	BIAD 1.6.5/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.6.5/16	BIAD 1.6.5/15	BIAD 1.6.5/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.6.5/17	BIAD 1.6.5/16	BIAD 1.6.5/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.6.5/18	BIAD 1.6.5/17	BIAD 1.6.5/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.6.5/19	BIAD 1.6.5/18	BIAD 1.6.5/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.6.5/20	BIAD 1.6.5/19	BIAD 1.6.5/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.6.5/21	BIAD 1.6.5/20	BIAD 1.6.5/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
				0.000=158,00					
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ					
				Лист					
				4					

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Взм. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.6.5/22	BIAD 1.6.5/21	BIAD 1.6.5/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.5/23	BIAD 1.6.5/22	BIAD 1.6.5/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.5/24	BIAD 1.6.5/23	BIAD 1.6.5/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.5/25	BIAD 1.6.5/24	BIAD 1.6.5/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.5/26	BIAD 1.6.5/25	BIAD 1.6.5/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.5/27	BIAD 1.6.5/26	BIAD 1.6.5/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.5/28	BIAD 1.6.5/27	BIAD 1.6.5/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.5/29	BIAD 1.6.5/28	BIAD 1.6.5/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.6.5/30	BIAD 1.6.5/29	SFT 1.6.5/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.6.6									
X 1.6.6/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.6/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=75.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	75,6			
X 1.6.6/2	BIAD 1.6.6/1	BIAD 1.6.6/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.6/3	BIAD 1.6.6/2	BIAD 1.6.6/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.6/4	BIAD 1.6.6/3	BIAD 1.6.6/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.6.6/5	BIAD 1.6.6/4	BIAD 1.6.6/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.6.6/6	BIAD 1.6.6/5	BIAD 1.6.6/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.6.6/7	BIAD 1.6.6/6	BIAD 1.6.6/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.6/8	BIAD 1.6.6/7	BIAD 1.6.6/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.6/9	BIAD 1.6.6/8	BIAD 1.6.6/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.6/10	BIAD 1.6.6/9	BIAD 1.6.6/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.6.6/11	BIAD 1.6.6/10	BIAD 1.6.6/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.6/12	BIAD 1.6.6/11	BIAD 1.6.6/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.6/13	BIAD 1.6.6/12	BIAD 1.6.6/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.6/14	BIAD 1.6.6/13	BIAD 1.6.6/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.6/15	BIAD 1.6.6/14	BIAD 1.6.6/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.6.6/16	BIAD 1.6.6/15	BIAD 1.6.6/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.6.6/17	BIAD 1.6.6/16	BIAD 1.6.6/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.6.6/18	BIAD 1.6.6/17	BIAD 1.6.6/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.6.6/19	BIAD 1.6.6/18	BIAD 1.6.6/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.6.6/20	BIAD 1.6.6/19	BIAD 1.6.6/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.6.6/21	BIAD 1.6.6/20	BIAD 1.6.6/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.6.6/22	BIAD 1.6.6/21	BIAD 1.6.6/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.6/23	BIAD 1.6.6/22	BIAD 1.6.6/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.6/24	BIAD 1.6.6/23	BIAD 1.6.6/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.6/25	BIAD 1.6.6/24	BIAD 1.6.6/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.6/26	BIAD 1.6.6/25	BIAD 1.6.6/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.6/27	BIAD 1.6.6/26	BIAD 1.6.6/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.6/28	BIAD 1.6.6/27	BIAD 1.6.6/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.6/29	BIAD 1.6.6/28	BIAD 1.6.6/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.6.6/30	BIAD 1.6.6/29	SFT 1.6.6/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.6.7									
X 1.6.7/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.7/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=78.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	79,1			
X 1.6.7/2	BIAD 1.6.7/1	BIAD 1.6.7/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.7/3	BIAD 1.6.7/2	BIAD 1.6.7/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.7/4	BIAD 1.6.7/3	BIAD 1.6.7/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.6.7/5	BIAD 1.6.7/4	BIAD 1.6.7/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
Взм. инв. №	0.000=158,00 1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата								
Подп. и дата									
Инв. № подл.									



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: C-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.6.7/6	BIAD 1.6.7/5	BIAD 1.6.7/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.6.7/7	BIAD 1.6.7/6	BIAD 1.6.7/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.7/8	BIAD 1.6.7/7	BIAD 1.6.7/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.7/9	BIAD 1.6.7/8	BIAD 1.6.7/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.7/10	BIAD 1.6.7/9	BIAD 1.6.7/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.6.7/11	BIAD 1.6.7/10	BIAD 1.6.7/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.7/12	BIAD 1.6.7/11	BIAD 1.6.7/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.7/13	BIAD 1.6.7/12	BIAD 1.6.7/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.7/14	BIAD 1.6.7/13	BIAD 1.6.7/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.7/15	BIAD 1.6.7/14	BIAD 1.6.7/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.6.7/16	BIAD 1.6.7/15	BIAD 1.6.7/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.6.7/17	BIAD 1.6.7/16	BIAD 1.6.7/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.6.7/18	BIAD 1.6.7/17	BIAD 1.6.7/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.6.7/19	BIAD 1.6.7/18	BIAD 1.6.7/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.6.7/20	BIAD 1.6.7/19	BIAD 1.6.7/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.6.7/21	BIAD 1.6.7/20	BIAD 1.6.7/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.6.7/22	BIAD 1.6.7/21	BIAD 1.6.7/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.7/23	BIAD 1.6.7/22	BIAD 1.6.7/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.7/24	BIAD 1.6.7/23	BIAD 1.6.7/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.7/25	BIAD 1.6.7/24	BIAD 1.6.7/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.7/26	BIAD 1.6.7/25	BIAD 1.6.7/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.7/27	BIAD 1.6.7/26	BIAD 1.6.7/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.7/28	BIAD 1.6.7/27	BIAD 1.6.7/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.7/29	BIAD 1.6.7/28	BIAD 1.6.7/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.6.7/30	BIAD 1.6.7/29	SFT 1.6.7/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.6.8									
X 1.6.8/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.8/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=82.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	82,6			
X 1.6.8/2	BIAD 1.6.8/1	BIAD 1.6.8/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.8/3	BIAD 1.6.8/2	BIAD 1.6.8/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.8/4	BIAD 1.6.8/3	BIAD 1.6.8/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.6.8/5	BIAD 1.6.8/4	BIAD 1.6.8/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.6.8/6	BIAD 1.6.8/5	BIAD 1.6.8/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.6.8/7	BIAD 1.6.8/6	BIAD 1.6.8/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.8/8	BIAD 1.6.8/7	BIAD 1.6.8/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.8/9	BIAD 1.6.8/8	BIAD 1.6.8/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.8/10	BIAD 1.6.8/9	BIAD 1.6.8/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5				
X 1.6.8/11	BIAD 1.6.8/10	BIAD 1.6.8/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.8/12	BIAD 1.6.8/11	BIAD 1.6.8/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.8/13	BIAD 1.6.8/12	BIAD 1.6.8/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.8/14	BIAD 1.6.8/13	BIAD 1.6.8/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.8/15	BIAD 1.6.8/14	BIAD 1.6.8/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.6.8/16	BIAD 1.6.8/15	BIAD 1.6.8/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.6.8/17	BIAD 1.6.8/16	BIAD 1.6.8/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.6.8/18	BIAD 1.6.8/17	BIAD 1.6.8/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.6.8/19	BIAD 1.6.8/18	BIAD 1.6.8/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.6.8/20	BIAD 1.6.8/19	BIAD 1.6.8/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ
									6

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.6.8/21	BIAD 1.6.8/20	BIAD 1.6.8/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.6.8/22	BIAD 1.6.8/21	BIAD 1.6.8/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.8/23	BIAD 1.6.8/22	BIAD 1.6.8/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.8/24	BIAD 1.6.8/23	BIAD 1.6.8/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.8/25	BIAD 1.6.8/24	BIAD 1.6.8/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.8/26	BIAD 1.6.8/25	BIAD 1.6.8/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.8/27	BIAD 1.6.8/26	BIAD 1.6.8/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.8/28	BIAD 1.6.8/27	BIAD 1.6.8/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.8/29	BIAD 1.6.8/28	BIAD 1.6.8/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.6.8/30	BIAD 1.6.8/29	SFT 1.6.8/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.6.9									
X 1.6.9/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.9/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=85.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	86,1			
X 1.6.9/2	BIAD 1.6.9/1	BIAD 1.6.9/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.9/3	BIAD 1.6.9/2	BIAD 1.6.9/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.9/4	BIAD 1.6.9/3	BIAD 1.6.9/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.6.9/5	BIAD 1.6.9/4	BIAD 1.6.9/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.6.9/6	BIAD 1.6.9/5	BIAD 1.6.9/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.6.9/7	BIAD 1.6.9/6	BIAD 1.6.9/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.9/8	BIAD 1.6.9/7	BIAD 1.6.9/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.9/9	BIAD 1.6.9/8	BIAD 1.6.9/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.9/10	BIAD 1.6.9/9	BIAD 1.6.9/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.6.9/11	BIAD 1.6.9/10	BIAD 1.6.9/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.6.9/12	BIAD 1.6.9/11	BIAD 1.6.9/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.6.9/13	BIAD 1.6.9/12	BIAD 1.6.9/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.6.9/14	BIAD 1.6.9/13	BIAD 1.6.9/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.6.9/15	BIAD 1.6.9/14	BIAD 1.6.9/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.6.9/16	BIAD 1.6.9/15	BIAD 1.6.9/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.6.9/17	BIAD 1.6.9/16	BIAD 1.6.9/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.6.9/18	BIAD 1.6.9/17	BIAD 1.6.9/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.6.9/19	BIAD 1.6.9/18	BIAD 1.6.9/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.6.9/20	BIAD 1.6.9/19	BIAD 1.6.9/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.6.9/21	BIAD 1.6.9/20	BIAD 1.6.9/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.6.9/22	BIAD 1.6.9/21	BIAD 1.6.9/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.6.9/23	BIAD 1.6.9/22	BIAD 1.6.9/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.6.9/24	BIAD 1.6.9/23	BIAD 1.6.9/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.6.9/25	BIAD 1.6.9/24	BIAD 1.6.9/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.6.9/26	BIAD 1.6.9/25	BIAD 1.6.9/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.6.9/27	BIAD 1.6.9/26	BIAD 1.6.9/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.6.9/28	BIAD 1.6.9/27	BIAD 1.6.9/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.6.9/29	BIAD 1.6.9/28	BIAD 1.6.9/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.6.9/30	BIAD 1.6.9/29	SFT 1.6.9/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.6.10									
X 1.6.10/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.10/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=89.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	89,6			
X 1.6.10/2	BIAD 1.6.10/1	BIAD 1.6.10/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.6.10/3	BIAD 1.6.10/2	BIAD 1.6.10/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.6.10/4	BIAD 1.6.10/3	BIAD 1.6.10/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
Инв. № подл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
				0.000=158,00					
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ									Лист
									7
Формат А3А									



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод							
				По проекту			Проложен				
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м		
X 1.6.10/5	BIAD 1.6.10/4	BIAD 1.6.10/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3					
X 1.6.10/6	BIAD 1.6.10/5	BIAD 1.6.10/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5					
X 1.6.10/7	BIAD 1.6.10/6	BIAD 1.6.10/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5					
X 1.6.10/8	BIAD 1.6.10/7	BIAD 1.6.10/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6					
X 1.6.10/9	BIAD 1.6.10/8	BIAD 1.6.10/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9					
X 1.6.10/10	BIAD 1.6.10/9	BIAD 1.6.10/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7					
X 1.6.10/11	BIAD 1.6.10/10	BIAD 1.6.10/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6					
X 1.6.10/12	BIAD 1.6.10/11	BIAD 1.6.10/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 1.6.10/13	BIAD 1.6.10/12	BIAD 1.6.10/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9					
X 1.6.10/14	BIAD 1.6.10/13	BIAD 1.6.10/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9					
X 1.6.10/15	BIAD 1.6.10/14	BIAD 1.6.10/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9					
X 1.6.10/16	BIAD 1.6.10/15	BIAD 1.6.10/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1					
X 1.6.10/17	BIAD 1.6.10/16	BIAD 1.6.10/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7					
X 1.6.10/18	BIAD 1.6.10/17	BIAD 1.6.10/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21					
X 1.6.10/19	BIAD 1.6.10/18	BIAD 1.6.10/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4					
X 1.6.10/20	BIAD 1.6.10/19	BIAD 1.6.10/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1					
X 1.6.10/21	BIAD 1.6.10/20	BIAD 1.6.10/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1					
X 1.6.10/22	BIAD 1.6.10/21	BIAD 1.6.10/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8					
X 1.6.10/23	BIAD 1.6.10/22	BIAD 1.6.10/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3					
X 1.6.10/24	BIAD 1.6.10/23	BIAD 1.6.10/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2					
X 1.6.10/25	BIAD 1.6.10/24	BIAD 1.6.10/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9					
X 1.6.10/26	BIAD 1.6.10/25	BIAD 1.6.10/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7					
X 1.6.10/27	BIAD 1.6.10/26	BIAD 1.6.10/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5					
X 1.6.10/28	BIAD 1.6.10/27	BIAD 1.6.10/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2					
X 1.6.10/29	BIAD 1.6.10/28	BIAD 1.6.10/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8					
X 1.6.10/30	BIAD 1.6.10/29	SFT 1.6.10/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7					
X 1.6.11											
X 1.6.11/1	SPMC 1.6	BIAD 1.6.11/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=92.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	93,1					
X 1.6.11/2	BIAD 1.6.11/1	BIAD 1.6.11/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8					
X 1.6.11/3	BIAD 1.6.11/2	BIAD 1.6.11/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2					
X 1.6.11/4	BIAD 1.6.11/3	BIAD 1.6.11/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3					
X 1.6.11/5	BIAD 1.6.11/4	BIAD 1.6.11/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3					
X 1.6.11/6	BIAD 1.6.11/5	BIAD 1.6.11/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5					
X 1.6.11/7	BIAD 1.6.11/6	BIAD 1.6.11/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5					
X 1.6.11/8	BIAD 1.6.11/7	BIAD 1.6.11/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6					
X 1.6.11/9	BIAD 1.6.11/8	BIAD 1.6.11/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9					
X 1.6.11/10	BIAD 1.6.11/9	BIAD 1.6.11/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7					
X 1.6.11/11	BIAD 1.6.11/10	BIAD 1.6.11/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6					
X 1.6.11/12	BIAD 1.6.11/11	BIAD 1.6.11/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 1.6.11/13	BIAD 1.6.11/12	BIAD 1.6.11/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9					
X 1.6.11/14	BIAD 1.6.11/13	BIAD 1.6.11/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9					
X 1.6.11/15	BIAD 1.6.11/14	BIAD 1.6.11/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9					
X 1.6.11/16	BIAD 1.6.11/15	BIAD 1.6.11/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1					
X 1.6.11/17	BIAD 1.6.11/16	BIAD 1.6.11/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7					
X 1.6.11/18	BIAD 1.6.11/17	BIAD 1.6.11/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21					
X 1.6.11/19	BIAD 1.6.11/18	BIAD 1.6.11/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4					
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00								
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата							1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ				
							Лист 8				



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
					По проекту			Проложен	
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил
X 1.7.2/19	BIAD 1.7.2/18	BIAD 1.7.2/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.7.2/20	BIAD 1.7.2/19	BIAD 1.7.2/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.7.2/21	BIAD 1.7.2/20	BIAD 1.7.2/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.7.2/22	BIAD 1.7.2/21	BIAD 1.7.2/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.7.2/23	BIAD 1.7.2/22	BIAD 1.7.2/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.7.2/24	BIAD 1.7.2/23	BIAD 1.7.2/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.2/25	BIAD 1.7.2/24	BIAD 1.7.2/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.2/26	BIAD 1.7.2/25	BIAD 1.7.2/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.2/27	BIAD 1.7.2/26	BIAD 1.7.2/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.2/28	BIAD 1.7.2/27	BIAD 1.7.2/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.7.2/29	BIAD 1.7.2/28	BIAD 1.7.2/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.7.2/30	BIAD 1.7.2/29	SFT 1.7.2/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.7.3									
X 1.7.3/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.3/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=106.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	107,2			
X 1.7.3/2	BIAD 1.7.3/1	BIAD 1.7.3/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.7.3/3	BIAD 1.7.3/2	BIAD 1.7.3/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.7.3/4	BIAD 1.7.3/3	BIAD 1.7.3/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.3/5	BIAD 1.7.3/4	BIAD 1.7.3/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.7.3/6	BIAD 1.7.3/5	BIAD 1.7.3/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.7.3/7	BIAD 1.7.3/6	BIAD 1.7.3/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.3/8	BIAD 1.7.3/7	BIAD 1.7.3/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.3/9	BIAD 1.7.3/8	BIAD 1.7.3/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.3/10	BIAD 1.7.3/9	BIAD 1.7.3/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.7.3/11	BIAD 1.7.3/10	BIAD 1.7.3/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.3/12	BIAD 1.7.3/11	BIAD 1.7.3/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.7.3/13	BIAD 1.7.3/12	BIAD 1.7.3/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.7.3/14	BIAD 1.7.3/13	BIAD 1.7.3/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.7.3/15	BIAD 1.7.3/14	BIAD 1.7.3/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.7.3/16	BIAD 1.7.3/15	BIAD 1.7.3/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.3/17	BIAD 1.7.3/16	BIAD 1.7.3/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.3/18	BIAD 1.7.3/17	BIAD 1.7.3/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.7.3/19	BIAD 1.7.3/18	BIAD 1.7.3/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.7.3/20	BIAD 1.7.3/19	BIAD 1.7.3/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.7.3/21	BIAD 1.7.3/20	BIAD 1.7.3/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.7.3/22	BIAD 1.7.3/21	BIAD 1.7.3/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.7.3/23	BIAD 1.7.3/22	BIAD 1.7.3/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.7.3/24	BIAD 1.7.3/23	BIAD 1.7.3/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.3/25	BIAD 1.7.3/24	BIAD 1.7.3/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.3/26	BIAD 1.7.3/25	BIAD 1.7.3/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.3/27	BIAD 1.7.3/26	BIAD 1.7.3/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.3/28	BIAD 1.7.3/27	BIAD 1.7.3/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.7.3/29	BIAD 1.7.3/28	BIAD 1.7.3/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.7.3/30	BIAD 1.7.3/29	SFT 1.7.3/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.7.4									
X 1.7.4/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.4/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=110.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	110,7			
X 1.7.4/2	BIAD 1.7.4/1	BIAD 1.7.4/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
Взм. инв. №		0.000=158,00							
Подп. и дата		1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ							
Инв. № подл.		11							



Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.7.4/3	BIAD 1.7.4/2	BIAD 1.7.4/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.7.4/4	BIAD 1.7.4/3	BIAD 1.7.4/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.4/5	BIAD 1.7.4/4	BIAD 1.7.4/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.7.4/6	BIAD 1.7.4/5	BIAD 1.7.4/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.7.4/7	BIAD 1.7.4/6	BIAD 1.7.4/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.4/8	BIAD 1.7.4/7	BIAD 1.7.4/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.4/9	BIAD 1.7.4/8	BIAD 1.7.4/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.4/10	BIAD 1.7.4/9	BIAD 1.7.4/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.7.4/11	BIAD 1.7.4/10	BIAD 1.7.4/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.4/12	BIAD 1.7.4/11	BIAD 1.7.4/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.7.4/13	BIAD 1.7.4/12	BIAD 1.7.4/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.7.4/14	BIAD 1.7.4/13	BIAD 1.7.4/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.7.4/15	BIAD 1.7.4/14	BIAD 1.7.4/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.7.4/16	BIAD 1.7.4/15	BIAD 1.7.4/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.4/17	BIAD 1.7.4/16	BIAD 1.7.4/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.4/18	BIAD 1.7.4/17	BIAD 1.7.4/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.7.4/19	BIAD 1.7.4/18	BIAD 1.7.4/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.7.4/20	BIAD 1.7.4/19	BIAD 1.7.4/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.7.4/21	BIAD 1.7.4/20	BIAD 1.7.4/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.7.4/22	BIAD 1.7.4/21	BIAD 1.7.4/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.7.4/23	BIAD 1.7.4/22	BIAD 1.7.4/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.7.4/24	BIAD 1.7.4/23	BIAD 1.7.4/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.4/25	BIAD 1.7.4/24	BIAD 1.7.4/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.4/26	BIAD 1.7.4/25	BIAD 1.7.4/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.4/27	BIAD 1.7.4/26	BIAD 1.7.4/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.4/28	BIAD 1.7.4/27	BIAD 1.7.4/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.7.4/29	BIAD 1.7.4/28	BIAD 1.7.4/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.7.4/30	BIAD 1.7.4/29	SFT 1.7.4/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.7.5									
X 1.7.5/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.5/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=113.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	114,2			
X 1.7.5/2	BIAD 1.7.5/1	BIAD 1.7.5/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.7.5/3	BIAD 1.7.5/2	BIAD 1.7.5/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.7.5/4	BIAD 1.7.5/3	BIAD 1.7.5/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.5/5	BIAD 1.7.5/4	BIAD 1.7.5/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.7.5/6	BIAD 1.7.5/5	BIAD 1.7.5/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.7.5/7	BIAD 1.7.5/6	BIAD 1.7.5/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.5/8	BIAD 1.7.5/7	BIAD 1.7.5/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.5/9	BIAD 1.7.5/8	BIAD 1.7.5/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.5/10	BIAD 1.7.5/9	BIAD 1.7.5/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.7.5/11	BIAD 1.7.5/10	BIAD 1.7.5/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.5/12	BIAD 1.7.5/11	BIAD 1.7.5/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.7.5/13	BIAD 1.7.5/12	BIAD 1.7.5/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.7.5/14	BIAD 1.7.5/13	BIAD 1.7.5/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.7.5/15	BIAD 1.7.5/14	BIAD 1.7.5/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.7.5/16	BIAD 1.7.5/15	BIAD 1.7.5/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.5/17	BIAD 1.7.5/16	BIAD 1.7.5/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
0.000=158,00									
1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ									
Лист									
12									



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод																												
					По проекту			Проложен																									
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м																							
X 1.7.5/18	BIAD 1.7.5/17	BIAD 1.7.5/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21																											
X 1.7.5/19	BIAD 1.7.5/18	BIAD 1.7.5/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4																											
X 1.7.5/20	BIAD 1.7.5/19	BIAD 1.7.5/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1																											
X 1.7.5/21	BIAD 1.7.5/20	BIAD 1.7.5/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1																											
X 1.7.5/22	BIAD 1.7.5/21	BIAD 1.7.5/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8																											
X 1.7.5/23	BIAD 1.7.5/22	BIAD 1.7.5/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3																											
X 1.7.5/24	BIAD 1.7.5/23	BIAD 1.7.5/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2																											
X 1.7.5/25	BIAD 1.7.5/24	BIAD 1.7.5/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9																											
X 1.7.5/26	BIAD 1.7.5/25	BIAD 1.7.5/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7																											
X 1.7.5/27	BIAD 1.7.5/26	BIAD 1.7.5/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5																											
X 1.7.5/28	BIAD 1.7.5/27	BIAD 1.7.5/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2																											
X 1.7.5/29	BIAD 1.7.5/28	BIAD 1.7.5/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8																											
X 1.7.5/30	BIAD 1.7.5/29	SFT 1.7.5/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7																											
X 1.7.6																																	
X 1.7.6/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.6/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=117.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	117,7																											
X 1.7.6/2	BIAD 1.7.6/1	BIAD 1.7.6/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8																											
X 1.7.6/3	BIAD 1.7.6/2	BIAD 1.7.6/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2																											
X 1.7.6/4	BIAD 1.7.6/3	BIAD 1.7.6/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3																											
X 1.7.6/5	BIAD 1.7.6/4	BIAD 1.7.6/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3																											
X 1.7.6/6	BIAD 1.7.6/5	BIAD 1.7.6/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5																											
X 1.7.6/7	BIAD 1.7.6/6	BIAD 1.7.6/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5																											
X 1.7.6/8	BIAD 1.7.6/7	BIAD 1.7.6/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6																											
X 1.7.6/9	BIAD 1.7.6/8	BIAD 1.7.6/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9																											
X 1.7.6/10	BIAD 1.7.6/9	BIAD 1.7.6/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7																											
X 1.7.6/11	BIAD 1.7.6/10	BIAD 1.7.6/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6																											
X 1.7.6/12	BIAD 1.7.6/11	BIAD 1.7.6/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5																											
X 1.7.6/13	BIAD 1.7.6/12	BIAD 1.7.6/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9																											
X 1.7.6/14	BIAD 1.7.6/13	BIAD 1.7.6/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9																											
X 1.7.6/15	BIAD 1.7.6/14	BIAD 1.7.6/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9																											
X 1.7.6/16	BIAD 1.7.6/15	BIAD 1.7.6/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1																											
X 1.7.6/17	BIAD 1.7.6/16	BIAD 1.7.6/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7																											
X 1.7.6/18	BIAD 1.7.6/17	BIAD 1.7.6/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21																											
X 1.7.6/19	BIAD 1.7.6/18	BIAD 1.7.6/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4																											
X 1.7.6/20	BIAD 1.7.6/19	BIAD 1.7.6/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1																											
X 1.7.6/21	BIAD 1.7.6/20	BIAD 1.7.6/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1	В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65																										
X 1.7.6/22	BIAD 1.7.6/21	BIAD 1.7.6/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8																											
X 1.7.6/23	BIAD 1.7.6/22	BIAD 1.7.6/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3																											
X 1.7.6/24	BIAD 1.7.6/23	BIAD 1.7.6/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2																											
X 1.7.6/25	BIAD 1.7.6/24	BIAD 1.7.6/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9																											
X 1.7.6/26	BIAD 1.7.6/25	BIAD 1.7.6/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7																											
X 1.7.6/27	BIAD 1.7.6/26	BIAD 1.7.6/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5																											
X 1.7.6/28	BIAD 1.7.6/27	BIAD 1.7.6/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2																											
X 1.7.6/29	BIAD 1.7.6/28	BIAD 1.7.6/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8																											
X 1.7.6/30	BIAD 1.7.6/29	SFT 1.7.6/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7																											
X 1.7.7																																	
X 1.7.7/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.7/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=120.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	121,2																											
Инв. № подл.	<table><tr><td colspan="6">0.000=158,00</td><td rowspan="3">1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td>13</td></tr></table>									0.000=158,00						1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ	Лист									Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		13
	0.000=158,00						1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ	Лист																									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			13																									
Взам. инв. №																																	
Подп. и дата																																	



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.7.7/2	BIAD 1.7.7/1	BIAD 1.7.7/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.7.7/3	BIAD 1.7.7/2	BIAD 1.7.7/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.7.7/4	BIAD 1.7.7/3	BIAD 1.7.7/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.7/5	BIAD 1.7.7/4	BIAD 1.7.7/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.7.7/6	BIAD 1.7.7/5	BIAD 1.7.7/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.7.7/7	BIAD 1.7.7/6	BIAD 1.7.7/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.7/8	BIAD 1.7.7/7	BIAD 1.7.7/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.7/9	BIAD 1.7.7/8	BIAD 1.7.7/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.7/10	BIAD 1.7.7/9	BIAD 1.7.7/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.7.7/11	BIAD 1.7.7/10	BIAD 1.7.7/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.7/12	BIAD 1.7.7/11	BIAD 1.7.7/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.7.7/13	BIAD 1.7.7/12	BIAD 1.7.7/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.7.7/14	BIAD 1.7.7/13	BIAD 1.7.7/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.7.7/15	BIAD 1.7.7/14	BIAD 1.7.7/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.7.7/16	BIAD 1.7.7/15	BIAD 1.7.7/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.7/17	BIAD 1.7.7/16	BIAD 1.7.7/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.7/18	BIAD 1.7.7/17	BIAD 1.7.7/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.7.7/19	BIAD 1.7.7/18	BIAD 1.7.7/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.7.7/20	BIAD 1.7.7/19	BIAD 1.7.7/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.7.7/21	BIAD 1.7.7/20	BIAD 1.7.7/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.7.7/22	BIAD 1.7.7/21	BIAD 1.7.7/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.7.7/23	BIAD 1.7.7/22	BIAD 1.7.7/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.7.7/24	BIAD 1.7.7/23	BIAD 1.7.7/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.7/25	BIAD 1.7.7/24	BIAD 1.7.7/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.7/26	BIAD 1.7.7/25	BIAD 1.7.7/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.7/27	BIAD 1.7.7/26	BIAD 1.7.7/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.7/28	BIAD 1.7.7/27	BIAD 1.7.7/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.7.7/29	BIAD 1.7.7/28	BIAD 1.7.7/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.7.7/30	BIAD 1.7.7/29	SFT 1.7.7/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.7.8									
X 1.7.8/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.8/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=124.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	124,7			
X 1.7.8/2	BIAD 1.7.8/1	BIAD 1.7.8/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,8			
X 1.7.8/3	BIAD 1.7.8/2	BIAD 1.7.8/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,2			
X 1.7.8/4	BIAD 1.7.8/3	BIAD 1.7.8/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.8/5	BIAD 1.7.8/4	BIAD 1.7.8/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,3			
X 1.7.8/6	BIAD 1.7.8/5	BIAD 1.7.8/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5			
X 1.7.8/7	BIAD 1.7.8/6	BIAD 1.7.8/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.8/8	BIAD 1.7.8/7	BIAD 1.7.8/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.8/9	BIAD 1.7.8/8	BIAD 1.7.8/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.8/10	BIAD 1.7.8/9	BIAD 1.7.8/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 1.7.8/11	BIAD 1.7.8/10	BIAD 1.7.8/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,6			
X 1.7.8/12	BIAD 1.7.8/11	BIAD 1.7.8/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 1.7.8/13	BIAD 1.7.8/12	BIAD 1.7.8/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 1.7.8/14	BIAD 1.7.8/13	BIAD 1.7.8/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9			
X 1.7.8/15	BIAD 1.7.8/14	BIAD 1.7.8/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,9			
X 1.7.8/16	BIAD 1.7.8/15	BIAD 1.7.8/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00						
			1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ						
			Лист 14						
Изм.			Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.7.8/17	BIAD 1.7.8/16	BIAD 1.7.8/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.8/18	BIAD 1.7.8/17	BIAD 1.7.8/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21			
X 1.7.8/19	BIAD 1.7.8/18	BIAD 1.7.8/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,4			
X 1.7.8/20	BIAD 1.7.8/19	BIAD 1.7.8/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,1			
X 1.7.8/21	BIAD 1.7.8/20	BIAD 1.7.8/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,1			
X 1.7.8/22	BIAD 1.7.8/21	BIAD 1.7.8/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,8			
X 1.7.8/23	BIAD 1.7.8/22	BIAD 1.7.8/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,3			
X 1.7.8/24	BIAD 1.7.8/23	BIAD 1.7.8/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.8/25	BIAD 1.7.8/24	BIAD 1.7.8/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9			
X 1.7.8/26	BIAD 1.7.8/25	BIAD 1.7.8/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.8/27	BIAD 1.7.8/26	BIAD 1.7.8/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 1.7.8/28	BIAD 1.7.8/27	BIAD 1.7.8/28	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 1.7.8/29	BIAD 1.7.8/28	BIAD 1.7.8/29	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,8			
X 1.7.8/30	BIAD 1.7.8/29	SFT 1.7.8/30	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,7			
X 1.7.9									
X 1.7.9/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.9/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=128.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	128,6			
X 1.7.9/2	BIAD 1.7.9/1	BIAD 1.7.9/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.7.9/3	BIAD 1.7.9/2	BIAD 1.7.9/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,4			
X 1.7.9/4	BIAD 1.7.9/3	BIAD 1.7.9/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,5			
X 1.7.9/5	BIAD 1.7.9/4	BIAD 1.7.9/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,5			
X 1.7.9/6	BIAD 1.7.9/5	BIAD 1.7.9/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,2			
X 1.7.9/7	BIAD 1.7.9/6	BIAD 1.7.9/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,8			
X 1.7.9/8	BIAD 1.7.9/7	BIAD 1.7.9/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,7			
X 1.7.9/9	BIAD 1.7.9/8	BIAD 1.7.9/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 1.7.9/10	BIAD 1.7.9/9	BIAD 1.7.9/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,9			
X 1.7.9/11	BIAD 1.7.9/10	BIAD 1.7.9/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,2			
X 1.7.9/12	BIAD 1.7.9/11	BIAD 1.7.9/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 1.7.9/13	BIAD 1.7.9/12	BIAD 1.7.9/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.7.9/14	BIAD 1.7.9/13	BIAD 1.7.9/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.9/15	BIAD 1.7.9/14	BIAD 1.7.9/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.9/16	BIAD 1.7.9/15	BIAD 1.7.9/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=20.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	20,8			
X 1.7.9/17	BIAD 1.7.9/16	BIAD 1.7.9/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.9/18	BIAD 1.7.9/17	BIAD 1.7.9/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3			
X 1.7.9/19	BIAD 1.7.9/18	BIAD 1.7.9/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 1.7.9/20	BIAD 1.7.9/19	BIAD 1.7.9/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,2			
X 1.7.9/21	BIAD 1.7.9/20	BIAD 1.7.9/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 1.7.9/22	BIAD 1.7.9/21	BIAD 1.7.9/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.9/23	BIAD 1.7.9/22	BIAD 1.7.9/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,4			
X 1.7.9/24	BIAD 1.7.9/23	BIAD 1.7.9/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3			
X 1.7.9/25	BIAD 1.7.9/24	BIAD 1.7.9/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 1.7.9/26	BIAD 1.7.9/25	SFT 1.7.9/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,5			
X 1.7.10									
X 1.7.10/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.10/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=131.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	132,1			
X 1.7.10/2	BIAD 1.7.10/1	BIAD 1.7.10/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.7.10/3	BIAD 1.7.10/2	BIAD 1.7.10/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,4			
X 1.7.10/4	BIAD 1.7.10/3	BIAD 1.7.10/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,5			
Инв. № подл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
				0.000=158,00					
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ					
				Лист					
				15					



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 1.7.10/5	BIAD 1.7.10/4	BIAD 1.7.10/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,5			
X 1.7.10/6	BIAD 1.7.10/5	BIAD 1.7.10/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,2			
X 1.7.10/7	BIAD 1.7.10/6	BIAD 1.7.10/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,8			
X 1.7.10/8	BIAD 1.7.10/7	BIAD 1.7.10/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,7			
X 1.7.10/9	BIAD 1.7.10/8	BIAD 1.7.10/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 1.7.10/10	BIAD 1.7.10/9	BIAD 1.7.10/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,9			
X 1.7.10/11	BIAD 1.7.10/10	BIAD 1.7.10/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,2			
X 1.7.10/12	BIAD 1.7.10/11	BIAD 1.7.10/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 1.7.10/13	BIAD 1.7.10/12	BIAD 1.7.10/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.7.10/14	BIAD 1.7.10/13	BIAD 1.7.10/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.10/15	BIAD 1.7.10/14	BIAD 1.7.10/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,7			
X 1.7.10/16	BIAD 1.7.10/15	BIAD 1.7.10/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=20.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	20,8			
X 1.7.10/17	BIAD 1.7.10/16	BIAD 1.7.10/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 1.7.10/18	BIAD 1.7.10/17	BIAD 1.7.10/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3			
X 1.7.10/19	BIAD 1.7.10/18	BIAD 1.7.10/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 1.7.10/20	BIAD 1.7.10/19	BIAD 1.7.10/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,2			
X 1.7.10/21	BIAD 1.7.10/20	BIAD 1.7.10/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 1.7.10/22	BIAD 1.7.10/21	BIAD 1.7.10/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2			
X 1.7.10/23	BIAD 1.7.10/22	BIAD 1.7.10/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,4			
X 1.7.10/24	BIAD 1.7.10/23	BIAD 1.7.10/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3			
X 1.7.10/25	BIAD 1.7.10/24	BIAD 1.7.10/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 1.7.10/26	BIAD 1.7.10/25	SFT 1.7.10/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,5			
X 1.7.11									
X 1.7.11/1	SPMC 1.7	BIAD 1.7.11/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	142,1			
X 1.7.11/2	BIAD 1.7.11/1	BIAD 1.7.11/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,7			
X 1.7.11/3	BIAD 1.7.11/2	BIAD 1.7.11/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,7			
X 1.7.11/4	BIAD 1.7.11/3	BIAD 1.7.11/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,3			
X 1.7.11/5	BIAD 1.7.11/4	BIAD 1.7.11/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=16.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	16,1			
X 1.7.11/6	BIAD 1.7.11/5	BIAD 1.7.11/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,5			
X 1.7.11/7	BIAD 1.7.11/6	BIAD 1.7.11/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,5			
X 1.7.11/8	BIAD 1.7.11/7	BIAD 1.7.11/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10			
X 1.7.11/9	BIAD 1.7.11/8	BIAD 1.7.11/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,8			
X 1.7.11/10	BIAD 1.7.11/9	BIAD 1.7.11/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,8			
X 1.7.11/11	BIAD 1.7.11/10	BIAD 1.7.11/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,1			
X 1.7.11/12	BIAD 1.7.11/11	BIAD 1.7.11/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 1.7.11/13	BIAD 1.7.11/12	BIAD 1.7.11/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,4			
X 1.7.11/14	BIAD 1.7.11/13	BIAD 1.7.11/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,8			
X 1.7.11/15	BIAD 1.7.11/14	BIAD 1.7.11/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=32.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	32,1			
X 1.7.11/16	BIAD 1.7.11/15	BIAD 1.7.11/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,3			
X 1.7.11/17	BIAD 1.7.11/16	BIAD 1.7.11/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=22.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	22,2			
X 1.7.11/18	BIAD 1.7.11/17	BIAD 1.7.11/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,2			
X 1.7.11/19	BIAD 1.7.11/18	BIAD 1.7.11/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,4			
X 1.7.11/20	BIAD 1.7.11/19	BIAD 1.7.11/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11			
X 1.7.11/21	BIAD 1.7.11/20	BIAD 1.7.11/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=33.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	33			
X 1.7.11/22	BIAD 1.7.11/21	BIAD 1.7.11/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,7			
X 1.7.11/23	BIAD 1.7.11/22	BIAD 1.7.11/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
				0.000=158,00					
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ					
				Лист					
				16					

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 2.5.2/4	BIAD 2.5.2/3	BIAD 2.5.2/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,4			
X 2.5.2/5	BIAD 2.5.2/4	BIAD 2.5.2/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=37.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	37,5			
X 2.5.2/6	BIAD 2.5.2/5	BIAD 2.5.2/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=25.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	25,3			
X 2.5.2/7	BIAD 2.5.2/6	SFT 2.5.2/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,9			
X 2.5.3									
X 2.5.3/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.3/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=35.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	35,8			
X 2.5.3/2	BIAD 2.5.3/1	BIAD 2.5.3/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2			
X 2.5.3/3	BIAD 2.5.3/2	BIAD 2.5.3/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,3			
X 2.5.3/4	BIAD 2.5.3/3	BIAD 2.5.3/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=17.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	17,8			
X 2.5.3/5	BIAD 2.5.3/4	BIAD 2.5.3/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=50.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	50,9			
X 2.5.3/6	BIAD 2.5.3/5	BIAD 2.5.3/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 2.5.3/7	BIAD 2.5.3/6	BIAD 2.5.3/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=48.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	48,7			
X 2.5.3/8	BIAD 2.5.3/7	BIAD 2.5.3/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=5.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	5,5			
X 2.5.3/9	BIAD 2.5.3/8	BIAD 2.5.3/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=30.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	30,5			
X 2.5.3/10	BIAD 2.5.3/9	BIAD 2.5.3/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,6			
X 2.5.3/11	BIAD 2.5.3/10	BIAD 2.5.3/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=52.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	52			
X 2.5.3/12	BIAD 2.5.3/11	BIAD 2.5.3/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=34.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	34,3			
X 2.5.3/13	BIAD 2.5.3/12	BIAD 2.5.3/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6			
X 2.5.3/14	BIAD 2.5.3/13	SFT 2.5.3/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4,1			
X 2.5.4									
X 2.5.4/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.4/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=99.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	100,1			
X 2.5.4/2	BIAD 2.5.4/1	BIAD 2.5.4/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,9			
X 2.5.4/3	BIAD 2.5.4/2	BIAD 2.5.4/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 2.5.4/4	BIAD 2.5.4/3	BIAD 2.5.4/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.4/5	BIAD 2.5.4/4	BIAD 2.5.4/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.4/6	BIAD 2.5.4/5	BIAD 2.5.4/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,9			
X 2.5.4/7	BIAD 2.5.4/6	BIAD 2.5.4/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=33.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	33			
X 2.5.4/8	BIAD 2.5.4/7	BIAD 2.5.4/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=21.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	21,4			
X 2.5.4/9	BIAD 2.5.4/8	BIAD 2.5.4/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.4/10	BIAD 2.5.4/9	BIAD 2.5.4/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 2.5.4/11	BIAD 2.5.4/10	BIAD 2.5.4/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.4/12	BIAD 2.5.4/11	BIAD 2.5.4/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2			
X 2.5.4/13	BIAD 2.5.4/12	BIAD 2.5.4/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.4/14	BIAD 2.5.4/13	BIAD 2.5.4/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,2			
X 2.5.4/15	BIAD 2.5.4/14	BIAD 2.5.4/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=17.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	17,5			
X 2.5.4/16	BIAD 2.5.4/15	BIAD 2.5.4/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12			
X 2.5.4/17	BIAD 2.5.4/16	BIAD 2.5.4/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=16.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	16,5			
X 2.5.4/18	BIAD 2.5.4/17	BIAD 2.5.4/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.4/19	BIAD 2.5.4/18	BIAD 2.5.4/19	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14			
X 2.5.4/20	BIAD 2.5.4/19	BIAD 2.5.4/20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,2			
X 2.5.4/21	BIAD 2.5.4/20	BIAD 2.5.4/21	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=18.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	18,6			
X 2.5.4/22	BIAD 2.5.4/21	BIAD 2.5.4/22	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5			
X 2.5.4/23	BIAD 2.5.4/22	BIAD 2.5.4/23	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=14.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	14,9			
X 2.5.4/24	BIAD 2.5.4/23	BIAD 2.5.4/24	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=25.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	25,7			
X 2.5.4/25	BIAD 2.5.4/24	BIAD 2.5.4/25	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=20.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	20,2			
X 2.5.4/26	BIAD 2.5.4/25	BIAD 2.5.4/26	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=13.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	13,7			
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00						
									Лист
			1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ						18
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
					По проекту			Проложен		
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
Х 2.5.4/27		BIAD 2.5.4/26	SFT 2.5.4/27	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,9			
Х 2.5.5										
Х 2.5.5/1		SPMC 2.5	BIAD 2.5.5/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=82.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	82,7			
Х 2.5.5/2		BIAD 2.5.5/1	BIAD 2.5.5/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
Х 2.5.5/3		BIAD 2.5.5/2	BIAD 2.5.5/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
Х 2.5.5/4		BIAD 2.5.5/3	BIAD 2.5.5/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
Х 2.5.5/5		BIAD 2.5.5/4	BIAD 2.5.5/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
Х 2.5.5/6		BIAD 2.5.5/5	BIAD 2.5.5/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
Х 2.5.5/7		BIAD 2.5.5/6	BIAD 2.5.5/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
Х 2.5.5/8		BIAD 2.5.5/7	BIAD 2.5.5/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.5/9		BIAD 2.5.5/8	BIAD 2.5.5/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
Х 2.5.5/10		BIAD 2.5.5/9	BIAD 2.5.5/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.5/11		BIAD 2.5.5/10	BIAD 2.5.5/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
Х 2.5.5/12		BIAD 2.5.5/11	BIAD 2.5.5/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
Х 2.5.5/13		BIAD 2.5.5/12	BIAD 2.5.5/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.5/14		BIAD 2.5.5/13	BIAD 2.5.5/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
Х 2.5.5/15		BIAD 2.5.5/14	BIAD 2.5.5/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
Х 2.5.5/16		BIAD 2.5.5/15	BIAD 2.5.5/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
Х 2.5.5/17		BIAD 2.5.5/16	BIAD 2.5.5/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
Х 2.5.5/18		BIAD 2.5.5/17	SFT 2.5.5/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
Х 2.5.6										
Х 2.5.6/1		SPMC 2.5	BIAD 2.5.6/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=85.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	86,2			
Х 2.5.6/2		BIAD 2.5.6/1	BIAD 2.5.6/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
Х 2.5.6/3		BIAD 2.5.6/2	BIAD 2.5.6/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
Х 2.5.6/4		BIAD 2.5.6/3	BIAD 2.5.6/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
Х 2.5.6/5		BIAD 2.5.6/4	BIAD 2.5.6/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
Х 2.5.6/6		BIAD 2.5.6/5	BIAD 2.5.6/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
Х 2.5.6/7		BIAD 2.5.6/6	BIAD 2.5.6/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
Х 2.5.6/8		BIAD 2.5.6/7	BIAD 2.5.6/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.6/9		BIAD 2.5.6/8	BIAD 2.5.6/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
Х 2.5.6/10		BIAD 2.5.6/9	BIAD 2.5.6/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.6/11		BIAD 2.5.6/10	BIAD 2.5.6/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
Х 2.5.6/12		BIAD 2.5.6/11	BIAD 2.5.6/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
Х 2.5.6/13		BIAD 2.5.6/12	BIAD 2.5.6/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
Х 2.5.6/14		BIAD 2.5.6/13	BIAD 2.5.6/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
Х 2.5.6/15		BIAD 2.5.6/14	BIAD 2.5.6/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
Х 2.5.6/16		BIAD 2.5.6/15	BIAD 2.5.6/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
Х 2.5.6/17		BIAD 2.5.6/16	BIAD 2.5.6/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
Х 2.5.6/18		BIAD 2.5.6/17	SFT 2.5.6/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
Х 2.5.7										
Х 2.5.7/1		SPMC 2.5	BIAD 2.5.7/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=89.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	89,7			
Х 2.5.7/2		BIAD 2.5.7/1	BIAD 2.5.7/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
Х 2.5.7/3		BIAD 2.5.7/2	BIAD 2.5.7/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
Х 2.5.7/4		BIAD 2.5.7/3	BIAD 2.5.7/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=12.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	12,3			
Х 2.5.7/5		BIAD 2.5.7/4	BIAD 2.5.7/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=11.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	11,9			
Х 2.5.7/6		BIAD 2.5.7/5	BIAD 2.5.7/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00							
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ	
										19

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 2.5.9/15	BIAD 2.5.9/14	BIAD 2.5.9/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 2.5.9/16	BIAD 2.5.9/15	BIAD 2.5.9/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
X 2.5.9/17	BIAD 2.5.9/16	BIAD 2.5.9/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 2.5.9/18	BIAD 2.5.9/17	SFT 2.5.9/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 2.5.10									
X 2.5.10/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.10/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=99.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	100,2			
X 2.5.10/2	BIAD 2.5.10/1	BIAD 2.5.10/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.10/3	BIAD 2.5.10/2	BIAD 2.5.10/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.10/4	BIAD 2.5.10/3	BIAD 2.5.10/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 2.5.10/5	BIAD 2.5.10/4	BIAD 2.5.10/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 2.5.10/6	BIAD 2.5.10/5	BIAD 2.5.10/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.10/7	BIAD 2.5.10/6	BIAD 2.5.10/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
X 2.5.10/8	BIAD 2.5.10/7	BIAD 2.5.10/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.10/9	BIAD 2.5.10/8	BIAD 2.5.10/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
X 2.5.10/10	BIAD 2.5.10/9	BIAD 2.5.10/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.10/11	BIAD 2.5.10/10	BIAD 2.5.10/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
X 2.5.10/12	BIAD 2.5.10/11	BIAD 2.5.10/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 2.5.10/13	BIAD 2.5.10/12	BIAD 2.5.10/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.10/14	BIAD 2.5.10/13	BIAD 2.5.10/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 2.5.10/15	BIAD 2.5.10/14	BIAD 2.5.10/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 2.5.10/16	BIAD 2.5.10/15	BIAD 2.5.10/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
X 2.5.10/17	BIAD 2.5.10/16	BIAD 2.5.10/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 2.5.10/18	BIAD 2.5.10/17	SFT 2.5.10/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 2.5.11									
X 2.5.11/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.11/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=103.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	103,7			
X 2.5.11/2	BIAD 2.5.11/1	BIAD 2.5.11/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.11/3	BIAD 2.5.11/2	BIAD 2.5.11/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.11/4	BIAD 2.5.11/3	BIAD 2.5.11/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 2.5.11/5	BIAD 2.5.11/4	BIAD 2.5.11/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 2.5.11/6	BIAD 2.5.11/5	BIAD 2.5.11/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.11/7	BIAD 2.5.11/6	BIAD 2.5.11/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
X 2.5.11/8	BIAD 2.5.11/7	BIAD 2.5.11/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.11/9	BIAD 2.5.11/8	BIAD 2.5.11/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
X 2.5.11/10	BIAD 2.5.11/9	BIAD 2.5.11/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.11/11	BIAD 2.5.11/10	BIAD 2.5.11/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
X 2.5.11/12	BIAD 2.5.11/11	BIAD 2.5.11/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 2.5.11/13	BIAD 2.5.11/12	BIAD 2.5.11/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.11/14	BIAD 2.5.11/13	BIAD 2.5.11/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 2.5.11/15	BIAD 2.5.11/14	BIAD 2.5.11/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 2.5.11/16	BIAD 2.5.11/15	BIAD 2.5.11/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
X 2.5.11/17	BIAD 2.5.11/16	BIAD 2.5.11/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 2.5.11/18	BIAD 2.5.11/17	SFT 2.5.11/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 2.5.12									
X 2.5.12/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.12/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=106.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	107,2			
X 2.5.12/2	BIAD 2.5.12/1	BIAD 2.5.12/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.12/3	BIAD 2.5.12/2	BIAD 2.5.12/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
Взм. инв. №	0.000=158,00 1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата								
Подп. и дата	В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65								
Инв. № подл.	1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ								
Лист									21



Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
					По проекту			Проложен		
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
X 2.5.12/4		BIAD 2.5.12/3	BIAD 2.5.12/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 2.5.12/5		BIAD 2.5.12/4	BIAD 2.5.12/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 2.5.12/6		BIAD 2.5.12/5	BIAD 2.5.12/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.12/7		BIAD 2.5.12/6	BIAD 2.5.12/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
X 2.5.12/8		BIAD 2.5.12/7	BIAD 2.5.12/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.12/9		BIAD 2.5.12/8	BIAD 2.5.12/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
X 2.5.12/10		BIAD 2.5.12/9	BIAD 2.5.12/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.12/11		BIAD 2.5.12/10	BIAD 2.5.12/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
X 2.5.12/12		BIAD 2.5.12/11	BIAD 2.5.12/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 2.5.12/13		BIAD 2.5.12/12	BIAD 2.5.12/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.12/14		BIAD 2.5.12/13	BIAD 2.5.12/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 2.5.12/15		BIAD 2.5.12/14	BIAD 2.5.12/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7			
X 2.5.12/16		BIAD 2.5.12/15	BIAD 2.5.12/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,9			
X 2.5.12/17		BIAD 2.5.12/16	BIAD 2.5.12/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 2.5.12/18		BIAD 2.5.12/17	SFT 2.5.12/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 2.5.13										
X 2.5.13/1		SPMC 2.5	BIAD 2.5.13/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=110.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	110,7			
X 2.5.13/2		BIAD 2.5.13/1	BIAD 2.5.13/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.13/3		BIAD 2.5.13/2	BIAD 2.5.13/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.13/4		BIAD 2.5.13/3	BIAD 2.5.13/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 2.5.13/5		BIAD 2.5.13/4	BIAD 2.5.13/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 2.5.13/6		BIAD 2.5.13/5	BIAD 2.5.13/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.13/7		BIAD 2.5.13/6	BIAD 2.5.13/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
X 2.5.13/8		BIAD 2.5.13/7	BIAD 2.5.13/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.13/9		BIAD 2.5.13/8	BIAD 2.5.13/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
X 2.5.13/10		BIAD 2.5.13/9	BIAD 2.5.13/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.13/11		BIAD 2.5.13/10	BIAD 2.5.13/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
X 2.5.13/12		BIAD 2.5.13/11	BIAD 2.5.13/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3			
X 2.5.13/13		BIAD 2.5.13/12	BIAD 2.5.13/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.13/14		BIAD 2.5.13/13	BIAD 2.5.13/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6			
X 2.5.13/15		BIAD 2.5.13/14	BIAD 2.5.13/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.13/16		BIAD 2.5.13/15	BIAD 2.5.13/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,8			
X 2.5.13/17		BIAD 2.5.13/16	BIAD 2.5.13/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6			
X 2.5.13/18		BIAD 2.5.13/17	SFT 2.5.13/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6			
X 2.5.14										
X 2.5.14/1		SPMC 2.5	BIAD 2.5.14/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=113.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	114,7			
X 2.5.14/2		BIAD 2.5.14/1	BIAD 2.5.14/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7			
X 2.5.14/3		BIAD 2.5.14/2	BIAD 2.5.14/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9			
X 2.5.14/4		BIAD 2.5.14/3	BIAD 2.5.14/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2			
X 2.5.14/5		BIAD 2.5.14/4	BIAD 2.5.14/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8			
X 2.5.14/6		BIAD 2.5.14/5	BIAD 2.5.14/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2			
X 2.5.14/7		BIAD 2.5.14/6	BIAD 2.5.14/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7			
X 2.5.14/8		BIAD 2.5.14/7	BIAD 2.5.14/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.14/9		BIAD 2.5.14/8	BIAD 2.5.14/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1			
X 2.5.14/10		BIAD 2.5.14/9	BIAD 2.5.14/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9			
X 2.5.14/11		BIAD 2.5.14/10	BIAD 2.5.14/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4			
					0.000=158,00					
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
										Лист
					1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ					22

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод						
				По проекту			Проложен			
	Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
X 2.5.14/12	BIAD 2.5.14/11	BIAD 2.5.14/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3				
X 2.5.14/13	BIAD 2.5.14/12	BIAD 2.5.14/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9				
X 2.5.14/14	BIAD 2.5.14/13	BIAD 2.5.14/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6				
X 2.5.14/15	BIAD 2.5.14/14	BIAD 2.5.14/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9				
X 2.5.14/16	BIAD 2.5.14/15	BIAD 2.5.14/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,8				
X 2.5.14/17	BIAD 2.5.14/16	BIAD 2.5.14/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6				
X 2.5.14/18	BIAD 2.5.14/17	SFT 2.5.14/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6				
X 2.5.15										
X 2.5.15/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.15/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=117.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	117,7				
X 2.5.15/2	BIAD 2.5.15/1	BIAD 2.5.15/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,7				
X 2.5.15/3	BIAD 2.5.15/2	BIAD 2.5.15/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9				
X 2.5.15/4	BIAD 2.5.15/3	BIAD 2.5.15/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2				
X 2.5.15/5	BIAD 2.5.15/4	BIAD 2.5.15/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8				
X 2.5.15/6	BIAD 2.5.15/5	BIAD 2.5.15/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,2				
X 2.5.15/7	BIAD 2.5.15/6	BIAD 2.5.15/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,7				
X 2.5.15/8	BIAD 2.5.15/7	BIAD 2.5.15/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9				
X 2.5.15/9	BIAD 2.5.15/8	BIAD 2.5.15/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.1м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,1				
X 2.5.15/10	BIAD 2.5.15/9	BIAD 2.5.15/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9				
X 2.5.15/11	BIAD 2.5.15/10	BIAD 2.5.15/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,4				
X 2.5.15/12	BIAD 2.5.15/11	BIAD 2.5.15/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,3				
X 2.5.15/13	BIAD 2.5.15/12	BIAD 2.5.15/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,9				
X 2.5.15/14	BIAD 2.5.15/13	BIAD 2.5.15/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,6				
X 2.5.15/15	BIAD 2.5.15/14	BIAD 2.5.15/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9				
X 2.5.15/16	BIAD 2.5.15/15	BIAD 2.5.15/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,8				
X 2.5.15/17	BIAD 2.5.15/16	BIAD 2.5.15/17	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6				
X 2.5.15/18	BIAD 2.5.15/17	SFT 2.5.15/18	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6				
X 2.5.16										
X 2.5.16/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.16/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=120.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	121,2				
X 2.5.16/2	BIAD 2.5.16/1	BIAD 2.5.16/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,8				
X 2.5.16/3	BIAD 2.5.16/2	BIAD 2.5.16/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9				
X 2.5.16/4	BIAD 2.5.16/3	BIAD 2.5.16/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6				
X 2.5.16/5	BIAD 2.5.16/4	BIAD 2.5.16/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4				
X 2.5.16/6	BIAD 2.5.16/5	BIAD 2.5.16/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5				
X 2.5.16/7	BIAD 2.5.16/6	BIAD 2.5.16/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8				
X 2.5.16/8	BIAD 2.5.16/7	BIAD 2.5.16/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2				
X 2.5.16/9	BIAD 2.5.16/8	BIAD 2.5.16/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8				
X 2.5.16/10	BIAD 2.5.16/9	BIAD 2.5.16/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5				
X 2.5.16/11	BIAD 2.5.16/10	BIAD 2.5.16/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2				
X 2.5.16/12	BIAD 2.5.16/11	BIAD 2.5.16/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8				
X 2.5.16/13	BIAD 2.5.16/12	BIAD 2.5.16/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,3				
X 2.5.16/14	BIAD 2.5.16/13	BIAD 2.5.16/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2				
X 2.5.16/15	BIAD 2.5.16/14	BIAD 2.5.16/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,5				
X 2.5.16/16	BIAD 2.5.16/15	SFT 2.5.16/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6				
X 2.5.17										
X 2.5.17/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.17/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=124.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	124,7				
X 2.5.17/2	BIAD 2.5.17/1	BIAD 2.5.17/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,8				
Взм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00							
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата							1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ			
							Лист 23			



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Обозначение кабеля, провода		Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод						
					По проекту			Проложен			
		Начало	Конец		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
X 2.5.17/3	BIAD 2.5.17/2	BIAD 2.5.17/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9					
X 2.5.17/4	BIAD 2.5.17/3	BIAD 2.5.17/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6					
X 2.5.17/5	BIAD 2.5.17/4	BIAD 2.5.17/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4					
X 2.5.17/6	BIAD 2.5.17/5	BIAD 2.5.17/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 2.5.17/7	BIAD 2.5.17/6	BIAD 2.5.17/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.17/8	BIAD 2.5.17/7	BIAD 2.5.17/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2					
X 2.5.17/9	BIAD 2.5.17/8	BIAD 2.5.17/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.17/10	BIAD 2.5.17/9	BIAD 2.5.17/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 2.5.17/11	BIAD 2.5.17/10	BIAD 2.5.17/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2					
X 2.5.17/12	BIAD 2.5.17/11	BIAD 2.5.17/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.17/13	BIAD 2.5.17/12	BIAD 2.5.17/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,3					
X 2.5.17/14	BIAD 2.5.17/13	BIAD 2.5.17/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2					
X 2.5.17/15	BIAD 2.5.17/14	BIAD 2.5.17/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,5					
X 2.5.17/16	BIAD 2.5.17/15	SFT 2.5.17/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6					
X 2.5.18											
X 2.5.18/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.18/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=127.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	128,2					
X 2.5.18/2	BIAD 2.5.18/1	BIAD 2.5.18/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=3.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	3,8					
X 2.5.18/3	BIAD 2.5.18/2	BIAD 2.5.18/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,9					
X 2.5.18/4	BIAD 2.5.18/3	BIAD 2.5.18/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,6					
X 2.5.18/5	BIAD 2.5.18/4	BIAD 2.5.18/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=4.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	4					
X 2.5.18/6	BIAD 2.5.18/5	BIAD 2.5.18/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 2.5.18/7	BIAD 2.5.18/6	BIAD 2.5.18/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.18/8	BIAD 2.5.18/7	BIAD 2.5.18/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2					
X 2.5.18/9	BIAD 2.5.18/8	BIAD 2.5.18/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.18/10	BIAD 2.5.18/9	BIAD 2.5.18/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,5					
X 2.5.18/11	BIAD 2.5.18/10	BIAD 2.5.18/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,2					
X 2.5.18/12	BIAD 2.5.18/11	BIAD 2.5.18/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.8м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,8					
X 2.5.18/13	BIAD 2.5.18/12	BIAD 2.5.18/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.3м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,3					
X 2.5.18/14	BIAD 2.5.18/13	BIAD 2.5.18/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8,2					
X 2.5.18/15	BIAD 2.5.18/14	BIAD 2.5.18/15	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=9.5м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	9,5					
X 2.5.18/16	BIAD 2.5.18/15	SFT 2.5.18/16	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=1.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	1,6					
X 2.5.19											
X 2.5.19/1	SPMC 2.5	BIAD 2.5.19/1	Открыто=0.5м, ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=132.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	133,1					
X 2.5.19/2	BIAD 2.5.19/1	BIAD 2.5.19/2	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=22.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	22,2					
X 2.5.19/3	BIAD 2.5.19/2	BIAD 2.5.19/3	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,7					
X 2.5.19/4	BIAD 2.5.19/3	BIAD 2.5.19/4	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=25.4м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	25,4					
X 2.5.19/5	BIAD 2.5.19/4	BIAD 2.5.19/5	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8					
X 2.5.19/6	BIAD 2.5.19/5	BIAD 2.5.19/6	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=15.6м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	15,6					
X 2.5.19/7	BIAD 2.5.19/6	BIAD 2.5.19/7	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=6.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	6,2					
X 2.5.19/8	BIAD 2.5.19/7	BIAD 2.5.19/8	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=7.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	7,9					
X 2.5.19/9	BIAD 2.5.19/8	BIAD 2.5.19/9	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,9					
X 2.5.19/10	BIAD 2.5.19/9	BIAD 2.5.19/10	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=33.7м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	33,7					
X 2.5.19/11	BIAD 2.5.19/10	BIAD 2.5.19/11	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=8.0м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	8					
X 2.5.19/12	BIAD 2.5.19/11	BIAD 2.5.19/12	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=18.2м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	18,2					
X 2.5.19/13	BIAD 2.5.19/12	BIAD 2.5.19/13	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=2.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	2,9					
X 2.5.19/14	BIAD 2.5.19/13	BIAD 2.5.19/14	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм=10.9м	КСРПнз(А)-FRHF	1х2х1,5	10,9					
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	0.000=158,00							1-24/01-ДС4-СОУЭ.КЖ	Лист 24
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
2	Труба гофрированная гибкая d20	ТГТ СЗ ПВХ 20 мм	710-002	"ПожТехКабель"	м	26		
3	Скоба металлическая двухлапковая 19-20 мм	19-20 мм	851-005	"ПожТехКабель"	шт.	87		
4	Дюбель металлический 5х30мм	5х30 мм	861-005	"ПожТехКабель"	шт.	87		
5	Саморез 3,5х35мм	3,5х35 мм	860-005	"ПожТехКабель"	шт	87		
3.Материалы и изделия для монтажа								
	Стяжки нейлоновыеЭ*100				шт.	4400		
	Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5Е		CS3-1C5EU	ITK	шт.	100		
	Плита минераловатнаяплотность 110 кг/м3	1000х600х50		ООО"Огнеза"	шт.	7		
	Огнезащитныйпротивопожарныйтерморасширяющийсягерметик марки "Огнеза-ГТ" 20 кг	105040.0	105040.0	ООО"Огнеза"	шт.	15		
	Модуль связи GSM/LTE – 4G модуль	GCT450			шт.	1		в компл. с БАО-300
	Коммутационныйшнур (патч-корд) кат.5Е FTP 10м серый	кат.5Е FTP	PC01-C5EF-10M	ITK	шт.	1		Для БАО-300
	Бирка маркировочная	У-136		DKC	шт.	4400		
	Антенна 4G	MultiAnt 450-2600МГц			шт.	1		в компл. с БАО-300
	SIM-карта для блока оповещения				шт.	1		
Продукция огнезащита кабельной линии								
	Профиль П-образный стальной оцинкованный 50х40х0,6 мм			Техстронг	м	25,617068		
	Плита огнезащитная	EI45, 10 мм		Техстронг	м2	20,255702		
	Плита огнезащитная	EI150, 70 мм		Техстронг	м2	128,579676		
	Герметик 'ОГ-20'			Техстронг	кг	49,115675		
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65 								
0.000=158,00						1-24/01-ДС4-СОУЭ.СО		Лист
								3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Расчет звукового давления

Выбор количества и мощности включения оповещателей в конкретном помещении напрямую зависит от таких основных параметров как:

- уровень постоянного фоновго шума в помещении;
- габаритные размеры помещения;
- звуковое давление устанавливаемых оповещателей

Энергетической характеристикой оповещателя является мощность, которую он потребляет от трансляционной линии (мощность включения) которая измеряется в ваттах (Вт). Этот параметр используется, в первую очередь, для того, чтобы рассчитать необходимую мощность усилителя.

При выборе мощности включения оповещателей основным параметром является звуковое давление, которое он обеспечивает на этой мощности.

При проектировании системы речевого оповещения, расстановка оповещателей была осуществлена таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень звуковых сигналов и разборчивость речи СОУЭ во всех защищаемых помещениях.

Для обоснования правильности расстановки речевых громкоговорителей произведем акустический расчет для наиболее удалённой(ых) точка(ек) от оповещателей

Акустический расчет сводится к определению уровня звукового давления в расчетной (ых) точках и сравнению данного уровня с нормативными значениями.

В озвучиваемом помещении присутствует различного рода шум. В зависимости от назначения и особенностей помещения, а также времени суток, уровень шума варьируется. Наиболее важным параметром при расчете, является величина среднестатистического фоновго шума. Уровень шума можно измерить или взять его значение на основании Таблицы 1 СП 51.13130.2011 "Защита от шума" (далее – СП 51.13130.2011).

Согласно п. 4.2 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Произведем расчет звукового давления оповещателя, развиваемого на расстоянии 3 м от излучателя:

$$L_{зм} = Pч + 10 \log P_{вт} - 20 \log Z,$$

где $L_{зм}$ – уровень звукового давления, развиваемый оповещателем на расстоянии 3 м дБ;

$Pч$ – чувствительность громкоговорителя дБ;

$P_{вт}$ – мощность включения громкоговорителя дБ.

Для расчета звукового давления в критической (расчетной) точке, необходима:

1. Выбрать расчетную точку;
2. Оценить расстояние от оповещателя(ей) до расчетной точки;
3. Рассчитать уровень звукового давления в расчетной точке.

Для расчета звукового давления в критической (расчетной) точке, необходима:

1. Выбрать расчетную точку;
2. Оценить расстояние от оповещателя(ей) до расчетной точки;
3. Рассчитать уровень звукового давления в расчетной точке.

В качестве расчетной точки выбирается самая удаленная от оповещателя точка в помещении для которой производится расчет. Расстояние от оповещателя до расчетной точки (грт) рассчитывается по теореме Пифагора.

$$грт = \sqrt{(H - 1,5)^2 + D^2}$$

где H – высота установки оповещателя, м;

D – расстояние от оповещателя до удаленной точки по прямой, м.

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, звуковое давление в этой точке уменьшается, в следствие вязкости воздуха и молекулярного затухания. Расчёт уровня звукового давления в расчётной точке осуществляется по формуле:

$$L = Pч + 10 \log P_{вт} - 20 \log грт,$$

где L – уровень звукового давления на расстоянии грт от оповещателя, дБА;

По результатам расчетов в таблице, приведённой ниже, видно, что звуковое давление в расчетной точке (самая удаленная от оповещателя точка в помещении) выше уровня среднестатистического шума в помещении, из чего можно сделать вывод, что расстановка оповещателей выполнена правильно и необходимое звуковое давление на объекте обеспечивается в полном объеме.


График зависимости звукового давления от расстояния изображен на рисунке ниже.

В случае, если на расчётную точку действует несколько громкоговорителей суммарный уровень звукового давления производится по следующей формуле:

$$L_{сум} = 10 \log(10^{0,1L_1} + 10^{0,1L_2} + 10^{0,1L_n} \dots)$$

где $L_{сум}$ – суммарный уровень звукового давления в расчетной точке, дБ;

L_1, L_2, L_n – уровень звукового давления в расчетной точке каждого громкоговорителя в отдельности, дБ.

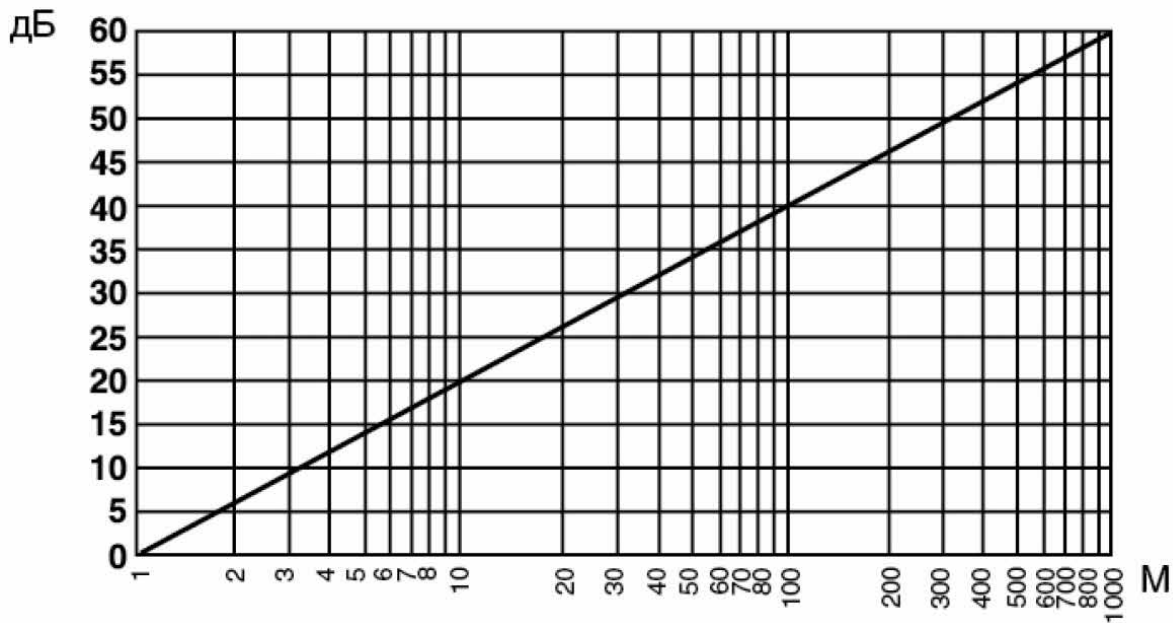

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65



0.000=158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские» 1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД									
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов						
Разраб.	Созинов				11.25		Р	1	107						
ГИП	Майоров				11.25										
						Расчёт звукового давления	ООО "КУБИК"								
Н. контр.	Ермолаева				11.25										

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
01_Б_-0.600						
2.02	74,18	BIAD 2.5.3/1, Д = 11,37 м, Н = 2,3 м, L = 83,67 дБА,	50	65	83,67	18,67
2.04	24,43	BIAD 2.5.3/4, Д = 2,8 м, Н = 2,3 м, L = 81,05 дБА,	50	65	81,05	16,05
2.06	3,27	BIAD 2.5.3/1 (дверь -20 дБА, пом. 2.02), Д = 5,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,48 дБА,	50	65	70,48	5,48
2.07	6,29	BIAD 2.5.3/1 (дверь -20 дБА, пом. 2.02), Д = 8,83 м, Н = 2,3 м, L = 65,86 дБА,	50	65	65,86	0,86
2.08	4,64	BIAD 2.5.3/1 (дверь -20 дБА, пом. 2.02), Д = 7 м, Н = 2,3 м, L = 67,87 дБА,	50	65	67,87	2,87
2.09	12,90	BIAD 2.5.3/3, Д = 2,4 м, Н = 2,3 м, L = 82,39 дБА, BIAD 2.5.3/11, Д = 13,92 м, Н = 2,3 м, L = 81,91 дБА, BIAD 2.5.3/12, Д = 10,29 м, Н = 2,3 м, L = 79,53 дБА, BIAD 2.5.3/13, Д = 10 м, Н = 2,38 м, L = 70 дБА,	50	65	86,32	21,32
2.10	116,90	BIAD 2.5.3/5, Д = 6,8 м, Н = 2,3 м, L = 88,13 дБА, BIAD 2.5.3/6, Д = 7,06 м, Н = 2,3 м, L = 73,03 дБА, BIAD 2.5.3/7, Д = 14,93 м, Н = 2,3 м, L = 81,3 дБА, BIAD 2.5.3/8, Д = 15,05 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА, BIAD 2.5.3/10, Д = 20,15 м, Н = 2,3 м, L = 73,68 дБА, BIAD 2.5.3/9, Д = 21,53 м, Н = 2,3 м, L = 63,34 дБА,	50	65	89,22	24,22
2.10а	4,54	BIAD 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 7,76 м, Н = 2,3 м, L = 66,98 дБА, BIAD 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 8,06 м, Н = 2,3 м, L = 51,87 дБА, BIAD 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 13,09 м, Н = 2,3 м, L = 62,44 дБА, BIAD 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 13,27 м, Н = 2,3 м, L = 47,54 дБА, BIAD 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 17,12 м, Н = 2,3 м, L = 55,1 дБА, BIAD 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 19,45 м, Н = 2,3 м, L = 44,22 дБА,	50	65	68,64	3,64
2.10б	4,12	BIAD 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 6,97 м, Н = 2,3 м, L = 67,92 дБА, BIAD 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 7,25 м, Н = 2,3 м, L = 52,8 дБА, BIAD 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 10,11 м, Н = 2,3 м, L = 64,69 дБА, BIAD 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 10,3 м, Н = 2,3 м, L = 49,74 дБА, BIAD 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 14,22 м, Н = 2,3 м, L = 56,72 дБА, BIAD 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.10), Д = 16,39 м, Н = 2,3 м, L = 45,71 дБА,	50	65	69,97	4,97
2.11	172,69	BIAD 2.5.3/7, Д = 11,77 м, Н = 2,3 м, L = 83,36 дБА, BIAD 2.5.3/8, Д = 12,02 м, Н = 2,3 м, L = 68,4 дБА, BIAD 2.5.3/5, Д = 10,43 м, Н = 2,3 м, L = 74,42 дБА, BIAD 2.5.3/6, Д = 10,71 м, Н = 2,3 м, L = 69,41 дБА, BIAD 2.5.3/10, Д = 13,71 м, Н = 2,3 м, L = 77,08 дБА, BIAD 2.5.3/9, Д = 17,38 м, Н = 2,3 м, L = 65,2 дБА,	50	65	87,5	22,5

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

0.000=158,00						1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		2.11а	3,76	ВИАД 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 9,89 м, Н = 2,3 м, L = 64,87 дБА, ВИАД 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 10,19 м, Н = 2,3 м, L = 49,84 дБА, ВИАД 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 15,46 м, Н = 2,3 м, L = 61 дБА, ВИАД 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 15,65 м, Н = 2,3 м, L = 46,11 дБА, ВИАД 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 6,4 м, Н = 2,3 м, L = 63,65 дБА, ВИАД 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 12,45 м, Н = 2,3 м, L = 48,09 дБА,	750	65	68,35	3,35
		2.11б	3,98	ВИАД 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 9,76 м, Н = 2,3 м, L = 65 дБА, ВИАД 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 10,06 м, Н = 2,3 м, L = 49,95 дБА, ВИАД 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 14,5 м, Н = 2,3 м, L = 61,56 дБА, ВИАД 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 14,7 м, Н = 2,3 м, L = 46,65 дБА, ВИАД 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 7,38 м, Н = 2,3 м, L = 62,41 дБА, ВИАД 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.11), Д = 12,99 м, Н = 2,3 м, L = 47,73 дБА,	50	65	68,16	3,16
		2.12	122,46	ВИАД 2.5.3/10, Д = 9,67 м, Н = 2,3 м, L = 80,07 дБА, ВИАД 2.5.3/9, Д = 7,28 м, Н = 2,3 м, L = 72,76 дБА, ВИАД 2.5.3/5, Д = 23,9 м, Н = 2,3 м, L = 77,21 дБА, ВИАД 2.5.3/6, Д = 23,89 м, Н = 2,3 м, L = 62,43 дБА, ВИАД 2.5.3/7, Д = 13,63 м, Н = 2,3 м, L = 82,09 дБА, ВИАД 2.5.3/8, Д = 13,61 м, Н = 2,3 м, L = 67,32 дБА,	50	65	85,34	20,34
		2.12а	3,53	ВИАД 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 5,53 м, Н = 2,3 м, L = 64,92 дБА, ВИАД 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 12,03 м, Н = 2,3 м, L = 48,4 дБА, ВИАД 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 22,36 м, Н = 2,3 м, L = 57,79 дБА, ВИАД 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 22,49 м, Н = 2,3 м, L = 42,96 дБА, ВИАД 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 13,84 м, Н = 2,3 м, L = 61,96 дБА, ВИАД 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 14,05 м, Н = 2,3 м, L = 47,05 дБА,	50	65	67,34	2,34
		2.12б	3,87	ВИАД 2.5.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 3,36 м, Н = 2,3 м, L = 69,25 дБА, ВИАД 2.5.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 10,43 м, Н = 2,3 м, L = 49,64 дБА, ВИАД 2.5.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 19,6 м, Н = 2,3 м, L = 58,93 дБА, ВИАД 2.5.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 19,16 м, Н = 2,3 м, L = 44,09 дБА, ВИАД 2.5.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 11,31 м, Н = 2,3 м, L = 63,72 дБА, ВИАД 2.5.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 2.12), Д = 11,53 м, Н = 2,3 м, L = 48,76 дБА,	50	65	70,7	5,7

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		2.13	75,12	BIAD 2.5.3/11, Д = 7,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,68 дБА, BIAD 2.5.3/3, Д = 21,21 м, Н = 2,3 м, L = 63,47 дБА, BIAD 2.5.3/12, Д = 10,6 м, Н = 2,3 м, L = 79,27 дБА, BIAD 2.5.3/13, Д = 10,9 м, Н = 2,38 м, L = 69,25 дБА,	50	65	88,33	23,33
		2.13а	3,23	BIAD 2.5.3/11 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 8,21 м, Н = 2,3 м, L = 66,5 дБА, BIAD 2.5.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 20,85 м, Н = 2,3 м, L = 43,62 дБА, BIAD 2.5.3/12 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 11,29 м, Н = 2,3 м, L = 58,72 дБА, BIAD 2.5.3/13 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 11,53 м, Н = 2,38 м, L = 48,76 дБА,	50	65	67,25	2,25
		2.13б	3,36	BIAD 2.5.3/11 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 66,57 дБА, BIAD 2.5.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 21,41 м, Н = 2,3 м, L = 43,39 дБА, BIAD 2.5.3/12 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 11,47 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА, BIAD 2.5.3/13 (дверь -20 дБА, пом. 2.13), Д = 11,74 м, Н = 2,38 м, L = 48,61 дБА,	50	65	67,29	2,29
		2.14	100,89	BIAD 2.5.3/12, Д = 6,14 м, Н = 2,3 м, L = 84,01 дБА, BIAD 2.5.3/13, Д = 5,86 м, Н = 2,38 м, L = 74,64 дБА, BIAD 2.5.3/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 76,25 дБА, BIAD 2.5.3/11, Д = 9,76 м, Н = 2,3 м, L = 84,99 дБА,	50	65	88,05	23,05
		2.14а	3,53	BIAD 2.5.3/12 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 7,54 м, Н = 2,3 м, L = 62,22 дБА, BIAD 2.5.3/13 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 7,64 м, Н = 2,38 м, L = 52,34 дБА, BIAD 2.5.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 14,85 м, Н = 2,3 м, L = 46,56 дБА, BIAD 2.5.3/11 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 6,69 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	50	65	69,34	4,34
		2.14б	4,06	BIAD 2.5.3/12 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 6,24 м, Н = 2,3 м, L = 63,87 дБА, BIAD 2.5.3/13 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 6,3 м, Н = 2,38 м, L = 54,01 дБА, BIAD 2.5.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 13,32 м, Н = 2,3 м, L = 47,51 дБА, BIAD 2.5.3/11 (дверь -20 дБА, пом. 2.14), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 69,15 дБА,	50	65	70,4	5,4
		2.15	38,31	BIAD 2.5.3/2, Д = 6,76 м, Н = 2,3 м, L = 83,17 дБА,	50	65	83,17	18,17
		2.15а	4,06	BIAD 2.5.3/2 (дверь -20 дБА, пом. 2.15), Д = 4,15 м, Н = 2,3 м, L = 67,42 дБА,	50	65	67,42	2,42
Взам. инв. №	Подп. и дата	01_А_+0.000						
		1.03	139,24	BIAD 1.6.3/4, Д = 11,93 м, Н = 2,3 м, L = 78,24 дБА, BIAD 1.6.3/6, Д = 15,06 м, Н = 2,3 м, L = 76,81 дБА, BIAD 1.6.3/8, Д = 25,64 м, Н = 2,3 м, L = 71,59 дБА,	50	65	80,89	15,89
		1.04	26,96	BIAD 1.6.3/8, Д = 7,64 м, Н = 2,3 м, L = 82,18 дБА, BIAD 1.6.3/4, Д = 14,17 м, Н = 2,3 м, L = 76,75 дБА, BIAD 1.6.3/6, Д = 11,38 м, Н = 2,3 м, L = 78,65 дБА,	50	65	84,51	19,51
		1.05	28,69	BIAD 1.6.3/7, Д = 6,39 м, Н = 2,3 м, L = 83,66 дБА,	50	65	83,66	18,66
Инв. № подл.		0.000=158,00						
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
Взам. инв. №	Подп. и дата	1.06	3,52	ВИАД 1.6.3/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 7,34 м, Н = 2,3 м, L = 62,46 дБА, ВИАД 1.6.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 8,56 м, Н = 2,3 м, L = 61,12 дБА, ВИАД 1.6.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 16,73 м, Н = 2,3 м, L = 55,3 дБА,	50	65	65,31	0,31	
		1.07	6,87	ВИАД 1.6.3/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 9,56 м, Н = 2,3 м, L = 60,16 дБА, ВИАД 1.6.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 9,24 м, Н = 2,3 м, L = 60,45 дБА, ВИАД 1.6.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.03), Д = 14,42 м, Н = 2,3 м, L = 56,59 дБА,	45	60	64,15	4,15	
		1.08	3,25	ВИАД 1.6.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.04), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА, ВИАД 1.6.3/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.04), Д = 10,29 м, Н = 2,3 м, L = 59,53 дБА, ВИАД 1.6.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.04), Д = 7,02 м, Н = 2,3 м, L = 62,85 дБА,	50	65	69,3	4,3	
		1.09	3,65	ВИАД 1.6.3/3, Д = 2,34 м, Н = 2,3 м, L = 92,4 дБА,	50	65	92,4	27,4	
		1.10	38,92	ВИАД 1.6.3/2, Д = 9,36 м, Н = 2,3 м, L = 70,57 дБА,	50	65	70,57	5,57	
		1.11	18,95	ВИАД 1.6.3/4, Д = 10,86 м, Н = 2,3 м, L = 79,05 дБА, ВИАД 1.6.3/6, Д = 8,07 м, Н = 2,3 м, L = 81,64 дБА, ВИАД 1.6.3/8, Д = 7,14 м, Н = 2,3 м, L = 82,7 дБА,	50	65	86,15	21,15	
		1.12	3,35	ВИАД 1.6.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.09), Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 69,05 дБА,	50	65	69,05	4,05	
		1.13	4,00	ВИАД 1.6.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.09), Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 66,29 дБА,	50	65	66,29	1,29	
		1.18	29,26	ВИАД 1.6.3/5, Д = 8,45 м, Н = 2,3 м, L = 81,23 дБА,	50	65	81,23	16,23	
		1.18а	4,30	ВИАД 1.6.3/5 (дверь -20 дБА, пом. 1.18), Д = 4,46 м, Н = 2,3 м, L = 66,78 дБА,	50	65	66,78	1,78	
		1.19	61,11	ВИАД 1.6.3/16, Д = 7,63 м, Н = 2,3 м, L = 87,13 дБА,	50	65	87,13	22,13	
		1.19а	5,02	ВИАД 1.6.3/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.19), Д = 7,4 м, Н = 2,3 м, L = 67,4 дБА,	50	65	67,4	2,4	
		1.20	215,45	ВИАД 1.6.3/17, Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,84 дБА, ВИАД 1.6.3/18, Д = 16,2 м, Н = 2,3 м, L = 65,81 дБА, ВИАД 1.6.3/19, Д = 16,28 м, Н = 2,3 м, L = 75,54 дБА,	50	65	80,02	15,02	
		1.20а	3,88	ВИАД 1.6.3/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 6,54 м, Н = 2,3 м, L = 63,46 дБА, ВИАД 1.6.3/18 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 6,11 м, Н = 2,3 м, L = 54,29 дБА, ВИАД 1.6.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 5,87 м, Н = 2,3 м, L = 64,39 дБА,	50	65	67,19	2,19	
		1.20б	4,06	ВИАД 1.6.3/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 6,27 м, Н = 2,3 м, L = 63,82 дБА, ВИАД 1.6.3/18 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 7,61 м, Н = 2,3 м, L = 52,36 дБА, ВИАД 1.6.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 7,33 м, Н = 2,3 м, L = 62,45 дБА,	50	65	66,38	1,38	
1.20в	3,88	ВИАД 1.6.3/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 6,73 м, Н = 2,3 м, L = 63,21 дБА, ВИАД 1.6.3/18 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 5,99 м, Н = 2,3 м, L = 54,45 дБА, ВИАД 1.6.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.20), Д = 5,75 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА,	50	65	67,2	2,2			
Инв. № подл.		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									5

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
Дата: 17.06.2026
№ ЗАДАНИЯ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		7	7,18	BIAD 2.5.4/2 , Д = 4,63 м, Н = 2,3 м, L = 81,46 дБА, BIAD 2.5.4/3 , Д = 10,88 м, Н = 2,3 м, L = 69,26 дБА,	40	55	81,71	26,71
		8	4,17	BIAD 2.5.4/6 , Д = 3,2 м, Н = 2,3 м, L = 89,66 дБА,	40	55	89,66	34,66
		11	15,36	BIAD 2.5.4/6 , Д = 8,72 м, Н = 2,3 м, L = 80,97 дБА,	40	55	80,97	25,97
		12	7,21	BIAD 2.5.4/6 , Д = 4,91 м, Н = 2,3 м, L = 85,95 дБА,	40	55	85,95	30,95
		13	14,22	BIAD 2.5.4/2 , Д = 6,44 м, Н = 2,3 м, L = 78,59 дБА, BIAD 2.5.4/3 , Д = 2,7 м, Н = 2,3 м, L = 81,36 дБА,	40	55	83,2	28,2
		14	3,60	BIAD 2.5.4/7 , Д = 2,49 м, Н = 2,3 м, L = 91,85 дБА,	40	55	91,85	36,85
		15	10,34	BIAD 2.5.4/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,28 дБА,	40	55	86,28	31,28
		16	27,75	BIAD 2.5.4/7 , Д = 9,57 м, Н = 2,3 м, L = 80,15 дБА,	40	55	80,15	25,15
		21	7,85	BIAD 2.5.4/3 , Д = 3,68 м, Н = 2,3 м, L = 78,69 дБА, BIAD 2.5.4/2 , Д = 9,7 м, Н = 2,3 м, L = 75,03 дБА,	40	55	80,24	25,24
		22	4,65	BIAD 2.5.4/8 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		24	6,48	BIAD 2.5.4/8 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 75,89 дБА,	40	55	75,89	20,89
		25	8,25	BIAD 2.5.4/8 , Д = 7,27 м, Н = 2,3 м, L = 72,77 дБА,	40	55	72,77	17,77
		26	4,42	BIAD 2.5.4/9 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		27	5,15	BIAD 2.5.4/9 , Д = 4,42 м, Н = 2,3 м, L = 86,87 дБА,	40	55	86,87	31,87
		28	6,28	BIAD 2.5.4/9 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		29	14,54	BIAD 2.5.4/9 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		34	5,08	BIAD 2.5.4/10 , Д = 2,72 м, Н = 2,3 м, L = 81,32 дБА,	40	55	81,32	26,32
		36	5,83	BIAD 2.5.4/10 , Д = 4,26 м, Н = 2,3 м, L = 77,4 дБА,	40	55	77,4	22,4
		37	12,94	BIAD 2.5.4/10 , Д = 8,08 м, Н = 2,3 м, L = 71,85 дБА,	40	55	71,85	16,85
		38	11,28	BIAD 2.5.4/10 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 71,22 дБА,	40	55	71,22	16,22
		39	5,74	BIAD 2.5.4/12 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		41	5,70	BIAD 2.5.4/12 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36
		42	12,16	BIAD 2.5.4/12 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,62 дБА,	40	55	71,62	16,62
		43	7,38	BIAD 2.5.4/14 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 76,52 дБА, BIAD 2.5.4/16 , Д = 10,61 м, Н = 2,3 м, L = 69,48 дБА, BIAD 2.5.4/19 , Д = 17,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,98 дБА, BIAD 2.5.4/21 , Д = 24 м, Н = 2,3 м, L = 62,4 дБА,	40	55	77,68	22,68
		44	8,58	BIAD 2.5.4/14 , Д = 4,38 м, Н = 2,3 м, L = 77,17 дБА, BIAD 2.5.4/16 , Д = 4,07 м, Н = 2,3 м, L = 77,82 дБА, BIAD 2.5.4/19 , Д = 10,72 м, Н = 2,3 м, L = 69,39 дБА, BIAD 2.5.4/21 , Д = 16,81 м, Н = 2,3 м, L = 65,49 дБА,	40	55	80,97	25,97
		45	4,47	BIAD 2.5.4/15 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,6 дБА,	40	55	89,6	34,6
		47	14,10	BIAD 2.5.4/15 (дверь -20 дБА, пом. 45), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		48	15,36	BIAD 2.5.4/15 , Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
		49	7,66	BIAD 2.5.4/15 , Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 86,09 дБА,	40	55	86,09	31,09
		50	14,17	BIAD 2.5.4/16 , Д = 4,45 м, Н = 2,3 м, L = 79,0 дБА, BIAD 2.5.4/14 , Д = 10,29 м, Н = 2,3 м, L = 69,75 дБА, BIAD 2.5.4/19 , Д = 4,74 м, Н = 2,3 м, L = 76,48 дБА, BIAD 2.5.4/21 , Д = 10,46 м, Н = 2,3 м, L = 69,61 дБА,	40	55	80,55	25,55
		51	4,47	BIAD 2.5.4/17 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,6 дБА,	40	55	89,6	34,6
		54	6,93	BIAD 2.5.4/17 , Д = 4,82 м, Н = 2,3 м, L = 86,11 дБА,	40	55	86,11	31,11
		55	15,30	BIAD 2.5.4/17 , Д = 8,64 м, Н = 2,3 м, L = 81,04 дБА,	40	55	81,04	26,04
		56	14,36	BIAD 2.5.4/19 , Д = 4,7 м, Н = 2,3 м, L = 76,56 дБА, BIAD 2.5.4/16 , Д = 4,49 м, Н = 2,3 м, L = 76,95 дБА, BIAD 2.5.4/14 , Д = 10,34 м, Н = 2,3 м, L = 69,71 дБА, BIAD 2.5.4/21 , Д = 10,41 м, Н = 2,3 м, L = 69,65 дБА,	40	55	80,55	25,55
		57	5,67	BIAD 2.5.4/20 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		0.000=158,00						

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
ДАТА 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.57	12,53	BIAD 1.6.4/14 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.58	13,95	BIAD 1.6.4/14 , Д = 9,3 м, Н = 2,3 м, L = 80,4 дБА,	40	55	80,4	25,4
		1.60	5,65	BIAD 1.6.4/14 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.61	4,51	BIAD 1.6.4/14 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.64	12,91	BIAD 1.6.4/13 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.66	3,10	BIAD 1.6.4/13 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.67	4,26	BIAD 1.6.4/13 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.68	2,82	BIAD 1.6.4/12 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.70	4,16	BIAD 1.6.4/12 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.71	10,22	BIAD 1.6.4/12 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.73	8,31	BIAD 1.6.4/11 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.74	9,42	BIAD 1.6.4/11 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.75	15,52	BIAD 1.6.4/11 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.78	28,73	BIAD 1.6.4/7 , Д = 7,64 м, Н = 2,3 м, L = 72,34 дБА, BIAD 1.6.4/6 , Д = 14,6 м, Н = 2,3 м, L = 66,71 дБА, BIAD 1.6.4/5 , Д = 23,91 м, Н = 2,3 м, L = 62,43 дБА, BIAD 1.6.4/4 , Д = 30,8 м, Н = 2,3 м, L = 60,23 дБА,	40	55	73,91	18,91
		1.80	3,46	BIAD 1.6.4/8 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.81	6,11	BIAD 1.6.4/8 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.82	12,11	BIAD 1.6.4/8 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.83	9,09	BIAD 1.6.4/6 , Д = 4,6 м, Н = 2,3 м, L = 76,74 дБА, BIAD 1.6.4/7 , Д = 5,16 м, Н = 2,3 м, L = 75,75 дБА, BIAD 1.6.4/5 , Д = 13,14 м, Н = 2,3 м, L = 67,62 дБА, BIAD 1.6.4/4 , Д = 19,94 м, Н = 2,3 м, L = 64 дБА,	40	55	79,69	24,69
		1.84	5,69	BIAD 1.6.4/10 , Д = 2,65 м, Н = 2,3 м, L = 91,29 дБА,	40	55	91,29	36,29
		1.85	6,41	BIAD 1.6.4/10 , Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 87,47 дБА,	40	55	87,47	32,47
		1.87	12,80	BIAD 1.6.4/10 , Д = 8,98 м, Н = 2,3 м, L = 80,7 дБА,	40	55	80,7	25,7
		1.88	12,72	BIAD 1.6.4/10 , Д = 8,02 м, Н = 2,3 м, L = 81,69 дБА,	40	55	81,69	26,69
		1.89	16,24	BIAD 1.6.4/6 , Д = 7,04 м, Н = 2,3 м, L = 73,05 дБА, BIAD 1.6.4/7 , Д = 13,95 м, Н = 2,3 м, L = 67,11 дБА, BIAD 1.6.4/5 , Д = 4,54 м, Н = 2,3 м, L = 76,87 дБА, BIAD 1.6.4/4 , Д = 10,63 м, Н = 2,3 м, L = 69,47 дБА,	40	55	79,18	24,18
		1.91	4,53	BIAD 1.6.4/1 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.92	7,03	BIAD 1.6.4/1 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.93	15,29	BIAD 1.6.4/1 , Д = 8,61 м, Н = 2,3 м, L = 81,08 дБА,	40	55	81,08	26,08
		1.95	17,37	BIAD 1.6.4/5 , Д = 4,5 м, Н = 2,3 м, L = 76,93 дБА, BIAD 1.6.4/6 , Д = 7,09 м, Н = 2,3 м, L = 72,99 дБА, BIAD 1.6.4/7 , Д = 14 м, Н = 2,3 м, L = 67,08 дБА, BIAD 1.6.4/4 , Д = 10,58 м, Н = 2,3 м, L = 69,51 дБА,	40	55	79,2	24,2
Взам. инв. №		1.96	4,95	BIAD 1.6.4/3 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,58 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.99	16,29	BIAD 1.6.4/3 , Д = 8,89 м, Н = 2,3 м, L = 80,79 дБА,	40	55	80,79	25,79
		1.100	8,68	BIAD 1.6.4/3 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.101	21,02	BIAD 1.6.4/4 , Д = 5,91 м, Н = 2,3 м, L = 74,57 дБА, BIAD 1.6.4/5 , Д = 12,33 м, Н = 2,3 м, L = 68,85 дБА, BIAD 1.6.4/6 , Д = 21,6 м, Н = 2,3 м, L = 63,31 дБА, BIAD 1.6.4/7 , Д = 28,86 м, Н = 2,3 м, L = 60,79 дБА,	40	55	75,86	20,86
Подп. и дата		1.102	8,52	BIAD 1.6.4/25 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.104	7,30	BIAD 1.6.4/25 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.105	20,40	BIAD 1.6.4/25 , Д = 8,94 м, Н = 2,3 м, L = 80,74 дБА,	40	55	80,74	25,74
		1.109	5,41	BIAD 1.6.4/27 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.111	7,35	BIAD 1.6.4/27 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
Инв. № подл.		0.000=158,00						
								Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	9

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: C-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.112	16,81	BIAD 1.6.4/27 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.115	5,05	BIAD 1.6.4/29 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.116	6,85	BIAD 1.6.4/29 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.117	11,45	BIAD 1.6.4/29 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.122	11,16	BIAD 1.6.4/30 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.123	10,31	BIAD 1.6.4/30 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.124	24,28	BIAD 1.6.4/30 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.125	13,12	BIAD 1.6.4/31 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.126	5,92	BIAD 1.6.4/31 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.127	3,84	BIAD 1.6.4/31 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.133	7,34	BIAD 1.6.4/34 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.134	9,79	BIAD 1.6.4/34 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.135	8,31	BIAD 1.6.4/35 , Д = 4,82 м, Н = 2,3 м, L = 76,33 дБА, BIAD 1.6.4/36 , Д = 13,96 м, Н = 2,3 м, L = 67,1 дБА,	40	55	76,82	21,82
		1.136	22,09	BIAD 1.6.4/34 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.137	7,13	BIAD 1.6.4/35 , Д = 4,35 м, Н = 2,3 м, L = 77,22 дБА, BIAD 1.6.4/36 , Д = 6,91 м, Н = 2,3 м, L = 73,21 дБА,	40	55	78,67	23,67
		1.138	9,91	BIAD 1.6.4/33 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.139	5,92	BIAD 1.6.4/33 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.141	4,28	BIAD 1.6.4/33 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.142	4,56	BIAD 1.6.4/32 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.144	5,92	BIAD 1.6.4/32 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.145	9,91	BIAD 1.6.4/32 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.146	7,53	BIAD 1.6.4/36 , Д = 6,87 м, Н = 2,3 м, L = 73,26 дБА, BIAD 1.6.4/35 , Д = 4,39 м, Н = 2,3 м, L = 77,14 дБА,	40	55	78,63	23,63
		1.147	15,93	BIAD 1.6.4/36 , Д = 5,75 м, Н = 2,3 м, L = 74,8 дБА, BIAD 1.6.4/35 , Д = 15,03 м, Н = 2,3 м, L = 66,46 дБА,	40	55	75,39	20,39
		1.150	4,00	BIAD 1.6.4/37 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.151	5,62	BIAD 1.6.4/37 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.152	22,21	BIAD 1.6.4/37 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		201	37,76	BIAD 1.6.4/24 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		202	62,23	BIAD 1.6.4/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.4/23 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.4/9 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,73 дБА,	50	65	72	7
		203	35,62	BIAD 1.6.4/26 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.4/28 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
03_Б_+9.300								
Взам. инв. №		283	4,65	BIAD 2.5.5/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		284	5,89	BIAD 2.5.5/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
		285	8,68	BIAD 2.5.5/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		286	4,11	BIAD 2.5.5/2 (дверь -20 дБА, пом. 283), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		287	4,17	BIAD 2.5.5/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
Подп. и дата		288	5,16	BIAD 2.5.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 287), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		289	14,10	BIAD 2.5.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 287), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		290	15,36	BIAD 2.5.5/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		291	7,21	BIAD 2.5.5/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		292	3,60	BIAD 2.5.5/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								10

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		327	14,10	BIAD 2.5.5/12 (дверь -20 дБА, пом. 325), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		328	6,93	BIAD 2.5.5/12 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		329	15,30	BIAD 2.5.5/12 , Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
		330	5,67	BIAD 2.5.5/14 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		331	5,17	BIAD 2.5.5/14 (дверь -20 дБА, пом. 330), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68
		332	5,70	BIAD 2.5.5/14 , Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36
		333	12,10	BIAD 2.5.5/14 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63
		334	8,08	BIAD 2.5.5/15 , Д = 3,5 м, Н = 2,3 м, L = 88,9 дБА,	40	55	88,9	33,9
		335	2,62	BIAD 2.5.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 337), Д = 3,63 м, Н = 2,3 м, L = 68,58 дБА,	40	55	68,58	13,58
		336	4,15	BIAD 2.5.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 337), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,46 дБА,	40	55	64,46	9,46
		337	15,11	BIAD 2.5.5/15 , Д = 7,58 м, Н = 2,3 м, L = 82,18 дБА,	40	55	82,18	27,18
		338	14,56	BIAD 2.5.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 337), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33
		339	13,08	BIAD 2.5.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 337), Д = 10,02 м, Н = 2,3 м, L = 59,76 дБА,	40	55	59,76	4,76
		340	5,04	BIAD 2.5.5/15 , Д = 6,02 м, Н = 2,3 м, L = 84,19 дБА,	40	55	84,19	29,19
		341	7,19	BIAD 2.5.5/16 , Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97
		342	7,28	BIAD 2.5.5/16 , Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62
		343	15,02	BIAD 2.5.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 342), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13
		344	11,55	BIAD 2.5.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 342), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3
		345	17,91	BIAD 2.5.5/16 , Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
		346	9,78	BIAD 2.5.5/16 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
		347	5,67	BIAD 2.5.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 342), Д = 7,45 м, Н = 2,3 м, L = 62,33 дБА,	40	55	62,33	7,33
		348	5,15	BIAD 2.5.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 342), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
		349	6,46	BIAD 2.5.5/17 (дверь -20 дБА, пом. 350), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
		350	4,92	BIAD 2.5.5/17 , Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
		351	5,78	BIAD 2.5.5/17 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
		352	11,98	BIAD 2.5.5/17 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
		353	11,51	BIAD 2.5.5/17 , Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
		03_A_+10.500						
Взам. инв. №		-1.2.06	23,79	BIAD 1.6.5/16 , Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
		-1.2.07	1,91	BIAD 1.6.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 2107), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
		301	37,76	BIAD 1.6.5/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		302	62,23	BIAD 1.6.5/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.5/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.5/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
Подп. и дата		303	35,70	BIAD 1.6.5/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.5/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
		2104	13,71	BIAD 1.6.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 2105), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		2105	5,94	BIAD 1.6.5/16 , Д = 3,57 м, Н = 2,3 м, L = 88,73 дБА,	40	55	88,73	33,73
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								12

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
ИЗДАНИЕ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		2106	4,41	BIAD 1.6.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 2107), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
		2107	2,55	BIAD 1.6.5/16 , Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
		2108	13,80	BIAD 1.6.5/16 (дверь -20 дБА, пом. 2107), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		2109	3,98	BIAD 1.6.5/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		2110	3,55	BIAD 1.6.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 2109), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		2111	4,04	BIAD 1.6.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 2114), Д = 5,96 м, Н = 2,3 м, L = 64,27 дБА,	40	55	64,27	9,27
		2112	3,90	BIAD 1.6.5/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		2113	16,62	BIAD 1.6.5/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		2114	4,57	BIAD 1.6.5/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		2115	12,71	BIAD 1.6.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 2114), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		2116	18,69	BIAD 1.6.5/15 (дверь -20 дБА, пом. 2114), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		2119	14,30	BIAD 1.6.5/14 (дверь -20 дБА, пом. 2122), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		2120	15,50	BIAD 1.6.5/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		2121	7,55	BIAD 1.6.5/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		2122	4,53	BIAD 1.6.5/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		2123	4,77	BIAD 1.6.5/14 (дверь -20 дБА, пом. 2122), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		2125	10,06	BIAD 1.6.5/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		2126	6,11	BIAD 1.6.5/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		2127	4,88	BIAD 1.6.5/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		2128	3,27	BIAD 1.6.5/13 (дверь -20 дБА, пом. 2127), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		2129	3,75	BIAD 1.6.5/12 (дверь -20 дБА, пом. 2130), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		2130	4,57	BIAD 1.6.5/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		2131	5,94	BIAD 1.6.5/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		2132	9,94	BIAD 1.6.5/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		2133	9,88	BIAD 1.6.5/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		2134	5,90	BIAD 1.6.5/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		2135	3,75	BIAD 1.6.5/11 (дверь -20 дБА, пом. 2136), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
Взам. инв. №		2136	4,44	BIAD 1.6.5/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		2137	12,53	BIAD 1.6.5/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		2138	14,08	BIAD 1.6.5/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		2139	6,00	BIAD 1.6.5/10 (дверь -20 дБА, пом. 2141), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
Подп. и дата		2140	5,65	BIAD 1.6.5/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		2141	4,51	BIAD 1.6.5/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		2142	17,52	BIAD 1.6.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 2146), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		2143	17,89	BIAD 1.6.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 2144), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
Инв. № подл.		2144	12,91	BIAD 1.6.5/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД							Лист	
							13	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		2145	5,67	BIAD 1.6.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 2146), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38	
		2146	3,10	BIAD 1.6.5/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21	
		2147	4,25	BIAD 1.6.5/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8	
		2148	2,82	BIAD 1.6.5/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63	
		2149	4,05	BIAD 1.6.5/8 (дверь -20 дБА, пом. 2148), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69	
		2150	4,16	BIAD 1.6.5/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61	
		2151	10,22	BIAD 1.6.5/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48	
		2152	4,97	BIAD 1.6.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 2153), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		2153	7,97	BIAD 1.6.5/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29	
		2154	9,42	BIAD 1.6.5/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47	
		2155	15,52	BIAD 1.6.5/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5	
		2156	14,97	BIAD 1.6.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 2153), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68	
		2157	14,14	BIAD 1.6.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 2153), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43	
		2159	2,93	BIAD 1.6.5/6 (дверь -20 дБА, пом. 2160), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77	
		2160	3,46	BIAD 1.6.5/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34	
		2161	6,11	BIAD 1.6.5/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43	
		2162	12,11	BIAD 1.6.5/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77	
		2164	5,69	BIAD 1.6.5/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5	
		2165	6,41	BIAD 1.6.5/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37	
		2166	6,29	BIAD 1.6.5/4 (дверь -20 дБА, пом. 2164), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38	
		2167	12,80	BIAD 1.6.5/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78	
		2168	12,72	BIAD 1.6.5/4 , Д = 7,99 м, Н = 2,3 м, L = 81,72 дБА,	40	55	81,72	26,72	
		2170	4,92	BIAD 1.6.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 2171), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		2171	4,53	BIAD 1.6.5/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		2172	7,03	BIAD 1.6.5/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		2173	15,29	BIAD 1.6.5/3 , Д = 8,61 м, Н = 2,3 м, L = 81,08 дБА,	40	55	81,08	26,08	
		2174	14,04	BIAD 1.6.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 2171), Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 61,44 дБА,	40	55	61,44	6,44	
		2176	4,95	BIAD 1.6.5/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59	
		2177	4,92	BIAD 1.6.5/1 (дверь -20 дБА, пом. 2176), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51	
Взам. инв. №		2178	14,51	BIAD 1.6.5/1 (дверь -20 дБА, пом. 2176), Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43	
		2179	16,36	BIAD 1.6.5/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76	
		2180	8,77	BIAD 1.6.5/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65	
Подп. и дата		2182	8,52	BIAD 1.6.5/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06	
		2183	5,60	BIAD 1.6.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 2184), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34	
		2184	7,30	BIAD 1.6.5/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53	
		2185	20,40	BIAD 1.6.5/19 , Д = 8,94 м, Н = 2,3 м, L = 80,74 дБА,	40	55	80,74	25,74	
		2187	16,32	BIAD 1.6.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 2185), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69	
Инв. № подл.		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД							14

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		2188	14,06	BIAD 1.6.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 2185), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		2189	5,41	BIAD 1.6.5/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		2190	4,90	BIAD 1.6.5/21 (дверь -20 дБА, пом. 2189), Д = 4,18 м, Н = 2,3 м, L = 67,34 дБА,	40	55	67,34	12,34
		2191	7,35	BIAD 1.6.5/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		2192	16,79	BIAD 1.6.5/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		2193	14,60	BIAD 1.6.5/21 (дверь -20 дБА, пом. 2189), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		2194	3,94	BIAD 1.6.5/23 (дверь -20 дБА, пом. 2195), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		2195	5,06	BIAD 1.6.5/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		2196	6,85	BIAD 1.6.5/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		2197	11,45	BIAD 1.6.5/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		2198	1,80	BIAD 1.6.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 2202), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		2199	5,36	BIAD 1.6.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 2202), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		2200	14,40	BIAD 1.6.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 2202), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		2201	13,66	BIAD 1.6.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 2202), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		2202	10,87	BIAD 1.6.5/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		2203	10,31	BIAD 1.6.5/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		2204	24,28	BIAD 1.6.5/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		2205	13,12	BIAD 1.6.5/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		2206	5,92	BIAD 1.6.5/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		2207	3,83	BIAD 1.6.5/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		2208	4,51	BIAD 1.6.5/25 (дверь -20 дБА, пом. 2207), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		2209	17,95	BIAD 1.6.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 2216), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		2210	13,63	BIAD 1.6.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 2216), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		2212	4,88	BIAD 1.6.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 2213), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04
		2213	7,02	BIAD 1.6.5/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		2214	9,79	BIAD 1.6.5/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		2216	22,09	BIAD 1.6.5/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		2218	9,91	BIAD 1.6.5/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 77,06 дБА,	40	55	77,06	16,66
		2219	5,92	BIAD 1.6.5/27, Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		2220	3,03	BIAD 1.6.5/27 (дверь -20 дБА, пом. 2221), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		2221	4,28	BIAD 1.6.5/27, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,80 дБА,	40	55	80,08	25,08
		2222	4,58	BIAD 1.6.5/28, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		2223	3,65	BIAD 1.6.5/28 (дверь -20 дБА, пом. 2222), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		2224	5,92	BIAD 1.6.5/28, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		2225	9,91	BIAD 1.6.5/28, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		2228	15,84	BIAD 1.6.5/29 (дверь -20 дБА, пом. 2231), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
0.000=158,00						Лист		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	15

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
ИЗДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		2229	4,68	BIAD 1.6.5/29 (дверь -20 дБА, пом. 2231), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56	
		2230	4,04	BIAD 1.6.5/29, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26	
		2231	5,62	BIAD 1.6.5/29, Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04	
		2232	22,21	BIAD 1.6.5/29, Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57	
04_Б_+12.600									
		401	17,35	BIAD 2.5.6/1, Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78	
		402	51,45	BIAD 2.5.6/10, Д = 16,12 м, Н = 2,3 м, L = 65,85 дБА, BIAD 2.5.6/13, Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 74,36 дБА, BIAD 2.5.6/8, Д = 22,68 м, Н = 2,3 м, L = 62,89 дБА,	50	65	75,2	10,2	
		426	4,65	BIAD 2.5.6/2, Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51	
		427	5,89	BIAD 2.5.6/2, Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07	
		428	8,68	BIAD 2.5.6/2, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
		429	4,11	BIAD 2.5.6/2 (дверь -20 дБА, пом. 426), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17	
		430	4,17	BIAD 2.5.6/3, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64	
		431	5,16	BIAD 2.5.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 430), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		432	14,10	BIAD 2.5.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 430), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		433	15,36	BIAD 2.5.6/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		434	7,21	BIAD 2.5.6/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		435	3,60	BIAD 2.5.6/4, Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73	
		436	9,82	BIAD 2.5.6/4, Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34	
		437	27,75	BIAD 2.5.6/4, Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51	
		438	17,71	BIAD 2.5.6/4 (дверь -20 дБА, пом. 437), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56	
		439	13,85	BIAD 2.5.6/4 (дверь -20 дБА, пом. 437), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07	
		441	2,90	BIAD 2.5.6/4 (дверь -20 дБА, пом. 435), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67	
		442	4,65	BIAD 2.5.6/5, Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57	
		443	3,88	BIAD 2.5.6/5 (дверь -20 дБА, пом. 442), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24	
		444	6,48	BIAD 2.5.6/5, Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91	
		445	8,25	BIAD 2.5.6/5, Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79	
		446	4,42	BIAD 2.5.6/6, Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38	
		447	4,78	BIAD 2.5.6/6, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13	
Взам. инв. №		448	6,28	BIAD 2.5.6/6, Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92	
		449	14,54	BIAD 2.5.6/6, Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87	
		450	11,84	BIAD 2.5.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 447), Д = 8,97 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81	
Подп. и дата		451	14,99	BIAD 2.5.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 447), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38	
		452	2,14	BIAD 2.5.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 446), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78	
		453	4,30	BIAD 2.5.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 446), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42	
		454	5,08	BIAD 2.5.6/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16	
		455	6,84	BIAD 2.5.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 454), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33	
Инв. № подл.									
		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	
									Лист
									16

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		492	6,46	BIAD 2.5.6/17 (дверь -20 дБА, пом. 493), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
		493	4,92	BIAD 2.5.6/17, Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
		494	5,78	BIAD 2.5.6/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
		495	11,98	BIAD 2.5.6/17, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
		496	11,51	BIAD 2.5.6/17, Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
04_А_+13.800								
		-1.2.08	23,79	BIAD 1.6.6/16, Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
		-1.2.09	1,91	BIAD 1.6.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.739), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
		1.736	13,71	BIAD 1.6.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.737), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.737	5,94	BIAD 1.6.6/16, Д = 3,57 м, Н = 2,3 м, L = 88,73 дБА,	40	55	88,73	33,73
		1.738	4,30	BIAD 1.6.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.739), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
		1.739	2,55	BIAD 1.6.6/16, Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
		1.740	13,80	BIAD 1.6.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.739), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.741	3,98	BIAD 1.6.6/15, Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.742	3,55	BIAD 1.6.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.741), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.743	4,04	BIAD 1.6.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.746), Д = 5,96 м, Н = 2,3 м, L = 64,27 дБА,	40	55	64,27	9,27
		1.744	3,90	BIAD 1.6.6/15, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.745	16,63	BIAD 1.6.6/15, Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.746	4,57	BIAD 1.6.6/15, Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.747	12,71	BIAD 1.6.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.746), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.748	18,68	BIAD 1.6.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.746), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.749	14,30	BIAD 1.6.6/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.752), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.750	15,50	BIAD 1.6.6/14, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.751	7,55	BIAD 1.6.6/14, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.752	4,53	BIAD 1.6.6/14, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.753	4,77	BIAD 1.6.6/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.752), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.754	10,06	BIAD 1.6.6/13, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.755	6,11	BIAD 1.6.6/13, Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.756	4,88	BIAD 1.6.6/13, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.757	3,27	BIAD 1.6.6/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.756), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.758	3,75	BIAD 1.6.6/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.759), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.759	4,57	BIAD 1.6.6/12, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.760	5,94	BIAD 1.6.6/12, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.761	9,94	BIAD 1.6.6/12, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.762	9,88	BIAD 1.6.6/11, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.763	5,90	BIAD 1.6.6/11, Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.764	3,75	BIAD 1.6.6/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.765), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		0.000=158,00						
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
		Лист						
		18						

Взам. инв. №		В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ						
		ДАТА: 17.06.2026						
		№ ЗАДАЧИ: С-65						
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.765	4,44	BIAD 1.6.6/11, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.766	12,65	BIAD 1.6.6/10, Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.767	14,08	BIAD 1.6.6/10, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.768	6,00	BIAD 1.6.6/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.770), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.769	5,59	BIAD 1.6.6/10, Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.770	4,45	BIAD 1.6.6/10, Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.771	17,52	BIAD 1.6.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.775), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.772	17,89	BIAD 1.6.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.773), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.773	12,91	BIAD 1.6.6/9, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.774	5,67	BIAD 1.6.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.775), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.775	3,10	BIAD 1.6.6/9, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.776	4,25	BIAD 1.6.6/9, Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.777	2,82	BIAD 1.6.6/8, Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.778	4,05	BIAD 1.6.6/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.777), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.779	4,16	BIAD 1.6.6/8, Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.780	10,22	BIAD 1.6.6/8, Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.781	4,97	BIAD 1.6.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.782), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.782	7,97	BIAD 1.6.6/7, Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.783	9,42	BIAD 1.6.6/7, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.784	15,52	BIAD 1.6.6/7, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.785	14,97	BIAD 1.6.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.782), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.786	14,14	BIAD 1.6.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.782), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.787	2,93	BIAD 1.6.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.788), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.788	3,46	BIAD 1.6.6/6, Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.789	6,11	BIAD 1.6.6/6, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.790	12,11	BIAD 1.6.6/6, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.791	5,77	BIAD 1.6.6/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.792	6,33	BIAD 1.6.6/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.793	6,29	BIAD 1.6.6/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.791), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
Взам. инв. №		1.794	12,91	BIAD 1.6.6/4, Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.795	12,61	BIAD 1.6.6/4, Д = 7,98 м, Н = 2,3 м, L = 81,73 дБА,	40	55	81,73	26,73
		1.796	4,77	BIAD 1.6.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.797), Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.797	4,47	BIAD 1.6.6/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
Подп. и дата		1.798	7,09	BIAD 1.6.6/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.799	15,29	BIAD 1.6.6/3, Д = 8,61 м, Н = 2,3 м, L = 81,08 дБА,	40	55	81,08	26,08
		1.800	14,04	BIAD 1.6.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.797), Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 61,44 дБА,	40	55	61,44	6,44
		1.801	4,95	BIAD 1.6.6/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
Инв. № подл.		1.802	4,77	BIAD 1.6.6/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.801), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
Дата: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.803	14,51	BIAD 1.6.6/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.801), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.804	16,36	BIAD 1.6.6/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.805	8,77	BIAD 1.6.6/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.806	8,52	BIAD 1.6.6/19, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.807	5,44	BIAD 1.6.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.808), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.808	7,30	BIAD 1.6.6/19, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.809	20,40	BIAD 1.6.6/19, Д = 8,94 м, Н = 2,3 м, L = 80,74 дБА,	40	55	80,74	25,74
		1.811	16,32	BIAD 1.6.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.809), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.812	14,06	BIAD 1.6.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.809), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.813	5,41	BIAD 1.6.6/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.814	4,90	BIAD 1.6.6/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.813), Д = 4,18 м, Н = 2,3 м, L = 67,34 дБА,	40	55	67,34	12,34
		1.815	7,35	BIAD 1.6.6/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.816	16,79	BIAD 1.6.6/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.817	14,60	BIAD 1.6.6/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.813), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.818	3,94	BIAD 1.6.6/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.819), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.819	5,06	BIAD 1.6.6/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.820	6,85	BIAD 1.6.6/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.821	11,45	BIAD 1.6.6/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.822	1,80	BIAD 1.6.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.826), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.823	5,36	BIAD 1.6.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.826), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.824	14,40	BIAD 1.6.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.826), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.825	13,66	BIAD 1.6.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.826), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.826	10,87	BIAD 1.6.6/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.827	10,31	BIAD 1.6.6/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.828	24,28	BIAD 1.6.6/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.829	13,12	BIAD 1.6.6/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.830	5,92	BIAD 1.6.6/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.831	3,83	BIAD 1.6.6/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
Взам. инв. №		1.832	4,51	BIAD 1.6.6/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.831), Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.833	17,95	BIAD 1.6.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.839), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
Подп. и дата		1.834	13,63	BIAD 1.6.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.839), Д = 11,44 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.836	4,88	BIAD 1.6.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.837), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04
		1.837	7,02	BIAD 1.6.6/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.838	9,79	BIAD 1.6.6/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.839	22,09	BIAD 1.6.6/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
Инв. № подл.		1.840	9,91	BIAD 1.6.6/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		0.000=158,00						
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
		Лист						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		522	14,99	BIAD 2.5.7/6 (дверь -20 дБА, пом. 518), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38	
		523	2,14	BIAD 2.5.7/6 (дверь -20 дБА, пом. 517), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78	
		524	4,30	BIAD 2.5.7/6 (дверь -20 дБА, пом. 517), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42	
		525	5,08	BIAD 2.5.7/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16	
		526	6,84	BIAD 2.5.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 525), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33	
		527	5,83	BIAD 2.5.7/7, Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34	
		528	12,94	BIAD 2.5.7/7, Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83	
		529	11,28	BIAD 2.5.7/7, Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25	
		530	5,73	BIAD 2.5.7/9, Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3	
		531	5,15	BIAD 2.5.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 530), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62	
		532	5,70	BIAD 2.5.7/9, Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33	
		533	12,16	BIAD 2.5.7/9, Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61	
		534	4,47	BIAD 2.5.7/11, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		535	4,75	BIAD 2.5.7/11 (дверь -20 дБА, пом. 534), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48	
		536	14,09	BIAD 2.5.7/11 (дверь -20 дБА, пом. 534), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4	
		537	15,37	BIAD 2.5.7/11, Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01	
		538	7,66	BIAD 2.5.7/11, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08	
		539	4,47	BIAD 2.5.7/12, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64	
		540	4,75	BIAD 2.5.7/12 (дверь -20 дБА, пом. 539), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		541	14,11	BIAD 2.5.7/12 (дверь -20 дБА, пом. 539), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		542	6,96	BIAD 2.5.7/12, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		543	15,35	BIAD 2.5.7/12, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		544	5,74	BIAD 2.5.7/14, Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26	
		545	5,17	BIAD 2.5.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 544), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68	
		546	5,70	BIAD 2.5.7/14, Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36	
		547	12,16	BIAD 2.5.7/14, Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63	
		548	8,08	BIAD 2.5.7/15, Д = 3,32 м, Н = 2,3 м, L = 89,34 дБА,	40	55	89,34	34,34	
		549	2,62	BIAD 2.5.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 551), Д = 3,69 м, Н = 2,3 м, L = 68,44 дБА,	40	55	68,44	13,44	
Взам. инв. №		550	4,15	BIAD 2.5.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 550), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 64,41 дБА,	40	55	64,41	9,41	
		551	15,26	BIAD 2.5.7/15, Д = 7,74 м, Н = 2,3 м, L = 81,99 дБА,	40	55	81,99	26,99	
		552	14,62	BIAD 2.5.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 551), Д = 10,6 м, Н = 2,3 м, L = 59,27 дБА,	40	55	59,27	4,27	
Подп. и дата		553	13,16	BIAD 2.5.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 551), Д = 10,17 м, Н = 2,3 м, L = 59,63 дБА,	40	55	59,63	4,63	
		554	5,04	BIAD 2.5.7/15, Д = 6,22 м, Н = 2,3 м, L = 83,9 дБА,	40	55	83,9	28,9	
		555	7,26	BIAD 2.5.7/16, Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97	
		556	7,28	BIAD 2.5.7/16, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62	
		557	15,02	BIAD 2.5.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 556), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13	
Инв. № подл.		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									22

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
558	11,55	BIAD 2.5.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 556), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3
559	17,91	BIAD 2.5.7/16 , Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
560	9,86	BIAD 2.5.7/16 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
561	5,71	BIAD 2.5.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 556), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28
562	5,15	BIAD 2.5.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 556), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
563	6,50	BIAD 2.5.7/17 (дверь -20 дБА, пом. 564), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
564	4,92	BIAD 2.5.7/17 , Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
565	5,78	BIAD 2.5.7/17 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
566	11,98	BIAD 2.5.7/17 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
567	11,51	BIAD 2.5.7/17 , Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05

05 A +17.100

-1.2.10	23,79	BIAD 1.6.7/16 , Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
-1.2.11	1,91	BIAD 1.6.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.859), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
1.856	13,71	BIAD 1.6.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.857), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
1.857	5,94	BIAD 1.6.7/16 , Д = 3,57 м, Н = 2,3 м, L = 88,73 дБА,	40	55	88,73	33,73
1.858	4,30	BIAD 1.6.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.859), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
1.859	2,55	BIAD 1.6.7/16 , Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
1.860	13,80	BIAD 1.6.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.859), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
1.861	3,98	BIAD 1.6.7/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
1.862	3,55	BIAD 1.6.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.861), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
1.863	4,04	BIAD 1.6.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.866), Д = 5,96 м, Н = 2,3 м, L = 64,27 дБА,	40	55	64,27	9,27
1.864	3,90	BIAD 1.6.7/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
1.865	16,63	BIAD 1.6.7/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
1.866	4,57	BIAD 1.6.7/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
1.867	12,71	BIAD 1.6.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.866), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
1.868	18,68	BIAD 1.6.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.866), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
1.869	14,30	BIAD 1.6.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.872), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
1.870	15,50	BIAD 1.6.7/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
1.871	7,55	BIAD 1.6.7/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
1.872	4,53	BIAD 1.6.7/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
1.873	4,77	BIAD 1.6.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.872), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
1.874	10,06	BIAD 1.6.7/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
1.875	6,11	BIAD 1.6.7/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
1.876	4,88	BIAD 1.6.7/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
1.877	3,27	BIAD 1.6.7/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.876), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5

Взам. инв. №	1.869	14,30	BIAD 1.6.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.872), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,				40	55	61,42	6,42	
	1.870	15,50	BIAD 1.6.7/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,				40	55	80,99	25,99	
	1.871	7,55	BIAD 1.6.7/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,				40	55	86,08	31,08	
	1.872	4,53	BIAD 1.6.7/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,				40	55	89,73	34,73	
	1.873	4,77	BIAD 1.6.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.872), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,				40	55	67,61	12,61	
	1.874	10,06	BIAD 1.6.7/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,				40	55	71,74	16,74	
	1.875	6,11	BIAD 1.6.7/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,				40	55	75,42	20,42	
	1.876	4,88	BIAD 1.6.7/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,				40	55	79,84	24,84	
Подп. и дата	1.877	3,27	BIAD 1.6.7/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.876), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,				40	55	58,5	3,5	
Инв. № подл.	0.000=158,00										
							1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД				Лист
											23
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

23

Формат А4К

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.878	3,75	BIAD 1.6.7/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.879), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.879	4,57	BIAD 1.6.7/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.880	5,94	BIAD 1.6.7/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.881	9,94	BIAD 1.6.7/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.882	9,88	BIAD 1.6.7/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.883	5,90	BIAD 1.6.7/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.884	3,75	BIAD 1.6.7/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.885), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.885	4,44	BIAD 1.6.7/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.886	12,65	BIAD 1.6.7/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.887	14,08	BIAD 1.6.7/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.888	6,00	BIAD 1.6.7/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.890), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.889	5,59	BIAD 1.6.7/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.890	4,45	BIAD 1.6.7/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.891	17,52	BIAD 1.6.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.895), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.892	17,89	BIAD 1.6.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.893), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.893	12,91	BIAD 1.6.7/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.894	5,67	BIAD 1.6.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.895), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.895	3,10	BIAD 1.6.7/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.896	4,25	BIAD 1.6.7/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.897	2,82	BIAD 1.6.7/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.898	4,05	BIAD 1.6.7/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.897), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.899	4,16	BIAD 1.6.7/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.900	10,22	BIAD 1.6.7/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.901	4,97	BIAD 1.6.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.902), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.902	7,97	BIAD 1.6.7/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.903	9,42	BIAD 1.6.7/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.904	15,52	BIAD 1.6.7/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.905	14,97	BIAD 1.6.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.902), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.906	14,14	BIAD 1.6.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.902), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
Взам. инв. №		1.907	2,93	BIAD 1.6.7/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.908), Д = 2,67 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.908	3,46	BIAD 1.6.7/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.909	6,11	BIAD 1.6.7/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.910	12,11	BIAD 1.6.7/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 74,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
Подп. и дата		1.911	5,77	BIAD 1.6.7/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.912	6,33	BIAD 1.6.7/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.913	6,29	BIAD 1.6.7/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.911), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.914	12,91	BIAD 1.6.7/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.915	12,61	BIAD 1.6.7/4 , Д = 7,98 м, Н = 2,3 м, L = 81,73 дБА,	40	55	81,73	26,73
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
								24

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.916	4,77	BIAD 1.6.7/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.917), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.917	4,47	BIAD 1.6.7/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.918	7,09	BIAD 1.6.7/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.919	15,29	BIAD 1.6.7/3 , Д = 8,61 м, Н = 2,3 м, L = 81,08 дБА,	40	55	81,08	26,08
		1.920	14,04	BIAD 1.6.7/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.917), Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 61,44 дБА,	40	55	61,44	6,44
		1.921	4,95	BIAD 1.6.7/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.922	4,77	BIAD 1.6.7/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.921), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.923	14,51	BIAD 1.6.7/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.921), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.924	16,36	BIAD 1.6.7/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.925	8,77	BIAD 1.6.7/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.926	8,52	BIAD 1.6.7/19, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.927	5,44	BIAD 1.6.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.928), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.928	7,30	BIAD 1.6.7/19, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.929	20,40	BIAD 1.6.7/19, Д = 8,94 м, Н = 2,3 м, L = 80,74 дБА,	40	55	80,74	25,74
		1.931	16,32	BIAD 1.6.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.929), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.932	14,06	BIAD 1.6.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.929), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.933	5,41	BIAD 1.6.7/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.934	4,90	BIAD 1.6.7/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.933), Д = 4,18 м, Н = 2,3 м, L = 67,34 дБА,	40	55	67,34	12,34
		1.935	7,35	BIAD 1.6.7/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.936	16,79	BIAD 1.6.7/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.937	14,60	BIAD 1.6.7/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.933), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.938	3,94	BIAD 1.6.7/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.939), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.939	5,06	BIAD 1.6.7/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.940	6,85	BIAD 1.6.7/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.941	11,45	BIAD 1.6.7/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.942	1,80	BIAD 1.6.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.946), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.943	5,36	BIAD 1.6.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.946), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
Взам. инв. №		1.944	14,40	BIAD 1.6.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.946), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.945	13,66	BIAD 1.6.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.946), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.946	10,87	BIAD 1.6.7/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
Подп. и дата		1.947	10,31	BIAD 1.6.7/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.948	24,28	BIAD 1.6.7/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.949	13,12	BIAD 1.6.7/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.950	5,92	BIAD 1.6.7/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.951	3,83	BIAD 1.6.7/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.952	4,51	BIAD 1.6.7/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.951), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
Инв. № подл.	0.000=158,00							
								Лист
								25
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		581	13,85	BIAD 2.5.8/4 (дверь -20 дБА, пом. 579), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07	
		583	2,93	BIAD 2.5.8/4 (дверь -20 дБА, пом. 577), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67	
		584	4,68	BIAD 2.5.8/5, Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57	
		585	3,88	BIAD 2.5.8/5 (дверь -20 дБА, пом. 584), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24	
		586	6,48	BIAD 2.5.8/5, Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91	
		587	8,25	BIAD 2.5.8/5, Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79	
		588	4,42	BIAD 2.5.8/6, Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38	
		589	4,78	BIAD 2.5.8/6, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13	
		590	6,28	BIAD 2.5.8/6, Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92	
		591	14,54	BIAD 2.5.8/6, Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87	
		592	11,84	BIAD 2.5.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 589), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81	
		593	14,99	BIAD 2.5.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 589), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38	
		594	2,14	BIAD 2.5.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 588), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78	
		595	4,30	BIAD 2.5.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 588), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42	
		596	5,08	BIAD 2.5.8/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16	
		597	6,84	BIAD 2.5.8/7 (дверь -20 дБА, пом. 596), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33	
		598	5,83	BIAD 2.5.8/7, Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34	
		599	12,94	BIAD 2.5.8/7, Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83	
		600	11,28	BIAD 2.5.8/7, Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25	
		601	5,73	BIAD 2.5.8/9, Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3	
		602	5,15	BIAD 2.5.8/9 (дверь -20 дБА, пом. 601), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62	
		603	5,70	BIAD 2.5.8/9, Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33	
		604	12,16	BIAD 2.5.8/9, Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61	
		605	4,47	BIAD 2.5.8/11, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		606	4,75	BIAD 2.5.8/11 (дверь -20 дБА, пом. 605), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48	
		607	14,09	BIAD 2.5.8/11 (дверь -20 дБА, пом. 605), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4	
		608	15,37	BIAD 2.5.8/11, Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01	
Взам. инв. №		609	7,66	BIAD 2.5.8/11, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08	
		610	4,47	BIAD 2.5.8/12, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64	
		611	4,75	BIAD 2.5.8/12 (дверь -20 дБА, пом. 610), Д = 4,89 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
Подп. и дата		612	14,11	BIAD 2.5.8/12 (дверь -20 дБА, пом. 610), Д = 8,22 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		613	6,96	BIAD 2.5.8/12, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		614	15,35	BIAD 2.5.8/12, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		615	5,74	BIAD 2.5.8/14, Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26	
		616	5,17	BIAD 2.5.8/14 (дверь -20 дБА, пом. 615), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68	
		617	5,70	BIAD 2.5.8/14, Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36	
		618	12,16	BIAD 2.5.8/14, Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63	
Инв. № подл.								Лист	
		0.000=158,00						1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
619	8,08	BIAD 2.5.8/15 , Д = 3,47 м, Н = 2,3 м, L = 88,96 дБА,	40	55	88,96	33,96
620	2,62	BIAD 2.5.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 622), Д = 3,63 м, Н = 2,3 м, L = 68,57 дБА,	40	55	68,57	13,57
621	4,15	BIAD 2.5.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 622), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,46 дБА,	40	55	64,46	9,46
622	15,26	BIAD 2.5.8/15 , Д = 7,6 м, Н = 2,3 м, L = 82,15 дБА,	40	55	82,15	27,15
623	14,62	BIAD 2.5.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 622), Д = 10,53 м, Н = 2,3 м, L = 59,32 дБА,	40	55	59,32	4,32
624	13,16	BIAD 2.5.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 622), Д = 10,12 м, Н = 2,3 м, L = 59,67 дБА,	40	55	59,67	4,67
625	5,04	BIAD 2.5.8/15 , Д = 6,04 м, Н = 2,3 м, L = 84,15 дБА,	40	55	84,15	29,15
626	7,26	BIAD 2.5.8/16 , Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97
627	7,28	BIAD 2.5.8/16 , Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62
628	15,02	BIAD 2.5.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 627), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13
629	11,55	BIAD 2.5.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 627), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3
630	17,91	BIAD 2.5.8/16 , Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
631	9,86	BIAD 2.5.8/16 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
632	5,63	BIAD 2.5.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 627), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28
633	5,15	BIAD 2.5.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 627), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
634	6,50	BIAD 2.5.8/17 (дверь -20 дБА, пом. 635), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
635	4,92	BIAD 2.5.8/17 , Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
636	5,78	BIAD 2.5.8/17 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
637	11,98	BIAD 2.5.8/17 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
638	11,51	BIAD 2.5.8/17 , Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.988	18,68	BIAD 1.6.8/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.986), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.989	14,30	BIAD 1.6.8/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.992), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.990	15,50	BIAD 1.6.8/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.991	7,55	BIAD 1.6.8/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.992	4,53	BIAD 1.6.8/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.993	4,77	BIAD 1.6.8/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.992), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.994	10,06	BIAD 1.6.8/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.995	6,11	BIAD 1.6.8/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.996	4,88	BIAD 1.6.8/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.997	3,27	BIAD 1.6.8/13 (дверь –20 дБА, пом. 1.996), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.998	3,75	BIAD 1.6.8/12 (дверь –20 дБА, пом. 1.999), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.999	4,57	BIAD 1.6.8/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1000	5,94	BIAD 1.6.8/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1001	9,94	BIAD 1.6.8/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1002	9,88	BIAD 1.6.8/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1003	5,90	BIAD 1.6.8/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1004	3,75	BIAD 1.6.8/11 (дверь –20 дБА, пом. 1.1005), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1005	4,44	BIAD 1.6.8/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1006	12,65	BIAD 1.6.8/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1007	14,08	BIAD 1.6.8/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1008	6,00	BIAD 1.6.8/10 (дверь –20 дБА, пом. 1.1010), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1009	5,59	BIAD 1.6.8/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.1010	4,45	BIAD 1.6.8/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.1011	17,52	BIAD 1.6.8/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1015), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.1012	17,89	BIAD 1.6.8/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1013), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1013	12,91	BIAD 1.6.8/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1014	5,67	BIAD 1.6.8/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1015), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1015	3,10	BIAD 1.6.8/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
Взам. инв. №		1.1016	4,25	BIAD 1.6.8/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1017	2,82	BIAD 1.6.8/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.1018	4,05	BIAD 1.6.8/8 (дверь –20 дБА, пом. 1.1017), Д = 3,5 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
Подп. и дата		1.1019	4,16	BIAD 1.6.8/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.1020	10,22	BIAD 1.6.8/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.1021	4,97	BIAD 1.6.8/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.1022), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1022	7,97	BIAD 1.6.8/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.1023	9,42	BIAD 1.6.8/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.1024	15,52	BIAD 1.6.8/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.1025	14,97	BIAD 1.6.8/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.1022), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
							29	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1026	14,14	BIAD 1.6.8/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1022), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1027	2,93	BIAD 1.6.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1028), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1028	3,46	BIAD 1.6.8/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1029	6,11	BIAD 1.6.8/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1030	12,11	BIAD 1.6.8/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1031	5,77	BIAD 1.6.8/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1032	6,33	BIAD 1.6.8/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1033	6,29	BIAD 1.6.8/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1031), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1034	12,91	BIAD 1.6.8/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1035	12,61	BIAD 1.6.8/4 , Д = 7,98 м, Н = 2,3 м, L = 81,73 дБА,	40	55	81,73	26,73
		1.1036	4,77	BIAD 1.6.8/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1037), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1037	4,47	BIAD 1.6.8/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1038	7,09	BIAD 1.6.8/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1039	15,29	BIAD 1.6.8/3 , Д = 8,61 м, Н = 2,3 м, L = 81,08 дБА,	40	55	81,08	26,08
		1.1040	14,04	BIAD 1.6.8/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1037), Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 61,44 дБА,	40	55	61,44	6,44
		1.1041	4,95	BIAD 1.6.8/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1042	4,77	BIAD 1.6.8/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1041), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.1043	14,51	BIAD 1.6.8/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1041), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1044	16,36	BIAD 1.6.8/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1045	8,77	BIAD 1.6.8/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.1046	8,52	BIAD 1.6.8/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1047	5,44	BIAD 1.6.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1048), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1048	7,30	BIAD 1.6.8/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1049	20,40	BIAD 1.6.8/19 , Д = 8,94 м, Н = 2,3 м, L = 80,74 дБА,	40	55	80,74	25,74
		1.1051	16,32	BIAD 1.6.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1049), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.1052	14,06	BIAD 1.6.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1049), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.1053	5,41	BIAD 1.6.8/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.1054	4,90	BIAD 1.6.8/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1053), Д = 4,18 м, Н = 2,3 м, L = 67,34 дБА,	40	55	67,34	12,34
Взам. инв. №		1.1055	7,35	BIAD 1.6.8/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.1056	16,79	BIAD 1.6.8/21 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.1057	14,60	BIAD 1.6.8/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1053), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
Подп. и дата		1.1058	3,94	BIAD 1.6.8/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1058), Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.1059	5,06	BIAD 1.6.8/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1060	6,85	BIAD 1.6.8/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1061	11,45	BIAD 1.6.8/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
Инв. № подл.		1.1062	1,80	BIAD 1.6.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1066), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		0.000=158,00						
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1063	5,36	BIAD 1.6.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1066), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.1064	14,40	BIAD 1.6.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1066), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1065	13,66	BIAD 1.6.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1066), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1066	10,87	BIAD 1.6.8/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1067	10,31	BIAD 1.6.8/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1068	24,28	BIAD 1.6.8/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1069	13,12	BIAD 1.6.8/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1070	5,92	BIAD 1.6.8/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1071	3,83	BIAD 1.6.8/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1072	4,51	BIAD 1.6.8/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1071), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1073	17,95	BIAD 1.6.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1079), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1074	13,63	BIAD 1.6.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1079), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1076	4,88	BIAD 1.6.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1077), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04
		1.1077	7,02	BIAD 1.6.8/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.1078	9,79	BIAD 1.6.8/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1079	22,09	BIAD 1.6.8/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1080	9,91	BIAD 1.6.8/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1081	5,92	BIAD 1.6.8/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.1082	3,03	BIAD 1.6.8/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1083), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1083	4,28	BIAD 1.6.8/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1084	4,58	BIAD 1.6.8/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.1085	3,65	BIAD 1.6.8/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1084), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1086	5,92	BIAD 1.6.8/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1087	9,91	BIAD 1.6.8/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1088	15,84	BIAD 1.6.8/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1091), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1089	4,68	BIAD 1.6.8/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1091), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1090	4,04	BIAD 1.6.8/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1091	5,62	BIAD 1.6.8/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1092	22,21	BIAD 1.6.8/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
Взам. инв. №		602	62,22	BIAD 1.6.8/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.8/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.8/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		603	35,70	BIAD 1.6.8/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 64,32 дБА, BIAD 1.6.8/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
Подп. и дата		605	37,76	BIAD 1.6.8/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		07_Б_+22.500						
		639	4,65	BIAD 2.5.9/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		640	5,89	BIAD 2.5.9/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
Инв. № подл.		641	8,68	BIAD 2.5.9/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		0.000=158,00						
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
		Лист						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		642	3,85	BIAD 2.5.9/2 (дверь -20 дБА, пом. 639), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		643	4,17	BIAD 2.5.9/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		644	5,02	BIAD 2.5.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 643), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		645	14,10	BIAD 2.5.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 643), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		646	15,36	BIAD 2.5.9/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		647	7,21	BIAD 2.5.9/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		648	3,60	BIAD 2.5.9/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		649	9,63	BIAD 2.5.9/4 , Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
		650	27,84	BIAD 2.5.9/4 , Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		651	17,71	BIAD 2.5.9/4 (дверь -20 дБА, пом. 650), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		652	13,85	BIAD 2.5.9/4 (дверь -20 дБА, пом. 650), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		654	2,93	BIAD 2.5.9/4 (дверь -20 дБА, пом. 648), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
		655	4,68	BIAD 2.5.9/5 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		656	3,88	BIAD 2.5.9/5 (дверь -20 дБА, пом. 655), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		657	6,48	BIAD 2.5.9/5 , Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		658	8,25	BIAD 2.5.9/5 , Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
		659	4,42	BIAD 2.5.9/6 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		660	4,78	BIAD 2.5.9/6 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		661	6,28	BIAD 2.5.9/6 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		662	14,54	BIAD 2.5.9/6 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		663	11,84	BIAD 2.5.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 660), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
		664	14,99	BIAD 2.5.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 660), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		665	2,10	BIAD 2.5.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 659), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		666	4,30	BIAD 2.5.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 659), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
		667	5,08	BIAD 2.5.9/7 , Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
		668	6,69	BIAD 2.5.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 667), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
Взам. инв. №		669	5,83	BIAD 2.5.9/7 , Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		670	12,94	BIAD 2.5.9/7 , Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
Подп. и дата		671	11,28	BIAD 2.5.9/7 , Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		672	5,73	BIAD 2.5.9/9 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
Инв. № подл.		673	5,03	BIAD 2.5.9/9 (дверь -20 дБА, пом. 672), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
		674	5,70	BIAD 2.5.9/9 , Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
		675	12,16	BIAD 2.5.9/9 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
		676	4,47	BIAD 2.5.9/11 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		677	4,75	BIAD 2.5.9/11 (дверь -20 дБА, пом. 676), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
		678	14,09	BIAD 2.5.9/11 (дверь -20 дБА, пом. 676), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		0.000=158,00						

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1101	3,98	BIAD 1.6.9/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1102	3,55	BIAD 1.6.9/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1101), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1103	4,11	BIAD 1.6.9/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1106), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1104	3,90	BIAD 1.6.9/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1105	16,62	BIAD 1.6.9/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1106	4,57	BIAD 1.6.9/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1107	12,71	BIAD 1.6.9/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1106), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1108	18,69	BIAD 1.6.9/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1106), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1109	14,30	BIAD 1.6.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1112), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1110	15,50	BIAD 1.6.9/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1111	7,55	BIAD 1.6.9/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1112	4,53	BIAD 1.6.9/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1113	4,40	BIAD 1.6.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1112), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1114	10,06	BIAD 1.6.9/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1115	6,11	BIAD 1.6.9/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1116	4,88	BIAD 1.6.9/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1117	3,05	BIAD 1.6.9/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1116), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1118	3,49	BIAD 1.6.9/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1119), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1119	4,57	BIAD 1.6.9/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1120	5,94	BIAD 1.6.9/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1121	9,94	BIAD 1.6.9/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1122	9,88	BIAD 1.6.9/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1123	5,90	BIAD 1.6.9/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1124	3,49	BIAD 1.6.9/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1125), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1125	4,51	BIAD 1.6.9/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1126	12,65	BIAD 1.6.9/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1127	14,08	BIAD 1.6.9/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1128	6,00	BIAD 1.6.9/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1130), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
Взам. инв. №		1.1129	5,59	BIAD 1.6.9/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.1130	4,52	BIAD 1.6.9/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.1131	17,52	BIAD 1.6.9/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1135), Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.1132	17,89	BIAD 1.6.9/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1133), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
Подп. и дата		1.1133	12,91	BIAD 1.6.9/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1134	5,58	BIAD 1.6.9/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1135), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1135	3,10	BIAD 1.6.9/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.1136	4,25	BIAD 1.6.9/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1137	2,82	BIAD 1.6.9/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						
								Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	34

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: C-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.1138	4,05	BIAD 1.6.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1137), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.1139	4,16	BIAD 1.6.9/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.1140	10,22	BIAD 1.6.9/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.1141	4,97	BIAD 1.6.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1142), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1142	7,95	BIAD 1.6.9/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.1143	9,42	BIAD 1.6.9/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.1144	15,52	BIAD 1.6.9/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.1145	14,97	BIAD 1.6.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1142), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.1146	14,14	BIAD 1.6.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1142), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1147	2,65	BIAD 1.6.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1148), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1148	3,46	BIAD 1.6.9/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1149	6,11	BIAD 1.6.9/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1150	12,11	BIAD 1.6.9/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1151	5,76	BIAD 1.6.9/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1152	6,33	BIAD 1.6.9/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1153	5,95	BIAD 1.6.9/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1151), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1154	12,91	BIAD 1.6.9/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1155	12,67	BIAD 1.6.9/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.1156	4,60	BIAD 1.6.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1157), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1157	4,47	BIAD 1.6.9/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1158	7,09	BIAD 1.6.9/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1159	15,36	BIAD 1.6.9/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1160	14,10	BIAD 1.6.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1157), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1161	4,95	BIAD 1.6.9/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1162	4,60	BIAD 1.6.9/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1161), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.1163	14,57	BIAD 1.6.9/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1161), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.1164	16,36	BIAD 1.6.9/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1165	8,77	BIAD 1.6.9/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
Взам. инв. №		1.1166	8,52	BIAD 1.6.9/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1167	5,08	BIAD 1.6.9/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1166), Д = 1,63 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1168	7,32	BIAD 1.6.9/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1169	20,54	BIAD 1.6.9/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
Подп. и дата		1.1171	16,32	BIAD 1.6.9/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1169), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.1172	14,06	BIAD 1.6.9/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1169), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.1173	5,41	BIAD 1.6.9/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.1174	4,60	BIAD 1.6.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1173), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
Инв. № подл.		1.1175	7,35	BIAD 1.6.9/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.1176	16,79	BIAD 1.6.9/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.1177	14,60	BIAD 1.6.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1173), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.1178	3,94	BIAD 1.6.9/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1179), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.1179	5,06	BIAD 1.6.9/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1180	6,85	BIAD 1.6.9/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1181	11,45	BIAD 1.6.9/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.1182	1,80	BIAD 1.6.9/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1186), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.1183	5,36	BIAD 1.6.9/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1186), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.1184	14,40	BIAD 1.6.9/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1186), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1185	13,66	BIAD 1.6.9/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1186), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1186	10,77	BIAD 1.6.9/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1187	10,31	BIAD 1.6.9/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1188	24,28	BIAD 1.6.9/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1189	13,12	BIAD 1.6.9/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1190	5,92	BIAD 1.6.9/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1191	3,83	BIAD 1.6.9/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1192	4,11	BIAD 1.6.9/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1191), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1193	17,95	BIAD 1.6.9/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1199), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1194	13,63	BIAD 1.6.9/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1199), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1196	4,80	BIAD 1.6.9/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1197), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04
		1.1197	6,91	BIAD 1.6.9/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.1198	9,79	BIAD 1.6.9/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1199	22,09	BIAD 1.6.9/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1200	9,91	BIAD 1.6.9/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1201	5,92	BIAD 1.6.9/27, Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.1202	2,76	BIAD 1.6.9/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1203), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1203	4,28	BIAD 1.6.9/27, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1204	4,58	BIAD 1.6.9/28, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.1205	3,46	BIAD 1.6.9/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1204), Д = 3,39 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1206	5,92	BIAD 1.6.9/28, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1207	9,91	BIAD 1.6.9/28, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1208	15,84	BIAD 1.6.9/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1209), Д = 8,49 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1209	4,39	BIAD 1.6.9/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1211), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1210	4,04	BIAD 1.6.9/29, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1211	5,62	BIAD 1.6.9/29, Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1212	22,21	BIAD 1.6.9/29, Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		701	37,76	BIAD 1.6.9/18, Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	36

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 17.06.2026 № ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		702	62,22	BIAD 1.6.9/17, Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.9/2, Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.9/5, Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		703	35,70	BIAD 1.6.9/20, Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.9/22, Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
08_Б_+25.800								
		710	4,65	BIAD 2.5.10/2, Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		711	5,89	BIAD 2.5.10/2, Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
		712	8,68	BIAD 2.5.10/2, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		713	3,85	BIAD 2.5.10/2 (дверь -20 дБА, пом. 710), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		714	4,17	BIAD 2.5.10/3, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		715	5,02	BIAD 2.5.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 714), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		716	14,10	BIAD 2.5.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 714), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		717	15,36	BIAD 2.5.10/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		718	7,21	BIAD 2.5.10/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		719	3,60	BIAD 2.5.10/4, Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		720	9,63	BIAD 2.5.10/4, Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
		721	27,84	BIAD 2.5.10/4, Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		722	17,71	BIAD 2.5.10/4 (дверь -20 дБА, пом. 721), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		723	13,85	BIAD 2.5.10/4 (дверь -20 дБА, пом. 721), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		725	2,93	BIAD 2.5.10/4 (дверь -20 дБА, пом. 719), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
		726	4,68	BIAD 2.5.10/5, Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		727	3,88	BIAD 2.5.10/5 (дверь -20 дБА, пом. 726), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		728	6,48	BIAD 2.5.10/5, Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		729	8,25	BIAD 2.5.10/5, Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
		730	4,42	BIAD 2.5.10/6, Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		731	4,78	BIAD 2.5.10/6, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		732	6,28	BIAD 2.5.10/6, Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		733	14,54	BIAD 2.5.10/6, Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		734	11,84	BIAD 2.5.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 731), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
Взам. инв. №		735	14,99	BIAD 2.5.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 731), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		736	2,10	BIAD 2.5.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 730), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		737	4,30	BIAD 2.5.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 730), Д = 4,63 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
Подп. и дата		738	5,08	BIAD 2.5.10/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
		739	6,69	BIAD 2.5.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 738), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
		740	5,83	BIAD 2.5.10/7, Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		741	12,94	BIAD 2.5.10/7, Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
		742	11,28	BIAD 2.5.10/7, Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		743	5,73	BIAD 2.5.10/9, Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
Инв. № подл.		0.000=158,00						Лист 37
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка	
		744	5,03	BIAD 2.5.10/9 (дверь -20 дБА, пом. 743), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62	
		745	5,70	BIAD 2.5.10/9 , Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33	
		746	12,16	BIAD 2.5.10/9 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61	
		747	4,47	BIAD 2.5.10/11, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		748	4,75	BIAD 2.5.10/11 (дверь -20 дБА, пом. 747), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48	
		749	14,09	BIAD 2.5.10/11 (дверь -20 дБА, пом. 747), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4	
		750	15,37	BIAD 2.5.10/11, Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01	
		751	7,66	BIAD 2.5.10/11, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08	
		752	4,47	BIAD 2.5.10/12, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64	
		753	4,75	BIAD 2.5.10/12 (дверь -20 дБА, пом. 752), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		754	14,11	BIAD 2.5.10/12 (дверь -20 дБА, пом. 752), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		755	6,96	BIAD 2.5.10/12, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		756	15,35	BIAD 2.5.10/12, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		757	5,74	BIAD 2.5.10/14, Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26	
		758	5,05	BIAD 2.5.10/14 (дверь -20 дБА, пом. 757), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68	
		759	5,70	BIAD 2.5.10/14, Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36	
		760	12,16	BIAD 2.5.10/14, Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63	
		761	7,89	BIAD 2.5.10/15, Д = 3,5 м, Н = 2,3 м, L = 88,9 дБА,	40	55	88,9	33,9	
		762	2,62	BIAD 2.5.10/15 (дверь -20 дБА, пом. 764), Д = 3,63 м, Н = 2,3 м, L = 68,58 дБА,	40	55	68,58	13,58	
		763	4,15	BIAD 2.5.10/15 (дверь -20 дБА, пом. 764), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,46 дБА,	40	55	64,46	9,46	
		764	15,26	BIAD 2.5.10/15, Д = 7,58 м, Н = 2,3 м, L = 82,18 дБА,	40	55	82,18	27,18	
		765	14,62	BIAD 2.5.10/15 (дверь -20 дБА, пом. 764), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33	
		766	13,16	BIAD 2.5.10/15 (дверь -20 дБА, пом. 764), Д = 10,11 м, Н = 2,3 м, L = 59,67 дБА,	40	55	59,67	4,67	
		767	5,04	BIAD 2.5.10/15, Д = 6,01 м, Н = 2,3 м, L = 84,19 дБА,	40	55	84,19	29,19	
		768	7,26	BIAD 2.5.10/16, Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97	
		769	7,28	BIAD 2.5.10/16, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62	
		770	15,02	BIAD 2.5.10/16 (дверь -20 дБА, пом. 769), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13	
Взам. инв. №		771	11,55	BIAD 2.5.10/16 (дверь -20 дБА, пом. 769), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3	
		772	17,91	BIAD 2.5.10/16, Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99	
		773	9,86	BIAD 2.5.10/16, Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75	
		774	5,63	BIAD 2.5.10/16 (дверь -20 дБА, пом. 769), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28	
Подп. и дата		775	5,15	BIAD 2.5.10/16 (дверь -20 дБА, пом. 769), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51	
		776	6,42	BIAD 2.5.10/17 (дверь -20 дБА, пом. 777), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68	
		777	4,92	BIAD 2.5.10/17, Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92	
		778	5,78	BIAD 2.5.10/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77	
		779	11,98	BIAD 2.5.10/17, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93	
Инв. № подл.								Лист	
		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	38

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		780	11,51	BIAD 2.5.10/17 , Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
		08_A_+27.000						
Взам. инв. №	Подп. и дата	1.1216	13,72	BIAD 1.6.10/16 (дверь –20 дБА, пом. 1.1217), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.1217	5,99	BIAD 1.6.10/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.1221	3,98	BIAD 1.6.10/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1222	3,55	BIAD 1.6.10/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1221), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1223	4,11	BIAD 1.6.10/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1226), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1224	3,90	BIAD 1.6.10/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1225	16,62	BIAD 1.6.10/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1226	4,57	BIAD 1.6.10/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1227	12,71	BIAD 1.6.10/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1226), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1228	18,69	BIAD 1.6.10/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1226), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1229	14,30	BIAD 1.6.10/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.1232), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1230	15,50	BIAD 1.6.10/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1231	7,55	BIAD 1.6.10/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1232	4,53	BIAD 1.6.10/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1233	4,40	BIAD 1.6.10/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.1232), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1234	10,06	BIAD 1.6.10/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1235	6,11	BIAD 1.6.10/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1236	4,88	BIAD 1.6.10/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1237	3,05	BIAD 1.6.10/13 (дверь –20 дБА, пом. 1.1236), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1238	3,49	BIAD 1.6.10/12 (дверь –20 дБА, пом. 1.1239), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1239	4,57	BIAD 1.6.10/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1240	5,94	BIAD 1.6.10/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1241	9,94	BIAD 1.6.10/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1242	9,88	BIAD 1.6.10/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1243	5,90	BIAD 1.6.10/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1244	3,49	BIAD 1.6.10/11 (дверь –20 дБА, пом. 1.1245), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
Инв. № подл.		1.1245	4,51	BIAD 1.6.10/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1246	12,65	BIAD 1.6.10/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1247	14,08	BIAD 1.6.10/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1248	6,00	BIAD 1.6.10/10 (дверь –20 дБА, пом. 1.1250), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1249	5,59	BIAD 1.6.10/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.1250	4,52	BIAD 1.6.10/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.1251	17,52	BIAD 1.6.10/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1255), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.1252	17,89	BIAD 1.6.10/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1253), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1253	12,91	BIAD 1.6.10/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		0.000=158,00						
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
		Лист						
		39						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1254	5,58	BIAD 1.6.10/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1255), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1255	3,10	BIAD 1.6.10/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.1256	4,25	BIAD 1.6.10/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1257	2,82	BIAD 1.6.10/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.1258	4,05	BIAD 1.6.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1257), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.1259	4,16	BIAD 1.6.10/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.1260	10,22	BIAD 1.6.10/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.1261	4,97	BIAD 1.6.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1262), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1262	7,95	BIAD 1.6.10/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.1263	9,42	BIAD 1.6.10/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.1264	15,52	BIAD 1.6.10/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.1265	14,97	BIAD 1.6.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1262), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.1266	14,14	BIAD 1.6.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1262), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1267	2,65	BIAD 1.6.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1268), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1268	3,46	BIAD 1.6.10/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1269	6,11	BIAD 1.6.10/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1270	12,11	BIAD 1.6.10/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1271	5,76	BIAD 1.6.10/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1272	6,33	BIAD 1.6.10/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1273	5,95	BIAD 1.6.10/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1271), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1274	12,91	BIAD 1.6.10/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1275	12,67	BIAD 1.6.10/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.1276	4,60	BIAD 1.6.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1277), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1277	4,47	BIAD 1.6.10/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1278	7,09	BIAD 1.6.10/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1279	15,36	BIAD 1.6.10/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1280	14,10	BIAD 1.6.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1277), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1281	4,95	BIAD 1.6.10/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1282	4,60	BIAD 1.6.10/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1281), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
Взам. инв. №		1.1283	14,57	BIAD 1.6.10/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1281), Д = 7,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.1284	16,36	BIAD 1.6.10/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1285	8,77	BIAD 1.6.10/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
Подп. и дата		1.1286	8,52	BIAD 1.6.10/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1287	5,08	BIAD 1.6.10/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1288), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1288	7,32	BIAD 1.6.10/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1289	20,54	BIAD 1.6.10/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
Инв. № подл.		1.1291	16,32	BIAD 1.6.10/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1289), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1.1292	14,06	BIAD 1.6.10/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1289), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14	
		1.1293	5,41	BIAD 1.6.10/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5	
		1.1294	4,60	BIAD 1.6.10/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1293), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31	
		1.1295	7,35	BIAD 1.6.10/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71	
		1.1296	16,79	BIAD 1.6.10/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89	
		1.1297	14,60	BIAD 1.6.10/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1293), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36	
		1.1298	3,94	BIAD 1.6.10/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1299), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15	
		1.1299	5,06	BIAD 1.6.10/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87	
		1.1300	6,85	BIAD 1.6.10/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27	
		1.1301	11,45	BIAD 1.6.10/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65	
		1.1302	1,80	BIAD 1.6.10/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1306), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44	
		1.1303	5,36	BIAD 1.6.10/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1306), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04	
		1.1304	14,40	BIAD 1.6.10/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1306), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24	
		1.1305	13,66	BIAD 1.6.10/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1306), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93	
		1.1306	10,77	BIAD 1.6.10/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06	
		1.1307	10,31	BIAD 1.6.10/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2	
		1.1308	24,28	BIAD 1.6.10/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46	
		1.1309	13,12	BIAD 1.6.10/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61	
		1.1310	5,92	BIAD 1.6.10/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12	
		1.1311	3,83	BIAD 1.6.10/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95	
		1.1312	4,11	BIAD 1.6.10/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1311), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16	
		1.1313	17,95	BIAD 1.6.10/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1319), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74	
		1.1314	13,63	BIAD 1.6.10/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1319), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43	
		1.1316	4,80	BIAD 1.6.10/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1317), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04	
		1.1317	6,91	BIAD 1.6.10/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92	
		1.1318	9,79	BIAD 1.6.10/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74	
		1.1319	22,09	BIAD 1.6.10/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6	
Взам. инв. №		1.1320	9,91	BIAD 1.6.10/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 70,66 дБА,	40	55	71,66	16,66	
		1.1321	5,92	BIAD 1.6.10/27, Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3	
		1.1322	2,76	BIAD 1.6.10/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1323), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22	
		1.1323	4,28	BIAD 1.6.10/27, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08	
Подп. и дата		1.1324	4,58	BIAD 1.6.10/28, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06	
		1.1325	3,46	BIAD 1.6.10/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1324), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58	
		1.1326	5,92	BIAD 1.6.10/28, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48	
		1.1327	9,91	BIAD 1.6.10/28, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
		1.1328	15,84	BIAD 1.6.10/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1331), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4	
Инв. № подл.									
		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									41

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1329	4,39	BIAD 1.6.10/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1331), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1330	4,04	BIAD 1.6.10/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1331	5,62	BIAD 1.6.10/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1332	22,21	BIAD 1.6.10/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		801	37,76	BIAD 1.6.10/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		802	62,22	BIAD 1.6.10/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.10/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.10/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		803	35,70	BIAD 1.6.10/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.10/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
09_Б_+29.100								
		781	4,65	BIAD 2.5.11/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		782	5,89	BIAD 2.5.11/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
		783	8,68	BIAD 2.5.11/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		784	3,85	BIAD 2.5.11/2 (дверь -20 дБА, пом. 781), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		785	4,17	BIAD 2.5.11/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		786	5,02	BIAD 2.5.11/3 (дверь -20 дБА, пом. 785), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		787	14,10	BIAD 2.5.11/3 (дверь -20 дБА, пом. 785), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		788	15,36	BIAD 2.5.11/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		789	7,21	BIAD 2.5.11/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		790	3,60	BIAD 2.5.11/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		791	9,63	BIAD 2.5.11/4 , Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
		792	27,84	BIAD 2.5.11/4 , Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		793	17,71	BIAD 2.5.11/4 (дверь -20 дБА, пом. 792), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		794	13,85	BIAD 2.5.11/4 (дверь -20 дБА, пом. 792), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		796	2,93	BIAD 2.5.11/4 (дверь -20 дБА, пом. 790), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
		797	4,68	BIAD 2.5.11/5 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		798	3,88	BIAD 2.5.11/5 (дверь -20 дБА, пом. 797), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		799	6,48	BIAD 2.5.11/5 , Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		800	8,25	BIAD 2.5.11/5 , Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
Взам. инв. №		801	4,42	BIAD 2.5.11/6 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		802	4,78	BIAD 2.5.11/6 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		803	6,28	BIAD 2.5.11/6 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		804	14,54	BIAD 2.5.11/6 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		805	11,84	BIAD 2.5.11/6 (дверь -20 дБА, пом. 802), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
Подп. и дата		806	14,99	BIAD 2.5.11/6 (дверь -20 дБА, пом. 802), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		807	2,10	BIAD 2.5.11/6 (дверь -20 дБА, пом. 801), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		808	4,30	BIAD 2.5.11/6 (дверь -20 дБА, пом. 801), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
		809	5,08	BIAD 2.5.11/7 , Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
Инв. № подл.		0.000=158,00						Лист 42
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		810	6,69	BIAD 2.5.11/7 (дверь -20 дБА, пом. 809), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
		811	5,83	BIAD 2.5.11/7 , Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		812	12,94	BIAD 2.5.11/7 , Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
		813	11,28	BIAD 2.5.11/7 , Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		814	5,73	BIAD 2.5.11/9 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
		815	5,03	BIAD 2.5.11/9 (дверь -20 дБА, пом. 814), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
		816	5,70	BIAD 2.5.11/9 , Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
		817	12,16	BIAD 2.5.11/9 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
		818	4,47	BIAD 2.5.11/11 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		819	4,75	BIAD 2.5.11/11 (дверь -20 дБА, пом. 818), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
		820	14,09	BIAD 2.5.11/11 (дверь -20 дБА, пом. 818), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		821	15,37	BIAD 2.5.11/11 , Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
		822	7,66	BIAD 2.5.11/11 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		823	4,47	BIAD 2.5.11/12 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		824	4,75	BIAD 2.5.11/12 (дверь -20 дБА, пом. 823), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		825	14,11	BIAD 2.5.11/12 (дверь -20 дБА, пом. 823), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		826	6,96	BIAD 2.5.11/12 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		827	15,35	BIAD 2.5.11/12 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		828	5,74	BIAD 2.5.11/14 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		829	5,05	BIAD 2.5.11/14 (дверь -20 дБА, пом. 828), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68
		830	5,70	BIAD 2.5.11/14 , Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36
		831	12,16	BIAD 2.5.11/14 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63
		832	7,89	BIAD 2.5.11/15 , Д = 3,5 м, Н = 2,3 м, L = 88,9 дБА,	40	55	88,9	33,9
		833	2,62	BIAD 2.5.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 835), Д = 3,63 м, Н = 2,3 м, L = 68,58 дБА,	40	55	68,58	13,58
		834	4,15	BIAD 2.5.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 835), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,46 дБА,	40	55	64,46	9,46
		835	15,26	BIAD 2.5.11/15 , Д = 7,58 м, Н = 2,3 м, L = 82,18 дБА,	40	55	82,18	27,18
		836	14,62	BIAD 2.5.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 835), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33
		837	13,16	BIAD 2.5.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 835), Д = 10,11 м, Н = 2,3 м, L = 59,67 дБА,	40	55	59,67	4,67
Взам. инв. №		838	5,04	BIAD 2.5.11/15 , Д = 6,02 м, Н = 2,3 м, L = 84,19 дБА,	40	55	84,19	29,19
		839	7,26	BIAD 2.5.11/16 , Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97
		840	7,28	BIAD 2.5.11/16 , Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62
		841	15,02	BIAD 2.5.11/16 (дверь -20 дБА, пом. 840), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13
Подп. и дата		842	11,55	BIAD 2.5.11/16 (дверь -20 дБА, пом. 840), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,34 дБА,	40	55	61,3	6,3
		843	17,91	BIAD 2.5.11/16 , Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
		844	9,86	BIAD 2.5.11/16 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
		845	5,63	BIAD 2.5.11/16 (дверь -20 дБА, пом. 840), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		846	5,15	BIAD 2.5.11/16 (дверь -20 дБА, пом. 840), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
		847	6,42	BIAD 2.5.11/17 (дверь -20 дБА, пом. 848), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
		848	4,92	BIAD 2.5.11/17, Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
		849	5,78	BIAD 2.5.11/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
		850	11,98	BIAD 2.5.11/17, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
		851	11,51	BIAD 2.5.11/17, Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
09_A_+30.300								
		1.1336	13,72	BIAD 1.6.11/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1337), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.1337	5,99	BIAD 1.6.11/16, Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.1341	3,98	BIAD 1.6.11/15, Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1342	3,55	BIAD 1.6.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1341), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1343	4,11	BIAD 1.6.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1346), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1344	3,90	BIAD 1.6.11/15, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1345	16,62	BIAD 1.6.11/15, Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1346	4,57	BIAD 1.6.11/15, Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1347	12,71	BIAD 1.6.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1346), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1348	18,69	BIAD 1.6.11/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1346), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1349	14,30	BIAD 1.6.11/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1352), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1350	15,50	BIAD 1.6.11/14, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1351	7,55	BIAD 1.6.11/14, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1352	4,53	BIAD 1.6.11/14, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1353	4,40	BIAD 1.6.11/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1352), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1354	10,06	BIAD 1.6.11/13, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1355	6,11	BIAD 1.6.11/13, Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1356	4,88	BIAD 1.6.11/13, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1357	3,05	BIAD 1.6.11/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1356), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1358	3,49	BIAD 1.6.11/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1359), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1359	4,57	BIAD 1.6.11/12, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1360	5,94	BIAD 1.6.11/12, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1361	9,94	BIAD 1.6.11/12, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1362	9,88	BIAD 1.6.11/11, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1363	5,90	BIAD 1.6.11/11, Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1364	3,49	BIAD 1.6.11/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1363), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1365	4,51	BIAD 1.6.11/11, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1366	12,65	BIAD 1.6.11/10, Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1367	14,08	BIAD 1.6.11/10, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1368	6,00	BIAD 1.6.11/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1370), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1369	5,59	BIAD 1.6.11/10, Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
Взам. инв. №	Подп. и дата	0.000=158,00						
								Лист
								44
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1445	3,46	BIAD 1.6.11/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1444), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1446	5,92	BIAD 1.6.11/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1447	9,91	BIAD 1.6.11/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1448	15,84	BIAD 1.6.11/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1451), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1449	4,39	BIAD 1.6.11/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1451), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1450	4,04	BIAD 1.6.11/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1451	5,62	BIAD 1.6.11/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1452	22,21	BIAD 1.6.11/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		901	37,76	BIAD 1.6.11/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		902	62,22	BIAD 1.6.11/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.11/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.11/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		903	35,70	BIAD 1.6.11/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.11/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
10 Б +32.400								
		80	4,65	BIAD 2.5.12/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		81	5,89	BIAD 2.5.12/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
		82	8,68	BIAD 2.5.12/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		83	3,85	BIAD 2.5.12/2 (дверь -20 дБА, пом. 80), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		84	4,17	BIAD 2.5.12/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		85	5,02	BIAD 2.5.12/3 (дверь -20 дБА, пом. 84), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		86	14,10	BIAD 2.5.12/3 (дверь -20 дБА, пом. 84), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		87	15,36	BIAD 2.5.12/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		88	7,21	BIAD 2.5.12/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		89	3,60	BIAD 2.5.12/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		90	9,63	BIAD 2.5.12/4 , Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
		91	27,84	BIAD 2.5.12/4 , Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		92	17,71	BIAD 2.5.12/4 (дверь -20 дБА, пом. 91), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		93	13,85	BIAD 2.5.12/4 (дверь -20 дБА, пом. 91), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		95	2,93	BIAD 2.5.12/4 (дверь -20 дБА, пом. 89), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
Взам. инв. №		96	4,68	BIAD 2.5.12/5 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		97	3,88	BIAD 2.5.12/5 (дверь -20 дБА, пом. 96), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		98	6,48	BIAD 2.5.12/5 , Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		99	8,25	BIAD 2.5.12/5 , Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
Подп. и дата		100	4,42	BIAD 2.5.12/6 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		101	4,78	BIAD 2.5.12/6 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		102	6,28	BIAD 2.5.12/6 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		103	14,54	BIAD 2.5.12/6 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		104	11,84	BIAD 2.5.12/6 (дверь -20 дБА, пом. 101), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
Инв. № подл.		0.000=158,00						Лист 47
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		105	14,99	ВИАД 2.5.12/6 (дверь -20 дБА, пом. 101), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		106	2,10	ВИАД 2.5.12/6 (дверь -20 дБА, пом. 100), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		107	4,30	ВИАД 2.5.12/6 (дверь -20 дБА, пом. 100), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
		108	5,08	ВИАД 2.5.12/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
		109	6,69	ВИАД 2.5.12/7 (дверь -20 дБА, пом. 108), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
		110	5,83	ВИАД 2.5.12/7, Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		111	12,94	ВИАД 2.5.12/7, Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
		112	11,28	ВИАД 2.5.12/7, Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		113	5,73	ВИАД 2.5.12/9, Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
		114	5,03	ВИАД 2.5.12/9 (дверь -20 дБА, пом. 113), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
		115	5,70	ВИАД 2.5.12/9, Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
		116	12,16	ВИАД 2.5.12/9, Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
		117	4,47	ВИАД 2.5.12/11, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		118	4,75	ВИАД 2.5.12/11 (дверь -20 дБА, пом. 117), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
		119	14,10	ВИАД 2.5.12/11 (дверь -20 дБА, пом. 117), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		120	15,36	ВИАД 2.5.12/11, Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
		121	7,66	ВИАД 2.5.12/11, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		122	4,47	ВИАД 2.5.12/12, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		123	4,75	ВИАД 2.5.12/12 (дверь -20 дБА, пом. 122), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		124	14,10	ВИАД 2.5.12/12 (дверь -20 дБА, пом. 122), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		125	6,96	ВИАД 2.5.12/12, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		126	15,36	ВИАД 2.5.12/12, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		127	5,74	ВИАД 2.5.12/14, Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		128	5,05	ВИАД 2.5.12/14 (дверь -20 дБА, пом. 127), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68
		129	5,70	ВИАД 2.5.12/14, Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36
		130	12,16	ВИАД 2.5.12/14, Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	40	55	71,63	16,63
		131	7,89	ВИАД 2.5.12/15, Д = 3,5 м, Н = 2,3 м, L = 88,9 дБА,	40	55	88,9	33,9
		132	2,62	ВИАД 2.5.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 134), Д = 3,63 м, Н = 2,3 м, L = 68,58 дБА,	40	55	68,58	13,58
Взам. инв. №		133	4,15	ВИАД 2.5.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 134), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 64,46 дБА,	40	55	64,46	9,46
		134	15,26	ВИАД 2.5.12/15, Д = 7,58 м, Н = 2,3 м, L = 82,18 дБА,	40	55	82,18	27,18
		135	14,62	ВИАД 2.5.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 134), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33
Подп. и дата		136	13,16	ВИАД 2.5.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 134), Д = 10,11 м, Н = 2,3 м, L = 59,67 дБА,	40	55	59,67	4,67
		137	5,04	ВИАД 2.5.12/15, Д = 6,01 м, Н = 2,3 м, L = 84,19 дБА,	40	55	84,19	29,19
		138	7,26	ВИАД 2.5.12/16, Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97
		139	7,28	ВИАД 2.5.12/16, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62
		140	15,02	ВИАД 2.5.12/16 (дверь -20 дБА, пом. 139), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						
								48

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		141	11,55	BIAD 2.5.12/16 (дверь -20 дБА, пом. 139), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3
		142	17,91	BIAD 2.5.12/16 , Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
		143	9,86	BIAD 2.5.12/16 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
		144	5,63	BIAD 2.5.12/16 (дверь -20 дБА, пом. 139), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28
		145	5,15	BIAD 2.5.12/16 (дверь -20 дБА, пом. 139), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
		146	6,42	BIAD 2.5.12/17 (дверь -20 дБА, пом. 147), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
		147	4,92	BIAD 2.5.12/17 , Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
		148	5,78	BIAD 2.5.12/17 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
		149	11,98	BIAD 2.5.12/17 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
		150	11,51	BIAD 2.5.12/17 , Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
		1001.	17,35	BIAD 2.5.12/1 , Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78
		1002.	51,48	BIAD 2.5.12/10 , Д = 12,78 м, Н = 2,3 м, L = 67,87 дБА, BIAD 2.5.12/13 , Д = 22,99 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAD 2.5.12/8 , Д = 6,35 м, Н = 2,3 м, L = 73,95 дБА,	50	65	75,16	10,16
10 _А_ +33.600								
		1.153	13,72	BIAD 1.6.12/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.154), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.154	5,99	BIAD 1.6.12/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.158	3,98	BIAD 1.6.12/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.159	3,55	BIAD 1.6.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.158), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.160	4,11	BIAD 1.6.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.163), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.161	3,90	BIAD 1.6.12/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.162	16,62	BIAD 1.6.12/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.163	4,57	BIAD 1.6.12/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.164	12,71	BIAD 1.6.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.163), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.165	18,69	BIAD 1.6.12/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.163), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.166	14,30	BIAD 1.6.12/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.169), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.167	15,50	BIAD 1.6.12/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.168	7,55	BIAD 1.6.12/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.169	4,53	BIAD 1.6.12/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.170	4,40	BIAD 1.6.12/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.169), Д = 4,05 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.171	10,06	BIAD 1.6.12/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.172	6,11	BIAD 1.6.12/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.173	4,88	BIAD 1.6.12/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.174	3,05	BIAD 1.6.12/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.173), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.175	3,49	BIAD 1.6.12/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.176), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.176	4,57	BIAD 1.6.12/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.177	5,94	BIAD 1.6.12/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.178	9,94	BIAD 1.6.12/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
Инв. № подл.	0.000=158,00							
								Лист
	Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата							49

Взам. инв. №

Подп. и дата

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка	
		1.179	9,88	BIAD 1.6.12/11, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72	
		1.180	5,90	BIAD 1.6.12/11, Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45	
		1.181	3,49	BIAD 1.6.12/11 (дверь –20 дБА, пом. 1.182), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51	
		1.182	4,51	BIAD 1.6.12/11, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09	
		1.183	12,53	BIAD 1.6.12/10, Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58	
		1.184	14,08	BIAD 1.6.12/10, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38	
		1.185	6,00	BIAD 1.6.12/10 (дверь –20 дБА, пом. 1.187), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05	
		1.186	5,65	BIAD 1.6.12/10, Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32	
		1.187	4,58	BIAD 1.6.12/10, Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02	
		1.188	17,52	BIAD 1.6.12/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.192), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05	
		1.189	17,89	BIAD 1.6.12/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.190), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05	
		1.190	12,91	BIAD 1.6.12/9, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5	
		1.191	5,58	BIAD 1.6.12/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.192), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38	
		1.192	3,10	BIAD 1.6.12/9, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21	
		1.193	4,25	BIAD 1.6.12/9, Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8	
		1.194	2,82	BIAD 1.6.12/8, Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63	
		1.195	4,05	BIAD 1.6.12/8 (дверь –20 дБА, пом. 1.194), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69	
		1.196	4,16	BIAD 1.6.12/8, Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61	
		1.197	10,22	BIAD 1.6.12/8, Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48	
		1.198	4,97	BIAD 1.6.12/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.199), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		1.199	7,95	BIAD 1.6.12/7, Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29	
		1.200	9,42	BIAD 1.6.12/7, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47	
		1.201	15,52	BIAD 1.6.12/7, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5	
		1.202	14,97	BIAD 1.6.12/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.199), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68	
		1.203	14,14	BIAD 1.6.12/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.199), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43	
		1.204	2,65	BIAD 1.6.12/6 (дверь –20 дБА, пом. 1.205), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77	
		1.205	3,46	BIAD 1.6.12/6, Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34	
		1.206	6,11	BIAD 1.6.12/6, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43	
Взам. инв. №		1.207	12,11	BIAD 1.6.12/6, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77	
		1.208	5,69	BIAD 1.6.12/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 87,50 дБА,	40	55	91,5	36,5	
		1.209	6,40	BIAD 1.6.12/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37	
		1.210	5,95	BIAD 1.6.12/4 (дверь –20 дБА, пом. 1.208), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38	
Подп. и дата		1.211	12,80	BIAD 1.6.12/4, Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78	
		1.212	12,78	BIAD 1.6.12/4, Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66	
		1.213	4,60	BIAD 1.6.12/3 (дверь –20 дБА, пом. 1.214), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		1.214	4,53	BIAD 1.6.12/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		1.215	7,03	BIAD 1.6.12/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		1.216	15,36	BIAD 1.6.12/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
Инв. № подл.									
		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									50

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.217	14,10	BIAD 1.6.12/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.214), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.218	4,95	BIAD 1.6.12/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.219	4,60	BIAD 1.6.12/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.218), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.220	14,57	BIAD 1.6.12/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.218), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.221	16,36	BIAD 1.6.12/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.222	8,77	BIAD 1.6.12/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.223	8,52	BIAD 1.6.12/19, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.224	5,08	BIAD 1.6.12/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.225), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.225	7,32	BIAD 1.6.12/19, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.226	20,54	BIAD 1.6.12/19, Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.228	16,32	BIAD 1.6.12/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.226), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.229	14,06	BIAD 1.6.12/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.226), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.230	5,41	BIAD 1.6.12/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.231	4,60	BIAD 1.6.12/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.230), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.232	7,35	BIAD 1.6.12/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.233	16,79	BIAD 1.6.12/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.234	14,60	BIAD 1.6.12/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.230), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.235	3,94	BIAD 1.6.12/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.236), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.236	5,06	BIAD 1.6.12/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.237	6,85	BIAD 1.6.12/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.238	11,45	BIAD 1.6.12/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.239	1,80	BIAD 1.6.12/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.243), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.240	5,36	BIAD 1.6.12/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.243), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.241	14,40	BIAD 1.6.12/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.243), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.242	13,66	BIAD 1.6.12/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.243), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.243	10,77	BIAD 1.6.12/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
Взам. инв. №		1.244	10,31	BIAD 1.6.12/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.245	24,28	BIAD 1.6.12/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.246	13,12	BIAD 1.6.12/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.247	5,92	BIAD 1.6.12/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.248	3,83	BIAD 1.6.12/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
Подп. и дата		1.249	4,11	BIAD 1.6.12/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.248), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.250	17,95	BIAD 1.6.12/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.256), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.251	13,63	BIAD 1.6.12/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.256), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
Инв. № подл.	0.000=158,00							
								Лист
								51
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

ИЗДАНИЕ: 1

Н: ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.253	4,80	BIAD 1.6.12/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.254), Д = 4,33 м, Н = 2,3 м, L = 67,04 дБА,	40	55	67,04	12,04
		1.254	6,85	BIAD 1.6.12/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.255	9,79	BIAD 1.6.12/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.256	22,15	BIAD 1.6.12/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.257	9,91	BIAD 1.6.12/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.258	5,92	BIAD 1.6.12/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.259	2,76	BIAD 1.6.12/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.260), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.260	4,28	BIAD 1.6.12/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.261	4,58	BIAD 1.6.12/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.262	3,46	BIAD 1.6.12/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.261), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.263	5,92	BIAD 1.6.12/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.264	9,91	BIAD 1.6.12/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.265	15,84	BIAD 1.6.12/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.268), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.266	4,39	BIAD 1.6.12/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.268), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.267	4,04	BIAD 1.6.12/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.268	5,62	BIAD 1.6.12/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.269	22,21	BIAD 1.6.12/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		1001	37,76	BIAD 1.6.12/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		1002	62,22	BIAD 1.6.12/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.6.12/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.6.12/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		1003	35,70	BIAD 1.6.12/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.6.12/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
11 Б +35.700								
		354	4,65	BIAD 2.5.13/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		355	5,89	BIAD 2.5.13/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
		356	8,68	BIAD 2.5.13/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		357	3,85	BIAD 2.5.13/2 (дверь -20 дБА, пом. 354), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		358	4,17	BIAD 2.5.13/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		359	4,97	BIAD 2.5.13/3 (дверь -20 дБА, пом. 358), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		360	14,10	BIAD 2.5.13/3 (дверь -20 дБА, пом. 358), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
Взам. инв. №		361	15,36	BIAD 2.5.13/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		362	7,21	BIAD 2.5.13/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		363	3,57	BIAD 2.5.13/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		364	9,63	BIAD 2.5.13/4 , Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
Подп. и дата		365	27,84	BIAD 2.5.13/4 , Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		366	17,71	BIAD 2.5.13/4 (дверь -20 дБА, пом. 365), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		367	13,85	BIAD 2.5.13/4 (дверь -20 дБА, пом. 365), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		369	2,93	BIAD 2.5.13/4 (дверь -20 дБА, пом. 363), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
Инв. № подл.		370	4,68	BIAD 2.5.13/5 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		0.000=158,00						
								Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	52

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		371	3,88	BIAD 2.5.13/5 (дверь -20 дБА, пом. 370), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		372	6,48	BIAD 2.5.13/5 , Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		373	8,25	BIAD 2.5.13/5 , Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
		374	4,42	BIAD 2.5.13/6 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		375	4,78	BIAD 2.5.13/6 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		376	6,28	BIAD 2.5.13/6 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		377	14,54	BIAD 2.5.13/6 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		378	11,84	BIAD 2.5.13/6 (дверь -20 дБА, пом. 375), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
		379	14,99	BIAD 2.5.13/6 (дверь -20 дБА, пом. 375), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		380	2,02	BIAD 2.5.13/6 (дверь -20 дБА, пом. 374), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		381	4,30	BIAD 2.5.13/6 (дверь -20 дБА, пом. 374), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
		382	5,08	BIAD 2.5.13/7 , Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
		383	6,65	BIAD 2.5.13/7 (дверь -20 дБА, пом. 382), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
		384	5,83	BIAD 2.5.13/7 , Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		385	12,94	BIAD 2.5.13/7 , Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
		386	11,28	BIAD 2.5.13/7 , Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		387	5,73	BIAD 2.5.13/9 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
		388	4,98	BIAD 2.5.13/9 (дверь -20 дБА, пом. 387), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
		389	5,70	BIAD 2.5.13/9 , Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
		390	12,16	BIAD 2.5.13/9 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
		391	4,47	BIAD 2.5.13/11 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		392	4,75	BIAD 2.5.13/11 (дверь -20 дБА, пом. 391), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
		393	14,10	BIAD 2.5.13/11 (дверь -20 дБА, пом. 391), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		394	15,36	BIAD 2.5.13/11 , Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
		395	7,66	BIAD 2.5.13/11 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		396	4,47	BIAD 2.5.13/12 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		397	4,75	BIAD 2.5.13/12 (дверь -20 дБА, пом. 396), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		398	14,10	BIAD 2.5.13/12 (дверь -20 дБА, пом. 396), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
Взам. инв. №		399	6,96	BIAD 2.5.13/12 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		400	15,36	BIAD 2.5.13/12 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		401	5,74	BIAD 2.5.13/14 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	50	65	79,26	14,26
		403	5,70	BIAD 2.5.13/14 , Д = 5,39 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	50	65	75,36	10,36
Подп. и дата		404	12,16	BIAD 2.5.13/14 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,63 дБА,	50	65	71,63	6,63
		405	7,76	BIAD 2.5.13/15 , Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 89,02 дБА,	50	65	89,02	24,02
		406	2,62	BIAD 2.5.13/15 (дверь -20 дБА, пом. 408), Д = 3,64 м, Н = 2,3 м, L = 68,55 дБА,	40	55	68,55	13,55
		407	4,15	BIAD 2.5.13/15 (дверь -20 дБА, пом. 408), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,45 дБА,	40	55	64,45	9,45
Инв. № подл.		408	15,26	BIAD 2.5.13/15 , Д = 7,62 м, Н = 2,3 м, L = 82,13 дБА,	40	55	82,13	27,13
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								53

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		409	14,62	BIAD 2.5.13/15 (дверь -20 дБА, пом. 408), Д = 10,54 м, Н = 2,3 м, L = 59,31 дБА,	40	55	59,31	4,31	
		410	13,16	BIAD 2.5.13/15 (дверь -20 дБА, пом. 408), Д = 10,13 м, Н = 2,3 м, L = 59,66 дБА,	40	55	59,66	4,66	
		411	5,04	BIAD 2.5.13/15, Д = 6,07 м, Н = 2,3 м, L = 84,11 дБА,	40	55	84,11	29,11	
		412	7,26	BIAD 2.5.13/16, Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97	
		413	7,28	BIAD 2.5.13/16, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62	
		414	15,02	BIAD 2.5.13/16 (дверь -20 дБА, пом. 413), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13	
		415	11,55	BIAD 2.5.13/16 (дверь -20 дБА, пом. 413), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3	
		416	17,91	BIAD 2.5.13/16, Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99	
		417	9,86	BIAD 2.5.13/16, Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75	
		418	5,48	BIAD 2.5.13/16 (дверь -20 дБА, пом. 413), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28	
		419	5,15	BIAD 2.5.13/16 (дверь -20 дБА, пом. 413), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51	
		420	6,40	BIAD 2.5.13/17 (дверь -20 дБА, пом. 421), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68	
		421	4,92	BIAD 2.5.13/17, Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92	
		422	5,78	BIAD 2.5.13/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77	
		423	11,98	BIAD 2.5.13/17, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93	
		424	11,51	BIAD 2.5.13/17, Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05	
		1101.	17,35	BIAD 2.5.13/1, Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78	
		1102.	51,48	BIAD 2.5.13/10, Д = 12,78 м, Н = 2,3 м, L = 67,87 дБА, BIAD 2.5.13/13, Д = 22,99 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAD 2.5.13/8, Д = 6,35 м, Н = 2,3 м, L = 73,95 дБА,	50	65	75,16	10,16	
11_A_+36.900									
		1.496	13,72	BIAD 1.7.1/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.497), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99	
		1.497	5,99	BIAD 1.7.1/16, Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69	
		1.501	3,98	BIAD 1.7.1/15, Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95	
		1.502	3,55	BIAD 1.7.1/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.501), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27	
		1.503	4,11	BIAD 1.7.1/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.506), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25	
		1.504	3,90	BIAD 1.7.1/15, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26	
		1.505	16,62	BIAD 1.7.1/15, Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36	
		1.506	4,57	BIAD 1.7.1/15, Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42	
		1.507	12,71	BIAD 1.7.1/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.506), Д = 9,17 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25	
		1.508	18,69	BIAD 1.7.1/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.506), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73	
		1.509	14,30	BIAD 1.7.1/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.512), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		1.510	15,50	BIAD 1.7.1/14, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		1.511	7,55	BIAD 1.7.1/14, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08	
		1.512	4,53	BIAD 1.7.1/14, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73	
		1.513	4,40	BIAD 1.7.1/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.512), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		1.514	10,06	BIAD 1.7.1/13, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
		0.000=158,00						Лист	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	
									54

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.515	6,11	BIAD 1.7.1/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.516	4,80	BIAD 1.7.1/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.517	3,05	BIAD 1.7.1/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.516), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,54 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.518	3,49	BIAD 1.7.1/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.519), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.519	4,57	BIAD 1.7.1/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.520	5,94	BIAD 1.7.1/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.521	9,94	BIAD 1.7.1/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.522	9,88	BIAD 1.7.1/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.523	5,90	BIAD 1.7.1/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.524	3,49	BIAD 1.7.1/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.525), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.525	4,51	BIAD 1.7.1/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.526	12,53	BIAD 1.7.1/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.527	14,08	BIAD 1.7.1/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.528	6,00	BIAD 1.7.1/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.530), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.529	5,65	BIAD 1.7.1/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.530	4,58	BIAD 1.7.1/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.531	17,52	BIAD 1.7.1/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.535), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.532	17,89	BIAD 1.7.1/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.533), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.533	12,91	BIAD 1.7.1/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.534	5,49	BIAD 1.7.1/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.535), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.535	3,10	BIAD 1.7.1/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.536	4,25	BIAD 1.7.1/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.537	2,82	BIAD 1.7.1/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.538	4,05	BIAD 1.7.1/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.537), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.539	4,16	BIAD 1.7.1/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.540	10,22	BIAD 1.7.1/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.541	4,97	BIAD 1.7.1/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.542), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.542	7,95	BIAD 1.7.1/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.543	9,42	BIAD 1.7.1/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
Взам. инв. №		1.544	15,52	BIAD 1.7.1/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.545	14,97	BIAD 1.7.1/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.542), Д = 9,1 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
Подп. и дата		1.546	14,14	BIAD 1.7.1/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.542), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.547	2,65	BIAD 1.7.1/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.548), Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.548	3,46	BIAD 1.7.1/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.549	6,11	BIAD 1.7.1/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.550	12,11	BIAD 1.7.1/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.551	5,69	BIAD 1.7.1/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
Инв. № подл.		1.552	6,40	BIAD 1.7.1/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								55

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.553	5,95	BIAD 1.7.1/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.551), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.554	12,80	BIAD 1.7.1/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.555	12,78	BIAD 1.7.1/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.556	4,60	BIAD 1.7.1/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.557), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.557	4,53	BIAD 1.7.1/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.558	7,03	BIAD 1.7.1/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.559	15,36	BIAD 1.7.1/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.560	14,10	BIAD 1.7.1/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.557), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.561	4,95	BIAD 1.7.1/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.562	4,60	BIAD 1.7.1/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.561), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.563	14,57	BIAD 1.7.1/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.561), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.564	16,36	BIAD 1.7.1/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.565	8,77	BIAD 1.7.1/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.566	8,52	BIAD 1.7.1/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.567	5,08	BIAD 1.7.1/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.568), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.568	7,32	BIAD 1.7.1/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.569	20,54	BIAD 1.7.1/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.571	16,32	BIAD 1.7.1/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.569), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.572	14,06	BIAD 1.7.1/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.569), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.573	5,41	BIAD 1.7.1/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.574	4,60	BIAD 1.7.1/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.573), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.575	7,35	BIAD 1.7.1/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.576	16,79	BIAD 1.7.1/21 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.577	14,60	BIAD 1.7.1/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.573), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.578	3,94	BIAD 1.7.1/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.579), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.579	5,06	BIAD 1.7.1/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.580	6,85	BIAD 1.7.1/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
Взам. инв. №		1.581	11,45	BIAD 1.7.1/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.582	1,80	BIAD 1.7.1/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.586), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
Подп. и дата		1.583	5,36	BIAD 1.7.1/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.586), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.584	14,40	BIAD 1.7.1/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.586), Д = 8,13 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.585	13,66	BIAD 1.7.1/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.586), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.586	10,65	BIAD 1.7.1/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.587	10,31	BIAD 1.7.1/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.588	24,28	BIAD 1.7.1/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.589	13,12	BIAD 1.7.1/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		Инв. № подл.		0.000=158,00				
Изм.	Кол.уч.			Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
863	27,84	BIAD 2.5.14/4, Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
864	17,71	BIAD 2.5.14/4 (дверь -20 дБА, пом. 863), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
865	13,85	BIAD 2.5.14/4 (дверь -20 дБА, пом. 863), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
867	2,93	BIAD 2.5.14/4 (дверь -20 дБА, пом. 861), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
868	4,68	BIAD 2.5.14/5, Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
869	3,88	BIAD 2.5.14/5 (дверь -20 дБА, пом. 868), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
870	6,48	BIAD 2.5.14/5, Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
871	8,25	BIAD 2.5.14/5, Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
872	4,42	BIAD 2.5.14/6, Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
873	4,78	BIAD 2.5.14/6, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
874	6,28	BIAD 2.5.14/6, Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
875	14,54	BIAD 2.5.14/6, Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
876	11,84	BIAD 2.5.14/6 (дверь -20 дБА, пом. 873), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
877	14,99	BIAD 2.5.14/6 (дверь -20 дБА, пом. 873), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
878	2,02	BIAD 2.5.14/6 (дверь -20 дБА, пом. 872), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
879	4,30	BIAD 2.5.14/6 (дверь -20 дБА, пом. 872), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
880	5,15	BIAD 2.5.14/7, Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
881	6,65	BIAD 2.5.14/7 (дверь -20 дБА, пом. 880), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
882	5,83	BIAD 2.5.14/7, Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
883	12,94	BIAD 2.5.14/7, Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,83 дБА,	40	55	71,83	16,83
884	11,28	BIAD 2.5.14/7, Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
885	5,73	BIAD 2.5.14/9, Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
886	4,98	BIAD 2.5.14/9 (дверь -20 дБА, пом. 885), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
887	5,70	BIAD 2.5.14/9, Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
888	12,16	BIAD 2.5.14/9, Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
889	4,47	BIAD 2.5.14/11, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
890	4,75	BIAD 2.5.14/11 (дверь -20 дБА, пом. 889), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
891	14,09	BIAD 2.5.14/11 (дверь -20 дБА, пом. 889), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
892	15,37	BIAD 2.5.14/11, Д = 8,67 м, Н = 2,3 м, L = 81,01 дБА,	40	55	81,01	26,01
893	7,66	BIAD 2.5.14/11, Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
894	4,47	BIAD 2.5.14/12, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
895	4,75	BIAD 2.5.14/12 (дверь -20 дБА, пом. 894), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
896	14,11	BIAD 2.5.14/12 (дверь -20 дБА, пом. 894), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
897	6,96	BIAD 2.5.14/12, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
898	15,35	BIAD 2.5.14/12, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
899	5,74	BIAD 2.5.14/14, Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
900	4,97	BIAD 2.5.14/14 (дверь -20 дБА, пом. 899), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68
901	5,70	BIAD 2.5.14/14, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА,	40	55	75,36	20,36
902	12,16	BIAD 2.5.14/14, Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,62 дБА,	40	55	71,62	16,62
903	7,76	BIAD 2.5.14/15, Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 89,02 дБА,	40	55	89,02	34,02
904	2,62	BIAD 2.5.14/15 (дверь -20 дБА, пом. 906), Д = 3,64 м, Н = 2,3 м, L = 68,55 дБА,	40	55	68,55	13,55
905	4,15	BIAD 2.5.14/15 (дверь -20 дБА, пом. 906), Д = 5,83 м, Н = 2,3 м, L = 64,45 дБА,	40	55	64,45	9,45
906	15,26	BIAD 2.5.14/15, Д = 7,62 м, Н = 2,3 м, L = 82,13 дБА,	40	55	82,13	27,13
907	14,62	BIAD 2.5.14/15 (дверь -20 дБА, пом. 906), Д = 10,54 м, Н = 2,3 м, L = 59,31 дБА,	40	55	59,31	4,31
908	13,16	BIAD 2.5.14/15 (дверь -20 дБА, пом. 906), Д = 10,13 м, Н = 2,3 м, L = 59,66 дБА,	40	55	59,66	4,66
909	5,04	BIAD 2.5.14/15, Д = 6,07 м, Н = 2,3 м, L = 84,11 дБА,	40	55	84,11	29,11
910	7,26	BIAD 2.5.14/16, Д = 3,89 м, Н = 2,3 м, L = 87,97 дБА,	40	55	87,97	32,97
911	7,28	BIAD 2.5.14/16, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА,	40	55	82,62	27,62
912	15,02	BIAD 2.5.14/16 (дверь -20 дБА, пом. 911), Д = 6,05 м, Н = 2,3 м, L = 64,13 дБА,	40	55	64,13	9,13
913	11,55	BIAD 2.5.14/16 (дверь -20 дБА, пом. 911), Д = 8,39 м, Н = 2,3 м, L = 61,3 дБА,	40	55	61,3	6,3
914	17,91	BIAD 2.5.14/16, Д = 10,94 м, Н = 2,3 м, L = 78,99 дБА,	40	55	78,99	23,99
915	9,86	BIAD 2.5.14/16, Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 78,75 дБА,	40	55	78,75	23,75
916	5,48	BIAD 2.5.14/16 (дверь -20 дБА, пом. 911), Д = 7,49 м, Н = 2,3 м, L = 62,28 дБА,	40	55	62,28	7,28
917	5,15	BIAD 2.5.14/16 (дверь -20 дБА, пом. 911), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 65,51 дБА,	40	55	65,51	10,51
918	6,45	BIAD 2.5.14/17 (дверь -20 дБА, пом. 919), Д = 5,2 м, Н = 2,3 м, L = 55,68 дБА,	40	55	55,68	0,68
919	4,92	BIAD 2.5.14/17, Д = 2,54 м, Н = 2,3 м, L = 81,92 дБА,	40	55	81,92	26,92
920	5,78	BIAD 2.5.14/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	40	55	77,77	22,77
921	11,98	BIAD 2.5.14/17, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,93 дБА,	40	55	71,93	16,93
922	11,51	BIAD 2.5.14/17, Д = 8,86 м, Н = 2,3 м, L = 71,05 дБА,	40	55	71,05	16,05
1201	17,35	BIAD 2.5.14/1, Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78
1202	51,48	BIAD 2.5.14/10, Д = 12,78 м, Н = 2,3 м, L = 67,87 дБА, BIAD 2.5.14/13, Д = 22,99 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAD 2.5.14/8, Д = 6,35 м, Н = 2,3 м, L = 73,95 дБА,	50	65	75,16	10,16

12 А +40.200

Взам. инв. №	1.1456	13,72	BIAD 1.7.2/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1457), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
	1.1457	5,99	BIAD 1.7.2/16, Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
	1.1461	3,98	BIAD 1.7.2/15, Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
	1.1462	3,55	BIAD 1.7.2/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1461), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
	1.1463	4,11	BIAD 1.7.2/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1466), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
Подп. и дата	1.1464	3,90	BIAD 1.7.2/15, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
	1.1465	16,62	BIAD 1.7.2/15, Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
	1.1466	4,57	BIAD 1.7.2/15, Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
	1.1467	12,71	BIAD 1.7.2/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1466), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
Инв. № подл.	0.000=158,00						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД							Лист
							59

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1.1468	18,69	BIAD 1.7.2/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1466), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73	
		1.1469	14,30	BIAD 1.7.2/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.1472), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		1.1470	15,50	BIAD 1.7.2/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		1.1471	7,55	BIAD 1.7.2/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08	
		1.1472	4,53	BIAD 1.7.2/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73	
		1.1473	4,40	BIAD 1.7.2/14 (дверь –20 дБА, пом. 1.1472), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		1.1474	10,06	BIAD 1.7.2/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
		1.1475	6,11	BIAD 1.7.2/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42	
		1.1476	4,80	BIAD 1.7.2/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84	
		1.1477	3,05	BIAD 1.7.2/13 (дверь –20 дБА, пом. 1.1476), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5	
		1.1478	3,49	BIAD 1.7.2/12 (дверь –20 дБА, пом. 1.1479), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57	
		1.1479	4,57	BIAD 1.7.2/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05	
		1.1480	5,94	BIAD 1.7.2/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48	
		1.1481	9,94	BIAD 1.7.2/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
		1.1482	9,88	BIAD 1.7.2/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72	
		1.1483	5,90	BIAD 1.7.2/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45	
		1.1484	3,49	BIAD 1.7.2/11 (дверь –20 дБА, пом. 1.1485), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51	
		1.1485	4,51	BIAD 1.7.2/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09	
		1.1486	12,51	BIAD 1.7.2/10 , Д = 8,11 м, Н = 2,3 м, L = 81,59 дБА,	40	55	81,59	26,59	
		1.1487	14,10	BIAD 1.7.2/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38	
		1.1488	6,00	BIAD 1.7.2/10 (дверь –20 дБА, пом. 1.1490), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05	
		1.1489	5,65	BIAD 1.7.2/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32	
		1.1490	4,58	BIAD 1.7.2/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02	
		1.1491	17,52	BIAD 1.7.2/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1495), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05	
		1.1492	17,89	BIAD 1.7.2/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1493), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05	
		1.1493	12,91	BIAD 1.7.2/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5	
		1.1494	5,49	BIAD 1.7.2/9 (дверь –20 дБА, пом. 1.1495), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38	
		1.1495	3,10	BIAD 1.7.2/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21	
Взам. инв. №		1.1496	4,25	BIAD 1.7.2/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8	
		1.1497	2,82	BIAD 1.7.2/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63	
Подп. и дата		1.1498	4,05	BIAD 1.7.2/8 (дверь –20 дБА, пом. 1.1497), Д = 4,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69	
		1.1499	4,16	BIAD 1.7.2/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61	
		1.1500	10,22	BIAD 1.7.2/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48	
		1.1501	4,97	BIAD 1.7.2/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.1502), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		1.1502	7,95	BIAD 1.7.2/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29	
		1.1503	9,42	BIAD 1.7.2/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47	
		1.1504	15,52	BIAD 1.7.2/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5	
		1.1505	14,97	BIAD 1.7.2/7 (дверь –20 дБА, пом. 1.1502), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68	
Инв. № подл.		0.000=158,00						Лист	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	60

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
Дата: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.1506	14,14	BIAD 1.7.2/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1502), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1507	2,65	BIAD 1.7.2/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1508), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1508	3,46	BIAD 1.7.2/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1509	6,11	BIAD 1.7.2/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1510	12,11	BIAD 1.7.2/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1511	5,69	BIAD 1.7.2/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1512	6,40	BIAD 1.7.2/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1513	5,95	BIAD 1.7.2/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1511), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1514	12,80	BIAD 1.7.2/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1515	12,78	BIAD 1.7.2/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.1516	4,60	BIAD 1.7.2/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1517), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1517	4,53	BIAD 1.7.2/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1518	7,03	BIAD 1.7.2/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1519	15,36	BIAD 1.7.2/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1520	14,10	BIAD 1.7.2/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1517), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1521	4,95	BIAD 1.7.2/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1522	4,60	BIAD 1.7.2/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1521), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.1523	14,57	BIAD 1.7.2/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1521), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.1524	16,36	BIAD 1.7.2/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1525	8,77	BIAD 1.7.2/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.1526	8,52	BIAD 1.7.2/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1527	5,08	BIAD 1.7.2/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1528), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1528	7,32	BIAD 1.7.2/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1529	20,54	BIAD 1.7.2/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.1531	16,32	BIAD 1.7.2/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1529), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.1532	14,06	BIAD 1.7.2/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1529), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.1533	5,41	BIAD 1.7.2/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.1534	4,60	BIAD 1.7.2/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1533), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
Взам. инв. №		1.1535	7,35	BIAD 1.7.2/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.1536	16,79	BIAD 1.7.2/21 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.1537	14,60	BIAD 1.7.2/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1533), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
Подп. и дата		1.1538	3,94	BIAD 1.7.2/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1539), Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1539	5,06	BIAD 1.7.2/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1540	6,85	BIAD 1.7.2/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1541	11,45	BIAD 1.7.2/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
Инв. № подл.		1.1542	1,83	BIAD 1.7.2/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1546), Д = 2,94 м, Н = 2,3 м, L = 70,39 дБА,	40	55	70,39	15,39
		0.000=158,00						
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								61
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата								

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1543	5,36	BIAD 1.7.2/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1546), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.1544	14,40	BIAD 1.7.2/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1546), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1545	13,66	BIAD 1.7.2/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1546), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1546	10,65	BIAD 1.7.2/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1547	10,31	BIAD 1.7.2/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1548	24,28	BIAD 1.7.2/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1549	13,12	BIAD 1.7.2/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1550	5,92	BIAD 1.7.2/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1551	3,83	BIAD 1.7.2/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1552	4,11	BIAD 1.7.2/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1551), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1553	17,95	BIAD 1.7.2/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1559), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1554	13,63	BIAD 1.7.2/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1559), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1556	4,64	BIAD 1.7.2/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1557), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.1557	6,73	BIAD 1.7.2/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.1558	9,79	BIAD 1.7.2/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1559	22,15	BIAD 1.7.2/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1560	9,91	BIAD 1.7.2/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1561	5,92	BIAD 1.7.2/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.1562	2,76	BIAD 1.7.2/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1563), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1563	4,28	BIAD 1.7.2/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1564	4,53	BIAD 1.7.2/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.1565	3,46	BIAD 1.7.2/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1564), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1566	5,92	BIAD 1.7.2/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1567	9,91	BIAD 1.7.2/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1568	15,84	BIAD 1.7.2/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1571), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1569	4,39	BIAD 1.7.2/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1571), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1570	4,04	BIAD 1.7.2/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1571	5,62	BIAD 1.7.2/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1572	22,21	BIAD 1.7.2/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
Взам. инв. №		1201	37,76	BIAD 1.7.2/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		1202	62,23	BIAD 1.7.2/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.2/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 84,58 дБА, BIAD 1.7.2/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 78,14 дБА,	50	65	72	7
Подп. и дата		1203	35,70	BIAD 1.7.2/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,5 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.2/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
		13_Б_+42.300						
		923	4,65	BIAD 2.5.15/2 , Д = 3,35 м, Н = 2,3 м, L = 79,51 дБА,	40	55	79,51	24,51
		924	5,89	BIAD 2.5.15/2 , Д = 5,58 м, Н = 2,3 м, L = 75,07 дБА,	40	55	75,07	20,07
Инв. № подл.		925	8,68	BIAD 2.5.15/2 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД
							Лист	
							62	

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		926	3,85	BIAD 2.5.15/2 (дверь -20 дБА, пом. 923), Д = 3,9 м, Н = 2,3 м, L = 58,17 дБА,	40	55	58,17	3,17
		927	4,17	BIAD 2.5.15/3 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 89,64 дБА,	40	55	89,64	34,64
		928	4,97	BIAD 2.5.15/3 (дверь -20 дБА, пом. 927), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		929	14,10	BIAD 2.5.15/3 (дверь -20 дБА, пом. 927), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		930	15,36	BIAD 2.5.15/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		931	7,21	BIAD 2.5.15/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		932	3,57	BIAD 2.5.15/4 , Д = 2,52 м, Н = 2,3 м, L = 91,73 дБА,	40	55	91,73	36,73
		933	9,63	BIAD 2.5.15/4 , Д = 6,63 м, Н = 2,3 м, L = 83,34 дБА,	40	55	83,34	28,34
		934	27,84	BIAD 2.5.15/4 , Д = 9,18 м, Н = 2,3 м, L = 80,51 дБА,	40	55	80,51	25,51
		935	17,71	BIAD 2.5.15/4 (дверь -20 дБА, пом. 934), Д = 11,5 м, Н = 2,3 м, L = 58,56 дБА,	40	55	58,56	3,56
		936	13,85	BIAD 2.5.15/4 (дверь -20 дБА, пом. 934), Д = 10,85 м, Н = 2,3 м, L = 59,07 дБА,	40	55	59,07	4,07
		938	2,93	BIAD 2.5.15/4 (дверь -20 дБА, пом. 932), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
		939	4,68	BIAD 2.5.15/5 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		940	3,88	BIAD 2.5.15/5 (дверь -20 дБА, пом. 939), Д = 3,45 м, Н = 2,3 м, L = 59,24 дБА,	40	55	59,24	4,24
		941	6,48	BIAD 2.5.15/5 , Д = 5,06 м, Н = 2,3 м, L = 75,91 дБА,	40	55	75,91	20,91
		942	8,25	BIAD 2.5.15/5 , Д = 7,26 м, Н = 2,3 м, L = 72,79 дБА,	40	55	72,79	17,79
		943	4,42	BIAD 2.5.15/6 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		944	4,78	BIAD 2.5.15/6 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА,	40	55	85,13	30,13
		945	6,28	BIAD 2.5.15/6 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА,	40	55	80,92	25,92
		946	14,54	BIAD 2.5.15/6 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		947	11,84	BIAD 2.5.15/6 (дверь -20 дБА, пом. 944), Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 60,81 дБА,	40	55	60,81	5,81
		948	14,99	BIAD 2.5.15/6 (дверь -20 дБА, пом. 944), Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 61,38 дБА,	40	55	61,38	6,38
		949	2,02	BIAD 2.5.15/6 (дверь -20 дБА, пом. 943), Д = 3,16 м, Н = 2,3 м, L = 69,78 дБА,	40	55	69,78	14,78
		950	4,30	BIAD 2.5.15/6 (дверь -20 дБА, пом. 943), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
		951	5,15	BIAD 2.5.15/7 , Д = 2,77 м, Н = 2,3 м, L = 81,16 дБА,	40	55	81,16	26,16
		952	6,65	BIAD 2.5.15/7 (дверь -20 дБА, пом. 951), Д = 4,83 м, Н = 2,3 м, L = 56,33 дБА,	40	55	56,33	1,33
		953	5,83	BIAD 2.5.15/7 , Д = 4,3 м, Н = 2,3 м, L = 77,34 дБА,	40	55	77,34	22,34
		954	12,94	BIAD 2.5.15/7 , Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,83	16,83
		955	11,28	BIAD 2.5.15/7 , Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА,	40	55	71,25	16,25
		956	5,73	BIAD 2.5.15/9 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА,	40	55	79,3	24,3
		957	4,98	BIAD 2.5.15/9 (дверь -20 дБА, пом. 956), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 57,62 дБА,	40	55	57,62	2,62
		958	5,70	BIAD 2.5.15/9 , Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 75,33 дБА,	40	55	75,33	20,33
		959	12,16	BIAD 2.5.15/9 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 71,61 дБА,	40	55	71,61	16,61
		960	4,47	BIAD 2.5.15/11 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		961	4,75	BIAD 2.5.15/11 (дверь -20 дБА, пом. 960), Д = 4,12 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА,	40	55	67,48	12,48
		962	14,09	BIAD 2.5.15/11 (дверь -20 дБА, пом. 960), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.1583	4,11	BIAD 1.7.3/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1586), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1584	3,90	BIAD 1.7.3/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1585	16,62	BIAD 1.7.3/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1586	4,57	BIAD 1.7.3/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1587	12,71	BIAD 1.7.3/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1586), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1588	18,69	BIAD 1.7.3/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1586), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1589	14,30	BIAD 1.7.3/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1592), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1590	15,50	BIAD 1.7.3/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1591	7,55	BIAD 1.7.3/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1592	4,53	BIAD 1.7.3/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1593	4,40	BIAD 1.7.3/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1592), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1594	10,06	BIAD 1.7.3/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1595	6,11	BIAD 1.7.3/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1596	4,80	BIAD 1.7.3/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1597	3,05	BIAD 1.7.3/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1596), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1598	3,49	BIAD 1.7.3/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1599), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1599	4,57	BIAD 1.7.3/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1600	5,94	BIAD 1.7.3/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1601	9,94	BIAD 1.7.3/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1602	9,88	BIAD 1.7.3/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1603	5,90	BIAD 1.7.3/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1604	3,49	BIAD 1.7.3/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1605), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1605	4,51	BIAD 1.7.3/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1606	12,55	BIAD 1.7.3/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1607	14,05	BIAD 1.7.3/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1608	5,98	BIAD 1.7.3/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1610), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1609	5,66	BIAD 1.7.3/10 , Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 87,31 дБА,	40	55	87,31	32,31
		1.1610	4,59	BIAD 1.7.3/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91 дБА,	40	55	91	36
		1.1611	17,52	BIAD 1.7.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1615), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
Взам. инв. №		1.1612	17,89	BIAD 1.7.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1613), Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1613	12,91	BIAD 1.7.3/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1614	5,49	BIAD 1.7.3/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1615), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1615	3,10	BIAD 1.7.3/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
Подп. и дата		1.1616	4,25	BIAD 1.7.3/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1617	2,82	BIAD 1.7.3/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.1618	4,05	BIAD 1.7.3/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1617), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.1619	4,16	BIAD 1.7.3/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
Инв. № подл.		1.1620	10,22	BIAD 1.7.3/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД
								Лист
								65

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1.1621	4,97	BIAD 1.7.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1622), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61	
		1.1622	7,95	BIAD 1.7.3/7, Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29	
		1.1623	9,42	BIAD 1.7.3/7, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47	
		1.1624	15,52	BIAD 1.7.3/7, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5	
		1.1625	14,97	BIAD 1.7.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1622), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68	
		1.1626	14,14	BIAD 1.7.3/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1622), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43	
		1.1627	2,65	BIAD 1.7.3/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1628), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77	
		1.1628	3,46	BIAD 1.7.3/6, Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34	
		1.1629	6,11	BIAD 1.7.3/6, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43	
		1.1630	12,11	BIAD 1.7.3/6, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77	
		1.1631	5,69	BIAD 1.7.3/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5	
		1.1632	6,40	BIAD 1.7.3/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37	
		1.1633	5,95	BIAD 1.7.3/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1631), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38	
		1.1634	12,80	BIAD 1.7.3/4, Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78	
		1.1635	12,78	BIAD 1.7.3/4, Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66	
		1.1636	4,60	BIAD 1.7.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1637), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55	
		1.1637	4,60	BIAD 1.7.3/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61	
		1.1638	6,98	BIAD 1.7.3/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01	
		1.1639	15,36	BIAD 1.7.3/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99	
		1.1640	14,10	BIAD 1.7.3/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1637), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42	
		1.1641	4,95	BIAD 1.7.3/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59	
		1.1642	4,60	BIAD 1.7.3/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1641), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51	
		1.1643	14,57	BIAD 1.7.3/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1641), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41	
		1.1644	16,36	BIAD 1.7.3/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76	
		1.1645	8,77	BIAD 1.7.3/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65	
		1.1646	8,52	BIAD 1.7.3/19, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06	
		1.1647	5,08	BIAD 1.7.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1648), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34	
		1.1648	7,32	BIAD 1.7.3/19, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53	
		1.1649	20,54	BIAD 1.7.3/19, Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65	
Взам. инв. №		1.1651	16,32	BIAD 1.7.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1649), Д = 10,39 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69	
		1.1652	14,06	BIAD 1.7.3/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1649), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14	
Подп. и дата		1.1653	5,41	BIAD 1.7.3/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5	
		1.1654	4,60	BIAD 1.7.3/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1653), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31	
		1.1655	7,35	BIAD 1.7.3/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71	
		1.1656	16,79	BIAD 1.7.3/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89	
		1.1657	14,60	BIAD 1.7.3/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1653), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36	
Инв. № подл.									
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									66

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1658	3,94	BIAD 1.7.3/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1659), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.1659	5,06	BIAD 1.7.3/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1660	6,85	BIAD 1.7.3/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1661	11,45	BIAD 1.7.3/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.1662	1,80	BIAD 1.7.3/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1666), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.1663	5,36	BIAD 1.7.3/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1666), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.1664	14,40	BIAD 1.7.3/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1666), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1665	13,66	BIAD 1.7.3/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1666), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1666	10,65	BIAD 1.7.3/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1667	10,31	BIAD 1.7.3/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1668	24,28	BIAD 1.7.3/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1669	13,12	BIAD 1.7.3/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1670	5,92	BIAD 1.7.3/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1671	3,83	BIAD 1.7.3/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1672	4,11	BIAD 1.7.3/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1671), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1673	17,95	BIAD 1.7.3/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1679), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1674	13,63	BIAD 1.7.3/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1679), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1676	4,64	BIAD 1.7.3/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1677), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.1677	6,73	BIAD 1.7.3/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.1678	9,79	BIAD 1.7.3/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1679	22,15	BIAD 1.7.3/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1680	9,89	BIAD 1.7.3/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1681	5,91	BIAD 1.7.3/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.1682	2,76	BIAD 1.7.3/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1683), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1683	4,27	BIAD 1.7.3/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1684	4,55	BIAD 1.7.3/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1685	3,46	BIAD 1.7.3/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1684), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
Взам. инв. №		1.1686	5,93	BIAD 1.7.3/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1687	9,93	BIAD 1.7.3/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1688	15,84	BIAD 1.7.3/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1691), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1689	4,39	BIAD 1.7.3/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1691), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
Подп. и дата		1.1690	4,04	BIAD 1.7.3/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1691	5,62	BIAD 1.7.3/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1692	22,21	BIAD 1.7.3/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		1301	37,76	BIAD 1.7.3/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
Инв. № подл.		1302	62,22	BIAD 1.7.3/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.3/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.3/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		0.000=158,00						

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1303	35,90	BIAD 1.7.3/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.3/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
		14_Б_+45.600						
		994	4,65	BIAD 2.5.16/2 , Д = 3,36 м, Н = 2,3 м, L = 79,48 дБА,	40	55	79,48	24,48
		995	5,89	BIAD 2.5.16/2 , Д = 5,56 м, Н = 2,3 м, L = 75,09 дБА,	40	55	75,09	20,09
		996	8,68	BIAD 2.5.16/2 , Д = 8,17 м, Н = 2,3 м, L = 71,75 дБА,	40	55	71,75	16,75
		997	3,85	BIAD 2.5.16/2 (дверь -20 дБА, пом. 994), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		998	4,17	BIAD 2.5.16/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,62 дБА,	40	55	89,62	34,62
		999	4,73	BIAD 2.5.16/3 (дверь -20 дБА, пом. 998), Д = 4,11 м, Н = 2,3 м, L = 67,5 дБА,	40	55	67,5	12,5
		1000	14,09	BIAD 2.5.16/3 , Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 81,41 дБА,	40	55	81,41	26,41
		1001	15,37	BIAD 2.5.16/3 , Д = 8,68 м, Н = 2,3 м, L = 81 дБА,	50	65	81	16
		1002	7,21	BIAD 2.5.16/3 , Д = 4,85 м, Н = 2,3 м, L = 86,06 дБА,	50	65	86,06	21,06
		1003	9,56	BIAD 2.5.16/4 , Д = 9,22 м, Н = 2,3 м, L = 80,48 дБА,	50	65	80,48	15,48
		1004	28,25	BIAD 2.5.16/4 , Д = 8,78 м, Н = 2,3 м, L = 80,9 дБА,	50	65	80,9	15,9
		1005	17,73	BIAD 2.5.16/4 , Д = 9,94 м, Н = 2,3 м, L = 79,82 дБА,	50	65	79,82	14,82
		1006	15,73	BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1004), Д = 7,6 м, Н = 2,3 м, L = 62,16 дБА, BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1011), Д = 7,6 м, Н = 2,3 м, L = 62,16 дБА,	40	55	65,17	10,17
		1007	13,04	BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1011), Д = 7,67 м, Н = 2,3 м, L = 62,08 дБА, BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1004), Д = 7,67 м, Н = 2,3 м, L = 62,08 дБА,	40	55	65,09	10,09
		1009	3,88	BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1011), Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 67,33 дБА,	40	55	67,33	12,33
		1010	6,51	BIAD 2.5.16/4 (дверь -20 дБА, пом. 1011), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,35 дБА,	40	55	66,35	11,35
		1011	7,19	BIAD 2.5.16/4 , Д = 3,1 м, Н = 2,3 м, L = 89,95 дБА,	40	55	89,95	34,95
		1012	4,42	BIAD 2.5.16/5 , Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
		1013	4,78	BIAD 2.5.16/5 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 85,13 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 9,3 м, Н = 2,3 м, L = 70,63 дБА,	40	55	85,28	30,28
		1014	6,28	BIAD 2.5.16/5 , Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 13,11 м, Н = 2,3 м, L = 67,65 дБА,	40	55	81,12	26,12
		1015	14,54	BIAD 2.5.16/5 , Д = 10,24 м, Н = 2,3 м, L = 79,57 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 13,75 м, Н = 2,3 м, L = 67,23 дБА,	40	55	79,82	24,82
		1016	11,84	BIAD 2.5.16/5 , Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 80,81 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 11,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,59 дБА,	40	55	81,06	26,06
Взам. инв. №		1017	14,99	BIAD 2.5.16/5 , Д = 8,31 м, Н = 2,3 м, L = 81,38 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	81,84	26,84
		1018	2,01	BIAD 2.5.16/5 (дверь -20 дБА, пом. 1012), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 69,76 дБА,	40	55	69,76	14,76
		1019	4,26	BIAD 2.5.16/5 (дверь -20 дБА, пом. 1012), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
Подп. и дата		1020	5,15	BIAD 2.5.16/6 , Д = 2,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,49 дБА, BIAD 2.5.16/5 , Д = 6,3 м, Н = 2,3 м, L = 83,78 дБА,	40	55	86,19	31,19
		1021	6,60	BIAD 2.5.16/6 (дверь -20 дБА, пом. 1020), Д = 4,99 м, Н = 2,3 м, L = 56,04 дБА, BIAD 2.5.16/5 (дверь -20 дБА, пом. 1020), Д = 9,06 м, Н = 2,3 м, L = 60,63 дБА,	40	55	61,93	6,93
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								68

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
Взам. инв. №	Подп. и дата	1022	5,83	BIAD 2.5.16/6 , Д = 3,96 м, Н = 2,3 м, L = 78,04 дБА, BIAD 2.5.16/5 , Д = 7,05 м, Н = 2,3 м, L = 82,8 дБА,	40	55	84,05	29,05
		1023	12,94	BIAD 2.5.16/6 , Д = 7,99 м, Н = 2,3 м, L = 71,95 дБА, BIAD 2.5.16/5 , Д = 9,94 м, Н = 2,3 м, L = 79,82 дБА,	40	55	80,48	25,48
		1024	11,28	BIAD 2.5.16/5 , Д = 11,57 м, Н = 2,3 м, L = 78,51 дБА, BIAD 2.5.16/6 , Д = 8,75 м, Н = 2,3 м, L = 71,16 дБА,	40	55	79,24	24,24
		1025	5,73	BIAD 2.5.16/8 , Д = 3,44 м, Н = 2,3 м, L = 79,26 дБА,	40	55	79,26	24,26
		1026	4,75	BIAD 2.5.16/8 (дверь –20 дБА, пом. 1025), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА,	40	55	57,68	2,68
		1027	5,70	BIAD 2.5.16/8 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 9,02 м, Н = 2,3 м, L = 80,66 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 13,89 м, Н = 2,3 м, L = 76,92 дБА,	40	55	83,01	28,01
		1028	12,16	BIAD 2.5.16/8 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,62 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 11,01 м, Н = 2,3 м, L = 78,94 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 15,25 м, Н = 2,3 м, L = 76,1 дБА,	40	55	81,26	26,26
		1029	4,47	BIAD 2.5.16/10 , Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,7 дБА, BIAD 2.5.16/8 , Д = 5,53 м, Н = 2,3 м, L = 75,14 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 6,66 м, Н = 2,3 м, L = 83,3 дБА,	40	55	90,72	35,72
		1030	4,75	BIAD 2.5.16/10 (дверь –20 дБА, пом. 1029), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,53 дБА, BIAD 2.5.16/8 (дверь –20 дБА, пом. 1029), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 51,64 дБА, BIAD 2.5.16/11 (дверь –20 дБА, пом. 1029), Д = 4,21 м, Н = 2,3 м, L = 67,29 дБА,	40	55	70,48	15,48
		1031	14,09	BIAD 2.5.16/8 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 70,79 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 9,75 м, Н = 2,3 м, L = 79,99 дБА,	40	55	84,23	29,23
		1032	15,37	BIAD 2.5.16/8 , Д = 7,97 м, Н = 2,3 м, L = 71,97 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 78,19 дБА,	40	55	83,17	28,17
		1033	7,66	BIAD 2.5.16/10 , Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 86,03 дБА, BIAD 2.5.16/8 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 9,6 м, Н = 2,3 м, L = 80,12 дБА,	40	55	87,7	32,7
		1034	4,47	BIAD 2.5.16/11 , Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,69 дБА, BIAD 2.5.16/8 , Д = 11,39 м, Н = 2,3 м, L = 68,87 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 6,68 м, Н = 2,3 м, L = 83,27 дБА,	40	55	90,61	35,61
		1035	4,75	BIAD 2.5.16/11 (дверь –20 дБА, пом. 1034), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА, BIAD 2.5.16/8 (дверь –20 дБА, пом. 1034), Д = 8,46 м, Н = 2,3 м, L = 51,45 дБА, BIAD 2.5.16/10 (дверь –20 дБА, пом. 1034), Д = 4,23 м, Н = 2,3 м, L = 67,25 дБА,	40	55	70,47	15,47
Инв. № подл.		1036	14,11	BIAD 2.5.16/8 , Д = 13,4 м, Н = 2,3 м, L = 67,48 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 9,76 м, Н = 2,3 м, L = 79,98 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	40	55	84,12	29,12
		1037	6,96	BIAD 2.5.16/11 , Д = 4,88 м, Н = 2,3 м, L = 86,03 дБА, BIAD 2.5.16/8 , Д = 14,49 м, Н = 2,3 м, L = 86,16 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 9,62 м, Н = 2,3 м, L = 80,1 дБА,	40	55	87,03	32,03
		1038	15,35	BIAD 2.5.16/8 , Д = 16,18 м, Н = 2,3 м, L = 65,82 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 12,02 м, Н = 2,3 м, L = 78,17 дБА, BIAD 2.5.16/11 , Д = 8,7 м, Н = 2,3 м, L = 80,98 дБА,	40	55	82,89	27,89
0.000=158,00								
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								
Лист								
69								

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
Взам. инв. №	Подп. и дата	1039	5,56	BIAD 2.5.16/8 (дверь -20 дБА, пом. 1041), Д = 16,98 м, Н = 2,3 м, L = 45,4 дБА, BIAD 2.5.16/10 (дверь -20 дБА, пом. 1041), Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 58,19 дБА, BIAD 2.5.16/11 (дверь -20 дБА, пом. 1041), Д = 6,84 м, Н = 2,3 м, L = 63,07 дБА,	40	55	64,35	9,35
		1040	6,93	BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1046), Д = 5 м, Н = 2,3 м, L = 65,79 дБА, BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1046), Д = 9,67 м, Н = 2,3 м, L = 60,07 дБА,	40	55	66,82	11,82
		1041	21,26	BIAD 2.5.16/8 , Д = 19,87 м, Н = 2,3 м, L = 64,04 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 15,36 м, Н = 2,3 м, L = 76,04 дБА, BIAD 2.5.16/11, Д = 11,09 м, Н = 2,3 м, L = 78,87 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1042	13,16	BIAD 2.5.16/8 , Д = 22,98 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAD 2.5.16/10 , Д = 18,32 м, Н = 2,3 м, L = 74,51 дБА, BIAD 2.5.16/11, Д = 13,66 м, Н = 2,3 м, L = 77,06 дБА,	40	55	79,08	24,08
		1043	14,64	BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1046), Д = 11,14 м, Н = 2,3 м, L = 58,84 дБА, BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1046), Д = 15,91 м, Н = 2,3 м, L = 55,74 дБА,	40	55	60,57	5,57
		1044	7,68	BIAD 2.5.16/13 , Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 87,71 дБА,	40	55	87,71	32,71
		1045	5,12	BIAD 2.5.16/13 , Д = 7,44 м, Н = 2,3 м, L = 82,35 дБА, BIAD 2.5.16/14 , Д = 11,82 м, Н = 2,3 м, L = 78,32 дБА,	40	55	83,8	28,8
		1046	17,79	BIAD 2.5.16/13 , Д = 8,75 м, Н = 2,3 м, L = 80,93 дБА, BIAD 2.5.16/14 , Д = 13,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,17 дБА,	40	55	82,46	27,46
		1047	7,26	BIAD 2.5.16/14 , Д = 3,29 м, Н = 2,3 м, L = 89,42 дБА, BIAD 2.5.16/13 , Д = 3,59 м, Н = 2,3 м, L = 88,68 дБА,	40	55	92,08	37,08
		1048	7,28	BIAD 2.5.16/14 , Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА, BIAD 2.5.16/13 , Д = 5,54 м, Н = 2,3 м, L = 84,91 дБА,	40	55	86,92	31,92
		1049	15,02	BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 6,14 м, Н = 2,3 м, L = 64 дБА, BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 8,07 м, Н = 2,3 м, L = 61,63 дБА,	40	55	65,99	10,99
		1050	11,55	BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 8,46 м, Н = 2,3 м, L = 61,23 дБА, BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 8,8 м, Н = 2,3 м, L = 60,88 дБА,	40	55	64,07	9,07
		1051	17,91	BIAD 2.5.16/14 , Д = 11,04 м, Н = 2,3 м, L = 78,91 дБА, BIAD 2.5.16/13 , Д = 9,82 м, Н = 2,3 м, L = 79,93 дБА,	40	55	82,46	27,46
		1052	9,86	BIAD 2.5.16/14 , Д = 10,67 м, Н = 2,3 м, L = 79,21 дБА, BIAD 2.5.16/13 , Д = 7,69 м, Н = 2,3 м, L = 82,06 дБА,	40	55	83,88	28,88
		1053	5,53	BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 7,13 м, Н = 2,3 м, L = 62,71 дБА, BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 7,4 м, Н = 2,3 м, L = 66,7 дБА,	40	55	68,16	13,16
		1054	5,08	BIAD 2.5.16/14 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 4,36 м, Н = 2,3 м, L = 66,98 дБА, BIAD 2.5.16/13 (дверь -20 дБА, пом. 1048), Д = 2,84 м, Н = 2,3 м, L = 70,71 дБА,	40	55	72,24	17,24
		1055	6,39	BIAD 2.5.16/15 (дверь -20 дБА, пом. 1056), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 55,62 дБА,	40	55	55,62	0,62
		1056	4,92	BIAD 2.5.16/15 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	40	55	81,85	26,85
		1057	5,81	BIAD 2.5.16/15 , Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 77,74 дБА,	40	55	77,74	22,74
		1058	11,98	BIAD 2.5.16/15 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,92 дБА,	40	55	71,92	16,92
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Дата: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1059	11,48	BIAD 2.5.16/15 , Д = 8,88 м, Н = 2,3 м, L = 71,03 дБА,	40	55	71,03	16,03
		1401	17,35	BIAD 2.5.16/1 , Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78
		1402	51,48	BIAD 2.5.16/12 , Д = 6,07 м, Н = 2,3 м, L = 74,33 дБА, BIAD 2.5.16/7 , Д = 22,95 м, Н = 2,3 м, L = 62,78 дБА, BIAD 2.5.16/9 , Д = 16,31 м, Н = 2,3 м, L = 65,75 дБА,	50	65	75,15	10,15
14_A +46.800								
		1.1696	13,72	BIAD 1.7.4/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1697), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.1697	5,99	BIAD 1.7.4/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.1701	3,98	BIAD 1.7.4/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1702	3,55	BIAD 1.7.4/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1701), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1703	4,11	BIAD 1.7.4/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1706), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1704	3,90	BIAD 1.7.4/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1705	16,62	BIAD 1.7.4/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1706	4,57	BIAD 1.7.4/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1707	12,71	BIAD 1.7.4/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1706), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1708	18,69	BIAD 1.7.4/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1706), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1709	14,30	BIAD 1.7.4/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1712), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1710	15,50	BIAD 1.7.4/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1711	7,55	BIAD 1.7.4/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1712	4,53	BIAD 1.7.4/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1713	4,40	BIAD 1.7.4/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1712), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1714	10,06	BIAD 1.7.4/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1715	6,11	BIAD 1.7.4/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1716	4,80	BIAD 1.7.4/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1717	3,05	BIAD 1.7.4/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1716), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1718	3,49	BIAD 1.7.4/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1719), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1719	4,57	BIAD 1.7.4/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1720	5,94	BIAD 1.7.4/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1721	9,94	BIAD 1.7.4/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1722	9,88	BIAD 1.7.4/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1723	5,90	BIAD 1.7.4/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1724	3,49	BIAD 1.7.4/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1725), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1725	4,51	BIAD 1.7.4/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1726	12,55	BIAD 1.7.4/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1727	14,05	BIAD 1.7.4/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1728	5,98	BIAD 1.7.4/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1730), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1729	5,66	BIAD 1.7.4/10 , Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 87,31 дБА,	40	55	87,31	32,31
		1.1730	4,59	BIAD 1.7.4/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91 дБА,	40	55	91	36
		1.1731	17,52	BIAD 1.7.4/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1735), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		0.000=158,00						

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1732	17,89	BIAD 1.7.4/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1733), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1733	12,91	BIAD 1.7.4/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1734	5,49	BIAD 1.7.4/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1735), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1735	3,10	BIAD 1.7.4/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.1736	4,25	BIAD 1.7.4/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1737	2,82	BIAD 1.7.4/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.1738	4,05	BIAD 1.7.4/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1737), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.1739	4,16	BIAD 1.7.4/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.1740	10,22	BIAD 1.7.4/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.1741	4,97	BIAD 1.7.4/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1742), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1742	7,95	BIAD 1.7.4/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.1743	9,42	BIAD 1.7.4/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.1744	15,52	BIAD 1.7.4/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.1745	14,97	BIAD 1.7.4/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1742), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.1746	14,14	BIAD 1.7.4/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1742), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.1747	2,65	BIAD 1.7.4/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1748), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1748	3,46	BIAD 1.7.4/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1749	6,11	BIAD 1.7.4/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1750	12,11	BIAD 1.7.4/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1751	5,69	BIAD 1.7.4/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1752	6,40	BIAD 1.7.4/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1753	5,95	BIAD 1.7.4/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1751), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1754	12,80	BIAD 1.7.4/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1755	12,78	BIAD 1.7.4/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.1756	4,60	BIAD 1.7.4/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1757), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1757	4,60	BIAD 1.7.4/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1758	6,98	BIAD 1.7.4/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1759	15,36	BIAD 1.7.4/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1760	14,10	BIAD 1.7.4/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1757), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
Взам. инв. №		1.1761	4,95	BIAD 1.7.4/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1762	4,60	BIAD 1.7.4/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1761), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.1763	14,57	BIAD 1.7.4/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1761), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
Подп. и дата		1.1764	16,36	BIAD 1.7.4/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1765	8,77	BIAD 1.7.4/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.1766	8,52	BIAD 1.7.4/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1767	5,08	BIAD 1.7.4/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1768), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1768	7,32	BIAD 1.7.4/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1769	20,54	BIAD 1.7.4/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								72

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1771	16,32	BIAD 1.7.4/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1769), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.1772	14,06	BIAD 1.7.4/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1769), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.1773	5,41	BIAD 1.7.4/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.1774	4,60	BIAD 1.7.4/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1773), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.1775	7,35	BIAD 1.7.4/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.1776	16,79	BIAD 1.7.4/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.1777	14,60	BIAD 1.7.4/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1773), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.1778	3,94	BIAD 1.7.4/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1779), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.1779	5,06	BIAD 1.7.4/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1780	6,85	BIAD 1.7.4/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1781	11,45	BIAD 1.7.4/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.1782	1,80	BIAD 1.7.4/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1786), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.1783	5,36	BIAD 1.7.4/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1786), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.1784	14,40	BIAD 1.7.4/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1786), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1785	13,66	BIAD 1.7.4/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1786), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1786	10,65	BIAD 1.7.4/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1787	10,31	BIAD 1.7.4/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1788	24,28	BIAD 1.7.4/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1789	13,12	BIAD 1.7.4/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1790	5,92	BIAD 1.7.4/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1791	3,83	BIAD 1.7.4/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1792	4,11	BIAD 1.7.4/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1791), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1793	17,95	BIAD 1.7.4/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1799), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1794	13,63	BIAD 1.7.4/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1799), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1796	4,64	BIAD 1.7.4/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1797), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.1797	6,73	BIAD 1.7.4/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
Взам. инв. №		1.1798	9,79	BIAD 1.7.4/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1799	22,15	BIAD 1.7.4/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1800	9,89	BIAD 1.7.4/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1801	5,91	BIAD 1.7.4/27, Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
Подп. и дата		1.1802	2,76	BIAD 1.7.4/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1803), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1803	4,27	BIAD 1.7.4/27, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1804	4,55	BIAD 1.7.4/28, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1805	3,46	BIAD 1.7.4/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1804), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1806	5,93	BIAD 1.7.4/28, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1807	9,93	BIAD 1.7.4/28, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		Инв. № подл.		0.000=158,00				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
1.1808	15,84	BIAD 1.7.4/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1811), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
1.1809	4,39	BIAD 1.7.4/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1811), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
1.1810	4,04	BIAD 1.7.4/29, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
1.1811	5,62	BIAD 1.7.4/29, Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
1.1812	22,21	BIAD 1.7.4/29, Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
14.01	37,76	BIAD 1.7.4/18, Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
14.02	62,22	BIAD 1.7.4/17, Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.4/2, Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.4/5, Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
14.03	35,70	BIAD 1.7.4/20, Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.4/22, Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
15 Б +48.900						
151	4,65	BIAD 2.5.17/2, Д = 3,36 м, Н = 2,3 м, L = 79,48 дБА,	40	55	79,48	24,48
152	5,89	BIAD 2.5.17/2, Д = 5,56 м, Н = 2,3 м, L = 75,09 дБА,	40	55	75,09	20,09
153	8,68	BIAD 2.5.17/2, Д = 8,17 м, Н = 2,3 м, L = 71,75 дБА,	40	55	71,75	16,75
154	3,85	BIAD 2.5.17/2 (дверь -20 дБА, пом. 151), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
155	4,17	BIAD 2.5.17/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,62 дБА,	40	55	89,62	34,62
156	4,73	BIAD 2.5.17/3 (дверь -20 дБА, пом. 155), Д = 4,11 м, Н = 2,3 м, L = 67,5 дБА,	40	55	67,5	12,5
157	14,10	BIAD 2.5.17/3, Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 81,41 дБА,	40	55	81,41	26,41
158	15,36	BIAD 2.5.17/3, Д = 8,68 м, Н = 2,3 м, L = 81 дБА,	40	55	81	26
159	7,21	BIAD 2.5.17/3, Д = 4,85 м, Н = 2,3 м, L = 86,06 дБА,	40	55	86,06	31,06
160	9,56	BIAD 2.5.17/4, Д = 9,22 м, Н = 2,3 м, L = 80,48 дБА,	40	55	80,48	25,48
161	28,25	BIAD 2.5.17/4, Д = 8,78 м, Н = 2,3 м, L = 80,9 дБА,	40	55	80,9	25,9
162	17,73	BIAD 2.5.17/4, Д = 9,94 м, Н = 2,3 м, L = 79,82 дБА,	40	55	79,82	24,82
163	15,73	BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 161), Д = 7,6 м, Н = 2,3 м, L = 62,16 дБА, BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 168), Д = 7,6 м, Н = 2,3 м, L = 62,16 дБА,	40	55	65,17	10,17
164	13,04	BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 168), Д = 7,67 м, Н = 2,3 м, L = 62,08 дБА, BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 161), Д = 7,67 м, Н = 2,3 м, L = 62,08 дБА,	40	55	65,09	10,09
166	3,88	BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 168), Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 67,33 дБА,	40	55	67,33	12,33
167	6,51	BIAD 2.5.17/4 (дверь -20 дБА, пом. 168), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,35 дБА,	40	55	66,35	11,35
168	7,19	BIAD 2.5.17/4, Д = 3,1 м, Н = 2,3 м, L = 89,95 дБА,	40	55	89,95	34,95
169	4,42	BIAD 2.5.17/5, Д = 2,95 м, Н = 2,3 м, L = 90,38 дБА,	40	55	90,38	35,38
170	4,78	BIAD 2.5.17/5, Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 89,18 дБА, BIAD 2.5.17/6, Д = 9,3 м, Н = 2,3 м, L = 70,63 дБА, BIAD 2.5.17/8, Д = 15,66 м, Н = 2,3 м, L = 66,16 дБА,	40	55	85,33	30,33
171	6,28	BIAD 2.5.17/5, Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 80,92 дБА, BIAD 2.5.17/6, Д = 13,11 м, Н = 2,3 м, L = 67,65 дБА, BIAD 2.5.17/8, Д = 19,62 м, Н = 2,3 м, L = 64,15 дБА, BIAD 2.5.17/10, Д = 24,6 м, Н = 2,3 м, L = 71,95 дБА, BIAD 2.5.17/11, Д = 29,91 м, Н = 2,3 м, L = 70,25 дБА,	40	55	81,99	26,99
0.000=158,00						
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						Лист
						74
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

0.000=158,00					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

Лист
75

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
172	14,54	BIAD 2.5.17/5 , Д = 10,16 м, Н = 2,3 м, L = 79,64 дБА, BIAD 2.5.17/6 , Д = 13,62 м, Н = 2,3 м, L = 67,32 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 19,5 м, Н = 2,3 м, L = 64,2 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 24,22 м, Н = 2,3 м, L = 72,09 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 29,35 м, Н = 2,3 м, L = 70,42 дБА,	40	55	81,05	26,05
173	11,84	BIAD 2.5.17/5 , Д = 8,87 м, Н = 2,3 м, L = 80,81 дБА, BIAD 2.5.17/6 , Д = 11,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,59 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 17,33 м, Н = 2,3 м, L = 65,22 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 21,96 м, Н = 2,3 м, L = 72,94 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 27,04 м, Н = 2,3 м, L = 71,13 дБА,	40	55	82,14	27,14
174	14,99	BIAD 2.5.17/5 , Д = 7,92 м, Н = 2,3 м, L = 81,79 дБА, BIAD 2.5.17/6 , Д = 9,68 м, Н = 2,3 м, L = 70,28 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 14,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,69 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 19,1 м, Н = 2,3 м, L = 74,15 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 24,09 м, Н = 2,3 м, L = 72,13 дБА,	40	55	83,19	28,19
175	2,01	BIAD 2.5.17/5 (дверь -20 дБА, пом. 169), Д = 3,17 м, Н = 2,3 м, L = 69,76 дБА,	40	55	69,76	14,76
176	4,26	BIAD 2.5.17/5 (дверь -20 дБА, пом. 169), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42
177	5,15	BIAD 2.5.17/6 , Д = 2,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,49 дБА, BIAD 2.5.17/5 , Д = 6,3 м, Н = 2,3 м, L = 83,78 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 5,7 м, Н = 2,3 м, L = 74,89 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 10,59 м, Н = 2,3 м, L = 79,28 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 15,89 м, Н = 2,3 м, L = 75,75 дБА,	40	55	87,55	32,55
178	6,60	BIAD 2.5.17/6 (дверь -20 дБА, пом. 177), Д = 4,99 м, Н = 2,3 м, L = 56,04 дБА, BIAD 2.5.17/5 (дверь -20 дБА, пом. 177), Д = 9,06 м, Н = 2,3 м, L = 60,63 дБА, BIAD 2.5.17/8 (дверь -20 дБА, пом. 177), Д = 4,26 м, Н = 2,3 м, L = 57,41 дБА, BIAD 2.5.17/10 (дверь -20 дБА, пом. 177), Д = 8,52 м, Н = 2,3 м, L = 61,17 дБА, BIAD 2.5.17/11 (дверь -20 дБА, пом. 177), Д = 13,64 м, Н = 2,3 м, L = 57,07 дБА,	40	55	65,94	10,94
179	5,83	BIAD 2.5.17/6 , Д = 3,96 м, Н = 2,3 м, L = 78,04 дБА, BIAD 2.5.17/5 , Д = 7,05 м, Н = 2,3 м, L = 82,8 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 6,52 м, Н = 2,3 м, L = 73,71 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 11,05 м, Н = 2,3 м, L = 78,9 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 16,21 м, Н = 2,3 м, L = 75,58 дБА,	40	55	85,93	30,93
180	12,94	BIAD 2.5.17/6 , Д = 7,99 м, Н = 2,3 м, L = 71,95 дБА, BIAD 2.5.17/5 , Д = 9,94 м, Н = 2,3 м, L = 79,82 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 9,45 м, Н = 2,3 м, L = 70,49 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 12,96 м, Н = 2,3 м, L = 77,52 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 17,53 м, Н = 2,3 м, L = 74,89 дБА,	40	55	83,22	28,22
181	11,28	BIAD 2.5.17/5 , Д = 9,94 м, Н = 2,3 м, L = 79,82 дБА, BIAD 2.5.17/6 , Д = 7,99 м, Н = 2,3 м, L = 71,95 дБА, BIAD 2.5.17/8 , Д = 9,45 м, Н = 2,3 м, L = 70,49 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 12,96 м, Н = 2,3 м, L = 77,52 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 17,53 м, Н = 2,3 м, L = 74,89 дБА,	40	55	83,22	28,22
182	5,73	BIAD 2.5.17/8 , Д = 3,32 м, Н = 2,3 м, L = 79,58 дБА, BIAD 2.5.17/5 , Д = 11,12 м, Н = 2,3 м, L = 78,85 дБА, BIAD 2.5.17/6 , Д = 6,82 м, Н = 2,3 м, L = 73,32 дБА, BIAD 2.5.17/10 , Д = 6,61 м, Н = 2,3 м, L = 83,37 дБА, BIAD 2.5.17/11 , Д = 11,58 м, Н = 2,3 м, L = 78,49 дБА,	40	55	86,78	31,78

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.											Лист	
															1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	76

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
183	4,75	ВИАД 2.5.17/8 (дверь –20 дБА, пом. 182), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 57,68 дБА, ВИАД 2.5.17/5 (дверь –20 дБА, пом. 182), Д = 9,25 м, Н = 2,3 м, L = 60,45 дБА, ВИАД 2.5.17/6 (дверь –20 дБА, пом. 182), Д = 5,14 м, Н = 2,3 м, L = 55,78 дБА, ВИАД 2.5.17/10 (дверь –20 дБА, пом. 182), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА, ВИАД 2.5.17/11 (дверь –20 дБА, пом. 182), Д = 13,45 м, Н = 2,3 м, L = 57,2 дБА,	40	55	65,98	10,98
184	5,70	ВИАД 2.5.17/8 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА, ВИАД 2.5.17/5 , Д = 9,88 м, Н = 2,3 м, L = 79,88 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 6,2 м, Н = 2,3 м, L = 74,15 дБА, ВИАД 2.5.17/10 , Д = 9,02 м, Н = 2,3 м, L = 80,66 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 13,89 м, Н = 2,3 м, L = 76,92 дБА,	40	55	85,1	30,1
185	12,16	ВИАД 2.5.17/5 , Д = 11,72 м, Н = 2,3 м, L = 78,4 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 8,84 м, Н = 2,3 м, L = 71,07 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,62 дБА, ВИАД 2.5.17/10 , Д = 11,01 м, Н = 2,3 м, L = 78,94 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 15,25 м, Н = 2,3 м, L = 76,1 дБА,	40	55	83,34	28,34
186	4,47	ВИАД 2.5.17/10 , Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,7 дБА, ВИАД 2.5.17/5 , Д = 16,2 м, Н = 2,3 м, L = 75,58 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 11,68 м, Н = 2,3 м, L = 68,65 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 5,53 м, Н = 2,3 м, L = 75,14 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 6,66 м, Н = 2,3 м, L = 83,3 дБА,	40	55	90,87	35,87
187	4,75	ВИАД 2.5.17/10 (дверь –20 дБА, пом. 186), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,53 дБА, ВИАД 2.5.17/5 (дверь –20 дБА, пом. 186), Д = 19,25 м, Н = 2,3 м, L = 54,08 дБА, ВИАД 2.5.17/6 (дверь –20 дБА, пом. 186), Д = 14,7 м, Н = 2,3 м, L = 46,66 дБА, ВИАД 2.5.17/8 (дверь –20 дБА, пом. 186), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 51,64 дБА, ВИАД 2.5.17/11 (дверь –20 дБА, пом. 186), Д = 4,21 м, Н = 2,3 м, L = 67,29 дБА,	40	55	70,6	15,6
188	14,09	ВИАД 2.5.17/5 , Д = 17,82 м, Н = 2,3 м, L = 74,75 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 13,81 м, Н = 2,3 м, L = 67,2 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 70,79 дБА, ВИАД 2.5.17/10 , Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 9,75 м, Н = 2,3 м, L = 79,99 дБА,	40	55	84,77	29,77
189	15,37	ВИАД 2.5.17/5 , Д = 14,93 м, Н = 2,3 м, L = 76,29 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 68,98 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 7,97 м, Н = 2,3 м, L = 71,97 дБА, ВИАД 2.5.17/10 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 70,91 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 78,19 дБА,	40	55	84,11	29,11
190	7,66	ВИАД 2.5.17/10 , Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 86,03 дБА, ВИАД 2.5.17/5 , Д = 13,07 м, Н = 2,3 м, L = 77,44 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 8,64 м, Н = 2,3 м, L = 78,71 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА, ВИАД 2.5.17/11, Д = 9,6 м, Н = 2,3 м, L = 80,12 дБА,	40	55	88,18	33,18
191	4,47	ВИАД 2.5.17/11, Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,69 дБА, ВИАД 2.5.17/5 , Д = 22,51 м, Н = 2,3 м, L = 72,72 дБА, ВИАД 2.5.17/6 , Д = 17,93 м, Н = 2,3 м, L = 64,93 дБА, ВИАД 2.5.17/8 , Д = 11,39 м, Н = 2,3 м, L = 68,87 дБА, ВИАД 2.5.17/10 , Д = 6,68 м, Н = 2,3 м, L = 83,27 дБА,	40	55	90,69	35,69

Взам. инв. №				БИАД 2.5.17/10 , Д = 15,36 м, Н = 2,3 м, L = 76,04 дБА, БИАД 2.5.17/11 , Д = 11,09 м, Н = 2,3 м, L = 78,07 дБА,						
		199	13,16	БИАД 2.5.17/5 , Д = 33,86 м, Н = 2,3 м, L = 69,18 дБА, БИАД 2.5.17/6 , Д = 29,37 м, Н = 2,3 м, L = 60,64 дБА, БИАД 2.5.17/8 , Д = 22,98 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, БИАД 2.5.17/10 , Д = 18,32 м, Н = 2,3 м, L = 74,05 дБА, БИАД 2.5.17/11 , Д = 13,66 м, Н = 2,3 м, L = 77,06 дБА,			40	55	79,56	24,56
		200	14,64	БИАД 2.5.17/13 (дверь - 20 дБА, пом. 205), Д = 11,14 м, Н = 2,3 м, L = 58,84 дБА, БИАД 2.5.17/14 (дверь - 20 дБА, пом. 205), Д = 15,91 м, Н = 2,3 м, L = 55,74 дБА,			40	55	60,57	5,57
		203	7,68	БИАД 2.5.17/13 , Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 87,71 дБА,			50	65	87,71	22,71
		204	5,12	БИАД 2.5.17/13 , Д = 7,44 м, Н = 2,3 м, L = 82,35 дБА, БИАД 2.5.17/14 , Д = 11,82 м, Н = 2,3 м, L = 78,32 дБА,			50	65	83,8	18,8
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
0.000=158,00										
										Лист
										77
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
192	4,75	BIAД 2.5.17/11 (дверь -20 дБА, пом. 191), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА, BIAД 2.5.17/5 (дверь -20 дБА, пом. 191), Д = 19,45 м, Н = 2,3 м, L = 53,99 дБА, BIAД 2.5.17/6 (дверь -20 дБА, пом. 191), Д = 14,89 м, Н = 2,3 м, L = 46,54 дБА, BIAД 2.5.17/8 (дверь -20 дБА, пом. 191), Д = 8,46 м, Н = 2,3 м, L = 51,45 дБА, BIAД 2.5.17/10 (дверь -20 дБА, пом. 191), Д = 4,23 м, Н = 2,3 м, L = 67,25 дБА,	40	55	70,59	15,59
193	14,11	BIAД 2.5.17/5 , Д = 23,54 м, Н = 2,3 м, L = 72,33 дБА, BIAД 2.5.17/6 , Д = 19,23 м, Н = 2,3 м, L = 64,32 дБА, BIAД 2.5.17/8 , Д = 13,4 м, Н = 2,3 м, L = 67,46 дБА, BIAД 2.5.17/10 , Д = 9,76 м, Н = 2,3 м, L = 79,98 дБА, BIAД 2.5.17/11, Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	40	55	84,44	29,44
194	6,96	BIAД 2.5.17/11, Д = 4,88 м, Н = 2,3 м, L = 86 дБА, BIAД 2.5.17/5 , Д = 25,68 м, Н = 2,3 м, L = 71,58 дБА, BIAД 2.5.17/6 , Д = 21,09 м, Н = 2,3 м, L = 63,52 дБА, BIAД 2.5.17/8 , Д = 14,49 м, Н = 2,3 м, L = 66,78 дБА, BIAД 2.5.17/10 , Д = 9,62 м, Н = 2,3 м, L = 80,1 дБА,	40	55	87,18	32,18
195	15,35	BIAД 2.5.17/5 , Д = 26,67 м, Н = 2,3 м, L = 71,25 дБА, BIAД 2.5.17/6 , Д = 22,28 м, Н = 2,3 м, L = 63,04 дБА, BIAД 2.5.17/8 , Д = 16,18 м, Н = 2,3 м, L = 65,82 дБА, BIAД 2.5.17/10 , Д = 12,02 м, Н = 2,3 м, L = 78,17 дБА, BIAД 2.5.17/11, Д = 8,7 м, Н = 2,3 м, L = 80,98 дБА,	40	55	83,22	28,22
196	5,56	BIAД 2.5.17/5 (дверь -20 дБА, пом. 198), Д = 28,25 м, Н = 2,3 м, L = 50,75 дБА, BIAД 2.5.17/6 (дверь -20 дБА, пом. 198), Д = 23,63 м, Н = 2,3 м, L = 42,53 дБА, BIAД 2.5.17/8 (дверь -20 дБА, пом. 198), Д = 16,98 м, Н = 2,3 м, L = 45,4 дБА, BIAД 2.5.17/10 (дверь -20 дБА, пом. 198), Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 58,19 дБА, BIAД 2.5.17/11 (дверь -20 дБА, пом. 198), Д = 6,84 м, Н = 2,3 м, L = 63,07 дБА,	40	55	64,56	9,56
197	6,93	BIAД 2.5.17/13 (дверь -20 дБА, пом. 205), Д = 5 м, Н = 2,3 м, L = 65,79 дБА, BIAД 2.5.17/14 (дверь -20 дБА, пом. 205), Д = 9,67 м, Н = 2,3 м, L = 60,07 дБА,	40	55	66,82	11,82
198	21,26	BIAД 2.5.17/5 , Д = 30,62 м, Н = 2,3 м, L = 70,05 дБА, BIAД 2.5.17/6 , Д = 26,16 м, Н = 2,3 м, L = 61,65 дБА, BIAД 2.5.17/8 , Д = 19,87 м, Н = 2,3 м, L = 64,04 дБА, BIAД 2.5.17/10 , Д = 15,36 м, Н = 2,3 м, L = 76,04 дБА, BIAД 2.5.17/11, Д = 11,09 м, Н = 2,3 м, L = 76,07 дБА,	40	55	81,19	26,19
199	13,16	BIAД 2.5.17/5 , Д = 33,86 м, Н = 2,3 м, L = 69,18 дБА, BIAД 2.5.17/6 , Д = 29,37 м, Н = 2,3 м, L = 60,64 дБА, BIAД 2.5.17/8 , Д = 22,98 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAД 2.5.17/10 , Д = 18,32 м, Н = 2,3 м, L = 74,4 дБА, BIAД 2.5.17/11, Д = 13,66 м, Н = 2,3 м, L = 77,06 дБА,	40	55	79,56	24,56
200	14,64	BIAД 2.5.17/13 (дверь -20 дБА, пом. 205), Д = 11,14 м, Н = 2,3 м, L = 58,84 дБА, BIAД 2.5.17/14 (дверь -20 дБА, пом. 205), Д = 15,91 м, Н = 2,3 м, L = 55,74 дБА,	40	55	60,57	5,57
203	7,68	BIAД 2.5.17/13 , Д = 4,01м, Н = 2,3 м, L = 87,71 дБА,	50	65	87,71	22,71
204	5,12	BIAД 2.5.17/13 , Д = 7,44 м, Н = 2,3 м, L = 82,35 дБА, BIAД 2.5.17/14 , Д = 11,82 м, Н = 2,3 м, L = 78,32 дБА,	50	65	83,8	18,8

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		205	17,79	BIAD 2.5.17/13 , Д = 8,75 м, Н = 2,3 м, L = 80,93 дБА, BIAD 2.5.17/14 , Д = 13,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,17 дБА,	50	65	82,46	17,46
		206	7,26	BIAD 2.5.17/14 , Д = 3,29 м, Н = 2,3 м, L = 89,42 дБА, BIAD 2.5.17/13 , Д = 3,59 м, Н = 2,3 м, L = 88,68 дБА,	40	55	92,08	37,08
		207	7,28	BIAD 2.5.17/14 , Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,62 дБА, BIAD 2.5.17/13 , Д = 5,54 м, Н = 2,3 м, L = 84,91 дБА,	40	55	86,92	31,92
		208	15,02	BIAD 2.5.17/14 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 6,14 м, Н = 2,3 м, L = 64 дБА, BIAD 2.5.17/13 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 8,07 м, Н = 2,3 м, L = 61,63 дБА,	40	55	65,99	10,99
		209	11,55	BIAD 2.5.17/14 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 8,46 м, Н = 2,3 м, L = 61,23 дБА, BIAD 2.5.17/13 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 8,8 м, Н = 2,3 м, L = 60,88 дБА,	40	55	64,07	9,07
		210	17,91	BIAD 2.5.17/14 , Д = 11,04 м, Н = 2,3 м, L = 78,91 дБА, BIAD 2.5.17/13 , Д = 9,82 м, Н = 2,3 м, L = 79,93 дБА,	40	55	82,46	27,46
		211	9,86	BIAD 2.5.17/14 , Д = 10,67 м, Н = 2,3 м, L = 79,21 дБА, BIAD 2.5.17/13 , Д = 7,69 м, Н = 2,3 м, L = 82,06 дБА,	40	55	83,88	28,88
		212	5,53	BIAD 2.5.17/14 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 7,13 м, Н = 2,3 м, L = 62,71 дБА, BIAD 2.5.17/13 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 4,5 м, Н = 2,3 м, L = 66,7 дБА,	40	55	68,16	13,16
		213	5,08	BIAD 2.5.17/14 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 4,36 м, Н = 2,3 м, L = 66,98 дБА, BIAD 2.5.17/13 (дверь –20 дБА, пом. 207), Д = 2,84 м, Н = 2,3 м, L = 70,71 дБА,	40	55	72,24	17,24
		214	6,39	BIAD 2.5.17/15 (дверь –20 дБА, пом. 215), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 55,62 дБА,	40	55	55,62	0,62
		215	4,92	BIAD 2.5.17/15 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	40	55	81,85	26,85
		216	5,81	BIAD 2.5.17/15 , Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 77,74 дБА,	40	55	77,74	22,74
		217	11,98	BIAD 2.5.17/15 , Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,92 дБА,	40	55	71,92	16,92
		218	11,48	BIAD 2.5.17/15 , Д = 8,88 м, Н = 2,3 м, L = 71,03 дБА,	40	55	71,03	16,03
		1501	17,35	BIAD 2.5.17/1 , Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78
		1502	51,48	BIAD 2.5.17/12 , Д = 6,07 м, Н = 2,3 м, L = 74,33 дБА, BIAD 2.5.17/7 , Д = 22,95 м, Н = 2,3 м, L = 62,78 дБА, BIAD 2.5.17/9 , Д = 16,31 м, Н = 2,3 м, L = 65,75 дБА,	50	65	75,15	10,15
15_А_+50.100								
		1.1816	13,72	BIAD 1.7.5/16 (дверь –20 дБА, пом. 1.1817), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.1817	5,99	BIAD 1.7.5/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
Взам. инв. №		1.1821	3,98	BIAD 1.7.5/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1822	3,55	BIAD 1.7.5/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1821), Д = 3,78 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1823	4,11	BIAD 1.7.5/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1821), Д = 5,17 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1824	3,90	BIAD 1.7.5/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1825	16,62	BIAD 1.7.5/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
Подп. и дата		1.1826	4,57	BIAD 1.7.5/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1827	12,71	BIAD 1.7.5/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1826), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1828	18,69	BIAD 1.7.5/15 (дверь –20 дБА, пом. 1.1826), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								78

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1829	14,30	BIAD 1.7.5/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1832), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1830	15,50	BIAD 1.7.5/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1831	7,55	BIAD 1.7.5/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1832	4,53	BIAD 1.7.5/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1833	4,40	BIAD 1.7.5/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1832), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1834	10,06	BIAD 1.7.5/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1835	6,11	BIAD 1.7.5/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1836	4,79	BIAD 1.7.5/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1837	2,98	BIAD 1.7.5/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1836), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1838	3,42	BIAD 1.7.5/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1839), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1839	4,57	BIAD 1.7.5/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1840	5,94	BIAD 1.7.5/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1841	9,94	BIAD 1.7.5/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1842	9,88	BIAD 1.7.5/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1843	5,90	BIAD 1.7.5/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1844	3,42	BIAD 1.7.5/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1845), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1845	4,51	BIAD 1.7.5/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1846	12,65	BIAD 1.7.5/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1847	14,08	BIAD 1.7.5/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.1848	5,87	BIAD 1.7.5/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1850), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1849	5,59	BIAD 1.7.5/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.1850	4,52	BIAD 1.7.5/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.1851	17,52	BIAD 1.7.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1855), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.1852	17,89	BIAD 1.7.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1853), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1853	12,91	BIAD 1.7.5/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1854	5,36	BIAD 1.7.5/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1855), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1855	3,10	BIAD 1.7.5/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.1856	4,25	BIAD 1.7.5/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.1857	2,82	BIAD 1.7.5/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
Взам. инв. №		1.1858	4,05	BIAD 1.7.5/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1857), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.1859	4,16	BIAD 1.7.5/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.1860	10,22	BIAD 1.7.5/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.1861	4,97	BIAD 1.7.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1862), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
Подп. и дата		1.1862	7,88	BIAD 1.7.5/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.1863	9,42	BIAD 1.7.5/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.1864	15,52	BIAD 1.7.5/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.1865	14,97	BIAD 1.7.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1862), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.1866	14,14	BIAD 1.7.5/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1862), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
Инв. № подл.		0.000=158,00						Лист 79
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД						

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
Дата: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1867	2,69	BIAD 1.7.5/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1868), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.1868	3,42	BIAD 1.7.5/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.1869	6,11	BIAD 1.7.5/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.1870	12,11	BIAD 1.7.5/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.1871	5,69	BIAD 1.7.5/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.1872	6,40	BIAD 1.7.5/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.1873	5,92	BIAD 1.7.5/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1871), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.1874	12,80	BIAD 1.7.5/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.1875	12,78	BIAD 1.7.5/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.1876	4,60	BIAD 1.7.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1877), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.1877	4,47	BIAD 1.7.5/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.1878	7,09	BIAD 1.7.5/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.1879	15,36	BIAD 1.7.5/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1880	14,10	BIAD 1.7.5/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1877), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1881	4,95	BIAD 1.7.5/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.1882	4,60	BIAD 1.7.5/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1881), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.1883	14,57	BIAD 1.7.5/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.1881), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.1884	16,36	BIAD 1.7.5/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.1885	8,77	BIAD 1.7.5/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.1886	8,52	BIAD 1.7.5/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.1887	4,99	BIAD 1.7.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1888), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.1888	7,32	BIAD 1.7.5/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.1889	20,54	BIAD 1.7.5/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.1891	16,32	BIAD 1.7.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1889), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.1892	14,06	BIAD 1.7.5/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.1889), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.1893	5,41	BIAD 1.7.5/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.1894	4,60	BIAD 1.7.5/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1893), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.1895	7,35	BIAD 1.7.5/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
Взам. инв. №		1.1896	16,79	BIAD 1.7.5/21 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.1897	14,60	BIAD 1.7.5/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.1893), Д = 10,11 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
Подп. и дата		1.1898	3,94	BIAD 1.7.5/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.1899), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.1899	5,06	BIAD 1.7.5/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.1900	6,85	BIAD 1.7.5/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.1901	11,45	BIAD 1.7.5/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.1902	1,80	BIAD 1.7.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1906), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.1903	5,36	BIAD 1.7.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1906), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Дата: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1904	14,40	BIAD 1.7.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1906), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.1905	13,66	BIAD 1.7.5/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.1906), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.1906	10,65	BIAD 1.7.5/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.1907	10,31	BIAD 1.7.5/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.1908	24,28	BIAD 1.7.5/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.1909	13,12	BIAD 1.7.5/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.1910	5,92	BIAD 1.7.5/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.1911	3,83	BIAD 1.7.5/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.1912	4,11	BIAD 1.7.5/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.1911), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.1913	17,95	BIAD 1.7.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1919), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.1914	13,63	BIAD 1.7.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1919), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.1916	4,64	BIAD 1.7.5/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.1917), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.1917	6,73	BIAD 1.7.5/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.1918	9,79	BIAD 1.7.5/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.1919	22,15	BIAD 1.7.5/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.1920	9,91	BIAD 1.7.5/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.1921	5,92	BIAD 1.7.5/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.1922	2,76	BIAD 1.7.5/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.1923), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.1923	4,28	BIAD 1.7.5/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.1924	4,52	BIAD 1.7.5/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.1925	3,30	BIAD 1.7.5/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.1924), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.1926	5,92	BIAD 1.7.5/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1927	9,91	BIAD 1.7.5/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1928	15,84	BIAD 1.7.5/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1931), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.1929	4,39	BIAD 1.7.5/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.1931), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.1930	4,04	BIAD 1.7.5/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1931	5,62	BIAD 1.7.5/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.1932	22,21	BIAD 1.7.5/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
Взам. инв. №		15.01	37,76	BIAD 1.7.5/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		15.02	62,22	BIAD 1.7.5/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,58 дБА, BIAD 1.7.5/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.5/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		15.03	35,70	BIAD 1.7.5/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,92 дБА, BIAD 1.7.5/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 77,77 дБА,	50	65	74,47	9,47
Подп. и дата		16_Б_+52.200						
		1062	4,65	BIAD 2.5.18/2 , Д = 3,36 м, Н = 2,3 м, L = 79,48 дБА,	40	55	79,48	24,48
		1063	5,89	BIAD 2.5.18/2 , Д = 5,56 м, Н = 2,3 м, L = 75,09 дБА,	40	55	75,09	20,09
		1064	8,68	BIAD 2.5.18/2 , Д = 8,17 м, Н = 2,3 м, L = 71,75 дБА,	40	55	71,75	16,75
		1065	3,85	BIAD 2.5.18/2 (дверь -20 дБА, пом. 1062), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1066	4,17	BIAD 2.5.18/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,62 дБА,	40	55	89,62	34,62
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								81

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: C-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1095	5,70	BIAD 2.5.18/8 , Д = 5,4 м, Н = 2,3 м, L = 75,36 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 9,02 м, Н = 2,3 м, L = 80,66 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 13,89 м, Н = 2,3 м, L = 76,92 дБА,	40	55	83,01	28,01	
		1096	12,16	BIAD 2.5.18/8 , Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 71,62 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 11,01 м, Н = 2,3 м, L = 78,94 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 15,25 м, Н = 2,3 м, L = 76,1 дБА,	40	55	81,26	26,26	
		1097	4,47	BIAD 2.5.18/10 , Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,7 дБА, BIAD 2.5.18/8 , Д = 5,53 м, Н = 2,3 м, L = 75,14 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 6,66 м, Н = 2,3 м, L = 83,3 дБА,	40	55	90,72	35,72	
		1098	4,75	BIAD 2.5.18/10 (дверь –20 дБА, пом. 1097), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,53 дБА, BIAD 2.5.18/8 (дверь –20 дБА, пом. 1097), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 51,64 дБА, BIAD 2.5.18/11 (дверь –20 дБА, пом. 1097), Д = 4,21 м, Н = 2,3 м, L = 67,29 дБА,	40	55	70,48	15,48	
		1099	14,09	BIAD 2.5.18/8 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 70,79 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 9,75 м, Н = 2,3 м, L = 79,99 дБА,	40	55	84,23	29,23	
		1100	15,37	BIAD 2.5.18/8 , Д = 7,97 м, Н = 2,3 м, L = 71,97 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 78,19 дБА,	40	55	83,17	28,17	
		1101	7,66	BIAD 2.5.18/10 , Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 86,03 дБА, BIAD 2.5.18/8 , Д = 3,43 м, Н = 2,3 м, L = 79,3 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 9,6 м, Н = 2,3 м, L = 80,12 дБА,	50	65	87,7	22,7	
		1102	4,47	BIAD 2.5.18/11 , Д = 3,19 м, Н = 2,3 м, L = 89,69 дБА, BIAD 2.5.18/8 , Д = 11,39 м, Н = 2,3 м, L = 68,87 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 6,68 м, Н = 2,3 м, L = 83,27 дБА,	50	65	90,61	25,61	
		1104	14,11	BIAD 2.5.18/8 , Д = 13,4 м, Н = 2,3 м, L = 67,46 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 9,76 м, Н = 2,3 м, L = 79,98 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 7,87 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	50	65	84,12	19,12	
		1105	6,96	BIAD 2.5.18/11 , Д = 4,88 м, Н = 2,3 м, L = 86 дБА, BIAD 2.5.18/8 , Д = 14,49 м, Н = 2,3 м, L = 66,78 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 9,62 м, Н = 2,3 м, L = 80,1 дБА,	50	65	87,03	22,03	
		1106	15,35	BIAD 2.5.18/8 , Д = 16,18 м, Н = 2,3 м, L = 65,82 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 12,02 м, Н = 2,3 м, L = 78,17 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 8,7 м, Н = 2,3 м, L = 80,98 дБА,	40	55	82,89	27,89	
		1107	5,56	BIAD 2.5.18/8 (дверь –20 дБА, пом. 1109), Д = 16,98 м, Н = 2,3 м, L = 45,4 дБА, BIAD 2.5.18/10 (дверь –20 дБА, пом. 1109), Д = 12 м, Н = 2,3 м, L = 58,19 дБА, BIAD 2.5.18/11 (дверь –20 дБА, пом. 1109), Д = 6,84 м, Н = 2,3 м, L = 63,07 дБА,	40	55	64,35	9,35	
Взам. инв. №		1108	6,93	BIAD 2.5.18/13 (дверь –20 дБА, пом. 1114), Д = 10,1 м, Н = 2,3 м, L = 64,09 дБА, BIAD 2.5.18/14 (дверь –20 дБА, пом. 1114), Д = 9,67 м, Н = 2,3 м, L = 60,07 дБА,	40	55	66,82	11,82	
		1109	21,26	BIAD 2.5.18/8 , Д = 19,87 м, Н = 2,3 м, L = 64,04 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 15,36 м, Н = 2,3 м, L = 76,04 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 11,09 м, Н = 2,3 м, L = 78,87 дБА,	40	55	80,78	25,78	
Подп. и дата		1110	13,16	BIAD 2.5.18/8 , Д = 22,98 м, Н = 2,3 м, L = 62,77 дБА, BIAD 2.5.18/10 , Д = 18,32 м, Н = 2,3 м, L = 74,51 дБА, BIAD 2.5.18/11 , Д = 13,66 м, Н = 2,3 м, L = 77,06 дБА,	40	55	79,08	24,08	
Инв. № подл.	0.000=158,00								
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД							83

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
ИЗДАНИЕ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1111	14,64	BIAD 2.5.18/13 (дверь -20 дБА, пом. 1114), Д = 11,14 м, Н = 2,3 м, L = 58,84 дБА, BIAD 2.5.18/14 (дверь -20 дБА, пом. 1114), Д = 15,91 м, Н = 2,3 м, L = 55,74 дБА,	40	55	60,57	5,57	
		1112	7,68	BIAD 2.5.18/13, Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 87,71 дБА,	40	55	87,71	32,71	
		1113	5,12	BIAD 2.5.18/13, Д = 7,44 м, Н = 2,3 м, L = 82,35 дБА, BIAD 2.5.18/14, Д = 11,82 м, Н = 2,3 м, L = 78,32 дБА,	40	55	83,8	28,8	
		1114	17,79	BIAD 2.5.18/13, Д = 8,75 м, Н = 2,3 м, L = 80,93 дБА, BIAD 2.5.18/14, Д = 13,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,17 дБА,	40	55	82,46	27,46	
		1115	7,26	BIAD 2.5.18/14, Д = 3,29 м, Н = 2,3 м, L = 89,42 дБА, BIAD 2.5.18/13, Д = 3,59 м, Н = 2,3 м, L = 88,68 дБА,	40	55	92,08	37,08	
		1116	7,28	BIAD 2.5.18/14, Д = 7,2 м, Н = 2,3 м, L = 82,63 дБА, BIAD 2.5.18/13, Д = 5,54 м, Н = 2,3 м, L = 84,91 дБА,	40	55	86,93	31,93	
		1117	15,02	BIAD 2.5.18/14 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 6,14 м, Н = 2,3 м, L = 64 дБА, BIAD 2.5.18/13 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 8,07 м, Н = 2,3 м, L = 61,63 дБА,	40	55	65,99	10,99	
		1118	11,55	BIAD 2.5.18/14 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 8,46 м, Н = 2,3 м, L = 61,23 дБА, BIAD 2.5.18/13 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 8,8 м, Н = 2,3 м, L = 60,88 дБА,	40	55	64,07	9,07	
		1119	17,91	BIAD 2.5.18/14, Д = 11,04 м, Н = 2,3 м, L = 78,91 дБА, BIAD 2.5.18/13, Д = 9,84 м, Н = 2,3 м, L = 79,91 дБА,	40	55	82,45	27,45	
		1120	9,86	BIAD 2.5.18/14, Д = 10,67 м, Н = 2,3 м, L = 79,21 дБА, BIAD 2.5.18/13, Д = 7,69 м, Н = 2,3 м, L = 82,06 дБА,	40	55	83,88	28,88	
		1121	5,53	BIAD 2.5.18/14 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 7,13 м, Н = 2,3 м, L = 62,71 дБА, BIAD 2.5.18/13 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 4,5 м, Н = 2,3 м, L = 66,7 дБА,	40	55	68,16	13,16	
		1122	5,08	BIAD 2.5.18/14 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 4,36 м, Н = 2,3 м, L = 66,98 дБА, BIAD 2.5.18/13 (дверь -20 дБА, пом. 1116), Д = 2,84 м, Н = 2,3 м, L = 70,71 дБА,	40	55	72,24	17,24	
		1123	6,39	BIAD 2.5.18/15 (дверь -20 дБА, пом. 1124), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 55,62 дБА,	40	55	55,62	0,62	
		1124	4,92	BIAD 2.5.18/15, Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 81,85 дБА,	40	55	81,85	26,85	
		1125	5,81	BIAD 2.5.18/15, Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 77,74 дБА,	40	55	77,74	22,74	
		1126	11,98	BIAD 2.5.18/15, Д = 8,01 м, Н = 2,3 м, L = 71,92 дБА,	40	55	71,92	16,92	
		1127	11,48	BIAD 2.5.18/15, Д = 8,88 м, Н = 2,3 м, L = 71,03 дБА,	40	55	71,03	16,03	
		1601	17,35	BIAD 2.5.18/1, Д = 8,14 м, Н = 2,3 м, L = 71,78 дБА,	50	65	71,78	6,78	
				1602	51,48	BIAD 2.5.18/12, Д = 6,07 м, Н = 2,3 м, L = 74,33 дБА, BIAD 2.5.18/7, Д = 22,95 м, Н = 2,3 м, L = 82,06 дБА, BIAD 2.5.18/9, Д = 16,31 м, Н = 2,3 м, L = 65,75 дБА,	50	65	75,15
16_А +53.400									
-1.2.32	23,81			BIAD 1.7.6/16, Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83	
-1.2.33	1,91			BIAD 1.7.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1937), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68	
1.1936	13,72			BIAD 1.7.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1937), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99	
1.1937	5,99			BIAD 1.7.6/16, Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69	
1.1938	3,82			BIAD 1.7.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1939), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45	
1.1939	2,55			BIAD 1.7.6/16, Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53	
0.000=158,00									
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД									
Лист									
84									
Инв. № подл.				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1940	13,80	BIAD 1.7.6/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.1939), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.1941	3,98	BIAD 1.7.6/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.1942	3,55	BIAD 1.7.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1941), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.1943	4,11	BIAD 1.7.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1946), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.1944	3,90	BIAD 1.7.6/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.1945	16,62	BIAD 1.7.6/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.1946	4,57	BIAD 1.7.6/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.1947	12,71	BIAD 1.7.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1946), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.1948	18,69	BIAD 1.7.6/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.1946), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.1949	14,30	BIAD 1.7.6/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1952), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.1950	15,50	BIAD 1.7.6/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.1951	7,55	BIAD 1.7.6/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.1952	4,53	BIAD 1.7.6/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.1953	4,40	BIAD 1.7.6/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.1952), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.1954	10,06	BIAD 1.7.6/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1955	6,11	BIAD 1.7.6/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.1956	4,79	BIAD 1.7.6/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.1957	2,98	BIAD 1.7.6/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.1956), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.1958	3,42	BIAD 1.7.6/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.1959), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.1959	4,57	BIAD 1.7.6/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.1960	5,94	BIAD 1.7.6/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.1961	9,94	BIAD 1.7.6/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.1962	9,88	BIAD 1.7.6/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.1963	5,90	BIAD 1.7.6/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.1964	3,42	BIAD 1.7.6/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.1965), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.1965	4,51	BIAD 1.7.6/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.1966	12,65	BIAD 1.7.6/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.1967	14,08	BIAD 1.7.6/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
Взам. инв. №		1.1968	5,87	BIAD 1.7.6/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.1970), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.1969	5,59	BIAD 1.7.6/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.1970	4,52	BIAD 1.7.6/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.1971	17,52	BIAD 1.7.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1975), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
Подп. и дата		1.1972	17,89	BIAD 1.7.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1973), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.1973	12,91	BIAD 1.7.6/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.1974	5,36	BIAD 1.7.6/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.1975), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.1975	3,10	BIAD 1.7.6/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.1976	4,25	BIAD 1.7.6/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								85

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели			Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.1977	2,82	BIAD 1.7.6/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,			40	55	91,63	36,63
		1.1978	4,05	BIAD 1.7.6/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.1977), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,			40	55	68,69	13,69
		1.1979	4,16	BIAD 1.7.6/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,			40	55	86,61	31,61
		1.1980	10,22	BIAD 1.7.6/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,			40	55	82,48	27,48
		1.1981	4,97	BIAD 1.7.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1982), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,			40	55	67,61	12,61
		1.1982	7,88	BIAD 1.7.6/7 , Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,			40	55	86,29	31,29
		1.1983	9,42	BIAD 1.7.6/7 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,			40	55	80,47	25,47
		1.1984	15,52	BIAD 1.7.6/7 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,			40	55	79,5	24,5
		1.1985	14,97	BIAD 1.7.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1982), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,			40	55	60,68	5,68
		1.1986	14,14	BIAD 1.7.6/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.1982), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,			40	55	61,43	6,43
		1.1987	2,69	BIAD 1.7.6/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.1988), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,			40	55	59,77	4,77
		1.1988	3,42	BIAD 1.7.6/6 , Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,			40	55	81,34	26,34
		1.1989	6,11	BIAD 1.7.6/6 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,			40	55	76,43	21,43
		1.1990	12,11	BIAD 1.7.6/6 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,			40	55	71,77	16,77
		1.1991	5,69	BIAD 1.7.6/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,			40	55	91,5	36,5
		1.1992	6,40	BIAD 1.7.6/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,			40	55	87,37	32,37
		1.1993	5,92	BIAD 1.7.6/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.1991), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,			40	55	65,38	10,38
		1.1994	12,80	BIAD 1.7.6/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,			40	55	80,78	25,78
		1.1995	12,78	BIAD 1.7.6/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,			40	55	81,66	26,66
		1.1996	4,60	BIAD 1.7.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1997), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,			40	55	67,55	12,55
		1.1997	4,47	BIAD 1.7.6/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,			40	55	89,61	34,61
		1.1998	7,09	BIAD 1.7.6/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,			40	55	86,01	31,01
		1.1999	15,36	BIAD 1.7.6/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,			40	55	80,99	25,99
		1.2000	14,10	BIAD 1.7.6/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.1997), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,			40	55	61,42	6,42
		1.2001	4,95	BIAD 1.7.6/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,			40	55	89,59	34,59
		1.2002	4,60	BIAD 1.7.6/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2001), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,			40	55	67,51	12,51
		1.2003	14,57	BIAD 1.7.6/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2001), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,			40	55	61,41	6,41
		1.2004	16,36	BIAD 1.7.6/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,			40	55	80,76	25,76
Взам. инв. №		1.2005	8,77	BIAD 1.7.6/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,			40	55	85,65	30,65
		1.2006	8,52	BIAD 1.7.6/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,			40	55	81,06	26,06
		1.2007	4,99	BIAD 1.7.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2008), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,			40	55	66,34	11,34
		1.2008	7,32	BIAD 1.7.6/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,			40	55	87,53	32,53
Подп. и дата		1.2009	20,54	BIAD 1.7.6/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,			40	55	80,65	25,65
		1.2011	16,32	BIAD 1.7.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2009), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,			40	55	59,69	4,69
		1.2012	14,06	BIAD 1.7.6/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2009), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,			40	55	59,14	4,14
		1.2013	5,41	BIAD 1.7.6/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,			40	55	89,5	34,5
Инв. № подл.		1.2014	4,60	BIAD 1.7.6/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.2013), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,			40	55	67,31	12,31
		0.000=158,00								
		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
										86

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		1.2015	7,35	BIAD 1.7.6/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71	
		1.2016	16,79	BIAD 1.7.6/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89	
		1.2017	14,60	BIAD 1.7.6/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.2013), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36	
		1.2018	3,94	BIAD 1.7.6/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.2019), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15	
		1.2019	5,06	BIAD 1.7.6/23, Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87	
		1.2020	6,85	BIAD 1.7.6/23, Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27	
		1.2021	11,45	BIAD 1.7.6/23, Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65	
		1.2022	1,80	BIAD 1.7.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2026), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44	
		1.2023	5,36	BIAD 1.7.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2026), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04	
		1.2024	14,40	BIAD 1.7.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2026), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24	
		1.2025	13,66	BIAD 1.7.6/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2026), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93	
		1.2026	10,65	BIAD 1.7.6/24, Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06	
		1.2027	10,31	BIAD 1.7.6/24, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2	
		1.2028	24,28	BIAD 1.7.6/24, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46	
		1.2029	13,12	BIAD 1.7.6/25, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61	
		1.2030	5,92	BIAD 1.7.6/25, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12	
		1.2031	3,83	BIAD 1.7.6/25, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95	
		1.2032	4,11	BIAD 1.7.6/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.2031), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16	
		1.2033	17,95	BIAD 1.7.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2039), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74	
		1.2034	13,63	BIAD 1.7.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2039), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43	
		1.2036	4,64	BIAD 1.7.6/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2037), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07	
		1.2037	6,73	BIAD 1.7.6/26, Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92	
		1.2038	9,79	BIAD 1.7.6/26, Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74	
		1.2039	22,15	BIAD 1.7.6/26, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6	
		1.2040	9,91	BIAD 1.7.6/27, Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66	
		1.2041	5,92	BIAD 1.7.6/27, Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3	
		1.2042	2,76	BIAD 1.7.6/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.2043), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22	
Взам. инв. №		1.2043	4,28	BIAD 1.7.6/27, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08	
		1.2044	4,52	BIAD 1.7.6/28, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06	
		1.2045	3,30	BIAD 1.7.6/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.2044), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58	
Подп. и дата		1.2046	5,92	BIAD 1.7.6/28, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48	
		1.2047	9,91	BIAD 1.7.6/28, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74	
		1.2048	15,84	BIAD 1.7.6/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.2051), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4	
		1.2049	4,39	BIAD 1.7.6/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.2051), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56	
		1.2050	4,04	BIAD 1.7.6/29, Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26	
Инв. № подл.		1.2051	5,62	BIAD 1.7.6/29, Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04	
		1.2052	22,21	BIAD 1.7.6/29, Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57	
		0.000=158,00							
									Лист
									87
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1601	37,76	BIAD 1.7.6/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		1602	62,22	BIAD 1.7.6/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.6/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.6/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		1603	35,70	BIAD 1.7.6/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.6/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
17_Б_+55.500								
		219	11,46	BIAD 2.5.19/3 (дверь –20 дБА, пом. 220), Д = 8,66 м, Н = 2,3 м, L = 61,03 дБА,	40	55	61,03	6,03
		220	11,88	BIAD 2.5.19/3 , Д = 6,96 м, Н = 2,3 м, L = 82,92 дБА,	40	55	82,92	27,92
		221	11,46	BIAD 2.5.19/3 (дверь –20 дБА, пом. 220), Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 62,48 дБА,	40	55	62,48	7,48
		222	51,31	BIAD 2.5.19/2 , Д = 6,18 м, Н = 2,8 м, L = 74,18 дБА, BIAD 2.5.19/6 , Д = 15,55 м, Н = 2,8 м, L = 66,16 дБА, BIAD 2.5.19/7 , Д = 19,87 м, Н = 2,8 м, L = 64,04 дБА, BIAD 2.5.19/8 , Д = 7,72 м, Н = 2,8 м, L = 72,25 дБА, BIAD 2.5.19/9 , Д = 13,25 м, Н = 2,8 м, L = 67,55 дБА, BIAD 2.5.19/11 , Д = 17,16 м, Н = 2,8 м, L = 65,31 дБА, BIAD 2.5.19/10 , Д = 16,13 м, Н = 2,8 м, L = 65,84 дБА,	40	55	77,96	22,96
		224	4,89	BIAD 2.5.19/3 (дверь –20 дБА, пом. 226), Д = 4,39 м, Н = 2,3 м, L = 66,93 дБА,	40	55	66,93	11,93
		225	2,47	BIAD 2.5.19/3 , Д = 4,58 м, Н = 2,3 м, L = 86,56 дБА,	40	55	86,56	31,56
		226	8,03	BIAD 2.5.19/3 , Д = 4,4 м, Н = 2,3 м, L = 86,9 дБА,	40	55	86,9	31,9
		228	19,92	BIAD 2.5.19/4 (дверь –20 дБА, пом. 229), Д = 9,84 м, Н = 2,3 м, L = 59,91 дБА,	40	55	59,91	4,91
		229	10,41	BIAD 2.5.19/4 , Д = 7,06 м, Н = 2,3 м, L = 82,8 дБА,	40	55	82,8	27,8
		230	6,76	BIAD 2.5.19/4 , Д = 6,42 м, Н = 2,3 м, L = 83,62 дБА,	40	55	83,62	28,62
		231	3,59	BIAD 2.5.19/4 , Д = 2,47 м, Н = 2,3 м, L = 91,92 дБА,	40	55	91,92	36,92
		232	5,33	BIAD 2.5.19/4 (дверь –20 дБА, пом. 231), Д = 4,52 м, Н = 2,3 м, L = 66,67 дБА,	40	55	66,67	11,67
		233	17,06	BIAD 2.5.19/5 , Д = 5,79 м, Н = 2,3 м, L = 84,52 дБА,	40	55	84,52	29,52
		234	2,73	BIAD 2.5.19/5 , Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 86,44 дБА,	40	55	86,44	31,44
		235	3,60	BIAD 2.5.19/5 , Д = 2,28 м, Н = 2,3 м, L = 92,61 дБА,	40	55	92,61	37,61
		236	3,88	BIAD 2.5.19/5 (дверь –20 дБА, пом. 235), Д = 4,13 м, Н = 2,3 м, L = 67,44 дБА,	40	55	67,44	12,44
		237	20,24	BIAD 2.5.19/5 (дверь –20 дБА, пом. 233), Д = 9,08 м, Н = 2,3 м, L = 60,61 дБА,	40	55	60,61	5,61
		239	4,20	BIAD 2.5.19/12 , Д = 5,8 м, Н = 2,3 м, L = 84,5 дБА,	40	55	84,5	29,5
		240	16,47	BIAD 2.5.19/12 , Д = 8,43 м, Н = 2,3 м, L = 81,26 дБА,	40	55	81,26	26,26
Взам. инв. №		241	6,87	BIAD 2.5.19/12 , Д = 3,31 м, Н = 2,3 м, L = 89,39 дБА,	40	55	89,39	34,39
		242	1,82	BIAD 2.5.19/12 (дверь –20 дБА, пом. 241), Д = 2,35 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		243	10,80	BIAD 2.5.19/12 (дверь –20 дБА, пом. 241), Д = 6,72 м, Н = 2,3 м, L = 63,23 дБА,	40	55	63,23	8,23
Подп. и дата		244	4,18	BIAD 2.5.19/12 (дверь –20 дБА, пом. 241), Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 66,16 дБА,	40	55	66,16	11,16
		245	11,16	BIAD 2.5.19/12 (дверь –20 дБА, пом. 241), Д = 7,44 м, Н = 2,3 м, L = 62,34 дБА,	40	55	62,34	7,34
		0.000=158,00						
Инв. № подл.								Лист
								88
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка	
		246	11,52	BIAD 2.5.19/10 , Д = 4,12 м, Н = 2,8 м, L = 77,69 дБА, BIAD 2.5.19/11 , Д = 9,79 м, Н = 2,8 м, L = 70,19 дБА, BIAD 2.5.19/2 , Д = 17,34 м, Н = 2,8 м, L = 65,22 дБА, BIAD 2.5.19/6 , Д = 21,01 м, Н = 2,8 м, L = 63,55 дБА, BIAD 2.5.19/7 , Д = 19,12 м, Н = 2,8 м, L = 64,37 дБА, BIAD 2.5.19/8 , Д = 21,38 м, Н = 2,8 м, L = 63,4 дБА, BIAD 2.5.19/9 , Д = 24,55 м, Н = 2,8 м, L = 62,2 дБА,	40	55	79,1	24,1	
		247	4,09	BIAD 2.5.19/15 , Д = 4,75 м, Н = 2,3 м, L = 86,24 дБА,	40	55	86,24	31,24	
		248	16,24	BIAD 2.5.19/15 , Д = 7,64 м, Н = 2,3 м, L = 82,11 дБА,	40	55	82,11	27,11	
		249	4,23	BIAD 2.5.19/15 , Д = 2,94 м, Н = 2,3 м, L = 90,42 дБА,	40	55	90,42	35,42	
		250	4,19	BIAD 2.5.19/15 (дверь – 20 дБА, пом. 249), Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 68,05 дБА,	40	55	68,05	13,05	
		251	10,69	BIAD 2.5.19/15 (дверь – 20 дБА, пом. 249), Д = 6,82 м, Н = 2,3 м, L = 63,09 дБА,	40	55	63,09	8,09	
		252	15,33	BIAD 2.5.19/18 , Д = 6,79 м, Н = 2,8 м, L = 73,37 дБА,	40	55	73,37	18,37	
		253	14,41	BIAD 2.5.19/15 (дверь – 20 дБА, пом. 248), Д = 9,99 м, Н = 2,3 м, L = 59,78 дБА,	40	55	59,78	4,78	
		255	4,19	BIAD 2.5.19/16 (дверь – 20 дБА, пом. 256), Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 68,03 дБА,	40	55	68,03	13,03	
		256	4,30	BIAD 2.5.19/16 , Д = 2,96 м, Н = 2,3 м, L = 90,36 дБА,	40	55	90,36	35,36	
		257	3,13	BIAD 2.5.19/16 , Д = 4,25 м, Н = 2,3 м, L = 87,2 дБА,	40	55	87,2	32,2	
		258	13,34	BIAD 2.5.19/16 , Д = 7,34 м, Н = 2,3 м, L = 82,46 дБА,	40	55	82,46	27,46	
		259	11,04	BIAD 2.5.19/16 (дверь – 20 дБА, пом. 256), Д = 6,83 м, Н = 2,3 м, L = 63,09 дБА,	40	55	63,09	8,09	
		261	4,18	BIAD 2.5.19/22 , Д = 2,86 м, Н = 2,3 м, L = 90,64 дБА,	40	55	90,64	35,64	
		263	3,24	BIAD 2.5.19/22 (дверь – 20 дБА, пом. 265), Д = 4,65 м, Н = 2,3 м, L = 66,42 дБА,	40	55	66,42	11,42	
		264	8,74	BIAD 2.5.19/22 , Д = 4,76 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21	
		265	21,48	BIAD 2.5.19/22 , Д = 8,72 м, Н = 2,3 м, L = 80,97 дБА,	40	55	80,97	25,97	
		266	8,41	BIAD 2.5.19/19 , Д = 8,48 м, Н = 2,8 м, L = 71,43 дБА, BIAD 2.5.19/20 , Д = 4,11 м, Н = 2,8 м, L = 77,72 дБА, BIAD 2.5.19/21 , Д = 4,44 м, Н = 2,8 м, L = 77,05 дБА,	40	55	80,93	25,93	
		267	22,08	BIAD 2.5.19/19 , Д = 6,51 м, Н = 2,8 м, L = 73,72 дБА, BIAD 2.5.19/20 , Д = 4,16 м, Н = 2,8 м, L = 77,61 дБА, BIAD 2.5.19/21 , Д = 9,57 м, Н = 2,8 м, L = 70,38 дБА, BIAD 2.5.19/24 , Д = 16,83 м, Н = 2,8 м, L = 65,48 дБА, BIAD 2.5.19/25 , Д = 13,19 м, Н = 2,8 м, L = 67,59 дБА,	40	55	80,06	25,06	
		268	13,27	BIAD 2.5.19/22 (дверь – 20 дБА, пом. 265), Д = 9,27 м, Н = 2,3 м, L = 60,43 дБА,	40	55	60,43	5,43	
Взам. инв. №		269	21,25	BIAD 2.5.19/24 , Д = 4,34 м, Н = 2,8 м, L = 77,26 дБА, BIAD 2.5.19/25 , Д = 10,64 м, Н = 2,8 м, L = 68,46 дБА, BIAD 2.5.19/19 , Д = 17,39 м, Н = 2,8 м, L = 65,19 дБА, BIAD 2.5.19/20 , Д = 18,08 м, Н = 2,8 м, L = 64,87 дБА, BIAD 2.5.19/21 , Д = 12,96 м, Н = 2,8 м, L = 67,75 дБА,	40	55	78,71	23,71	
		270	11,78	BIAD 2.5.19/23 (дверь – 20 дБА, пом. 274), Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 65,2 дБА,	40	55	65,2	10,2	
Подп. и дата		271	17,25	BIAD 2.5.19/24 , Д = 4,83 м, Н = 2,8 м, L = 76,32 дБА, BIAD 2.5.19/25 , Д = 3,97 м, Н = 2,8 м, L = 78,02 дБА, BIAD 2.5.19/19 , Д = 17,87 м, Н = 2,8 м, L = 64,96 дБА, BIAD 2.5.19/20 , Д = 13,95 м, Н = 2,8 м, L = 67,11 дБА, BIAD 2.5.19/21 , Д = 7,58 м, Н = 2,8 м, L = 72,4 дБА,	40	55	81,2	26,2	
		272	13,57	BIAD 2.5.19/23 , Д = 9,65 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08	
Инв. № подл.		0.000=158,00							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД	Лист
									89

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		273	4,18	BIAD 2.5.19/23 (дверь -20 дБА, пом. 274), Д = 4,79 м, Н = 2,3 м, L = 66,17 дБА,	40	55	66,17	11,17
		274	7,49	BIAD 2.5.19/23 , Д = 4,15 м, Н = 2,3 м, L = 87,41 дБА,	40	55	87,41	32,41
		275	6,31	BIAD 2.5.19/26 , Д = 5,45 м, Н = 2,8 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		276	8,28	BIAD 2.5.19/27 , Д = 7,45 м, Н = 2,3 м, L = 72,56 дБА,	40	55	72,56	17,56
		277	7,74	BIAD 2.5.19/27 , Д = 6,47 м, Н = 2,3 м, L = 73,78 дБА,	40	55	73,78	18,78
		278	5,55	BIAD 2.5.19/27 , Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 77,9 дБА,	40	55	77,9	22,9
		279	4,92	BIAD 2.5.19/27 , Д = 2,44 м, Н = 2,3 м, L = 82,27 дБА,	40	55	82,27	27,27
		280	5,62	BIAD 2.5.19/27 (дверь -20 дБА, пом. 279), Д = 4,9 м, Н = 2,3 м, L = 56,2 дБА,	40	55	56,2	1,2
		1133	4,81	BIAD 2.5.19/11 , Д = 4,18 м, Н = 2,8 м, L = 77,57 дБА, BIAD 2.5.19/2 , Д = 22,07 м, Н = 2,8 м, L = 63,12 дБА, BIAD 2.5.19/6 , Д = 10,66 м, Н = 2,8 м, L = 69,45 дБА, BIAD 2.5.19/7 , Д = 6,12 м, Н = 2,8 м, L = 74,26 дБА, BIAD 2.5.19/8 , Д = 16,66 м, Н = 2,8 м, L = 65,56 дБА, BIAD 2.5.19/9 , Д = 16,57 м, Н = 2,8 м, L = 65,62 дБА, BIAD 2.5.19/10 , Д = 10,16 м, Н = 2,8 м, L = 69,86 дБА,	40	55	80,48	25,48
		1701	16,85	BIAD 2.5.19/1 , Д = 7,93 м, Н = 2,3 м, L = 72,02 дБА,	50	65	72,02	7,02
		1702	51,95	BIAD 2.5.19/13 , Д = 22,19 м, Н = 2,3 м, L = 63,08 дБА, BIAD 2.5.19/14 , Д = 13,96 м, Н = 2,3 м, L = 67,1 дБА, BIAD 2.5.19/17 , Д = 5,18 м, Н = 2,3 м, L = 75,72 дБА,	50	65	76,48	11,48
17 А +56.700								
		-1.2.34	23,81	BIAD 1.7.7/16 , Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
		-1.2.35	1,91	BIAD 1.7.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.2059), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
		1.2056	13,72	BIAD 1.7.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.2057), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.2057	5,99	BIAD 1.7.7/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.2058	3,82	BIAD 1.7.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.2059), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
		1.2059	2,55	BIAD 1.7.7/16 , Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
		1.2060	13,80	BIAD 1.7.7/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.2059), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.2061	3,98	BIAD 1.7.7/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.2062	3,55	BIAD 1.7.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.2061), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.2063	4,11	BIAD 1.7.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.2066), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.2064	3,90	BIAD 1.7.7/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
Взам. инв. №		1.2065	16,62	BIAD 1.7.7/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.2066	4,57	BIAD 1.7.7/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 87,40 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.2067	12,71	BIAD 1.7.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.2066), Д = 9,41 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.2068	18,69	BIAD 1.7.7/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.2066), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
Подп. и дата		1.2069	14,30	BIAD 1.7.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.2072), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.2070	15,50	BIAD 1.7.7/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.2071	7,55	BIAD 1.7.7/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.2072	4,53	BIAD 1.7.7/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.2073	4,40	BIAD 1.7.7/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.2072), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								90

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.2074	10,06	BIAD 1.7.7/13, Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.2075	6,11	BIAD 1.7.7/13, Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.2076	4,79	BIAD 1.7.7/13, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.2077	2,98	BIAD 1.7.7/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.2076), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.2078	3,42	BIAD 1.7.7/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.2079), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.2079	4,57	BIAD 1.7.7/12, Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.2080	5,94	BIAD 1.7.7/12, Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.2081	9,94	BIAD 1.7.7/12, Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.2082	9,88	BIAD 1.7.7/11, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.2083	5,90	BIAD 1.7.7/11, Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.2084	3,42	BIAD 1.7.7/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.2085), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.2085	4,51	BIAD 1.7.7/11, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.2086	12,65	BIAD 1.7.7/10, Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.2087	14,08	BIAD 1.7.7/10, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.2088	5,87	BIAD 1.7.7/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.2090), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.2089	5,59	BIAD 1.7.7/10, Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.2090	4,52	BIAD 1.7.7/10, Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.2091	17,52	BIAD 1.7.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.2095), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
		1.2092	17,89	BIAD 1.7.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.2093), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.2093	12,91	BIAD 1.7.7/9, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.2094	5,36	BIAD 1.7.7/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.2095), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
		1.2095	3,10	BIAD 1.7.7/9, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.2096	4,25	BIAD 1.7.7/9, Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.2097	2,82	BIAD 1.7.7/8, Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.2098	4,05	BIAD 1.7.7/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2097), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.2099	4,16	BIAD 1.7.7/8, Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.2100	10,22	BIAD 1.7.7/8, Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
		1.2101	4,97	BIAD 1.7.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2102), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.2102	7,88	BIAD 1.7.7/7, Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
Взам. инв. №		1.2103	9,42	BIAD 1.7.7/7, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.2104	15,52	BIAD 1.7.7/7, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.2105	14,97	BIAD 1.7.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2102), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.2106	14,14	BIAD 1.7.7/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2102), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
Подп. и дата		1.2107	2,69	BIAD 1.7.7/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2108), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.2108	3,42	BIAD 1.7.7/6, Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.2109	6,11	BIAD 1.7.7/6, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.2110	12,11	BIAD 1.7.7/6, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.2111	5,69	BIAD 1.7.7/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.2112	6,40	BIAD 1.7.7/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.2113	5,92	BIAD 1.7.7/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.2111), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.2114	12,80	BIAD 1.7.7/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.2115	12,78	BIAD 1.7.7/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.2116	4,60	BIAD 1.7.7/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.2117), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.2117	4,47	BIAD 1.7.7/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.2118	7,09	BIAD 1.7.7/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.2119	15,36	BIAD 1.7.7/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.2120	14,10	BIAD 1.7.7/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.2117), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.2121	4,95	BIAD 1.7.7/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.2122	4,60	BIAD 1.7.7/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2121), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.2123	14,57	BIAD 1.7.7/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2121), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.2124	16,36	BIAD 1.7.7/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.2125	8,77	BIAD 1.7.7/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.2126	8,52	BIAD 1.7.7/19 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.2127	4,99	BIAD 1.7.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2128), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.2128	7,32	BIAD 1.7.7/19 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.2129	20,54	BIAD 1.7.7/19 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.2131	16,32	BIAD 1.7.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2129), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.2132	14,06	BIAD 1.7.7/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2129), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.2133	5,41	BIAD 1.7.7/21 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.2134	4,60	BIAD 1.7.7/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.2133), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.2135	7,35	BIAD 1.7.7/21 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.2136	16,79	BIAD 1.7.7/21 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.2137	14,60	BIAD 1.7.7/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.2133), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.2138	3,94	BIAD 1.7.7/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.2139), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.2139	5,06	BIAD 1.7.7/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.2140	6,85	BIAD 1.7.7/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.2141	11,45	BIAD 1.7.7/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.2142	1,80	BIAD 1.7.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2146), Д = 4,39 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.2143	5,36	BIAD 1.7.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2146), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.2144	14,40	BIAD 1.7.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2146), Д = 10,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.2145	13,66	BIAD 1.7.7/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.2146), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.2146	10,65	BIAD 1.7.7/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.2147	10,31	BIAD 1.7.7/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.2148	24,28	BIAD 1.7.7/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.2149	13,12	BIAD 1.7.7/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		0.000=158,00						
Инв. № подл.								Лист
								92
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.2150	5,92	BIAD 1.7.7/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.2151	3,83	BIAD 1.7.7/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.2152	4,11	BIAD 1.7.7/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.2151), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.2153	17,95	BIAD 1.7.7/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2159), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.2154	13,63	BIAD 1.7.7/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2159), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.2156	4,64	BIAD 1.7.7/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.2157), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.2157	6,73	BIAD 1.7.7/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.2158	9,79	BIAD 1.7.7/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.2159	22,15	BIAD 1.7.7/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.2160	9,91	BIAD 1.7.7/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.2161	5,92	BIAD 1.7.7/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.2162	2,76	BIAD 1.7.7/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.2163), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.2163	4,28	BIAD 1.7.7/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.2164	4,52	BIAD 1.7.7/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.2165	3,30	BIAD 1.7.7/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.2164), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
		1.2166	5,92	BIAD 1.7.7/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.2167	9,91	BIAD 1.7.7/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.2168	15,84	BIAD 1.7.7/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.2171), Д = 8,29 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
		1.2169	4,39	BIAD 1.7.7/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.2171), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.2170	4,04	BIAD 1.7.7/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.2171	5,62	BIAD 1.7.7/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.2172	22,21	BIAD 1.7.7/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		1701	37,76	BIAD 1.7.7/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		1702	62,22	BIAD 1.7.7/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.7/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.7/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
		1703	35,70	BIAD 1.7.7/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.7/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
18_А_+60.000								
		-1.2.36	23,81	BIAD 1.7.8/16 , Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
		-1.2.37	1,91	BIAD 1.7.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.619), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
Взам. инв. №		1.616	13,72	BIAD 1.7.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.617), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.617	5,99	BIAD 1.7.8/16 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.618	3,82	BIAD 1.7.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.619), Д = 4,4 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
		1.619	2,55	BIAD 1.7.8/16 , Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
		1.620	13,80	BIAD 1.7.8/16 (дверь -20 дБА, пом. 1.619), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
Подп. и дата		1.621	3,98	BIAD 1.7.8/15 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.622	3,55	BIAD 1.7.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.621), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								93

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1.623	4,11	BIAD 1.7.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.626), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.624	3,90	BIAD 1.7.8/15 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.625	16,62	BIAD 1.7.8/15 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.626	4,57	BIAD 1.7.8/15 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.627	12,71	BIAD 1.7.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.626), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.628	18,69	BIAD 1.7.8/15 (дверь -20 дБА, пом. 1.626), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.629	14,30	BIAD 1.7.8/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.632), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.630	15,50	BIAD 1.7.8/14 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.631	7,55	BIAD 1.7.8/14 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.632	4,53	BIAD 1.7.8/14 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.633	4,40	BIAD 1.7.8/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.632), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.634	10,06	BIAD 1.7.8/13 , Д = 8,18 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.635	6,11	BIAD 1.7.8/13 , Д = 5,36 м, Н = 2,3 м, L = 75,42 дБА,	40	55	75,42	20,42
		1.636	4,79	BIAD 1.7.8/13 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 79,84 дБА,	40	55	79,84	24,84
		1.637	2,98	BIAD 1.7.8/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.636), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 58,5 дБА,	40	55	58,5	3,5
		1.638	3,42	BIAD 1.7.8/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.639), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,57 дБА,	40	55	58,57	3,57
		1.639	4,57	BIAD 1.7.8/12 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,05 дБА,	40	55	80,05	25,05
		1.640	5,94	BIAD 1.7.8/12 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.641	9,94	BIAD 1.7.8/12 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.642	9,88	BIAD 1.7.8/11 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 71,72 дБА,	40	55	71,72	16,72
		1.643	5,90	BIAD 1.7.8/11 , Д = 5,34 м, Н = 2,3 м, L = 75,45 дБА,	40	55	75,45	20,45
		1.644	3,42	BIAD 1.7.8/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.645), Д = 3,75 м, Н = 2,3 м, L = 58,51 дБА,	40	55	58,51	3,51
		1.645	4,51	BIAD 1.7.8/11 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,09 дБА,	40	55	80,09	25,09
		1.646	12,53	BIAD 1.7.8/10 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.647	14,08	BIAD 1.7.8/10 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.648	5,87	BIAD 1.7.8/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.650), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.649	5,65	BIAD 1.7.8/10 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.650	4,58	BIAD 1.7.8/10 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
		1.651	17,52	BIAD 1.7.8/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.655), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	61,05	6,05
Взам. инв. №		1.652	17,89	BIAD 1.7.8/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.653), Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	60,05	5,05
		1.653	12,91	BIAD 1.7.8/9 , Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	81,5	26,5
		1.654	5,36	BIAD 1.7.8/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.655), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	67,38	12,38
Подп. и дата		1.655	3,10	BIAD 1.7.8/9 , Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	86,21	31,21
		1.656	4,25	BIAD 1.7.8/9 , Д = 3,15 м, Н = 2,3 м, L = 89,8 дБА,	40	55	89,8	34,8
		1.657	2,82	BIAD 1.7.8/8 , Д = 2,55 м, Н = 2,3 м, L = 91,63 дБА,	40	55	91,63	36,63
		1.658	4,05	BIAD 1.7.8/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.657), Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 68,69 дБА,	40	55	68,69	13,69
		1.659	4,16	BIAD 1.7.8/8 , Д = 4,55 м, Н = 2,3 м, L = 86,61 дБА,	40	55	86,61	31,61
		1.660	10,22	BIAD 1.7.8/8 , Д = 7,32 м, Н = 2,3 м, L = 82,48 дБА,	40	55	82,48	27,48
Инв. № подл.		0.000=158,00						
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								94
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.661	4,97	BIAD 1.7.8/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.662), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.662	7,88	BIAD 1.7.8/7, Д = 4,72 м, Н = 2,3 м, L = 86,29 дБА,	40	55	86,29	31,29
		1.663	9,42	BIAD 1.7.8/7, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.664	15,52	BIAD 1.7.8/7, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.665	14,97	BIAD 1.7.8/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.662), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.666	14,14	BIAD 1.7.8/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.662), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.667	2,69	BIAD 1.7.8/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.668), Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 59,77 дБА,	40	55	59,77	4,77
		1.668	3,42	BIAD 1.7.8/6, Д = 2,71 м, Н = 2,3 м, L = 81,34 дБА,	40	55	81,34	26,34
		1.669	6,11	BIAD 1.7.8/6, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 76,43 дБА,	40	55	76,43	21,43
		1.670	12,11	BIAD 1.7.8/6, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,77 дБА,	40	55	71,77	16,77
		1.671	5,69	BIAD 1.7.8/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.672	6,40	BIAD 1.7.8/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.673	5,92	BIAD 1.7.8/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.671), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.674	12,80	BIAD 1.7.8/4, Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.675	12,78	BIAD 1.7.8/4, Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.676	4,60	BIAD 1.7.8/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.677), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.677	4,53	BIAD 1.7.8/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.678	7,03	BIAD 1.7.8/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.679	15,36	BIAD 1.7.8/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.680	14,10	BIAD 1.7.8/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.677), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.681	4,95	BIAD 1.7.8/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.682	4,60	BIAD 1.7.8/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.681), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.683	14,57	BIAD 1.7.8/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.681), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.684	16,36	BIAD 1.7.8/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.685	8,77	BIAD 1.7.8/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.686	8,52	BIAD 1.7.8/19, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.687	4,99	BIAD 1.7.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.688), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.688	7,32	BIAD 1.7.8/19, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.689	20,54	BIAD 1.7.8/19, Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
Взам. инв. №		1.691	16,32	BIAD 1.7.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.689), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.692	14,06	BIAD 1.7.8/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.689), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
Подп. и дата		1.693	5,41	BIAD 1.7.8/21, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.694	4,60	BIAD 1.7.8/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.693), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.695	7,35	BIAD 1.7.8/21, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.696	16,79	BIAD 1.7.8/21, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.697	14,60	BIAD 1.7.8/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.693), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		0.000=158,00						
Инв. № подл.								
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								95

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.698	3,94	BIAD 1.7.8/23 (дверь -20 дБА, пом. 1.699), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,15 дБА,	40	55	58,15	3,15
		1.699	5,06	BIAD 1.7.8/23 , Д = 3,21 м, Н = 2,3 м, L = 79,87 дБА,	40	55	79,87	24,87
		1.700	6,85	BIAD 1.7.8/23 , Д = 5,45 м, Н = 2,3 м, L = 75,27 дБА,	40	55	75,27	20,27
		1.701	11,45	BIAD 1.7.8/23 , Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 71,65 дБА,	40	55	71,65	16,65
		1.702	1,80	BIAD 1.7.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.706), Д = 2,93 м, Н = 2,3 м, L = 70,44 дБА,	40	55	70,44	15,44
		1.703	5,36	BIAD 1.7.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.706), Д = 4,86 м, Н = 2,3 м, L = 66,04 дБА,	40	55	66,04	11,04
		1.704	14,40	BIAD 1.7.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.706), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.705	13,66	BIAD 1.7.8/24 (дверь -20 дБА, пом. 1.706), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.706	10,65	BIAD 1.7.8/24 , Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 85,06 дБА,	40	55	85,06	30,06
		1.707	10,31	BIAD 1.7.8/24 , Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.708	24,28	BIAD 1.7.8/24 , Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.709	13,12	BIAD 1.7.8/25 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 70,61 дБА,	40	55	70,61	15,61
		1.710	5,92	BIAD 1.7.8/25 , Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 75,12 дБА,	40	55	75,12	20,12
		1.711	3,83	BIAD 1.7.8/25 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 79,95 дБА,	40	55	79,95	24,95
		1.712	4,11	BIAD 1.7.8/25 (дверь -20 дБА, пом. 1.711), Д = 3,91 м, Н = 2,3 м, L = 58,16 дБА,	40	55	58,16	3,16
		1.713	17,95	BIAD 1.7.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.719), Д = 11,26 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.714	13,63	BIAD 1.7.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.719), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
		1.716	4,64	BIAD 1.7.8/26 (дверь -20 дБА, пом. 1.717), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.717	6,73	BIAD 1.7.8/26 , Д = 3,49 м, Н = 2,3 м, L = 88,92 дБА,	40	55	88,92	33,92
		1.718	9,79	BIAD 1.7.8/26 , Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 82,74 дБА,	40	55	82,74	27,74
		1.719	22,15	BIAD 1.7.8/26 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
		1.720	9,91	BIAD 1.7.8/27 , Д = 8,26 м, Н = 2,3 м, L = 71,66 дБА,	40	55	71,66	16,66
		1.721	5,92	BIAD 1.7.8/27 , Д = 5,43 м, Н = 2,3 м, L = 75,3 дБА,	40	55	75,3	20,3
		1.722	2,76	BIAD 1.7.8/27 (дверь -20 дБА, пом. 1.723), Д = 3,88 м, Н = 2,3 м, L = 58,22 дБА,	40	55	58,22	3,22
		1.723	4,28	BIAD 1.7.8/27 , Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,08 дБА,	40	55	80,08	25,08
		1.724	4,52	BIAD 1.7.8/28 , Д = 3,14 м, Н = 2,3 м, L = 80,06 дБА,	40	55	80,06	25,06
		1.725	3,30	BIAD 1.7.8/28 (дверь -20 дБА, пом. 1.724), Д = 3,73 м, Н = 2,3 м, L = 58,58 дБА,	40	55	58,58	3,58
Взам. инв. №		1.726	5,92	BIAD 1.7.8/28 , Д = 5,32 м, Н = 2,3 м, L = 75,48 дБА,	40	55	75,48	20,48
		1.727	9,91	BIAD 1.7.8/28 , Д = 8,19 м, Н = 2,3 м, L = 71,74 дБА,	40	55	71,74	16,74
		1.728	15,84	BIAD 1.7.8/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.731), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,4 дБА,	40	55	61,4	6,4
Подп. и дата		1.729	4,39	BIAD 1.7.8/29 (дверь -20 дБА, пом. 1.731), Д = 4,08 м, Н = 2,3 м, L = 67,56 дБА,	40	55	67,56	12,56
		1.730	4,04	BIAD 1.7.8/29 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.731	5,62	BIAD 1.7.8/29 , Д = 3,86 м, Н = 2,3 м, L = 88,04 дБА,	40	55	88,04	33,04
		1.732	22,21	BIAD 1.7.8/29 , Д = 9,13 м, Н = 2,3 м, L = 80,57 дБА,	40	55	80,57	25,57
		1801	37,76	BIAD 1.7.8/18 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
		1802	62,22	BIAD 1.7.8/17 , Д = 29,64 м, Н = 2,3 м, L = 60,56 дБА, BIAD 1.7.8/2 , Д = 18,67 м, Н = 2,3 м, L = 64,58 дБА, BIAD 1.7.8/5 , Д = 9,19 м, Н = 2,3 м, L = 70,74 дБА,	50	65	72	7
Инв. № подл.								
		0.000=158,00						
</								

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. дБ	Проверка
		1803	35,70	BIAD 1.7.8/20 , Д = 15,28 м, Н = 2,3 м, L = 66,32 дБА, BIAD 1.7.8/22 , Д = 6,49 м, Н = 2,3 м, L = 73,75 дБА,	50	65	74,47	9,47
		19_A_+63.300						
		-1.2.38	23,81	BIAD 1.7.9/14 , Д = 12,5 м, Н = 2,3 м, L = 77,83 дБА,	40	55	77,83	22,83
		-1.2.39	1,91	BIAD 1.7.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.273), Д = 2,85 м, Н = 2,3 м, L = 70,68 дБА,	40	55	70,68	15,68
		1.270	13,72	BIAD 1.7.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.271), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.271	5,99	BIAD 1.7.9/14 , Д = 3,58 м, Н = 2,3 м, L = 88,69 дБА,	40	55	88,69	33,69
		1.272	3,82	BIAD 1.7.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.273), Д = 4,64 м, Н = 2,3 м, L = 66,45 дБА,	40	55	66,45	11,45
		1.273	2,55	BIAD 1.7.9/14 , Д = 4,59 м, Н = 2,3 м, L = 86,53 дБА,	40	55	86,53	31,53
		1.274	13,80	BIAD 1.7.9/14 (дверь -20 дБА, пом. 1.273), Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,99 дБА,	40	55	60,99	5,99
		1.275	3,98	BIAD 1.7.9/13 , Д = 2,46 м, Н = 2,3 м, L = 91,95 дБА,	40	55	91,95	36,95
		1.276	3,55	BIAD 1.7.9/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.275), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,27 дБА,	40	55	68,27	13,27
		1.277	4,11	BIAD 1.7.9/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.280), Д = 5,97 м, Н = 2,3 м, L = 64,25 дБА,	40	55	64,25	9,25
		1.278	3,90	BIAD 1.7.9/13 , Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 87,26 дБА,	40	55	87,26	32,26
		1.279	16,62	BIAD 1.7.9/13 , Д = 7,42 м, Н = 2,3 м, L = 82,36 дБА,	40	55	82,36	27,36
		1.280	4,57	BIAD 1.7.9/13 , Д = 7,37 м, Н = 2,3 м, L = 82,42 дБА,	40	55	82,42	27,42
		1.281	12,71	BIAD 1.7.9/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.280), Д = 9,47 м, Н = 2,3 м, L = 60,25 дБА,	40	55	60,25	5,25
		1.282	18,69	BIAD 1.7.9/13 (дверь -20 дБА, пом. 1.280), Д = 11,27 м, Н = 2,3 м, L = 58,73 дБА,	40	55	58,73	3,73
		1.283	14,30	BIAD 1.7.9/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.286), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.284	15,50	BIAD 1.7.9/12 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.285	7,55	BIAD 1.7.9/12 , Д = 4,84 м, Н = 2,3 м, L = 86,08 дБА,	40	55	86,08	31,08
		1.286	4,53	BIAD 1.7.9/12 , Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
		1.287	4,40	BIAD 1.7.9/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.286), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.288	10,06	BIAD 1.7.9/11 , Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,76 дБА,	40	55	71,76	16,76
		1.289	6,11	BIAD 1.7.9/11 , Д = 5,33 м, Н = 2,3 м, L = 75,47 дБА,	40	55	75,47	20,47
		1.290	4,79	BIAD 1.7.9/11 , Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 79,77 дБА,	40	55	79,77	24,77
		1.291	2,90	BIAD 1.7.9/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.290), Д = 3,71 м, Н = 2,3 м, L = 58,62 дБА,	40	55	58,62	3,62
Взам. инв. №		1.292	12,92	BIAD 1.7.9/10 , Д = 9,7 м, Н = 2,3 м, L = 80,03 дБА,	40	55	80,03	25,03
		1.293	14,10	BIAD 1.7.9/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.292), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,5	6,5
		1.294	4,67	BIAD 1.7.9/10 , Д = 7,31 м, Н = 2,3 м, L = 82,5 дБА,	40	55	82,5	27,5
		1.295	6,53	BIAD 1.7.9/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.296), Д = 6,21 м, Н = 2,3 м, L = 63,91 дБА,	40	55	63,91	8,91
Подп. и дата		1.296	10,10	BIAD 1.7.9/10 , Д = 4,25 м, Н = 2,3 м, L = 87,2 дБА,	40	55	87,2	32,2
		1.297	12,53	BIAD 1.7.9/9 , Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
		1.298	14,08	BIAD 1.7.9/9 , Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
		1.299	5,80	BIAD 1.7.9/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.301), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
		1.300	5,65	BIAD 1.7.9/9 , Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
		1.301	4,58	BIAD 1.7.9/9 , Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
Взам. инв. №	Подп. и дата	1.302	17,52	BIAD 1.7.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 60,47 дБА, BIAD 1.7.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	63,78	8,78
		1.303	17,89	BIAD 1.7.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.304), Д = 10,05 м, Н = 2,3 м, L = 59,73 дБА, BIAD 1.7.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.304), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	62,9	7,9
		1.304	9,95	BIAD 1.7.9/7, Д = 7,84 м, Н = 2,3 м, L = 81,89 дБА, BIAD 1.7.9/8, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	84,71	29,71
		1.305	2,96	BIAD 1.7.9/7, Д = 5,21 м, Н = 2,3 м, L = 85,43 дБА, BIAD 1.7.9/8, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 84,88 дБА,	40	55	88,17	33,17
		1.306	4,49	BIAD 1.7.9/8, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 89,86 дБА, BIAD 1.7.9/7, Д = 4,28 м, Н = 2,3 м, L = 87,14 дБА,	40	55	91,72	36,72
		1.307	8,57	BIAD 1.7.9/7, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА, BIAD 1.7.9/8, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	89,12	34,12
		1.308	2,61	BIAD 1.7.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 67,7 дБА, BIAD 1.7.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	70,55	15,55
		1.309	12,12	BIAD 1.7.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 7,41 м, Н = 2,3 м, L = 62,37 дБА, BIAD 1.7.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 8,6 м, Н = 2,3 м, L = 61,08 дБА,	40	55	64,78	9,78
		1.311	4,05	BIAD 1.7.9/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,26 дБА, BIAD 1.7.9/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.307), Д = 5,03 м, Н = 2,3 м, L = 65,73 дБА,	40	55	70,19	15,19
		1.312	13,03	BIAD 1.7.9/6, Д = 5,73 м, Н = 2,3 м, L = 84,6 дБА,	40	55	84,6	29,6
		1.313	4,62	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,59 дБА,	40	55	67,59	12,59
		1.314	4,93	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 6,52 м, Н = 2,3 м, L = 63,49 дБА,	40	55	63,49	8,49
		1.315	2,11	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 62,73 дБА,	40	55	62,73	7,73
		1.316	13,94	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 9,92 м, Н = 2,3 м, L = 59,84 дБА,	40	55	59,84	4,84
		1.317	12,99	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.318	14,97	BIAD 1.7.9/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.312), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		Инв. № подл.		1.319	15,52	BIAD 1.7.9/6, Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,05 дБА,	40	55
1.320	9,42			BIAD 1.7.9/6, Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
1.321	5,69			BIAD 1.7.9/4, Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
1.322	6,40			BIAD 1.7.9/4, Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,57 дБА,	40	55	87,37	32,37
1.323	5,95			BIAD 1.7.9/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.321), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
1.324	12,80			BIAD 1.7.9/4, Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
1.325	12,78			BIAD 1.7.9/4, Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
1.326	4,60			BIAD 1.7.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.327), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
1.327	4,53			BIAD 1.7.9/3, Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
1.328	7,03			BIAD 1.7.9/3, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
0.000=158,00								
				1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД				
				Лист				
				98				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.329	15,36	BIAD 1.7.9/3, Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.330	14,10	BIAD 1.7.9/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.327), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.331	4,95	BIAD 1.7.9/1, Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.332	4,60	BIAD 1.7.9/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.331), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.333	14,57	BIAD 1.7.9/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.331), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.334	16,36	BIAD 1.7.9/1, Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.335	8,77	BIAD 1.7.9/1, Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.336	8,52	BIAD 1.7.9/17, Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.337	4,99	BIAD 1.7.9/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.338), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.338	7,32	BIAD 1.7.9/17, Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.339	20,54	BIAD 1.7.9/17, Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.341	16,32	BIAD 1.7.9/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.339), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
		1.342	14,06	BIAD 1.7.9/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.339), Д = 10,76 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.343	5,41	BIAD 1.7.9/19, Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.344	4,60	BIAD 1.7.9/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.343), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
		1.345	7,35	BIAD 1.7.9/19, Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.346	16,79	BIAD 1.7.9/19, Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.347	14,60	BIAD 1.7.9/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.343), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.349	23,11	BIAD 1.7.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.351), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33
		1.350	4,80	BIAD 1.7.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.351), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
		1.351	12,77	BIAD 1.7.9/21, Д = 5,42 м, Н = 2,3 м, L = 85,08 дБА,	40	55	85,08	30,08
		1.352	14,40	BIAD 1.7.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.351), Д = 8,44 м, Н = 2,3 м, L = 61,24 дБА,	40	55	61,24	6,24
		1.353	13,66	BIAD 1.7.9/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.351), Д = 8,76 м, Н = 2,3 м, L = 60,93 дБА,	40	55	60,93	5,93
		1.354	24,28	BIAD 1.7.9/21, Д = 11,63 м, Н = 2,3 м, L = 78,46 дБА,	40	55	78,46	23,46
		1.355	10,34	BIAD 1.7.9/21, Д = 10,68 м, Н = 2,3 м, L = 79,2 дБА,	40	55	79,2	24,2
		1.356	9,81	BIAD 1.7.9/22, Д = 6,93 м, Н = 2,3 м, L = 82,96 дБА,	40	55	82,96	27,96
		1.357	25,62	BIAD 1.7.9/22, Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
Взам. инв. №		1.358	17,95	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.357), Д = 11,25 м, Н = 2,3 м, L = 58,74 дБА,	40	55	58,74	3,74
		1.359	14,02	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.357), Д = 10,4 м, Н = 2,3 м, L = 59,43 дБА,	40	55	59,43	4,43
Подп. и дата		1.360	13,93	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.365), Д = 11,4 м, Н = 2,3 м, L = 58,61 дБА,	40	55	58,61	3,61
		1.361	2,70	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.365), Д = 7,73 м, Н = 2,3 м, L = 62,01 дБА,	40	55	62,01	7,01
		1.363	2,38	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.365), Д = 4,32 м, Н = 2,3 м, L = 67,07 дБА,	40	55	67,07	12,07
		1.364	4,11	BIAD 1.7.9/22 (дверь -20 дБА, пом. 1.365), Д = 6,57 м, Н = 2,3 м, L = 63,42 дБА,	40	55	63,42	8,42
Инв. № подл.		1.365	11,95	BIAD 1.7.9/22, Д = 6,64 м, Н = 2,3 м, L = 83,33 дБА,	40	55	83,33	28,33
		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД

Лист
99

В ПРОИЗВОДСТВО
 РАБОТ
 ДАТА: 17.06.2026
 № ЗАДАЧИ: С-65

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
1.2192	4,53	BIAD 1.7.10/12, Д = 3,18 м, Н = 2,3 м, L = 89,73 дБА,	40	55	89,73	34,73
1.2193	4,40	BIAD 1.7.10/12 (дверь -20 дБА, пом. 1.2192), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,61 дБА,	40	55	67,61	12,61
1.2194	10,06	BIAD 1.7.10/11, Д = 8,16 м, Н = 2,3 м, L = 71,76 дБА,	40	55	71,76	16,76
1.2195	6,11	BIAD 1.7.10/11, Д = 5,33 м, Н = 2,3 м, L = 75,47 дБА,	40	55	75,47	20,47
1.2196	4,79	BIAD 1.7.10/11, Д = 3,25 м, Н = 2,3 м, L = 79,77 дБА,	40	55	79,77	24,77
1.2197	2,90	BIAD 1.7.10/11 (дверь -20 дБА, пом. 1.2196), Д = 3,71 м, Н = 2,3 м, L = 58,62 дБА,	40	55	58,62	3,62
1.2198	12,92	BIAD 1.7.10/10, Д = 9,7 м, Н = 2,3 м, L = 80,03 дБА,	40	55	80,03	25,03
1.2199	14,10	BIAD 1.7.10/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.2198), Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 61,5 дБА,	40	55	61,5	6,5
1.2200	4,67	BIAD 1.7.10/10, Д = 7,31 м, Н = 2,3 м, L = 82,5 дБА,	40	55	82,5	27,5
1.2201	6,53	BIAD 1.7.10/10 (дверь -20 дБА, пом. 1.2202), Д = 6,21 м, Н = 2,3 м, L = 63,91 дБА,	40	55	63,91	8,91
1.2202	10,10	BIAD 1.7.10/10, Д = 4,25 м, Н = 2,3 м, L = 87,2 дБА,	40	55	87,2	32,2
1.2203	12,65	BIAD 1.7.10/9, Д = 8,12 м, Н = 2,3 м, L = 81,58 дБА,	40	55	81,58	26,58
1.2204	14,08	BIAD 1.7.10/9, Д = 9,32 м, Н = 2,3 м, L = 80,38 дБА,	40	55	80,38	25,38
1.2205	5,80	BIAD 1.7.10/9 (дверь -20 дБА, пом. 1.2207), Д = 5,44 м, Н = 2,3 м, L = 65,05 дБА,	40	55	65,05	10,05
1.2206	5,59	BIAD 1.7.10/9, Д = 4,19 м, Н = 2,3 м, L = 87,32 дБА,	40	55	87,32	32,32
1.2207	4,52	BIAD 1.7.10/9, Д = 2,74 м, Н = 2,3 м, L = 91,02 дБА,	40	55	91,02	36,02
1.2208	17,52	BIAD 1.7.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 60,47 дБА, BIAD 1.7.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 8,63 м, Н = 2,3 м, L = 61,05 дБА,	40	55	63,78	8,78
1.2209	17,89	BIAD 1.7.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2210), Д = 10,05 м, Н = 2,3 м, L = 59,73 дБА, BIAD 1.7.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2210), Д = 9,69 м, Н = 2,3 м, L = 60,05 дБА,	40	55	62,9	7,9
1.2210	9,95	BIAD 1.7.10/7, Д = 7,84 м, Н = 2,3 м, L = 81,89 дБА, BIAD 1.7.10/8, Д = 8,2 м, Н = 2,3 м, L = 81,5 дБА,	40	55	84,71	29,71
1.2211	2,96	BIAD 1.7.10/7, Д = 5,21 м, Н = 2,3 м, L = 85,43 дБА, BIAD 1.7.10/8, Д = 5,55 м, Н = 2,3 м, L = 84,88 дБА,	40	55	88,17	33,17
1.2212	4,49	BIAD 1.7.10/8, Д = 3,13 м, Н = 2,3 м, L = 89,86 дБА, BIAD 1.7.10/7, Д = 4,28 м, Н = 2,3 м, L = 87,14 дБА,	40	55	91,72	36,72
1.2213	8,57	BIAD 1.7.10/7, Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА, BIAD 1.7.10/8, Д = 4,77 м, Н = 2,3 м, L = 86,21 дБА,	40	55	89,12	34,12
1.2214	2,61	BIAD 1.7.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 4,01 м, Н = 2,3 м, L = 67,7 дБА, BIAD 1.7.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 4,16 м, Н = 2,3 м, L = 67,38 дБА,	40	55	70,55	15,55
1.2215	12,12	BIAD 1.7.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 62,37 дБА, BIAD 1.7.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 8,1 м, Н = 2,3 м, L = 61,08 дБА,	40	55	64,78	9,78
1.2217	4,05	BIAD 1.7.10/7 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 3,76 м, Н = 2,3 м, L = 68,26 дБА, BIAD 1.7.10/8 (дверь -20 дБА, пом. 1.2213), Д = 5,03 м, Н = 2,3 м, L = 65,73 дБА,	40	55	70,19	15,19
1.2218	13,03	BIAD 1.7.10/6, Д = 5,73 м, Н = 2,3 м, L = 84,6 дБА,	40	55	84,6	29,6
1.2219	4,62	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,59 дБА,	40	55	67,59	12,59

0.000=158,00

		Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
		1.2220	4,93	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 6,52 м, Н = 2,3 м, L = 63,49 дБА,	40	55	63,49	8,49
		1.2221	2,11	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 7,11 м, Н = 2,3 м, L = 62,73 дБА,	40	55	62,73	7,73
		1.2222	13,94	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 9,92 м, Н = 2,3 м, L = 59,84 дБА,	40	55	59,84	4,84
		1.2223	12,99	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,43 дБА,	40	55	61,43	6,43
		1.2224	14,97	BIAD 1.7.10/6 (дверь -20 дБА, пом. 1.2218), Д = 9 м, Н = 2,3 м, L = 60,68 дБА,	40	55	60,68	5,68
		1.2225	15,52	BIAD 1.7.10/6 , Д = 10,31 м, Н = 2,3 м, L = 79,5 дБА,	40	55	79,5	24,5
		1.2226	9,42	BIAD 1.7.10/6 , Д = 9,23 м, Н = 2,3 м, L = 80,47 дБА,	40	55	80,47	25,47
		1.2227	5,76	BIAD 1.7.10/4 , Д = 2,59 м, Н = 2,3 м, L = 91,5 дБА,	40	55	91,5	36,5
		1.2228	6,33	BIAD 1.7.10/4 , Д = 4,17 м, Н = 2,3 м, L = 87,37 дБА,	40	55	87,37	32,37
		1.2229	5,95	BIAD 1.7.10/4 (дверь -20 дБА, пом. 1.2227), Д = 5,24 м, Н = 2,3 м, L = 65,38 дБА,	40	55	65,38	10,38
		1.2230	12,80	BIAD 1.7.10/4 , Д = 8,91 м, Н = 2,3 м, L = 80,78 дБА,	40	55	80,78	25,78
		1.2231	12,78	BIAD 1.7.10/4 , Д = 8,04 м, Н = 2,3 м, L = 81,66 дБА,	40	55	81,66	26,66
		1.2232	4,60	BIAD 1.7.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.2233), Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 67,55 дБА,	40	55	67,55	12,55
		1.2233	4,47	BIAD 1.7.10/3 , Д = 3,22 м, Н = 2,3 м, L = 89,61 дБА,	40	55	89,61	34,61
		1.2234	7,09	BIAD 1.7.10/3 , Д = 4,87 м, Н = 2,3 м, L = 86,01 дБА,	40	55	86,01	31,01
		1.2235	15,36	BIAD 1.7.10/3 , Д = 8,69 м, Н = 2,3 м, L = 80,99 дБА,	40	55	80,99	25,99
		1.2236	14,10	BIAD 1.7.10/3 (дверь -20 дБА, пом. 1.2233), Д = 8,27 м, Н = 2,3 м, L = 61,42 дБА,	40	55	61,42	6,42
		1.2237	4,95	BIAD 1.7.10/1 , Д = 3,23 м, Н = 2,3 м, L = 89,59 дБА,	40	55	89,59	34,59
		1.2238	4,60	BIAD 1.7.10/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2237), Д = 4,1 м, Н = 2,3 м, L = 67,51 дБА,	40	55	67,51	12,51
		1.2239	14,57	BIAD 1.7.10/1 (дверь -20 дБА, пом. 1.2237), Д = 8,28 м, Н = 2,3 м, L = 61,41 дБА,	40	55	61,41	6,41
		1.2240	16,36	BIAD 1.7.10/1 , Д = 8,92 м, Н = 2,3 м, L = 80,76 дБА,	40	55	80,76	25,76
		1.2241	8,77	BIAD 1.7.10/1 , Д = 5,08 м, Н = 2,3 м, L = 85,65 дБА,	40	55	85,65	30,65
		1.2242	8,52	BIAD 1.7.10/17 , Д = 8,62 м, Н = 2,3 м, L = 81,06 дБА,	40	55	81,06	26,06
		1.2243	4,99	BIAD 1.7.10/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.2244), Д = 4,69 м, Н = 2,3 м, L = 66,34 дБА,	40	55	66,34	11,34
		1.2244	7,32	BIAD 1.7.10/17 , Д = 4,09 м, Н = 2,3 м, L = 87,53 дБА,	40	55	87,53	32,53
		1.2245	20,54	BIAD 1.7.10/17 , Д = 9,03 м, Н = 2,3 м, L = 80,65 дБА,	40	55	80,65	25,65
		1.2247	16,32	BIAD 1.7.10/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.2245), Д = 10,09 м, Н = 2,3 м, L = 59,69 дБА,	40	55	59,69	4,69
Взам. инв. №		1.2248	14,06	BIAD 1.7.10/17 (дверь -20 дБА, пом. 1.2245), Д = 10,75 м, Н = 2,3 м, L = 59,14 дБА,	40	55	59,14	4,14
		1.2249	5,41	BIAD 1.7.10/19 , Д = 3,26 м, Н = 2,3 м, L = 89,5 дБА,	40	55	89,5	34,5
		1.2250	4,60	BIAD 1.7.10/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2249), Д = 4,2 м, Н = 2,3 м, L = 67,31 дБА,	40	55	67,31	12,31
Подп. и дата		1.2251	7,35	BIAD 1.7.10/19 , Д = 5,04 м, Н = 2,3 м, L = 85,71 дБА,	40	55	85,71	30,71
		1.2252	16,79	BIAD 1.7.10/19 , Д = 8,79 м, Н = 2,3 м, L = 80,89 дБА,	40	55	80,89	25,89
		1.2253	14,60	BIAD 1.7.10/19 (дверь -20 дБА, пом. 1.2249), Д = 8,33 м, Н = 2,3 м, L = 61,36 дБА,	40	55	61,36	6,36
		1.2255	23,11	BIAD 1.7.10/21 (дверь -20 дБА, пом. 1.2257), Д = 10,52 м, Н = 2,3 м, L = 59,33 дБА,	40	55	59,33	4,33
Инв. № подл.		0.000=158,00						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД								Лист
								102

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Номер	Площадь	Расчетные оповещатели	Фоновый шум, дБ	Требуемый уровень	Суммарный ур.звук. давл., дБ	Проверка
1.482	4,45	BIAD 1.7.11/45 (дверь -20 дБА, пом. 1.481), Д = 4,06 м, Н = 2,3 м, L = 67,59 дБА,	40	55	67,59	12,59
1.483	20,57	BIAD 1.7.11/43 , Д = 6,66 м, Н = 2,8 м, L = 73,53 дБА, BIAD 1.7.11/44 , Д = 10,55 м, Н = 2,8 м, L = 69,53 дБА, BIAD 1.7.11/41 , Д = 18,03 м, Н = 2,8 м, L = 64,88 дБА, BIAD 1.7.11/42 , Д = 15,25 м, Н = 2,8 м, L = 66,33 дБА, BIAD 1.7.11/40 , Д = 16,66 м, Н = 2,8 м, L = 65,56 дБА,	40	55	76,28	21,28
1.484	14,85	BIAD 1.7.11/49 , Д = 7,48 м, Н = 2,3 м, L = 82,3 дБА,	40	55	82,3	27,3
1.485	7,94	BIAD 1.7.11/48 , Д = 4,13 м, Н = 2,8 м, L = 77,68 дБА,	40	55	77,68	22,68
1.486	10,72	BIAD 1.7.11/49 (дверь -20 дБА, пом. 1.488), Д = 6,84 м, Н = 2,3 м, L = 63,07 дБА,	40	55	63,07	8,07
1.487	4,01	BIAD 1.7.11/49 (дверь -20 дБА, пом. 1.488), Д = 3,96 м, Н = 2,3 м, L = 67,82 дБА,	40	55	67,82	12,82
1.488	4,61	BIAD 1.7.11/49 , Д = 3,04 м, Н = 2,3 м, L = 90,12 дБА,	40	55	90,12	35,12
1.489	2,82	BIAD 1.7.11/49 , Д = 4,46 м, Н = 2,3 м, L = 86,78 дБА,	40	55	86,78	31,78
1.490	9,28	BIAD 1.7.11/51 , Д = 3,98 м, Н = 2,8 м, L = 78 дБА,	40	55	78	23
1.491	10,05	BIAD 1.7.11/50 (дверь -20 дБА, пом. 1.494), Д = 6,88 м, Н = 2,3 м, L = 63,02 дБА,	40	55	63,02	8,02
1.492	20,01	BIAD 1.7.11/50 , Д = 9,09 м, Н = 2,3 м, L = 80,6 дБА,	40	55	80,6	25,6
1.493	4,04	BIAD 1.7.11/50 , Д = 4,15 м, Н = 2,3 м, L = 87,41 дБА,	40	55	87,41	32,41
1.494	4,02	BIAD 1.7.11/50 , Д = 3,07 м, Н = 2,3 м, L = 90,03 дБА,	40	55	90,03	35,03
1.495	4,11	BIAD 1.7.11/50 (дверь -20 дБА, пом. 1.494), Д = 4,03 м, Н = 2,3 м, L = 67,67 дБА,	40	55	67,67	12,67
1.2288	4,37	BIAD 1.7.11/14 , Д = 3,4 м, Н = 2,8 м, L = 79,37 дБА, BIAD 1.7.11/12 , Д = 9,43 м, Н = 2,8 м, L = 70,51 дБА, BIAD 1.7.11/13 , Д = 4,06 м, Н = 2,8 м, L = 77,83 дБА, BIAD 1.7.11/16 , Д = 15,69 м, Н = 2,8 м, L = 66,09 дБА, BIAD 1.7.11/15 , Д = 16,9 м, Н = 2,8 м, L = 65,44 дБА,	40	55	82,2	27,2
1.2289	4,37	BIAD 1.7.11/15 , Д = 3,52 м, Н = 2,8 м, L = 79,07 дБА, BIAD 1.7.11/16 , Д = 4,09 м, Н = 2,8 м, L = 77,76 дБА, BIAD 1.7.11/12 , Д = 9,68 м, Н = 2,8 м, L = 70,28 дБА, BIAD 1.7.11/13 , Д = 15,75 м, Н = 2,8 м, L = 66,06 дБА, BIAD 1.7.11/14 , Д = 16,88 м, Н = 2,8 м, L = 65,45 дБА,	40	55	82	27
2101	37,76	BIAD 1.7.11/30 , Д = 10 м, Н = 2,3 м, L = 70 дБА,	50	65	70	5
2102	62,20	BIAD 1.7.11/29 , Д = 27,64 м, Н = 2,3 м, L = 61,17 дБА, BIAD 1.7.11/3 , Д = 16,26 м, Н = 2,3 м, L = 65,78 дБА, BIAD 1.7.11/7 , Д = 7,23 м, Н = 2,3 м, L = 72,82 дБА,	50	65	73,84	8,84
2103	35,67	BIAD 1.7.11/32 , Д = 14,7 м, Н = 2,3 м, L = 66,65 дБА, BIAD 1.7.11/38 , Д = 5,52 м, Н = 2,3 м, L = 75,17 дБА,	50	65	75,74	10,74
2104	2,33	BIAD 1.7.11/32 (дверь -20 дБА, пом. 2103), Д = 5,86 м, Н = 2,3 м, L = 54,64 дБА, BIAD 1.7.11/38 (дверь -20 дБА, пом. 2103), Д = 4,22 м, Н = 2,3 м, L = 57,5 дБА,	40	55	59,31	4,31
2105	2,33	BIAD 1.7.11/29 (дверь -20 дБА, пом. 2102), Д = 17,19 м, Н = 2,3 м, L = 45,29 дБА, BIAD 1.7.11/3 (дверь -20 дБА, пом. 2102), Д = 5,5 м, Н = 2,3 м, L = 65 дБА, BIAD 1.7.11/7 (дверь -20 дБА, пом. 2102), Д = 6,23 м, Н = 2,3 м, L = 54,11 дБА,	40	55	58,05	3,05
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. 0.000=158,00 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 1-24/01-ДС4-СОУЭ.РЗД Лист 107						

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ДАТА: 17.06.2026

№ ЗАДАЧИ: С-65

Расчёт падения напряжения							
Номер цепи	Марка кабеля	Количество и сечение жил	Удельное сопротивление провода	Номинальное напряжение сети	Мощность зоны оповещения	Длина кабеля	Падение напряжения
SPMC 1.6							
1	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	73	192,7	2,767
2	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	37	130,3	0,975
3	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	53	408,6	2,96
4	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	67	437,3	4,098
5	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	239	2,238
6	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	242,5	2,286
7	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	246	2,335
8	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	249,5	2,383
9	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	253	2,431
10	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	256,5	2,479
11	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	260	2,527
12	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	263,5	2,575
SPMC 1.7							
1	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	267,1	2,625
2	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	270,6	2,673
3	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	274,1	2,721
4	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	277,6	2,77
5	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	281,1	2,818
6	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	284,6	2,866
7	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	288,1	2,914
8	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	59	291,6	2,962
9	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	57	290,3	2,892
10	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	57	293,8	2,939
11	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	85	833,2	9,689
SPMC 2.5							
1	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	58	190,9	1,513
2	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	81	202,8	2,861
3	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	39	325,2	1,771
4	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	42	418,5	2,586
5	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	180,6	0,952
6	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	183,5	0,976
7	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	37	196	1,308
8	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	190,9	1,028
9	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	194,6	1,053
10	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	198,1	1,079
11	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	201,6	1,104
12	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	205,1	1,129
13	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	208,4	1,154
14	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	211,9	1,18
15	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	31	215,4	1,205
16	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	29	208,9	1,12
17	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	29	212,4	1,143
18	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	29	215,9	1,167
19	КСРПнг(А)-FRHF	1х2х1,5	0,0175	100	43	516,2	3,387

В расчете падения напряжения мощность зоны оповещения соответствует максимальной уставке речевых оповещателей
Расчет падения напряжения в линии оповещения
 $\Delta U = 2 \cdot L \cdot \rho \cdot P / U_{ном} \cdot S$
Где: L – длина линии оповещения, м;
 ρ – удельное сопротивление провода (0,0175 Ом·мм²/м);
U_{ном} – номинальное напряжение сети (100 В);
P – мощность зоны оповещения, Вт
S – сечение провода, мм²
Расчетное значение падения напряжения не превышает допустимое значение 10 В (10% от U_н)



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 17.06.2026
№ ЗАДАЧИ: С-65

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

0.000=158,00					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гозинов			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»		1-24/01-ДС4-СОУЭ.РПН	
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Многokвартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Расчет падения напряжения	ООО "КУБИК"		