
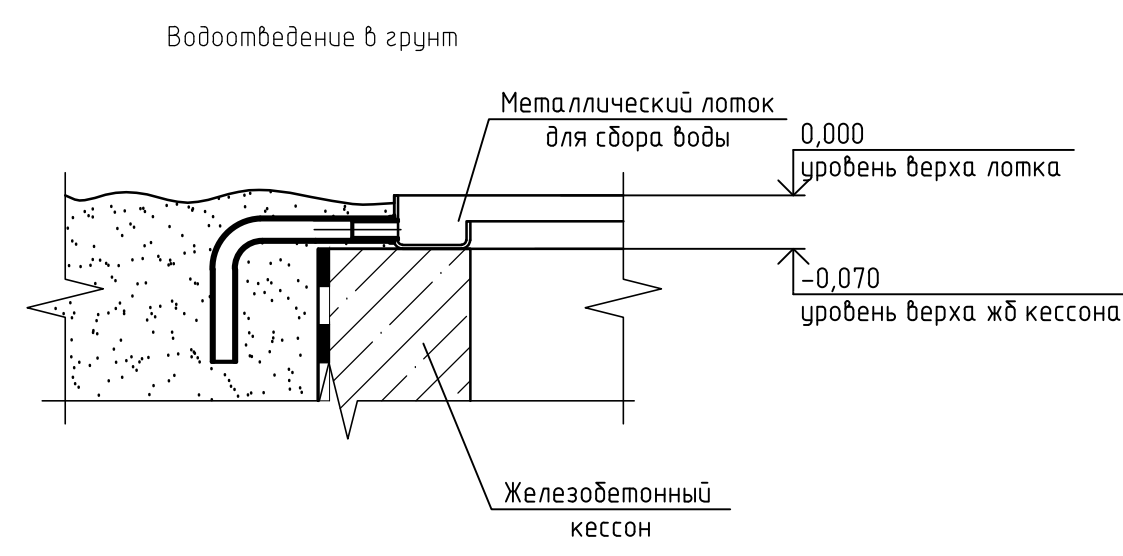
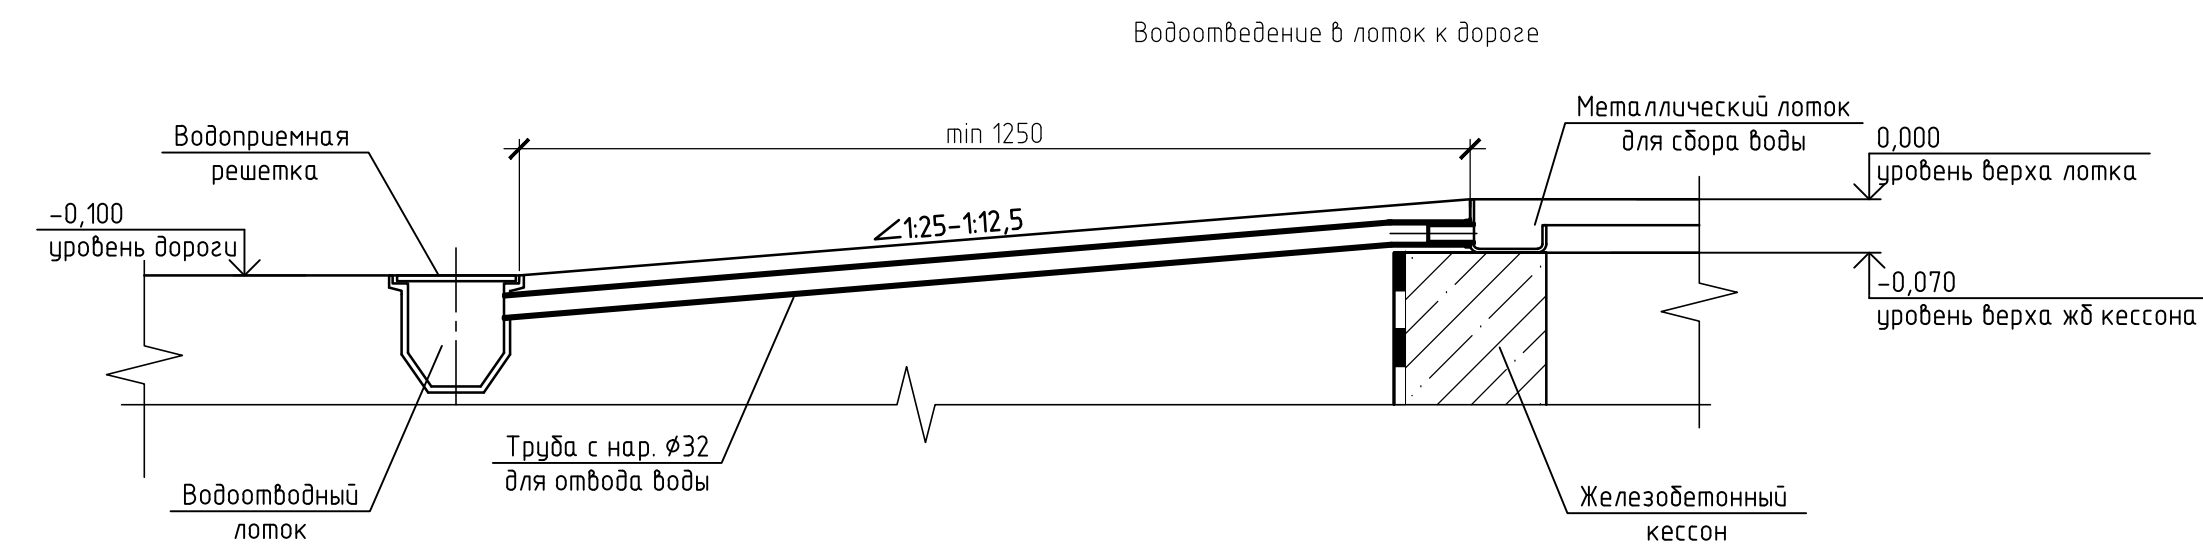
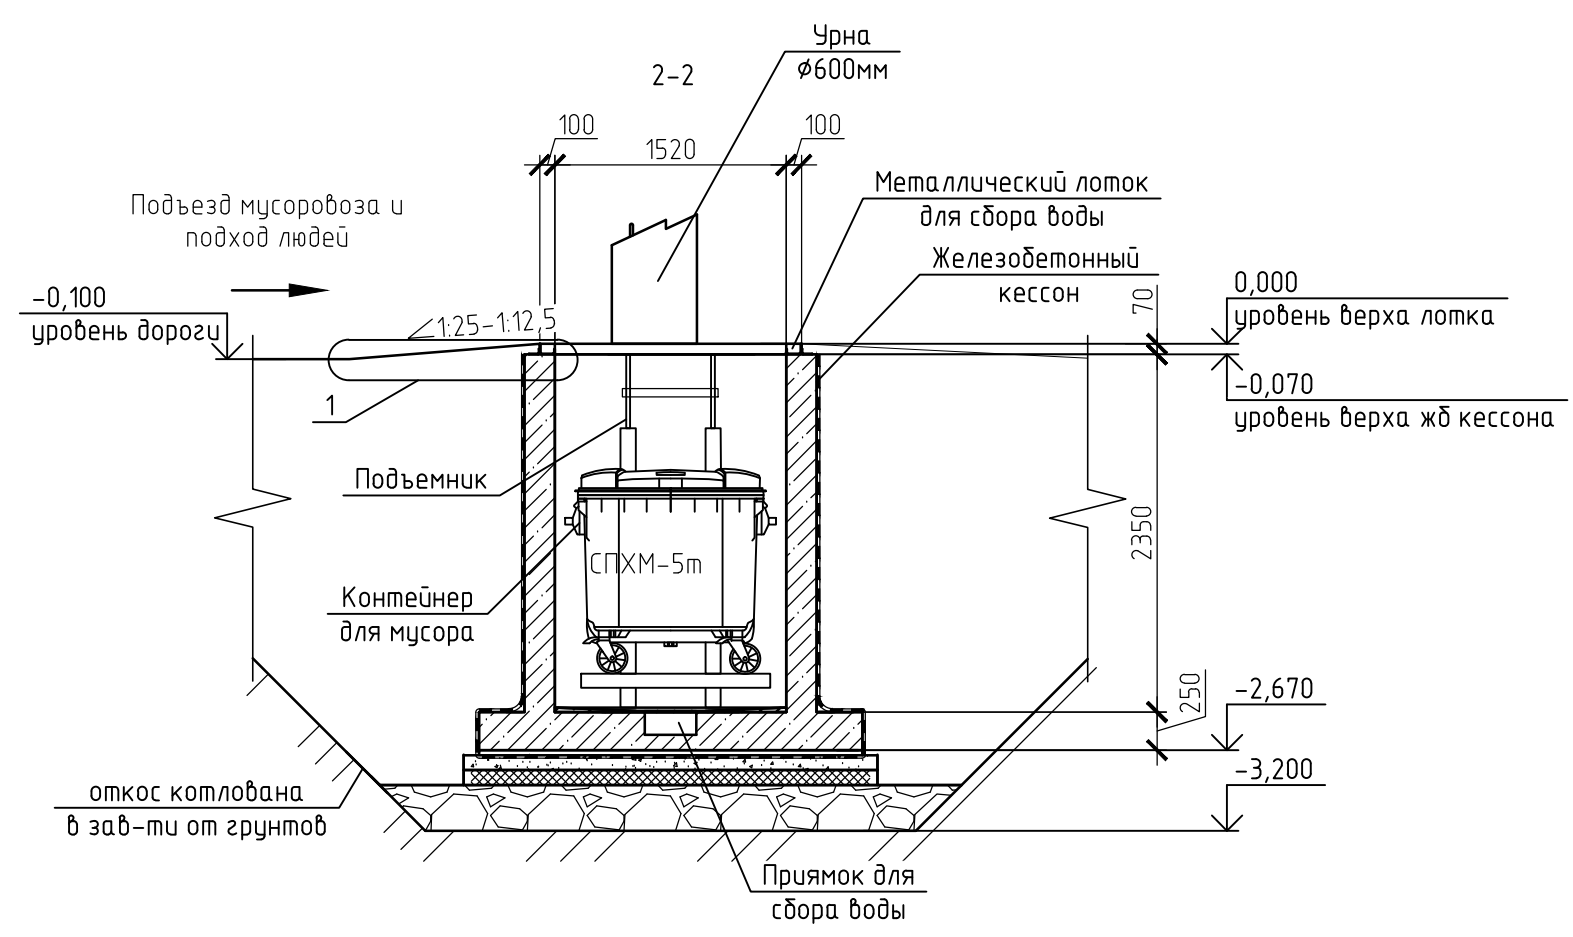
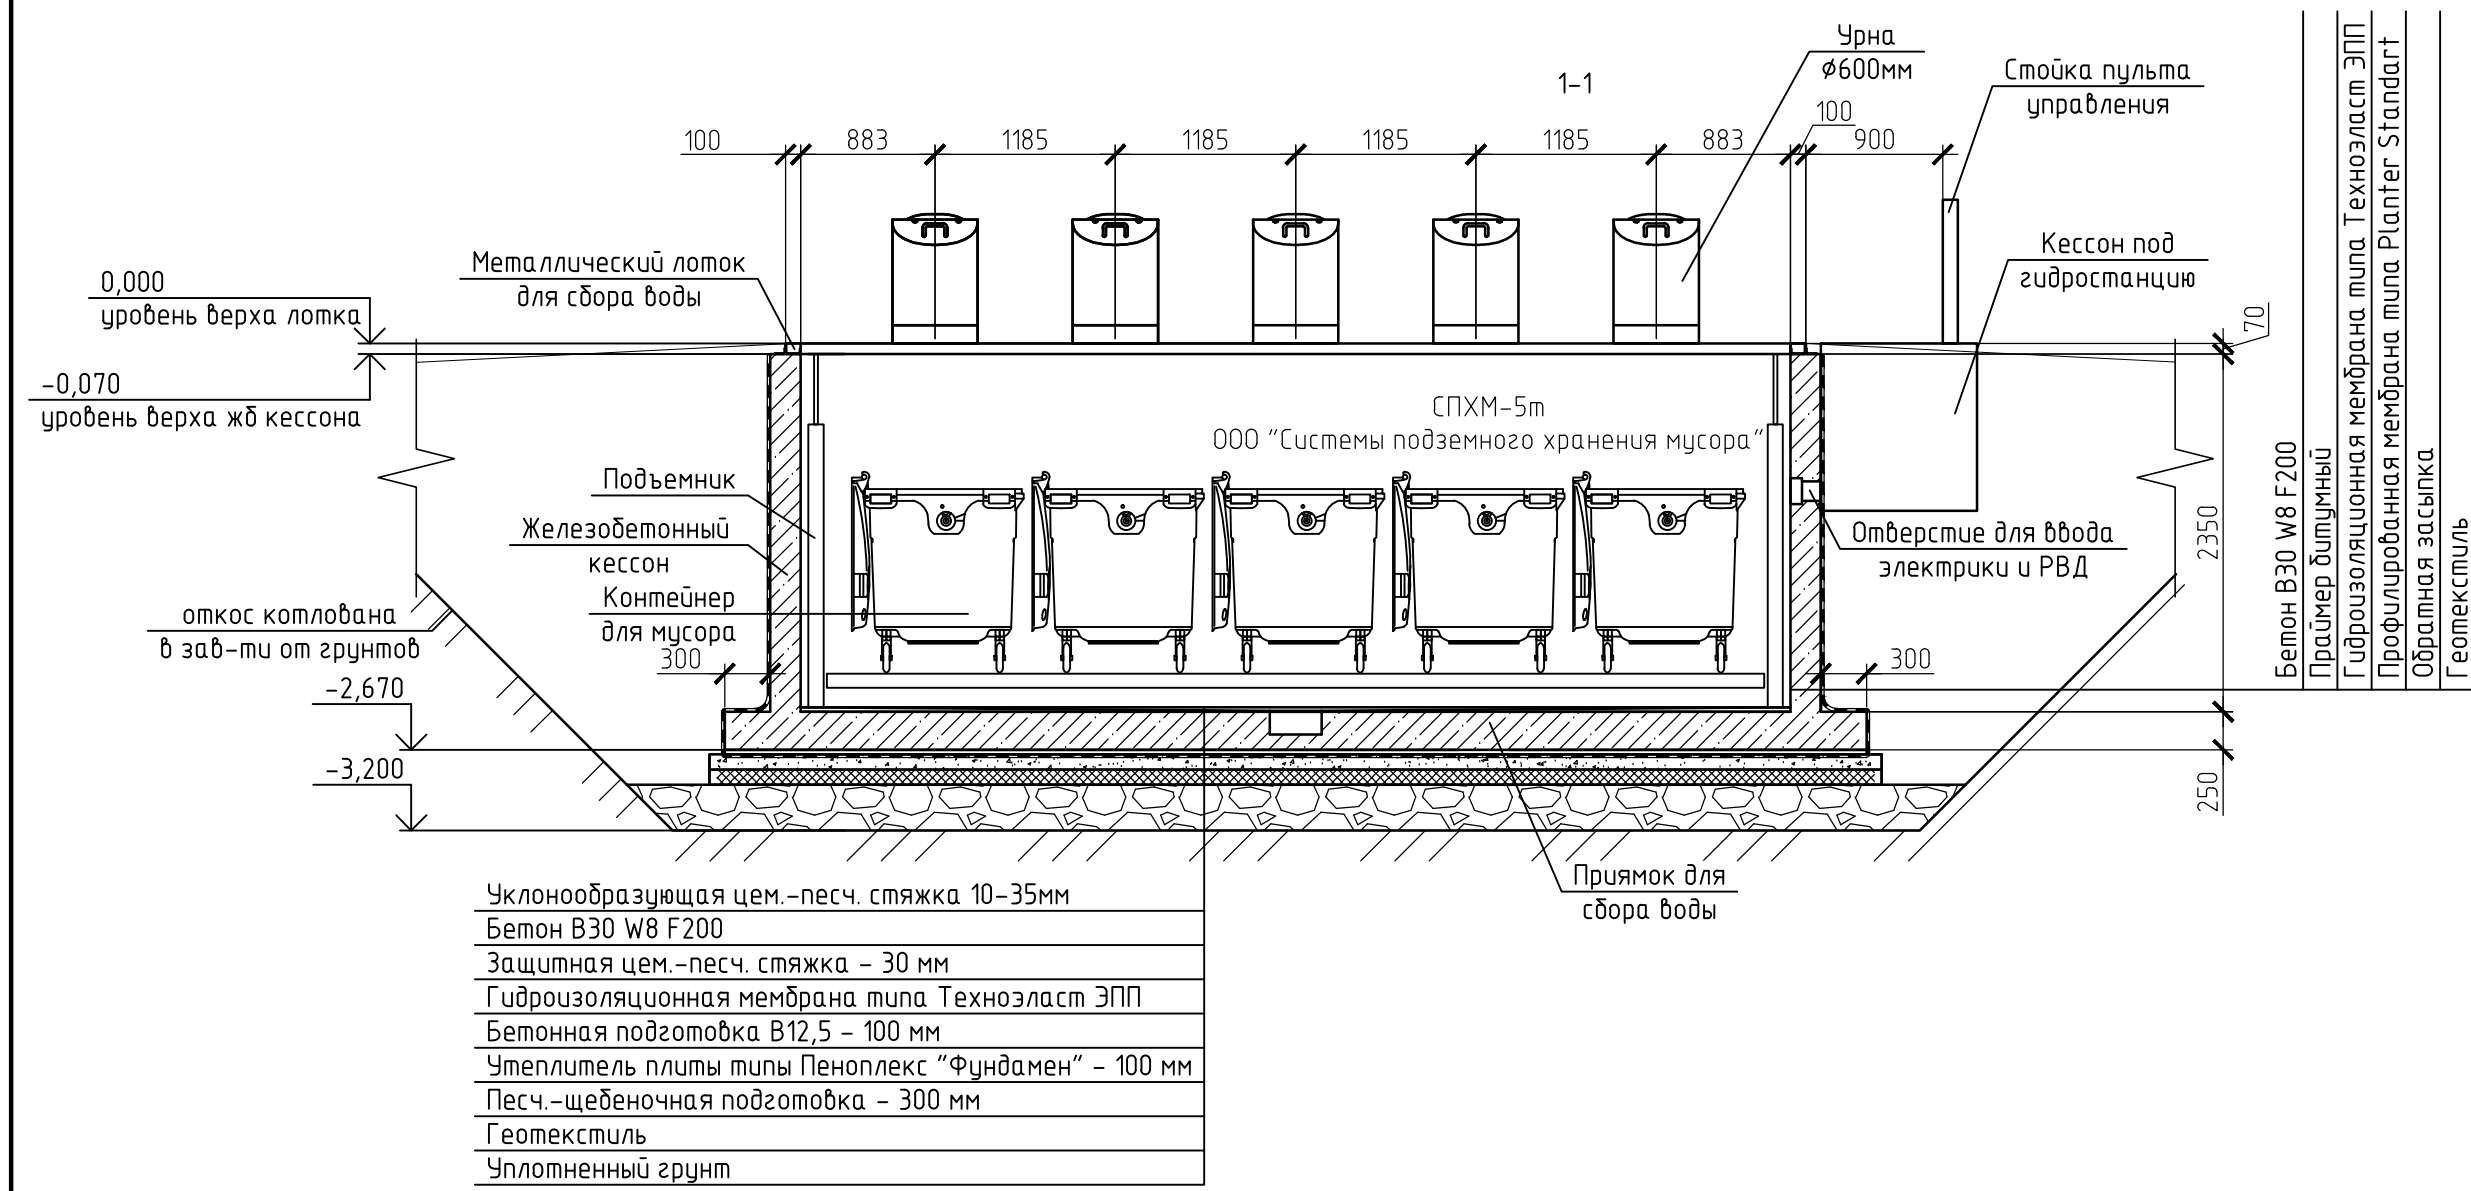
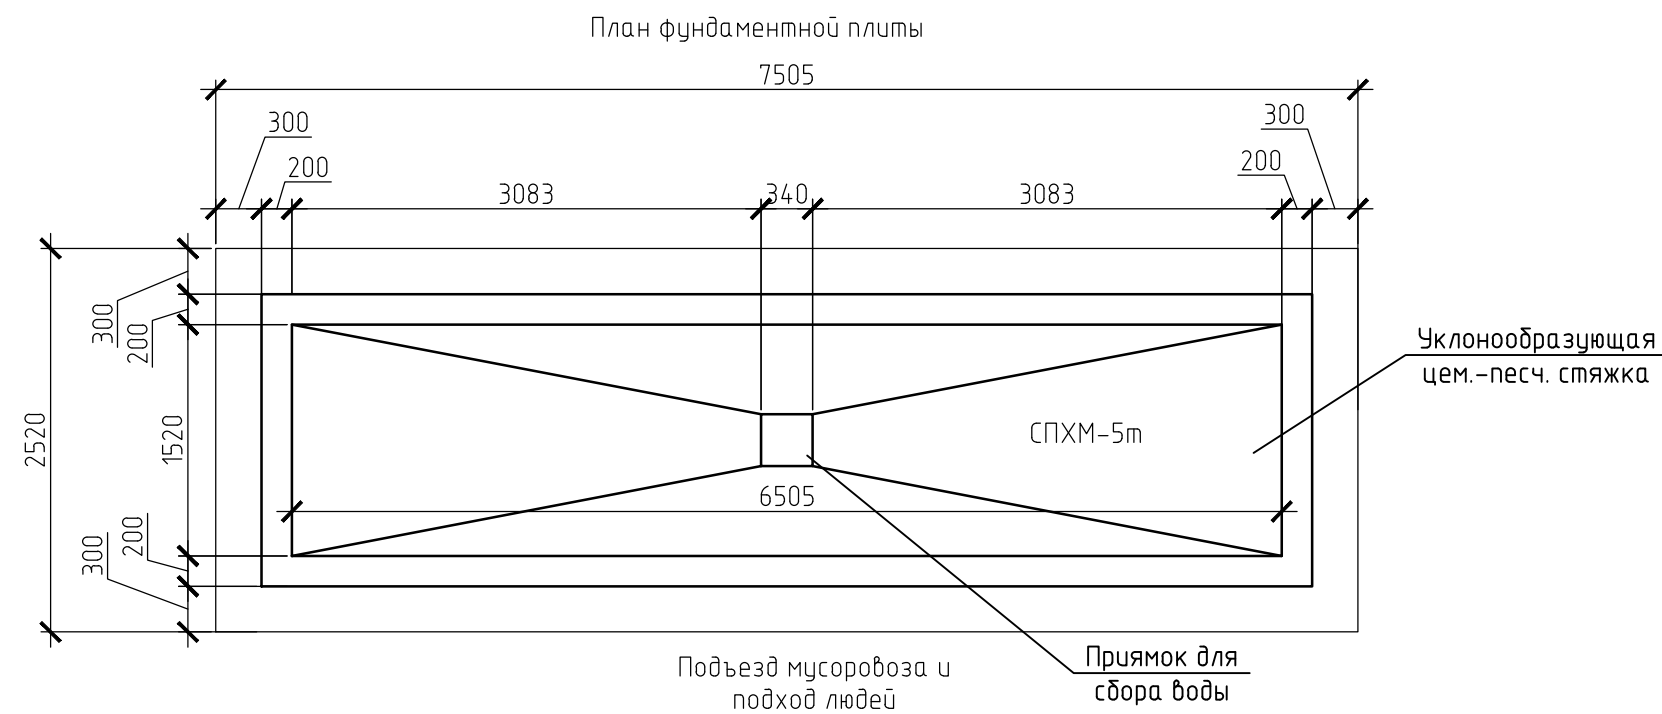


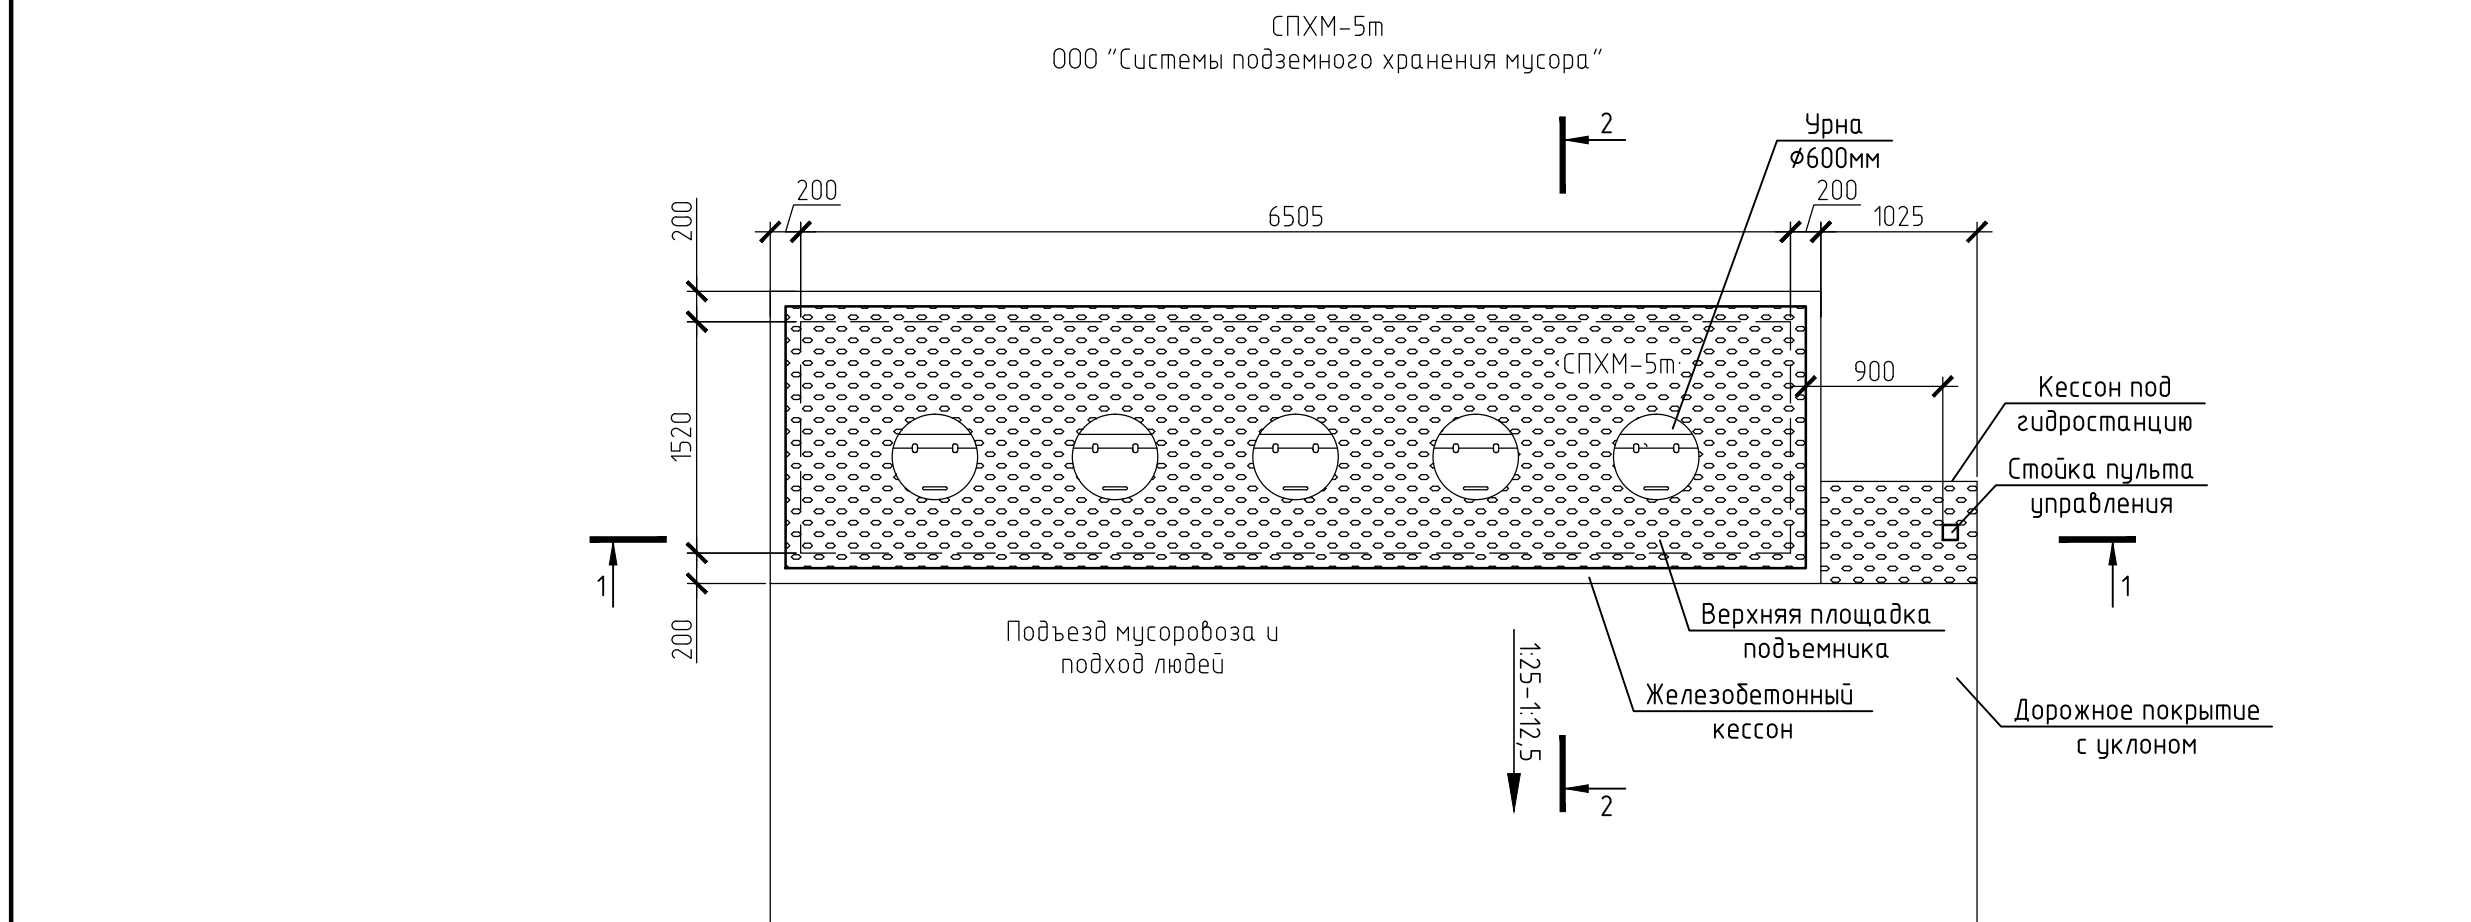

1. Нагрузки и воздействия приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" и технологическим заданием, включая нагрузку от оборудования 1700кг и временную нагрузку на стены кессона от тяжелого автотранспорта 3600кг/м2.
2. Расчет на всплытие выполнен с учетом уровня грунтовых вод на высоте 1,5м от подошвы подземной части сооружения.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	